

Air-Conditioners For Building Application INDOOR UNIT

PMFY-P·VBM-E

For use with the R410A
Bei Verwendung von R410A
A utiliser avec le R410A
Bij gebruik van R410A
Para utilizar con el R410A

Uso del refrigerante R410A
Για χρήση με τα R410
Para utilização com o R410A
R410A ile beraber kullanmak için
Для использования с моделями R410A

INSTALLATION MANUAL

For safe and correct use, read this manual and the outdoor unit installation manual thoroughly before installing the air-conditioner unit.

FOR INSTALLER

INSTALLATIONSHANDBUCH

Aus Sicherheitsgründen und zur richtigen Anwendung vor Installation der Klimaanlage die vorliegende Bedienungsanleitung und das Installationshandbuch gründlich durchlesen.

FÜR INSTALLATEUR

MANUEL D'INSTALLATION

Avant d'installer le climatiseur, lire attentivement ce manuel, ainsi que le manuel d'installation de l'appareil extérieur pour une utilisation sûre et correcte.

POUR L'INSTALLATEUR

INSTALLATIEHANDLEIDING

Lees deze handleiding en de installatiehandleiding van het buitenapparaat zorgvuldig door voordat u met het installeren van de airconditioner begint.

VOOR DE INSTALLATEUR

MANUAL DE INSTALACIÓN

Para un uso seguro y correcto, lea detalladamente este manual de instalación antes de montar la unidad de aire acondicionado.

PARA EL INSTALADOR

MANUALE DI INSTALLAZIONE

Per un uso sicuro e corretto, prima di installare il condizionatore d'aria leggere attentamente il presente manuale ed il manuale d'installazione dell'unità esterna.

PER L'INSTALLATORE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Για σωστή και ασφαλή χρήση, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο, καθώς και το εγχειρίδιο εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας, πριν από την εγκατάσταση της μονάδας κλιματιστικού.

ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Para uma utilização segura e correcta, leia atentamente este manual e o manual de instalação da unidade exterior antes de instalar o aparelho de ar condicionado.

PARA O INSTALADOR

MONTAJ ELKİTABI

Emniyetli ve doğru kullanım için, klima cihazını monte etmeden önce bu kılavuzu ve dış ünite montaj kılavuzunu tamamiyle okuyun.

MONTÖR İÇİN

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Для обеспечения безопасной и надлежащей эксплуатации внимательно прочтите данное руководство и руководство по установке наружного прибора перед установкой кондиционера.

ДЛЯ УСТАНОВИТЕЛЯ

English (GB)

Deutsch (D)

Français (F)

Nederlands (NL)

Español (E)

Italiano (I)

Ελληνικά (GR)

Português (P)

Türkçe (TR)

Русский (RU)

Contents

1. Safety precautions.....	2	4. Electrical work	6
2. Installing the indoor unit.....	2	5. Installing the grille.....	7
3. Refrigerant pipe and drain pipe.....	4	6. Test run.....	9

Note:
The phrase “Wired remote controller” in this installation manual refers only to the PAR-21MAA.
If you need any information for the other remote controller, please refer to either the installation manual or initial setting manual which are included in these boxes.

1. Safety precautions

- ▶ Before installing the unit, make sure you read all the “Safety precautions”.
- ▶ Please report to your supply authority or obtain their consent before connecting this equipment to the power supply system.

Warning:
Describes precautions that must be observed to prevent danger of injury or death to the user.

Caution:
Describes precautions that must be observed to prevent damage to the unit.

After installation work has been completed, explain the “Safety Precautions,” use, and maintenance of the unit to the customer according to the information in the Operation Manual and perform the test run to ensure normal operation. Both the Installation Manual and Operation Manual must be given to the user for keeping. These manuals must be passed on to subsequent users.

- Warning:**
- Ask the dealer or an authorized technician to install the air conditioner.
 - The user should never attempt to repair the unit or transfer it to another location.
 - Install the unit at a place that can withstand its weight.
 - Use only specified cables for wiring. The wiring connections must be made securely with no tension applied on the terminal connections. Also, never splice the cables for wiring (unless otherwise indicated in this document). Failure to observe these instructions may result in overheating or a fire.
 - Use only accessories authorized by Mitsubishi Electric and ask the dealer or an authorized technician to install them.
 - Do not touch the heat exchanger fins.
 - Install the air conditioner according to this Installation Manual.
 - Have all electric work done by a licensed electrician according to local regulations.
 - The appliance shall be installed in accordance with national wiring regulations.

- Caution:**
- Do not use the existing refrigerant piping, when use R410A refrigerant.
 - Use ester oil, either oil or alkylbenzene (small amount) as the refrigerant oil to coat flares and flange connections, when use R410A refrigerant.
 - Do not use the air conditioner where food, pets, plants, precision instruments, or artwork are kept.
 - Do not use the air conditioner in special environments.
 - Ground the unit.
 - Install an leak circuit breaker, as required.
 - Use power line cables of sufficient current carrying capacity and rating.


- ⊘ : Indicates an action that must be avoided.
- ⚠ : Indicates that important instructions must be followed.
- ⚡ : Indicates a part which must be grounded.
- ⚠ : Indicates that caution should be taken with rotating parts.
- ⚡ : Indicates that the main switch must be turned off before servicing.
- ⚡ : Beware of electric shock.
- ⚠ : Beware of hot surface.
- ⚡ ELV : At servicing, please shut down the power supply for both the Indoor and Outdoor Unit.

Warning:
Carefully read the labels affixed to the main unit.

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- If the air conditioner is installed in a small room, measures must be taken to prevent the refrigerant concentration from exceeding the safety limit even if the refrigerant should leak.
- The cut face punched parts may cause injury by cut, etc. The installers are requested to wear protective equipment such as gloves, etc.
- When installing or relocating, or servicing the air conditioner, use only the specified refrigerant (R410A) to charge the refrigerant lines. Do not mix it with any other refrigerant and do not allow air to remain in the lines. If air is mixed with the refrigerant, then it can be the cause of abnormal high pressure in the refrigerant line, and may result in an explosion and other hazards. The use of any refrigerant other than that specified for the system will cause mechanical failure or system malfunction or unit breakdown. In the worst case, this could lead to a serious impediment to securing product safety.

- Use only a circuit breaker and fuse of the specified capacity.
- Do not touch the switches with wet fingers.
- Do not touch the refrigerant pipes during and immediately after operation.
- Do not operate the air conditioner with the panels and guards removed.
- Do not turn off the power immediately after stopping operation.
- If the unit is run for long hours when the air above the ceiling is at high temperature/high humidity (dew point above 26 °C), dew condensation may be produced in the indoor unit or the ceiling materials. When operating the units in this condition, add insulation material (10-20 mm) to the entire surface of the unit and ceiling materials to avoid dew condensation.

2. Installing the indoor unit

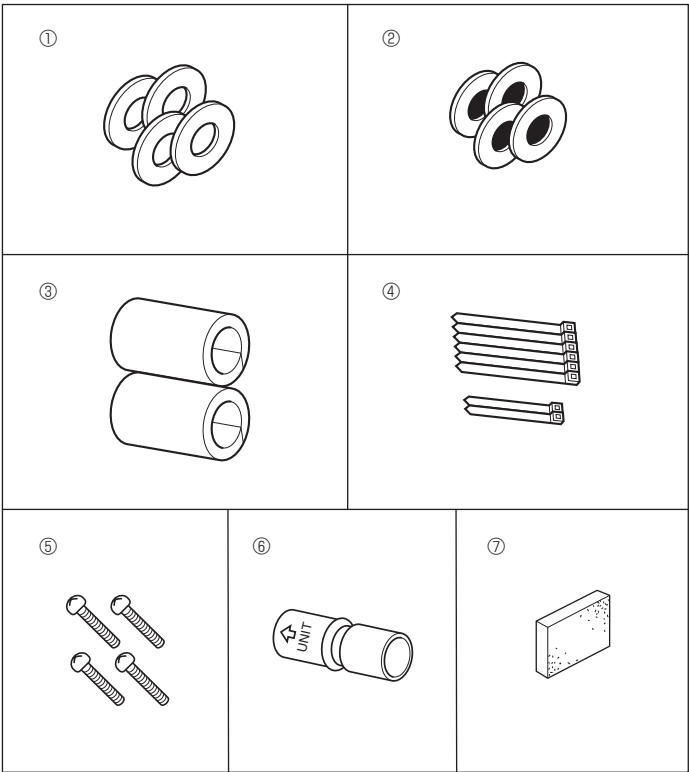

2.1. Check the indoor unit accessories (Fig. 2-1)

The indoor unit should be supplied with the following spare parts and accessories (contained in the inside of the intake grille).

	Accessory name	Q'ty
①	Washer	4 pcs
②	Washer (with insulation)	4 pcs
③	Pipe cover	2 pcs
④	Band	large : 6 pcs , small : 2 pcs
⑤	Screw	4 pcs M5 × 0.8 × 30
⑥	Drain socket	1 pc Marked with "UNIT"
⑦	Insulation	1 pc

Fig. 2-1

2. Installing the indoor unit

1. 2. 3.

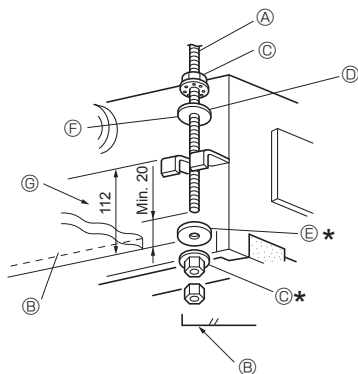


Fig. 2-7

4.

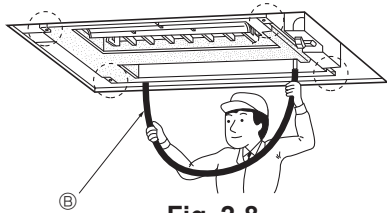


Fig. 2-8

5.

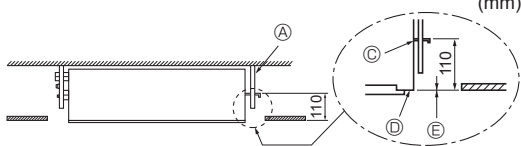


Fig. 2-9

(mm)

Check the pitch of the suspension bolt. (340 mm × 811 mm)

1. Thread washers ① ② (supplied) and their nuts (procured locally) onto the suspension bolt in advance. (Fig. 2-7)

* Do this in the following order (from the top): nut, insulated washer ②, washer without insulation ①, 2 nuts.

* Position insulated washer ② with the insulated surface pointing down, as in the figure.

2. Lift the unit into place, aligned properly with the suspension bolt. Pass the bracket between washers ① and ②, which are already in place, and secure it. Do the same in all four places.

* Make sure the suspension bolt extends 20 mm or more from the surface of the ceiling. Otherwise you will not be able to install the cover panel (option).

3. If the long opening in the bracket and opening in the ceiling do not align, adjust them until they do.

① Suspension bolt (3/8" or M10)

⑤ Washer ①

② Ceiling surface

⑥ (Install with insulation facing down)

③ Nut (3/8" or M10)

⑦ Measurement to upper face of bracket

④ Washer ② (with insulation)

4. Check that the four corners are all level, using a spirit level or clear plastic tubing with water in it. (Fig. 2-8)

* Make sure that any slant in the unit after installation is less than 0.5 degrees (approx. 6 mm on the long dimension of the unit).

5. Tighten all the nuts. (Fig. 2-9)

① Suspension bolt (3/8" or M10)

② Clear plastic tubing

③ Underside of bracket

④ Secure front panel here.

⑤ Make sure these surfaces are flush with each other (0 - 3 mm).

(mm)

2.5. Fresh air intake hole (Fig. 2-10)

At the time of installation, use the hole (knock out) located at the positions shown in following diagram, as and when required.

① Fresh air intake hole (Knock out)

② 4-ø2.8 burring hole

Note:

Make sure that the fresh air intake is no more than 20% of the entire air intake (when the air flow speed is set to its highest setting).

Caution:

Linkage of duct fan and air conditioner.

If a duct fan is used, be sure to link it with the air conditioner when outside air is taken in.

Do not run just the duct fan. Otherwise, condensation may form.

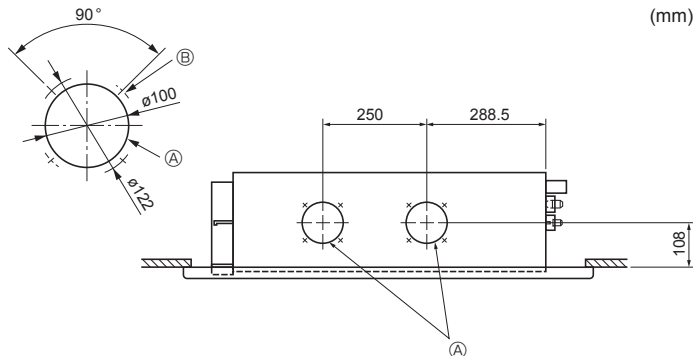


Fig. 2-10

3. Refrigerant pipe and drain pipe

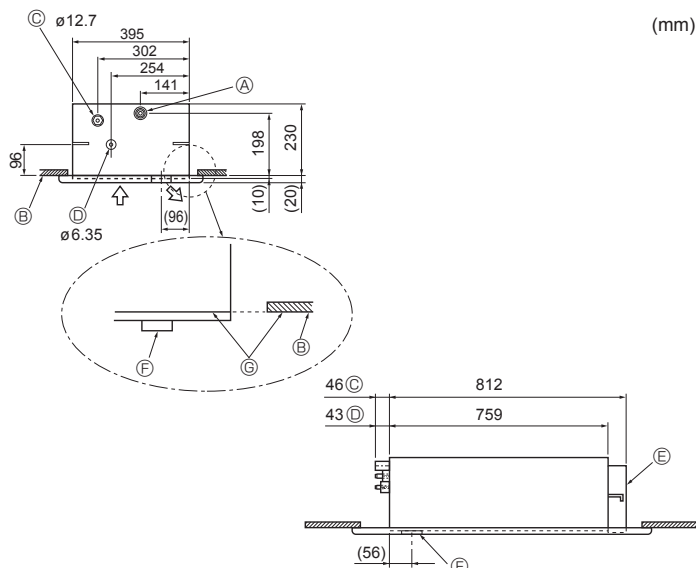


Fig. 3-1

(mm)

3.1. Refrigerant and drainage piping locations

① Drain pipe (Use PVC pipe O.D. ø26)

② Ceiling panel (under side)

③ Refrigerant pipe (gas)

④ Refrigerant pipe (liquid)

⑤ Electrical box

⑥ Drain pan

⑦ Make sure these surfaces are flush with each other.

3. Refrigerant pipe and drain pipe

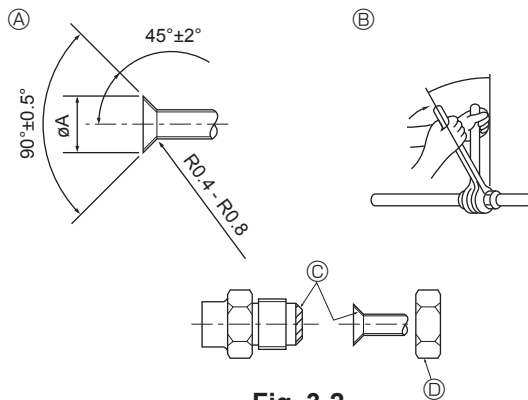


Fig. 3-2

3.2. Connecting pipes (Fig. 3-2)

- When commercially available copper pipes are used, wrap liquid and gas pipes with commercially available insulation materials (heat-resistant to 100 °C or more, thickness of 12 mm or more).
- The indoor parts of the drain pipe should be wrapped with polyethylene foam insulation materials (specific gravity of 0.03, thickness of 9 mm or more).
- Apply thin layer of refrigerant oil to pipe and joint seating surface before tightening flare nut.
- Use 2 wrenches to tighten piping connections.
- Use refrigerant piping insulation provided to insulate indoor unit connections. Insulate carefully.

⚠ Warning:

When installing the unit, securely connect the refrigerant pipes before starting the compressor.

Ⓐ Flare cutting dimensions

Copper pipe O.D. (mm)	Flare dimensions øA dimensions (mm)
ø6.35	8.7 - 9.1
ø9.52	12.8 - 13.2
ø12.7	16.2 - 16.6
ø15.88	19.3 - 19.7
ø19.05	23.6 - 24.0

Ⓑ Refrigerant pipe sizes & Flare nut tightening torque

	R410A				Flare nut O.D.	
	Liquid pipe		Gas pipe			
	Pipe size (mm)	Tightening torque (N.m)	Pipe size (mm)	Tightening torque (N.m)	Liquid pipe (mm)	Gas pipe (mm)
P20/25/32/40	O.D. ø6.35 (1/4")	14 - 18	O.D. ø12.7 (1/2")	49 - 61	17	26

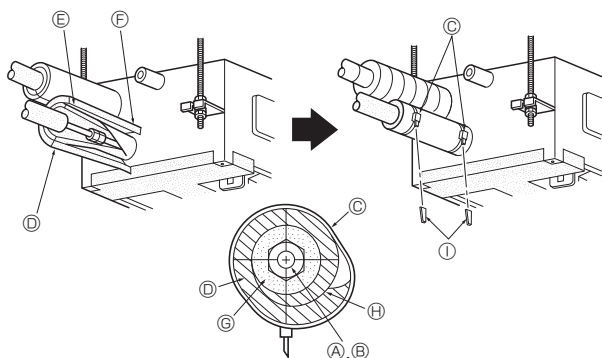


Fig. 3-3

Ⓒ Apply refrigerating machine oil over the entire flare seat surface.

- * Do not apply refrigerating machine oil to the screw portions.
(This will make the flare nuts more apt to loosen.)

Ⓓ Be certain to use the flare nuts that are attached to the main unit. (Use of commercially-available products may result in cracking.)

Installing procedures (Fig. 3-3)

1. Remove the flare nuts and caps from the indoor unit.
2. Flare-cut the liquid and gas pipes then apply refrigerating machine oil (to be locally procured) over the flare-cut seat surface.
3. Quickly connect the refrigerant piping.
* Remember to tighten the flare nuts with a double spanner.
4. Slide the supplied pipe cover ③ over the gas piping until it is pressed against the sheet metal inside the unit.
5. Slide the provided pipe cover ③ over the liquid piping until it is pressed against the sheet metal inside the unit.
6. Tighten the pipe cover ③ at the both ends (15 - 20 mm) with the supplied bands ④.
 - Ⓐ Gas piping
 - Ⓑ Liquid piping
 - Ⓒ Band (large) ④
 - Ⓓ Pipe cover ③
 - Ⓔ Turn the seam upward.
 - Ⓕ Press the pipe cover against the sheet metal.
 - Ⓖ Refrigerant piping heat insulating material
 - Ⓗ Wrap tightly.
 - Ⓘ Cut off excess length of band.

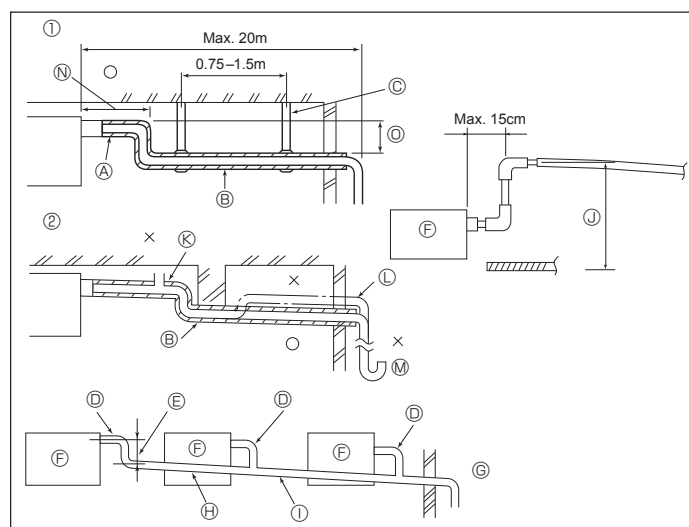


Fig. 3-4

3.3. Drainage piping work (Fig. 3-4)

- Use O.D. ø26 mm PVC TUBE for drain piping and provide 1/100 or more downward slope.
- Be sure to connect the piping joints using adhesive of polyvinyl chloride family.
- Observe the figure for piping work.
- Use attached drain hose to change the pipe extraction direction.
 - ① Correct piping
 - ② Wrong piping
 - Ⓐ Insulation (9 mm or more)
 - Ⓑ Downward slope (1/100 or more)
 - Ⓒ Support metal
 - Ⓓ VP-20 (O.D. ø26 PVC TUBE)
 - Ⓔ Make it as large as possible.
 - Ⓕ Indoor unit
 - Ⓖ Make the piping size large for grouped piping.
 - Ⓖ Air bleeder
 - Ⓗ Raised
 - Ⓖ Odour trap
 - Ⓖ Make as little as possible.
 - Ⓖ Make as great as possible (approx. 10 cm).
 - Ⓗ Downward slope (1/100 or more)
 - Ⓗ O.D. ø38 PVC TUBE for grouped piping (9 mm or more insulation)
 - Ⓗ Up to 50 cm

3. Refrigerant pipe and drain pipe

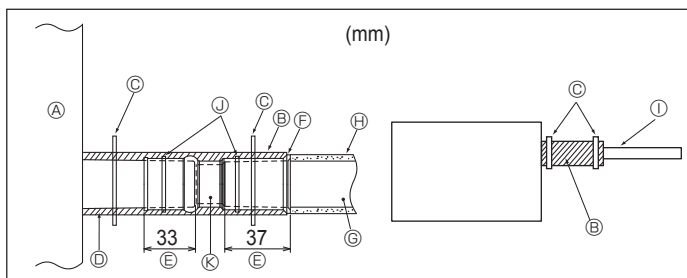


Fig. 3-5

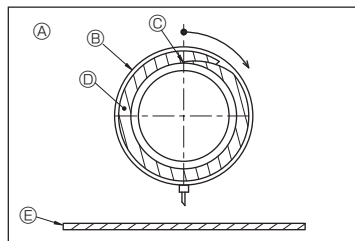


Fig. 3-6

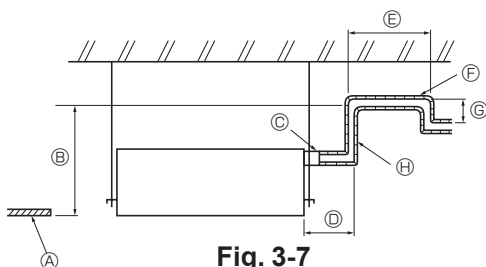


Fig. 3-7

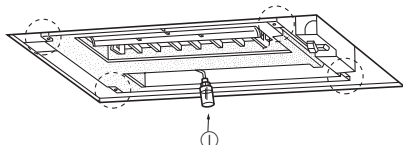


Fig. 3-8

1. Connect the drain socket (supplied with the unit) to the drain port. (Fig. 3-5)
(Fix the tube using PVC adhesive then secure it with a band.)
2. Install a locally purchased drain pipe (PVC pipe, O.D. $\phi 26$).
(Fix the pipe using PVC adhesive then secure it with a band.)
3. Insulate the pipe. (PVC pipe, O.D. $\phi 26$)
4. Check that drain flows smoothly.
5. Insulate the drain port and drain socket with insulating material ⑦, then secure the material with a band. (Both insulating material and band are supplied with the unit.) (Fig. 3-6)

[Fig.3-5]

- ① Unit
- ② Insulating material ⑦
- ③ Band (large) ④
- ④ Drain port (transparent)
- ⑤ Insertion margin
- ⑥ Matching
- ⑦ Drain pipe (O.D. $\phi 26$ PVC TUBE)
- ⑧ Insulating material (purchased locally)
- ⑨ O.D. $\phi 26$ PVC TUBE (Slope 1/100 or more)
- ⑩ Band (small) ④
- ⑪ Drain socket

[Fig.3-6]

- ① Drain port sectional view
- ② Band (large) ④
- ③ Insulating material wrapping starting position (Top side)
- ④ Insulating material ⑦
- ⑤ Ceiling panel

In cases of upward drainage (Fig. 3-7)

- The largest dimension possible for the vertical section at ⑧ is 60 cm from the lower surface of the ceiling. Make this vertical section as short as possible.

Water drainage check (Fig. 3-8)

1. Fill the drainage pan with about 0.5 litres of water. (Do not pour water directly into the drain pump.)
 2. Make a test run of the unit (in Cooling mode).
 3. Check for water drainage at the transparent check window and the outlet of the drainage pipe.
 4. Stop the test run. (Do not forget to turn off the power.)
- ① Ceiling panel
 - ② Max. 60 cm
 - ③ Position of drain outlet
 - ④ Make as short as possible (Max. 15 cm).
 - ⑤ Make as small as possible.
 - ⑥ Downward slope (1/100 or more)
 - ⑦ Make as great as possible (Min. 10 cm).
 - ⑧ Drainage pipe vertical section
 - ⑨ Water bottle (procure locally)

4. Electrical work

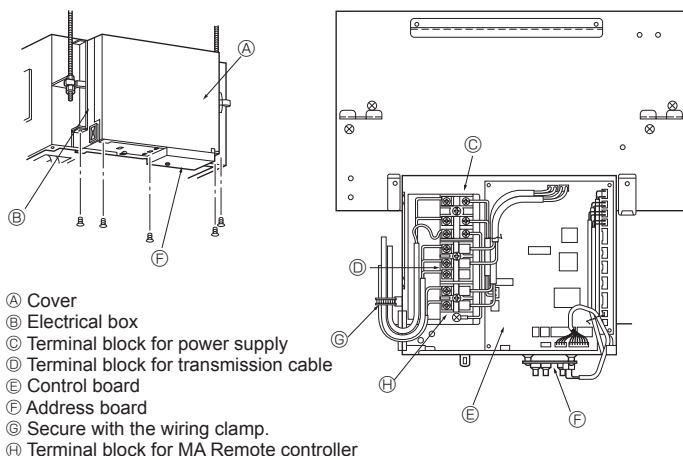


Fig. 4-1

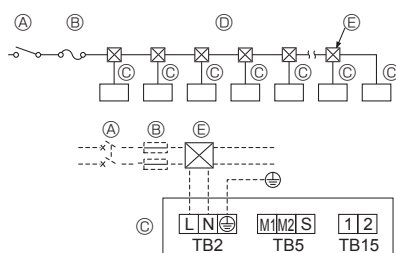


Fig. 4-2

4.1. Electric wiring (Fig. 4-1)

* Make sure all electrical wiring is complete before installing the cover panel.

1. Remove the cover from the address board (2 bolts).
2. Remove the cover from the electrical box (1 bolt).
3. Remove the bolts securing the electrical box and lower the box (2 bolts).
4. Insert the wires into the electrical box.
5. Connect the wires securely to the terminal block.

* Be sure to make the various wires long enough so the box may be lowered from the unit during servicing.

6. Secure the wires with the wiring clamp on the side of the electrical box.
7. Replace the parts you have removed to their original locations.

4.2. Power supply wiring

- Wiring size must comply with the applicable local and national code.
- Install an earth longer than other cables.
- Power supply codes of appliance shall not be lighter than design 60245 IEC 53 or 60227 IEC 53.
- A switch with at least 3 mm contact separation in each pole shall be provided by the air conditioner installation.

Power cable size : more than 1.5 mm² (3-core)

⚠ Warning:

Never splice the power cable or the indoor-outdoor connection cable, otherwise it may result in a smoke, a fire or communication failure.

► Use earth leakage breaker (NV).

For breaker, means shall be provided to ensure disconnection of all active phase conductors of the supply.

[Fig. 4-2]

- ① Switch 16 A
- ② Overcurrent protection 16 A
- ③ Indoor unit
- ④ Total operating current be less than 16 A
- ⑤ Pull box

4. Electrical work

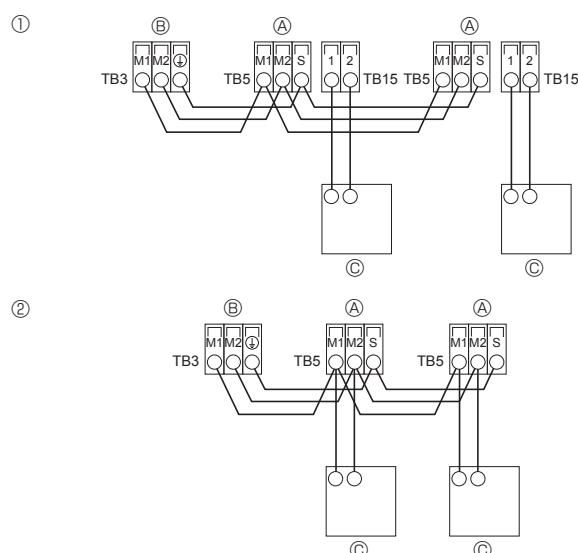


Fig. 4-3

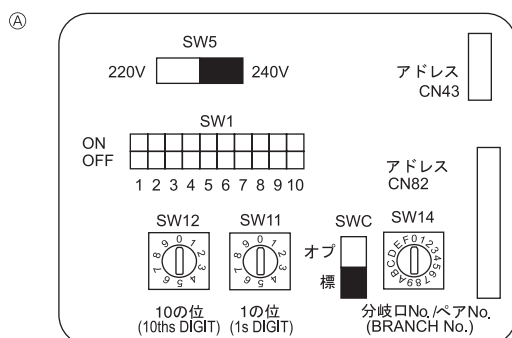


Fig. 4-4

4.3. Types of control cables

1. Wiring transmission cables

Types of transmission cable	Shielding wire CVVS or CPEVS
Cable diameter	More than 1.25 mm ²
Length	Less than 200 m

2. M-NET Remote control cables

Types of remote control cable	Shielding wire MVVS
Cable diameter	0.5 to 1.25 mm ²
Length	Add any portion in excess of 10 m to within the longest allowable transmission cable length 200 m

3. MA Remote control cables

Types of remote control cable	2-core cable (unshielded)
Cable diameter	0.3 to 1.25 mm ²
Length	Less than 200 m

4.4. Connecting remote controller, indoor and outdoor transmission cables (Fig. 4-3)

- Connect indoor unit TB5 and outdoor unit TB3. (Non-polarized 2-wire)
The "S" on indoor unit TB5 is a shielding wire connection. For specifications about the connecting cables, refer to the outdoor unit installation manual.
- Install a remote controller following the manual supplied with the remote controller.
- Connect the remote controller's transmission cable within 10 m using a 0.75 mm² core cable. If the distance is more than 10 m, use a 1.25 mm² junction cable.

① MA Remote controller

- Connect the "1" and "2" on indoor unit TB15 to a MA remote controller. (Non-polarized 2-wire)
- DC 9 to 13 V between 1 and 2 (MA remote controller)

② M-NET Remote controller

- Connect the "M1" and "M2" on indoor unit TB5 to a M-NET remote controller. (Non-polarized 2-wire)
- DC 24 to 30 V between M1 and M2 (M-NET remote controller)

④ Terminal block for indoor transmission cable

⑤ Terminal block for outdoor transmission cable

⑥ Remote controller

4.5. Setting addresses (Fig. 4-4)

(Be sure to operate with the main power turned OFF.)

- There are 2 types of rotary switch setting available: setting addresses 1 to 9 and over 10, and setting branch numbers.

① How to set addresses

Example: If Address is "3", remain SW12 (for over 10) at "0", and match SW11 (for 1 to 9) with "3".

② How to set branch numbers SW14 (Series R2 only)

Match the indoor unit's refrigerant pipe with the BC controller's end connection number.

Remain other than series R2 at "0".

- The rotary switches are all set to "0" when shipped from the factory. These switches can be used to set unit addresses and branch numbers at will.
- The determination of indoor unit addresses varies with the system at site. Set them referring to the Data Book.

Note:

Please set the switch SW5 according to the power supply voltage.

- Set SW5 to 240 V side when the power supply is 230 and 240 volts.

- When the power supply is 220 volts, set SW5 to 220 V side.

④ Address board

4.6. Sensing room temperature with the built-in sensor in a remote controller (Fig. 4-4)

If you want to sense room temperature with the built-in sensor in a remote controller, set SW1-1 on the control board to "ON". The setting of SW1-7 and SW1-8 as necessary also makes it possible to adjust the airflow at a time when the heating thermometer is OFF.

5. Installing the grille

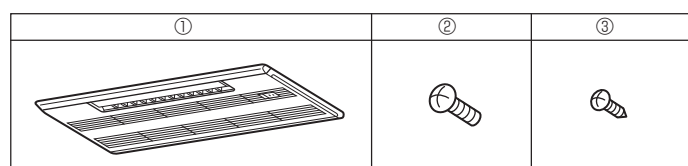


Fig. 5-1

5.1. Checking the contents (Fig. 5-1)

- This kit contains the following parts.

	Accessory name	Q'ty	Remark
①	Grille	1	
②	Screw	6	M5 × 0.8 × 16
③	Screw	1	4 × 16

5. Installing the grille

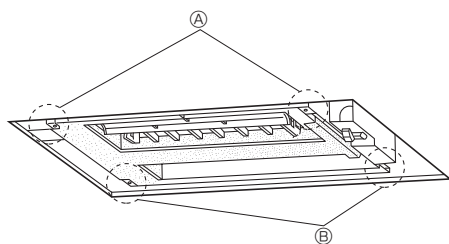


Fig. 5-2

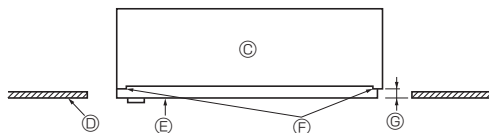


Fig. 5-3

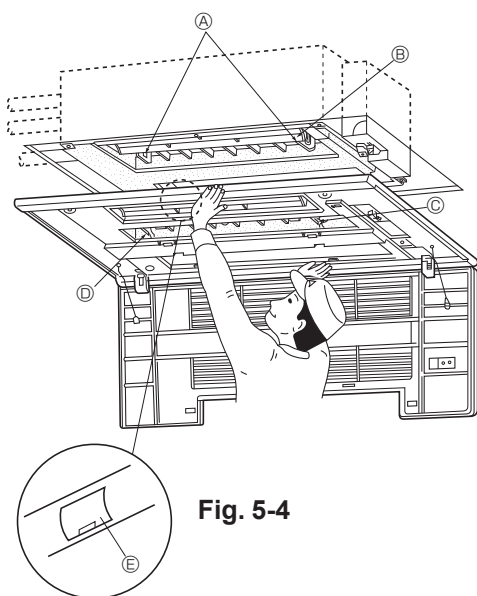


Fig. 5-4

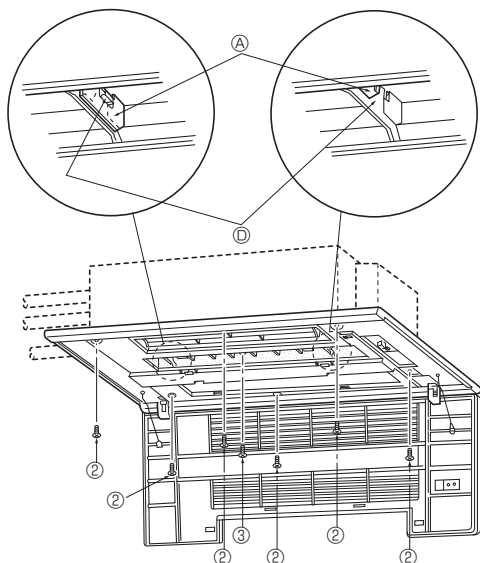


Fig. 5-5

- Ⓐ Points for securing the grille
- Ⓑ Points for securing the grille
- Ⓒ Indoor unit
- Ⓓ Ceiling surface
- Ⓔ Drainage pan
- Ⓕ Places for securing front grille
- Ⓖ Make sure these surfaces are flush with each other (0 - 3 mm).

5.2. Checks before setting in place (Fig. 5-2, 3)

- Before installing the front panel, make sure the indoor unit is square with the ceiling opening (or parallel to the angle between the wall and the ceiling).
- Check that the four points where the front panel will be secured are in contact with the ceiling surface.
- Check that the insulation for the refrigerant pipes, drainage pipes, etc. is in place and that wiring connections and arrangements are complete.

5.3. Installing the grille (Fig. 5-4)

- Open the intake grille by pressing on the place marked Push, and remove the air filter.
- Remove the screw cover in the middle of the blower.
- Open the upper and lower flaps on the indoor unit completely.
- Hook the temporary holding tabs on the front panel to the hooks on the indoor unit.

- Ⓐ Hooks
- Ⓑ Open the upper and lower flaps completely.
- Ⓒ Temporary holding tab
- Ⓓ Temporary holding tab
- Ⓔ Screw cover

- Adjust the front panel so that it fits properly in the angle between the ceiling and the wall, and install the securing bolts ② (supplied with this grille) in their four places at left and right, leaving them slightly loose. (Fig. 5-5)
- Next tighten the securing bolts ② and securing screws ③ in the centre three places.
- Finally tighten the securing bolts ② in the four places at left and right.
- At this point, make sure there are no gaps between the indoor unit and the front panel, and between the front panel and the ceiling surface. If there are gaps, the wind may come in and it may cause water to drip (Fig. 5-6).

* Tighten the securing bolts ② and securing screws ③ completely.

⚠ Caution:

When tightening the securing screws ② and ③, tighten them at a torque of 2.7 N·m or less. Never use an impact screwdriver.

- It may result in parts damage.

- Replace the air filter and screw cover, and press the intake grille on the place marked Push until you hear it snap into place.

[Fig. 5-5]

- Ⓐ Hooks
- Ⓔ Temporary securing tab

5. Installing the grille

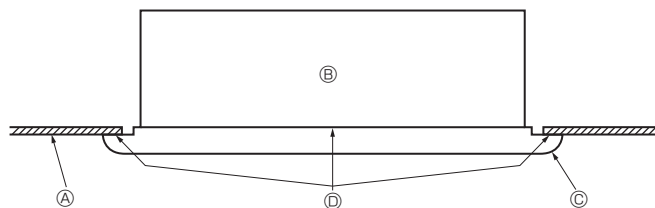


Fig. 5-6

5.4. Checks after installing (Fig. 5-6)

- Check that there are no gaps between the indoor unit and the front panel, between the front panel and the ceiling surface. If there are gaps, the wind may come in and condensation may result.
- Check that the air filter is in place.
 - Ⓐ Ceiling surface
 - Ⓑ Indoor unit
 - Ⓒ Grille
 - Ⓓ No gaps here

6. Test run

6.1. Before test run

- After completing installation and the wiring and piping of the indoor and outdoor units, check for refrigerant leakage, looseness in the power supply or control wiring, wrong polarity, and no disconnection of 1 phase in the supply.
- Use a 500-volt megohmmeter to check that the resistance between the power supply terminals and ground is at least 1.0 MΩ.

- Do not carry out this test on the control wiring (low voltage circuit) terminals.

⚠ Warning:

Do not use the air conditioner if the insulation resistance is less than 1.0 MΩ.

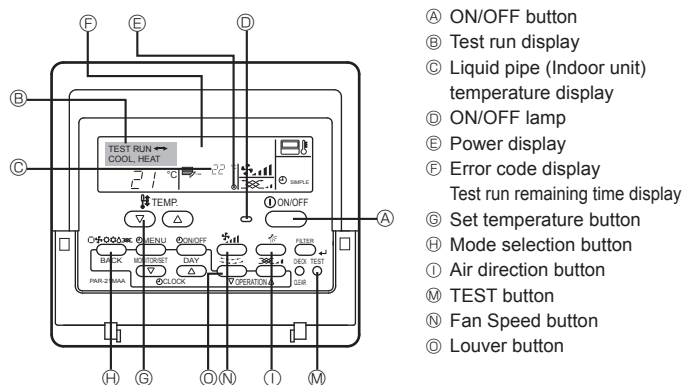


Fig. 6-1

6.2. Test run

Using wired remote controller (Fig. 6-1)

- ① Turn on the power at least 12 hours before the test run.
- ② Press the [TEST] button twice. ➡ "TEST RUN" liquid crystal display
- ③ Press the [Mode selection] button and switch to the cooling (or heating) mode. ➡ Make sure that cold (or warm) wind is blown out.
- ④ Press the [Fan speed] button. ➡ Make sure that the wind speed is switched.
- ⑤ Press the [Air direction button] or [Louver button]. ➡ Check operation of the vane or louver.
- ⑥ Check operation of the outdoor unit fan.
- ⑦ Release test run by pressing the [ON/OFF] button. ➡ Stop
- ⑧ Register a telephone number.

The telephone number of the repair shop, sales office, etc., to contact if an error occurs can be registered in the remote controller. The telephone number will be displayed when an error occurs. For registration procedures, refer to the operation manual for the indoor unit.

Note:

- If an error code is displayed on the remote controller or if the air conditioner does not operate properly, refer to the outdoor unit installation manual or other technical materials.
- The OFF timer is set for the test run to automatically stop after 2 hours.
- During the test run, the time remaining is shown in the time display.
- During the test run, the temperature of the indoor unit refrigerant pipes is shown in the room temperature display of the remote controller.
- When the VANE or LOUVER button is pressed, the message "NOT AVAILABLE" may appear on the remote controller display depending on the indoor unit model, but this is not a malfunction.

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitsvorkehrungen.....	10	4. Elektroarbeiten	14
2. Anbringung der Innenanlage	10	5. Anbringung des Gitters	16
3. Kältemittel- und Abflussrohre	12	6. Testlauf	17

Hinweis:
Der Begriff "Verdrahte Fernbedienung" in dieser Bedienungsanleitung bezieht sich auf den PAR-21MAA.
Entnehmen Sie weitere Informationen zur anderen Fernbedienung entweder dem in diesen Paketen beiliegenden Installationshandbuch oder Grundeinstellungshandbuch.

1. Sicherheitsvorkehrungen

- ▶ Vergewissern Sie sich vor dem Einbau der Anlage, dass Sie alle Informationen über "Sicherheitsvorkehrungen" gelesen haben.
- ▶ Vor dem Anschließen dieses Gerätes an das Stromnetz Ihr Stromversorgungsunternehmen informieren oder dessen Genehmigung einholen.

⚠ **Warnung:**
Beschreibt Vorkehrungen, die beachtet werden müssen, um den Benutzer vor der Gefahr von Verletzungen oder tödlichen Unfällen zu bewahren.

⚠ **Vorsicht:**
Beschreibt Vorkehrungen, die beachtet werden müssen, damit an der Anlage keine Schäden entstehen.

Erläutern Sie dem Kunden nach Abschluss der Installationsarbeiten die "Sicherheitsvorkehrungen" sowie die Nutzung und Wartung der Anlage entsprechend den Informationen in der Bedienungsanleitung und führen Sie einen Testlauf durch, um sicherzustellen, dass die Anlage ordnungsgemäß funktioniert. Geben Sie dem Benutzer sowohl die Installations- als auch die Bedienungsanleitung zur Aufbewahrung. Diese Anleitungen sind auch den nachfolgenden Besitzern der Anlage weiterzugeben.

- ⚠ **Warnung:**
- Bitten Sie Ihren Fachhändler oder einen geprüften Fachtechniker, die Installation der Anlage vorzunehmen.
 - Der Nutzer sollte keinesfalls versuchen, die Anlage selbst zu reparieren oder an eine andere Stelle zu transferieren.
 - Die Anlage an einer Stelle anbringen, die das Gewicht tragen kann.
 - Verwenden Sie zur Verdrahtung nur die angegebenen Kabel. Die Anschlüsse müssen fest und sicher ohne Zugbelastung auf den Klemmen vorgenommen werden. Spließen Sie außerdem niemals die Kabel für die Verdrahtung (außer es wird in diesem Dokument entsprechend angegeben). Wenn die Kabel falsch angeschlossen oder installiert sind, kann dies Überhitzung oder einen Brand zur Folge haben.
 - Nur von Mitsubishi Electric zugelassenes Zubehör verwenden, und dieses durch Ihren Händler oder eine Vertragswerkstatt einbauen lassen.
 - Nicht die Wärmetauscherleitung berühren.
 - Die Anlage gemäß Anweisungen in diesem Installations-handbuch installieren.
 - Alle Elektroarbeiten müssen entsprechend den örtlichen Vorschriften von zugelassenen Fachelektrikern ausgeführt werden.
 - Das Gerät muss entsprechend den örtlichen Vorschriften zur Verkabelung eingebaut werden.

- ⚠ **Vorsicht:**
- Bei Verwendung des Kältemittels R410A die vorhandene Kältemittelrohrleitung nicht benutzen.
 - Bei Verwendung des Kältemittels R410A Ester-Öl, Äther-Öl oder Alkylbenzin (geringe Mengen) zum Beschichten der Konus- und Flanschanschlüsse verwenden.
 - Anlage nicht an Orten verwenden, wo sich Lebensmittel, Tiere, Pflanzen, Präzisionswerkzeuge oder Kunstgegenstände befinden.
 - Anlage nicht unter besonderen Umfeldbedingungen einsetzen.
 - Erdung der Anlage.
 - Einen Fehlerstromschutzschalter wie vorgesehen anbringen.
 - Netzstromkabel mit ausreichender Stromstärke und Nennwertauslegung verwenden.

- ⦿ : Beschreibt eine Handlung, die unterbleiben muss.
- ❗ : Zeigt an, dass wichtige Anweisungen zu befolgen sind.
- ⚡ : Verweist auf einen Teil der Anlage, der geerdet werden muss.
- ⚠ : Zeigt an, dass bei rotierenden Teilen Vorsicht geboten ist.
- ⚡ : Zeigt an, dass vor Beginn der Wartungsarbeiten der Hauptschalter ausgeschaltet werden muss.
- ⚡ : Gefahr von elektrischem Schlag.
- ⚠ : Verbrennungsgefahr.
- ⚡ ELV : Bei der Wartung bitte Netzstrom sowohl für die Innen- als auch für die Außenanlage abschalten.

⚠ **Warnung:**
Sorgfältig die auf der Hauptanlage aufgebrachten Aufschriften lesen.


- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss er vom Hersteller, dem entsprechenden Kundendienstmitarbeiter oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahrensituationen zu vermeiden.
- Wenn die Anlage in einem kleinen Raum installiert wird, müssen Maßnahmen ergriffen werden, damit die Kältemittelkonzentration auch bei Kältemittelaustritt den Sicherheitsgrenzwert nicht überschreitet.
- Die Schnittstellen der gestanzten Teile können Schnittverletzungen verursachen. Daher sind die Installateure aufgefordert, Schutzkleidung wie etwa Handschuhe, zu tragen.
- Beim installieren oder Umsetzen oder Warten der Klimaanlage darf nur das angegebene Kältemittel (R410A) zur Befüllung der Kältemittelleitungen verwendet werden. Vermischen Sie es nicht mit anderem Kältemittel und lassen Sie nicht zu, dass Luft in den Leitungen zurückbleibt. Wenn sich Luft mit dem Kältemittel vermischt, kann dies zu einem ungewöhnlich hohen Druck in der Kältemittelleitung führen und eine Explosion oder andere Gefahren verursachen. Die Verwendung eines anderen als des für das System angegebenen Kältemittels führt zu mechanischem Versagen, einer Fehlfunktion des Systems oder einer Beschädigung des Geräts. Im schlimmsten Fall kann sie ein schwerwiegendes Hindernis für die Aufrechterhaltung der Produktsicherheit darstellen.

- Nur Stromunterbrecher und Sicherungen der angegebenen Leistung verwenden.
- Schalter nicht mit nassen Fingern berühren.
- Kältemittelrohrleitung nicht während oder unmittelbar nach Betrieb berühren.
- Klimageräte nicht bei abgenommenen Verkleidungen und Schutzabdeckungen betreiben.
- Netzstrom nicht unmittelbar nach Betriebsbeendigung ausschalten.
- Wenn das Gerät lange Zeit betrieben wird, während die Luft an der Decke eine hohe Temperatur/hohe Luftfeuchtigkeit (Taupunkt über 26 °C) aufweist, kann Tau am Innengerät oder an den Deckenmaterialien kondensieren. Wird das Gerät unter diesen Bedingungen betrieben, muss die gesamte Oberfläche des Geräts und der Deckenmaterialien mit Isoliermaterial (10-20 mm) versehen werden, um Kondensation zu vermeiden.

2. Anbringung der Innenanlage

2.1. Zubehöerteile der Innenanlage prüfen (Abb. 2-1)
Die Innenanlage muss mit nachstehenden Ersatz- und Zubehöerteilen (die sich im Inneren des Ansauggitters befinden) geliefert werden.

	Bezeichnung des Zubehöerteils	Anzahl
①	Unterlegscheiben	4 Stck
②	Unterlegscheiben (mit Isolierung)	4 Stck
③	Rohrabdeckung	2 Stck
④	Bänder	groß : 6 Stck , klein : 2 Stck
⑤	Schraube	4 Stck M5 × 0,8 × 30
⑥	Ablaßmuffe	1 Stck gekennzeichnet mit 'UNIT'
⑦	Isolierung	1 Stck

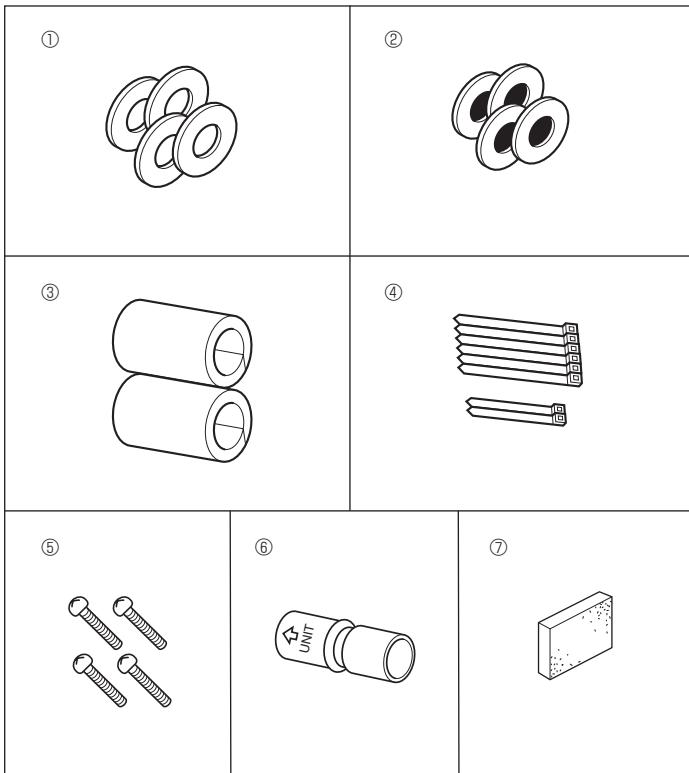

10 Abb. 2-1

2. Anbringung der Innenanlage

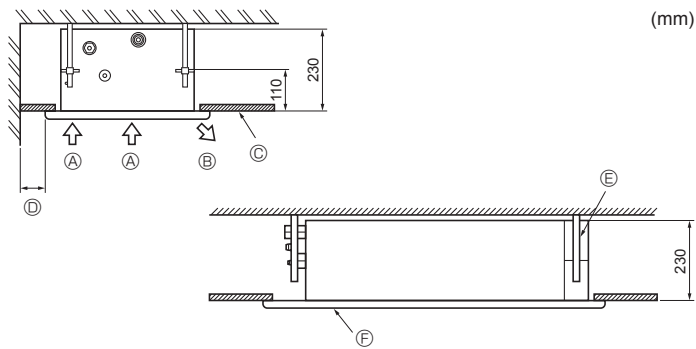


Abb. 2-2

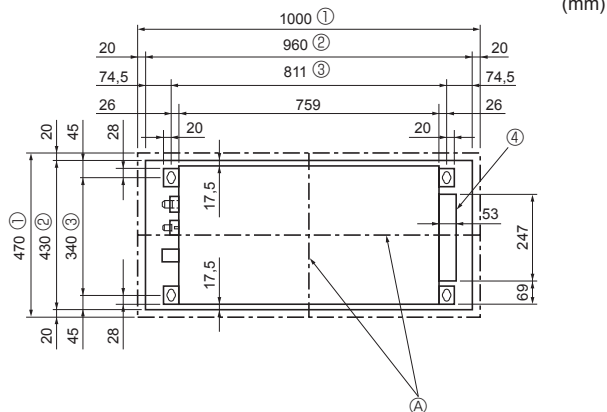


Abb. 2-3

2.2. Freiraum für Bedienung/Handhabung (Abb. 2-2)

- Die Abmessungen der Öffnungen in der Decke können im, in der nachstehenden Darstellung gezeigten, Umfang angepasst werden. Daher die Hauptanlage zur Mitte der Deckenöffnungen hin anpassen und sicherstellen, dass die jeweils gegenüberliegenden Seiten überall die gleichen Abstände aufweisen.

- A Luftansaugung
- B Luftaustritt
- C Deckenplatte
- D Min. 200 mm
- E Aufhängungsschraubbolzen W3/8 oder M10
- F Gitter

2.3. Lage der Öffnungen in der Decke und der Befestigungsschrauben für die Aufhängung (Abb. 2-3)

- In der Decke eine Öffnung mit den Abmessungen 430 mm x 960 mm anbringen. Diese dient als Prüfenster und ist bei der Wartung erforderlich.
- Wenn die Abmessungen beim Installieren des Gitters nicht genau sind, kann zwischen Gitter und Innenanlage eine Lücke entstehen. Dadurch kann Wasser herunter tropfen oder es können sich andere Probleme ergeben.
- Bei der Festlegung des Platzes sorgfältig die Umgebung der Decke in Betracht ziehen. Außerdem großzügige Abmessungen vorsehen.
- Deckenbauweise und Gebäudekonstruktion können unterschiedlich sein. Daher ist es sinnvoll, den Bauunternehmer und Dekorateur zu Rate zu ziehen.

- A Die Mitten der Deckenöffnung und der Innenanlage müssen aneinander ausgerichtet sein.
- 1 Außenseite des Gitters
- 2 Deckenöffnung
- 3 Schraubenabstand
- 4 Schaltkasten

- Mit Hilfe der Installationsschablone (Oberteil der Packung) und der Messvorrichtung (als Sonderzubehör mit dem Gitter geliefert) eine Öffnung in der Decke anbringen, so dass die Hauptanlage wie in der Abbildung dargestellt installiert werden kann. (Die Anwendungsverfahren für die Schablone und die Messvorrichtung werden aufgezeigt.)
- Zur Aufhängung Stehbolzen M10 (3/8") verwenden.
- * Aufhängungsstehbolzen sind vor Ort zu beschaffen.
- Nach Aufhängung der Innenanlage müssen Rohr- und Elektroleitungen oberhalb der Decke angeschlossen werden. Wenn die Örtlichkeit einmal festgelegt ist und die Richtung der Rohrleitungen bestimmt wurde, vor der Aufhängung der Innenanlage die Kältemittel- und Abflussrohre, die Elektroleitungen für die Fernbedienung und die Elektroleitung, die die Innen- und Außenanlage miteinander verbindet, an den dafür vorgesehenen Stellen verlegen. Dies ist insbesondere dann wichtig, wenn die Decke bereits vorhanden ist.

1 Holzbauten (Abb. 2-4)

- Verbindungs balken (eingeschossige Häuser) oder Trägerbalken (zweigeschossige Häuser) als Verstärkungsglieder einsetzen.
- Holz balken zur Aufhängung der Klimaanlage müssen von fester Struktur sein und mindestens 6 cm Seitenlänge haben, wenn die Balken nicht mehr als 90 cm auseinanderliegen sowie 9 cm Seitenlänge aufweisen, wenn die Balken bis zu 180 cm auseinanderliegen. Die Aufhängungsstehbolzen müssen einen Durchmesser von 10 mm (3/8") aufweisen. (Die Stehbolzen werden nicht mit der Anlage geliefert.)
- Zum Aufhängen der Innenanlage die Rinne, den Strömungskanal und andere Teile, die vor Ort beschafft wurden, verwenden.

2 Stahlbetonbauweise (Abb. 2-5)

Die Stehbolzen der Aufhängung wie gezeigt sichern oder Stahl- oder Holzaufhängungen etc. benutzen. Zur Montage der Aufhängungsstehbolzen verwenden.

- D Deckenplatte
- E Leersparren
- F Balken
- G Dachbalken
- H Einsätze mit Nennbelastung von jeweils 100-150 kg verwenden (vor Ort zu beschaffen).
- I M10 (3/8") Aufhängungsstehbolzen (vor Ort zu beschaffen)
- J Stahlstäbe zur Armierung
- K C-Rinne
- L Klammer zur Aufhängung der Rinne
- M Aufhängungsschraubbolzen M10

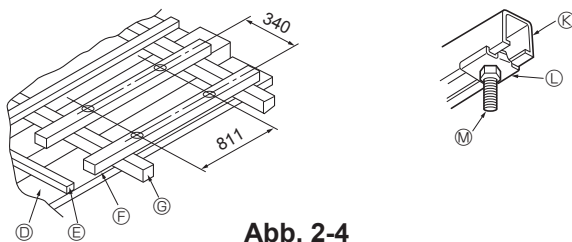


Abb. 2-4




Abb. 2-5

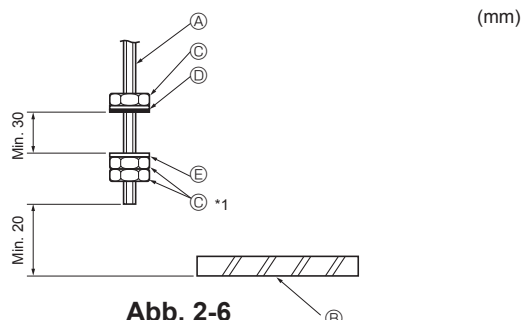


Abb. 2-6

2.4. Verfahren zur Aufhängung der Anlage (Abb. 2-6)

Schraubbolzen von 3/8" oder M10 vor Ort beschaffen.

- Zunächst die Länge der Schraubbolzen in dem Maße, wie sie aus der Deckenoberfläche hervorstehen, anpassen.

*1. Wenn zum Aufhängen der Anlage eine zusätzliche obere Mutter verwendet wird, muss diese u. U. später angebracht werden.

- A Aufhängungsstehbolzen
- B Deckenplatte
- C Mutter
- D Unterlegscheibe (mit Isolierung) 2
- E Unterlegscheibe (ohne Isolierung) 1

2. Anbringung der Innenanlage

1. 2. 3.

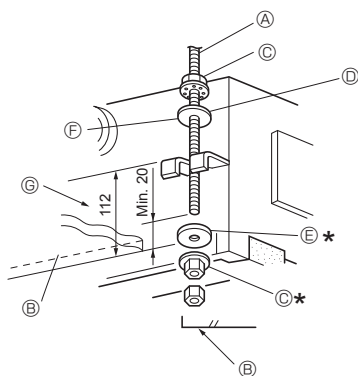


Abb. 2-7

4.

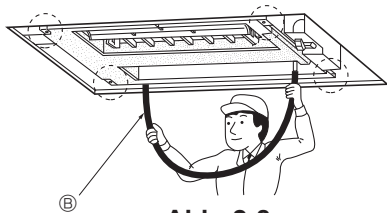


Abb. 2-8

5.

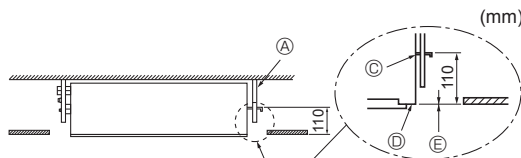


Abb. 2-9

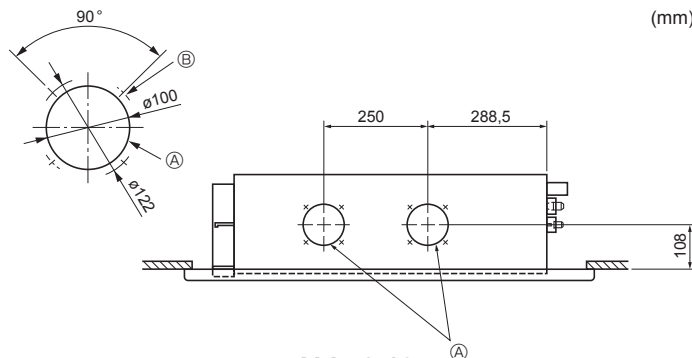


Abb. 2-10

(mm)

Den Abstand der Aufhängungsschraubbolzen überprüfen (340 mm × 811 mm)

1. Unterlegscheiben ① ② (mitgeliefert) und die dazugehörigen Muttern (vor Ort zu beschaffen) zunächst auf die Aufhängungsschraubbolzen aufschrauben. (Abb. 2-7)
 - * Dies muss in nachstehender Reihenfolge geschehen (von oben): Mutter, Unterlegscheibe mit Isolierung ②, Unterlegscheibe ohne Isolierung ①, 2 Muttern.
 - * Unterlegscheibe mit Isolierung ② mit der isolierten Fläche nach unten zeigend, wie in der Abbildung dargestellt, in Stellung bringen.
2. Die Anlage in die vorgesehene Stellung anheben und ordnungsgemäß mit den Aufhängungsschraubbolzen ausrichten. Die Klammer zwischen Unterlegscheiben ① ②, die bereits angebracht wurden, einsetzen und befestigen. Dies an allen vier Stellen vornehmen.
 - * Dafür sorgen, dass die Aufhängungsschraubbolzen 20 mm oder mehr aus der Deckenfläche hervorstehen, da Sie sonst nicht in der Lage sind, die Abdeckplatte (als Sonderzubehör käuflich zu erwerben) zu installieren.
3. Wenn die Öffnung in der Klammer und die Öffnung in der Decke nicht einwandfrei ausgerichtet sind, die Ausrichtung vornehmen bis dies der Fall ist.
 - Ⓐ Aufhängungsschraubbolzen (3/8" oder M10) Ⓔ Unterlegscheibe ①
 - Ⓑ Deckenfläche Ⓕ (Mit der Isolierung nach unten installieren)
 - Ⓒ Mutter (3/8" oder M10) Ⓖ Maß zur oberen Vorderseite der Klammer
 - Ⓓ Unterlegscheibe ② (mit Isolierung)
4. Sicherstellen, dass alle vier Ecken waagrecht ausgerichtet sind. Dazu eine Wasserwaage oder einen durchsichtigen mit Wasser gefüllten Kunststoffschlauch verwenden. (Abb. 2-8)
 - * Darauf achten, dass die Neigung in der Anlage nach der Installation weniger als 0,5 Grad (etwa 6 mm am längeren Maß der Anlage) beträgt.

5. Alle Muttern fest anziehen. (Abb. 2-9)

- Ⓐ Aufhängungsschraubbolzen (3/8" oder M10)
- Ⓑ Durchsichtige Kunststoffrohrleitung
- Ⓒ Unterseite der Klammer
- Ⓓ Hier Frontplatte befestigen.
- Ⓔ Darauf achten, dass diese Flächen in einer Ebene zueinander liegen (0 - 3 mm).

(mm)

2.5. Frischluftansaugöffnung (Abb. 2-10)

Zum Zeitpunkt der Installation bei Bedarf die Öffnung (zum Ausbrechen), die sich an den in der nachstehenden Abbildung dargestellten Positionen befindet, benutzen.

- Ⓐ Frischluftansaugöffnung (Ausbrechen)
Ⓑ Auszuschneidende Öffnung 4-ø2.8

Hinweis:

Darauf achten, dass die Frischluftansaugung nicht mehr als 20% der gesamten Luftansaugung ausmacht (bei höchster Einstellung der Luftstromleistung).

⚠ Vorsicht:

Verbindung zwischen Strömungskanalgebläse und Klimaanlage.

Wird ein Strömungskanalgebläse verwendet, dafür sorgen, dass dies mit der Klimaanlage verbunden ist, wenn Außenluft angesaugt wird. Das Strömungskanalgebläse darf nicht allein laufen, da sich sonst Kondenswasser bilden kann.

3. Kältemittel- und Abflussrohre

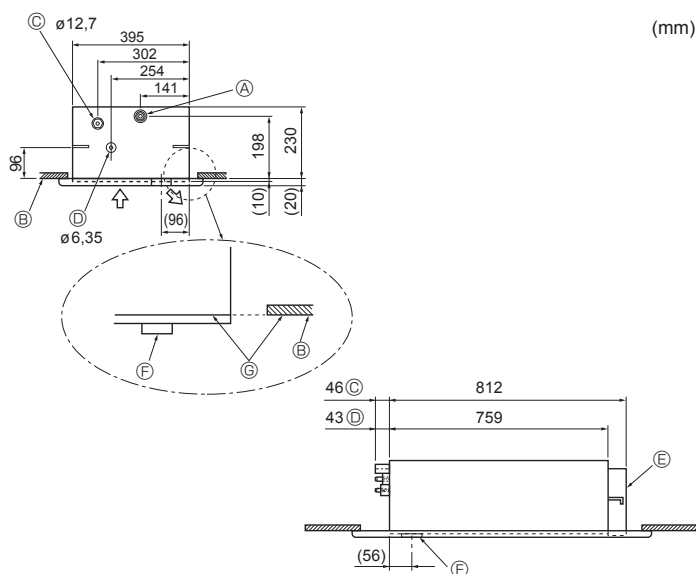


Abb. 3-1

(mm)

3.1. Lage der Kältemittel- und Auslaufrohrleitung

- Ⓐ Auslaufrohr (PVC-Rohr O.D. $\varnothing 26$ einsetzen)
- Ⓑ Deckenpaneel (Unterseite)
- Ⓒ Kältemittelrohr (gasförmig)
- Ⓓ Kältemittelrohr (flüssig)
- Ⓔ Schaltkasten
- Ⓕ Auslaufpfanne
- Ⓖ Darauf achten, dass diese Flächen in einer Ebene zueinander liegen.

3. Kältemittel- und Abflussrohre

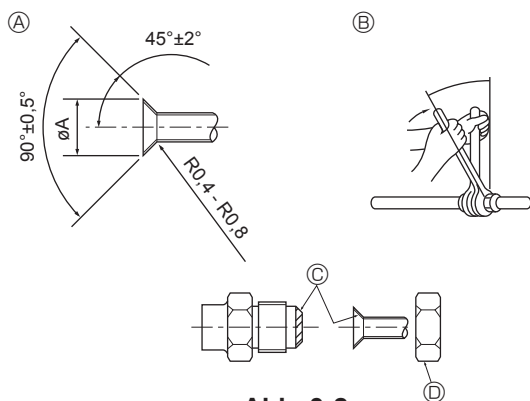


Abb. 3-2

3.2. Rohranschlüsse (Abb. 3-2)

- Wenn im Handel erhältliche Kupferrohre verwendet werden, Flüssigkeits- und Gasrohre mit im Handel erhältlichem Isoliermaterial (Hitzebeständig bis 100 °C und mehr, Stärke 12 mm oder mehr) umwickeln.
- Die in der Anlage befindlichen Teile der Ablassrohre sollten mit Isoliermaterial aus Schaumstoff (spezifisches Gewicht 0,03 - 9 mm oder stärker) umwickelt werden.
- Vor dem Anziehen der Konusmutter eine dünne Schicht Kältemittel-Öl auf das Rohr und auf die Oberfläche des Sitzes an der Nahtstelle auftragen.
- Mit zwei Schraubenschlüsseln die Rohrleitungsanschlüsse fest anziehen.
- Die Anschlüsse der Innenanlage mit dem mitgelieferten Isoliermaterial für die Kältemittelrohrleitung isolieren. Beim Isolieren sorgfältig vorgehen.

⚠ Warnung:

Schließen Sie die Kältemittelleitungen beim Installieren des Geräts fest an, bevor Sie den Kompressor einschalten.

Ⓐ Abmessungen der Aufweitungsanschlüsse

Kupferrohr O.D. (mm)	Aufweitungsabmessungen ØA Abmessungen (mm)
Ø6,35	8,7 - 9,1
Ø9,52	12,8 - 13,2
Ø12,7	16,2 - 16,6
Ø15,88	19,3 - 19,7
Ø19,05	23,6 - 24,0

Ⓑ Größen der Kältemittelrohre & Anzugsdrehmoment für Konusmutter

	R410A				Konusmutter O.D.	
	Flüssigkeitsrohrleitung		Gasrohrleitung			
	Rohrgröße (mm)	Anzugsdrehmoment (N.m)	Rohrgröße (mm)	Anzugsdrehmoment (N.m)	Flüssigkeitsrohrleitung (mm)	Gasrohrleitung (mm)
P20/25/32/40	O.D. ø6.35 (1/4")	14 - 18	O.D. ø12.7 (1/2")	49 - 61	17	26

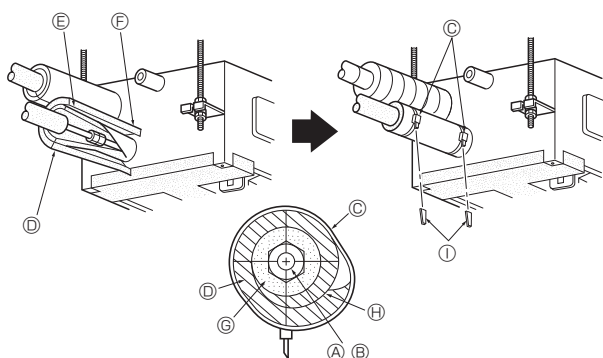


Abb. 3-3

Ⓒ Tragen Sie Kältemaschinenöl auf die gesamte Konusauflegefläche auf.

* Tragen Sie kein Kältemaschinenöl an den Schraubenbereichen auf. (Dies bewirkt, dass die Bördelmuttern sich eher lösen.)

Ⓓ Achten Sie darauf, die an der Haupteinheit angebrachten Bördelmuttern zu verwenden. (Bei Verwendung handelsüblicher Produkte kann es zu Rissbildungen kommen.)

Aufstellungsverfahren/ -abläufe (Abb. 3-3)

1. Die konischen Muttern und Deckel von der Innenanlage abnehmen.
2. Die Flüssigkeits- und Gasrohre trichterförmig weiten und dann Kältemaschinenöl (vor Ort zu beschaffen) auf die trichterförmig ausgeweiteten Sitzflächen auftragen.
3. Die Kältemittelrohrleitung schnell anschließen.
- * Darauf achten, dass die konischen Muttern mit einem doppelten Schraubenschlüssel angezogen werden.
4. Die mitgelieferte Rohrabdeckung ③ über die Gasrohrleitung schieben, bis sie gegen das Blech in der Anlage gedrückt wird.
5. Die mitgelieferte Rohrabdeckung ③ über die Flüssigkeitsrohrleitung schieben, bis sie gegen das Blech in der Anlage gedrückt wird.
6. Die Rohrabdeckung ③ an beiden Enden (15 - 20 mm) mit den mitgelieferten Bändern ④ abdichten.

- Ⓐ Gasrohrleitung
- Ⓑ Flüssigkeitsrohrleitung
- Ⓒ Bänder (groß) ④
- Ⓓ Rohrabdeckung ③
- Ⓔ Die Naht nach oben drehen.
- Ⓕ Die Rohrabdeckung gegen das Blech drücken.
- Ⓖ Material zur Wärmeisolation der Kältemittelrohrleitung
- Ⓗ Dicht umwickeln.
- Ⓘ Überschüssige Bandlänge abschneiden

3.3. Verrohrung der Drainage (Abb. 3-4)

- O.D. Ø26 mm PVC Rohr als Dränagerohr verwenden und 1/100 oder mehr Gefälle vorsehen.
- Die Rohrverbindungen müssen mit Klebemittel aus der Familie der Polyvinylchloride vorgenommen werden.
- Die Abbildung für die Verrohrung beachten.
- Mit dem beigefügten Auslaufschauch die Richtung der Rohrabsaugung ändern.

- ① Richtige Verrohrung
- ② Falsche Verrohrung
- Ⓐ Isolierung (9 mm oder mehr)
- Ⓑ Gefälle (1/100 oder mehr)
- Ⓒ Metallträger
- Ⓓ VP-20 (O.D. Ø26 PVC Rohr)
- Ⓔ So groß wie möglich auslegen.
- Ⓕ Innenanlage
- Ⓖ Sammelrohrleitung möglichst groß auslegen
- Ⓗ Gefälle (1/100 oder mehr)
- Ⓘ O.D. Ø38 PVC Rohr für Sammelrohrleitung (9 mm Isolierung oder mehr)
- Ⓙ Bis zu 50 cm
- Ⓚ Entlüfter
- Ⓛ Angehoben
- Ⓜ Siphon
- Ⓝ So klein wie möglich machen.
- Ⓞ So groß wie möglich machen (etwa 10 cm).

Sammelrohrleitung

- Ⓓ VP-20 (O.D. Ø26 PVC Rohr)
- Ⓔ So groß wie möglich auslegen.
- Ⓕ Innenanlage
- Ⓖ Sammelrohrleitung möglichst groß auslegen
- Ⓗ Gefälle (1/100 oder mehr)
- Ⓘ O.D. Ø38 PVC Rohr für Sammelrohrleitung (9 mm Isolierung oder mehr)
- Ⓙ Bis zu 50 cm

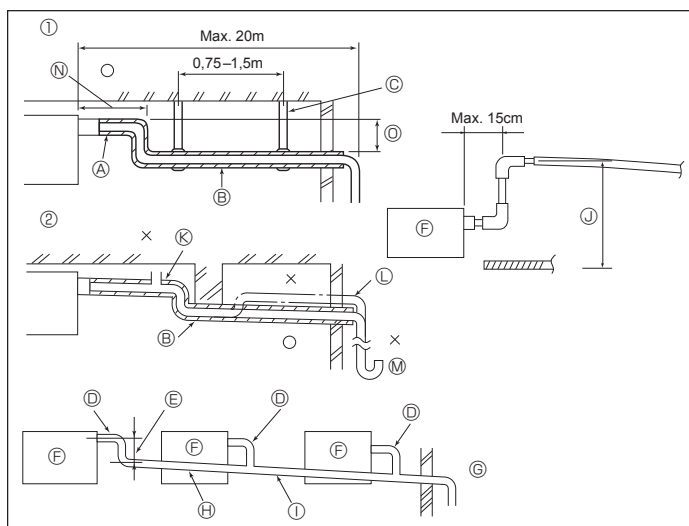


Abb. 3-4

3. Kältemittel- und Abflussrohre

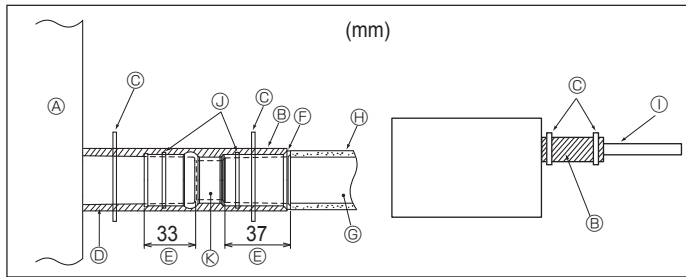


Abb. 3-5

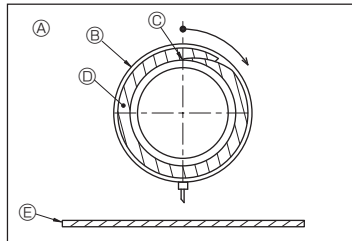


Abb. 3-6

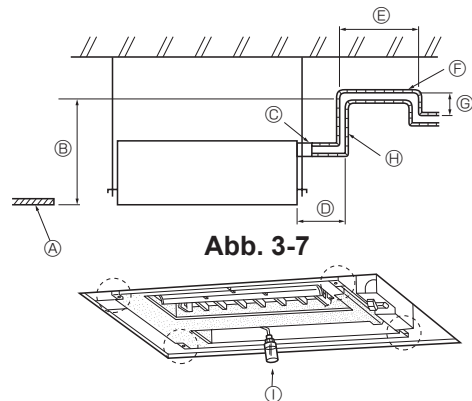


Abb. 3-7

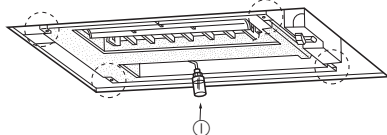


Abb. 3-8

1. Die Abblasmuffe (mit der Anlage geliefert) an den Dränageauslaß anschließen. (Abb. 3-5)
(Das Rohr mit PVC-Kleber ankleben und dann mit einem Bänder sichern.)
2. Ein vor Ort beschafftes Auslaufrohr (PVC-Rohr, O.D. $\varnothing 26$) installieren.
(Das Rohr mit PVC-Kleber ankleben und dann mit einem Bänder sichern.)
3. Rohrleitung isolieren (PVC-Rohr, O.D. $\varnothing 26$).
4. Vergewissern, daß der Auslauf einwandfrei erfolgt.
5. Den Dränageauslaß und die Abblasmuffe mit Isoliermaterial ⑦ isolieren, dann das Material mit einem Bänder sichern. (Sowohl Isoliermaterial als auch das Bänder werden mit der Anlage geliefert.) (Abb. 3-6)

[Abb.3-5]

- ① Anlage
- ② Isoliermaterial ⑦
- ③ Bänder (groß) ④
- ④ Dränageauslaß (transparent)
- ⑤ Toleranz für den Einsatz
- ⑥ Anpassung
- ⑦ Auslaufrohr (PVC-Rohr, O.D. $\varnothing 26$)
- ⑧ Isoliermaterial (vor Ort beschafft)
- ⑨ PVC-Rohr, O.D. $\varnothing 26$ (Neigung 1/100 oder mehr)
- ⑩ Bänder (klein) ④
- ⑪ Abblasmuffe

[Abb.3-6]

- ① Schnittdarstellung der Drain-Anschluss
- ② Bänder (groß) ④
- ③ Einwicklung Ausgangslage der Isoliermaterials (Oberseite)
- ④ Isoliermaterial ⑦
- ⑤ Deckenpaneel

Wenn der Abfluss nach oben verläuft (Abb. 3-7)


- Das größtmögliche Maß für den vertikalen Abschnitt bei ⑥ beträgt 60 cm von der unteren Deckenfläche. Dieser vertikale Abschnitt muss so kurz wie möglich sein.

Prüfung des Wasserabflusses (Abb. 3-8)

1. Die Dränagepfanne mit etwa 0,5 l Wasser füllen. (Wasser nicht direkt in die Dränagepumpe gießen.)
2. Einen Testlauf der Anlage (in der Betriebsart Kühlung) durchführen.
3. Den Wasserabfluss im durchsichtigen Prüfenster und am Ausgang des Abflussrohres überprüfen.
4. Den Testlauf ausschalten. (Nicht vergessen, den Netzschalter auszuschalten.)

- ① Deckenpaneel
- ② Max. 60 cm
- ③ Lage des Abflussausgangs
- ④ So kurz wie möglich machen (Max. 15 cm).
- ⑤ So klein wie möglich machen.
- ⑥ Gefälle (1/100 oder mehr)
- ⑦ So groß wie möglich machen (Min. 10 cm).
- ⑧ Vertikaler Abschnitt des Abflussrohres
- ⑨ Wasserflasche (vor Ort zu beschaffen)

4. Elektroarbeiten

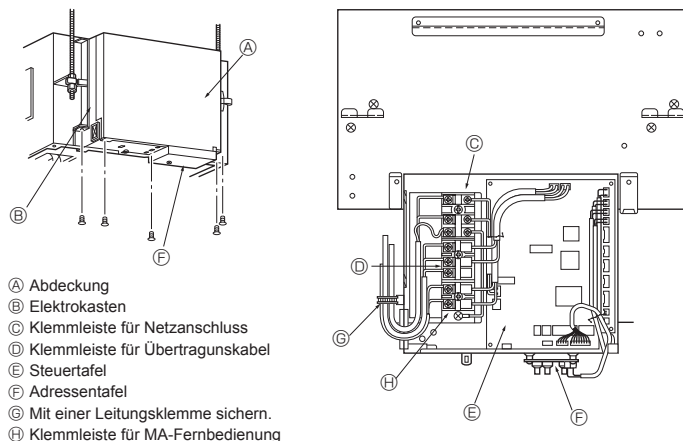

- ① Abdeckung
- ② Elektrokasten
- ③ Klemmleiste für Netzanschluss
- ④ Klemmleiste für Übertragungskabel
- ⑤ Steuertafel
- ⑥ Adressentafel
- ⑦ Mit einer Leitungsklemme sichern.
- ⑧ Klemmleiste für MA-Fernbedienung

Abb. 4-1

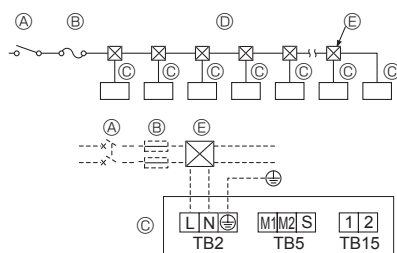


Abb. 4-2

4.1. Elektrische Verdrahtung (Abb. 4-1)

- * Sicherstellen, dass vor Anbringung der Abdeckplatte die Elektroverdrahtung vollständig abgeschlossen wurde.

1. Die Abdeckung von der Adressentafel abnehmen (2 Schrauben).
2. Die Abdeckung vom Elektroschaltkasten abnehmen (1 Schraube).
3. Die Schrauben, mit denen der Schaltkasten befestigt ist, abnehmen und den Kasten absenken (2 Schrauben).
4. Die Elektroleitungen in den Schaltkasten einsetzen.
5. Die Elektroleitungen fest an die Klemmleisten anschließen.
* Darauf achten, dass die verschiedenen Leitungen lang genug sind, damit der Schaltkasten während der Wartung von der Anlage abgesenkt werden kann.
6. Die Leitungen mit der Leitungsklemme an der Seite des Schaltkastens befestigen.
7. Die abgenommenen Teile an der ursprünglichen Stelle wieder anbringen.

4.2. Stromversorgungskabel

- Die Größe der Elektroleitung muß den jeweiligen örtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen.
- Es ist eine Erdungsleitung zu installieren, die länger als andere Leitungen ist.
- Die Stromversorgung muss mindestens den Normen 60245 IEC 53 oder 60227 IEC 53 entsprechen.
- Ein Schalter mit einem Kontaktabstand von mindestens 3 mm muss bei der Installation der Klimaanlage verwendet werden.

Aderdurchmesser Stromversorgungskabel: größer als 1,5 mm². (3-adrige)

⚠ Warnung:

Speißen Sie niemals das Netzkabel oder das Verbindungskabel zwischen Innenaggregat und Außengerät, da es andernfalls zu Rauchentwicklung, einem Brand oder einem Kommunikationsfehler kommen kann.

► Verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter (NV).

Beim Trennschalter sind Mittel vorzusehen, um eine Trennung aller stromführenden Phasenleiter der Versorgung zu gewährleisten.

[Abb. 4-2]

- ① Schalter 16 A
- ② Überstromschutz 16 A
- ③ Innenanlage
- ④ Gesamtbetriebsstrom < 16 A
- ⑤ Einziehdose

4. Elektroarbeiten

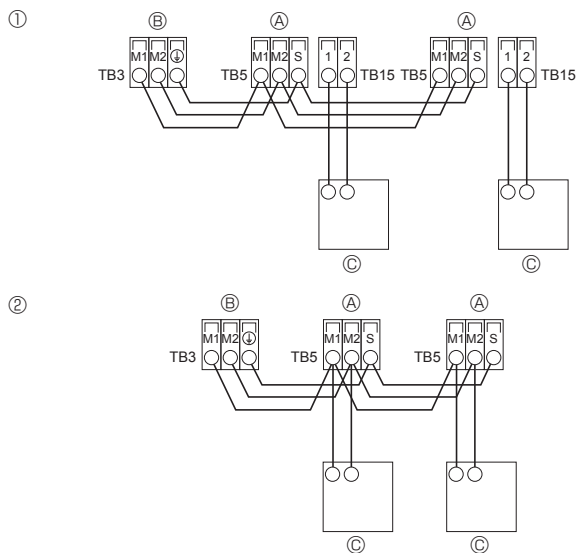


Abb. 4-3

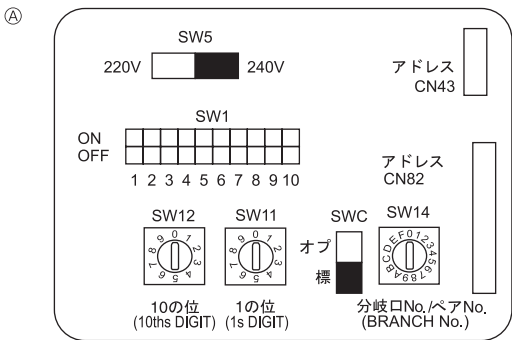


Abb. 4-4

4.3. Steuerkabelarten

1. Übertragungskabel für die Verdrahtung

Arten von Übertragungskabeln	Abgeschirmte Elektroleitungen CVVS oder CPEVS
Kabeldurchmesser	Mehr als 1,25 mm ²
Länge	Weniger als 200 m

2. M-NET Fernbedienungskabel

Kabelarten	Abgeschirmte Elektroleitungen MVVS
Kabeldurchmesser	0,5 bis 1,25 mm ²
Länge	Beliebige Stücke von mehr als 10 m bis zu der größten, zulässigen Übertragungskabellänge von 200 m hinzufügen

3. MA Fernbedienungskabel

Kabelarten	Umhüllte, 2-adrige Leitung (nicht abgeschirmt)
Kabeldurchmesser	0,3 bis 1,25 mm ²
Länge	Weniger als 200 m

4.4. Anschluß der Fernbedienungs-, Innen- und Außenübertragungskabel (Abb. 4-3)

- Anschluß der Innenanlage TB5 und der Außenanlage TB3. (2-adrig, nichtpolarisiert)
Das 'S' auf der Innenanlage TB5 ist ein abgeschirmter Leitungsanschluß. Angaben über die technischen Daten der Anschlußkabel finden sich in den Montagehandbüchern der Außenanlage.
- Eine Fernbedienung entsprechend den Angaben im zur Fernbedienung gehörenden Handbuch installieren.
- Das Übertragungskabel der Fernbedienung mit einem Kernaderkabel von 0,75 mm² und einer Länge bis zu 10 m anschließen. Wenn die Entfernung mehr als 10 m beträgt, ein Verbindungskabel von 1,25 mm² verwenden.
- ① MA-Fernbedienung
 - "1" und "2" am TB15 der Innenanlage an eine MA-Fernbedienung anschließen (nicht polarisierte, zweiadrigte Elektroleitung).
 - 9 bis 13 V Gleichstrom zwischen 1 und 2 (MA-Fernbedienung)
- ② M-NET-Fernbedienung
 - "M1" und "M2" am TB5 der Innenanlage an eine M-NET-Fernbedienung anschließen (nicht polarisierte, zweiadrigte Elektroleitung).
 - 24 bis 30 V Gleichstrom zwischen M1 und M2 (M-NET-Fernbedienung)
 - Ⓐ Klemmleiste für Übertragungskabel der Innenanlage
 - Ⓑ Klemmleiste für Übertragungskabel der Außenanlage
 - Ⓒ Fernbedienung

4.5. Adressen einsetzen (Abb. 4-4)

- (Dafür sorgen, daß bei den Arbeiten der Netzstrom auf AUS geschaltet ist.)
- Zur Einstellung gibt es zwei Arten von Rotationsschaltern: Zur Einstellung der Adressen von 1 bis 9 und über 10 sowie zur Einstellung der Abzweigungsnummern.
 - ① Wie stellt man Adressen ein
Beispiel: Wenn die Adresse '3' ist, SW12 (für größer als 10) bei '0' lassen und SW11 (für 1 – 9) auf '3' einstellen.
 - ② Einstellen der Zweignummern SW14 (nur Serie R2)
Die Zweignummer für jedes Innengerät ist gleichzeitig die Anschlussnummer des BC-Controllers, an dem das Innengerät angeschlossen ist.
Lassen Sie dies bei Geräten, die nicht zur Reihe R2 gehören, auf „0“ eingestellt.
Die Drehschalter sind bei Versand ab Werk alle auf "0" eingestellt.
Diese Schalter können beliebig zur Einstellung der Anlagenadressen und Abzweigungsnummern verwendet werden.
 - Die Festlegung der Adressen der Innengeräte variiert mit der Anlage vor Ort.
Stellen Sie diese mithilfe des Datenheftes (Data Book) ein.

Hinweis:

Bitte den Schalter SW5 je nach Netzspannung einstellen:

- Bei Netzspannung von 230 V and 240 V Schalter SW5 auf die Seite 240 V einstellen.
- Bei Netzspannung von 220 V Schalter SW5 auf die Seite 220 V einstellen.

Ⓐ Adressentafel

4.6. Messen der Raumtemperatur mit dem in eine Fernbedienung eingebauten Temperaturfühler (Abb. 4-4)

Wenn Sie die Raumtemperatur mit dem in eine Fernbedienung eingebauten Fühler messen wollen, stellen Sie den Schalter SW1-1 auf der Schalttafel auf 'ON'/'EIN'. Die Einstellung von SW1-7 und SW1-8 ermöglicht es auch, der Luftdurchsatz einzustellen für Phasen, in denen das Heizthermometer ausgeschaltet ist (OFF).

5. Anbringung des Gitters

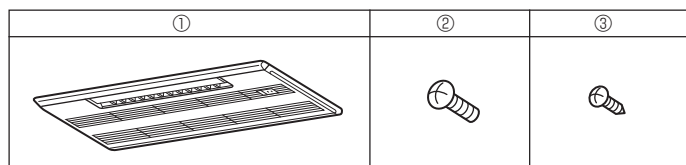


Abb. 5-1

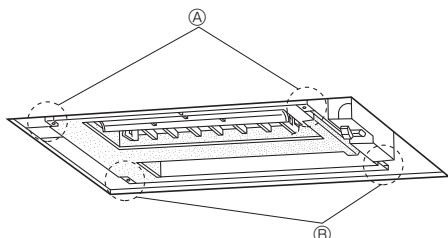


Abb. 5-2

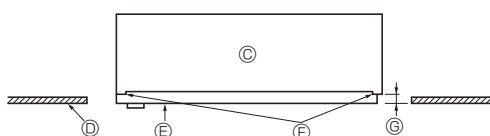


Abb. 5-3

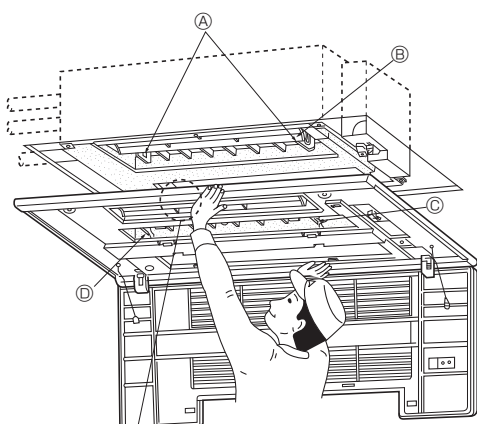


Abb. 5-4

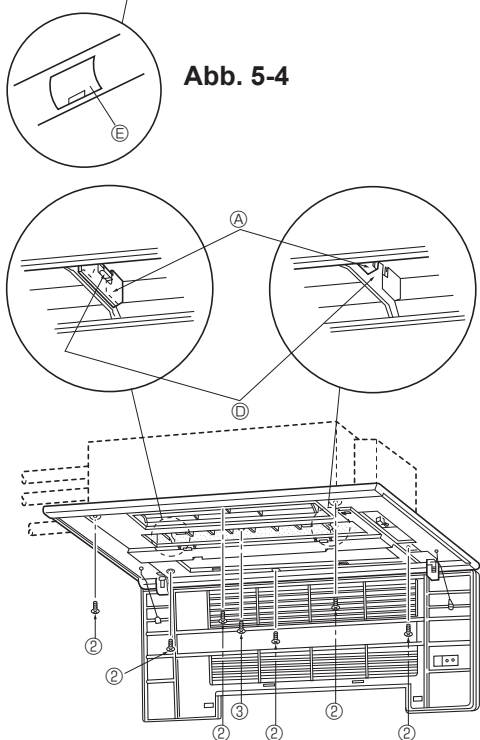


Abb. 5-5

5.1. Überprüfung des Inhalts (Abb. 5-1)

- Dieser Bausatz enthält die folgenden Teile.

	Bezeichnung des Zubehörteils	Anzahl	Anmerkung
①	Gitter	1	
②	Schraube	6	M5 × 0,8 × 16
③	Schraube	1	4 × 16

- Ⓐ Punkte zum Befestigen des Gitters
- Ⓑ Punkte zur Befestigung des Gitters
- Ⓒ Innenanlage
- Ⓓ Deckenfläche
- Ⓔ Drainagepfanne
- Ⓕ Stellen zur Befestigung des Frontgitters
- Ⓖ Darauf achten, dass diese Flächen in einer Ebene zueinander liegen (0 - 3 mm).

5.2. Vor dem Instellung bringen überprüfen (Abb. 5-2, 3)

- Vor Anbringung der Frontplatte sicherstellen, dass die Innenanlage sich im rechten Winkel zu den Deckenöffnungen (oder parallel zum Winkel zwischen Wand und Decke) befindet.
- Sicherstellen, dass die vier Punkte, an denen die Frontplatte befestigt wird, sich in Kontakt mit der Deckenfläche befinden.
- Sicherstellen, dass die Isolierung für die Kältemittelrohre, Abflussrohre etc. sich an der vorgesehenen Stelle befindet und dass die Leitungsanschlüsse und -anordnungen vollständig vorhanden sind.

5.3. Anbringung des Gitters (Abb. 5-4)

- Das Ansauggitter durch Drücken (Push) an den gekennzeichneten Stellen öffnen und den Luftfilter herausnehmen.
- Die Schraubenabdeckung in der Mitte der Blasvorrichtung abnehmen.
- Die oberen und unteren Laschen auf der Innenanlage vollständig öffnen.
- Die provisorischen Halter an der Frontplatte in die Haken an der Innenanlage einhängen.
- Ⓐ Haken
- Ⓑ Die oberen und unteren Laschen vollständig öffnen.
- Ⓒ Provisorischer Halter
- Ⓓ Provisorischer Halter
- Ⓔ Schraubenabdeckung

- Die Frontplatte so befestigen, dass sie einwandfrei im Winkel zwischen der Decke und der Wand sitzt, und die Sicherungsschrauben ② (mit dem vorliegenden Gitter mitgeliefert) an den vier dafür vorgesehenen Stellen links und rechts installieren, wobei diese Schrauben noch leicht gelockert bleiben müssen. (Abb. 5-5)
- Danach die Befestigungsbolzen ② und die Befestigungsschrauben ③ an den drei Stellen in der Mitte anziehen.
- Zum Schluss die Befestigungsbolzen ② an den vier Stellen links und rechts anziehen.
- An dieser Stelle dafür sorgen, dass zwischen der Innenanlage und der Frontplatte sowie zwischen der Frontplatte und der Deckenfläche keine Lücken entstanden sind. Wenn Lücken entstanden sind, kann dort Wind eindringen und Wasser heruntertropfen (Abb. 5-6).

* Die Befestigungsbolzen ② und die Befestigungsschrauben ③ vollständig anziehen.

⚠ Vorsicht:

Beim Anziehen der Befestigungsschrauben ② und ③ ein Drehmoment von 2,7 N·m oder weniger verwenden. Keinesfalls einen Impulsschrauber benutzen.

• Dadurch könnten Teile beschädigt werden.

- Den Luftfilter und die Schraubenabdeckung ersetzen und das Ansauggitter an der mit Push (Drücken) gekennzeichneten Stelle andrücken bis man hört, dass es einrastet.

[Abb. 5-5]

- Ⓐ Haken
- Ⓖ Provisorische Befestigungen

5. Anbringung des Gitters

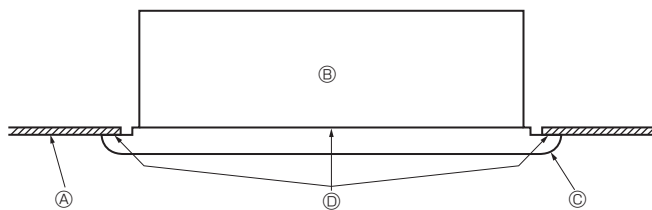


Abb. 5-6

5.4. Überprüfungen nach der Installation (Abb. 5-6)

- Sicherstellen, dass zwischen der Innenanlage und der Frontplatte sowie zwischen der Frontplatte und der Deckenfläche keine Lücken entstanden sind. Wenn Lücken entstanden sind, kann dort Wind eindringen und es kann sich Kondenswasser bilden.
 - Sicherstellen, dass der Luftfilter eingesetzt wurde.
- A Deckenfläche
 B Innenanlage
 C Gitter
 D Hier keine Lücken

6. Testlauf

6.1. Vor dem Testlauf

- Nach Installation, Verdrahtung und Verlegung der Rohrleitungen der Innen- und Außenanlagen überprüfen und sicherstellen, daß kein Kältemittel ausläuft, Netzstromversorgung und Steuerleitungen nicht locker sind, Polarität nicht falsch angeordnet und keine einzelne Netzanschlußphase getrennt ist.
- Mit einem 500-Volt-Megohmmeter überprüfen und sicherstellen, daß der Widerstand zwischen Stromversorgungsklemmen und Erdung mindestens 1,0 MΩ beträgt.

- Diesen Test nicht an den Klemmen der Steuerleitungen (Niederspannungsstromkreis) vornehmen.

⚠ Warnung:

Die Klimaanlage nicht in Betrieb nehmen, wenn der Isolationswiderstand weniger als 1,0 MΩ beträgt.

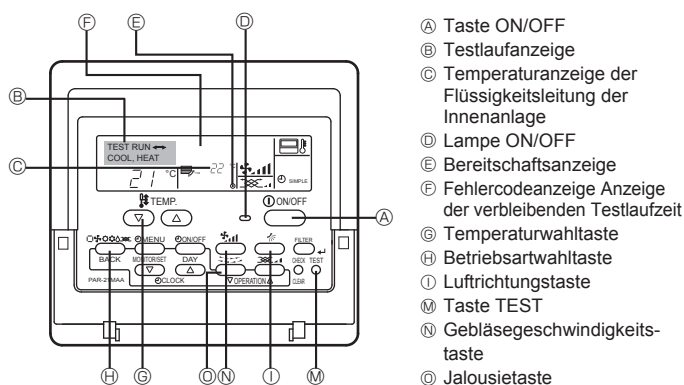


Abb. 6-1

6.2. Testlauf

Verwendung der verdrahteten Fernbedienung (Abb. 6-1)

- ① Den Strom mindestens 12 Stunden vor dem Testlauf einschalten.
- ② Die [TEST]-Taste zweimal drücken. ➡ "TEST RUN"-Flüssigkristallanzeige (LCD)
- ③ Taste [Mode selection] (Wahl der Betriebsart) drücken und die Betriebsart Kühlen (oder Heizen) einschalten. ➡ Vergewissern, daß kalte (oder warme) Luft ausgeblasen wird.
- ④ Die Taste [Fan speed] (Luftgeschwindigkeit) drücken. ➡ Vergewissern, daß die Luftgeschwindigkeit eingeschaltet ist.
- ⑤ Die Lüftungstaste oder die Jalousietaste drücken. ➡ Funktion des Flügels bzw. der Jalousie kontrollieren.
- ⑥ Den Betrieb des Gebläses der Außenanlage überprüfen.
- ⑦ Durch Drücken der Taste [ON/OFF] (EIN/AUS) den Testlauf freigeben. ➡ Stopp
- ⑧ Speichern Sie eine Telefonnummer ein.
Die Telefonnummer eines Reparaturbetriebs, Verkaufsbüros usw. kann für eine Kontaktaufnahme bei auftretenden Fehlern in die Fernbedienung eingespeichert werden. Die Telefonnummer wird angezeigt, wenn ein Fehler aufgetreten ist. Für Anweisungen für die Eingabe dieser Nummer lesen Sie die Bedienungsanleitung des Innengerätes.

Hinweis:

- Wenn auf der Fernbedienung ein Fehlercode angezeigt wird oder wenn die Klimaanlage nicht richtig funktioniert, schlagen Sie im Installationshandbuch für die Außenanlage oder in anderen technischen Unterlagen nach.
- Der Timer OFF ist für den Testlauf so eingestellt, dass er nach 2 Stunden automatisch anhält.
- Während des Testlaufs wird die verbleibende Zeit in der Zeitanzeige angezeigt.
- Während des Testlaufs wird die Temperatur der Kühlmittelleitungen der Innenanlage in der Raumtemperaturanzeige der Fernbedienung angezeigt.
- Wenn die Tasten VANE oder LOUVER betätigt werden, kann je nach Innenanlagenmodell die Meldung "NOT AVAILABLE" (nicht verfügbar) auf der Anzeige der Fernbedienung erscheinen. Hierbei handelt es sich aber nicht um eine Fehlfunktion.

Index

1. Consignes de sécurité	18	4. Installations électriques	22
2. Installation de l'appareil intérieur	18	5. Installer la grille.....	24
3. Tuyau de réfrigérant et tuyau d'écoulement.....	20	6. Marche d'essai	25

Remarque:
Dans le présent manuel d'utilisation, l'expression "Télécommande fi laire" fait uniquement référence au modèle PAR-21MAA.
Pour toute information sur l'autre télécommande, reportez-vous au livret d'instructions ou au manuel de paramétrage initial fournis dans les boîtes.

1. Consignes de sécurité

- ▶ Avant d'installer le climatiseur, lire attentivement toutes les "Consignes de sécurité".
- ▶ Veuillez consulter ou obtenir l'autorisation de votre compagnie d'électricité avant de connecter votre système.

⚠ Avertissement:
Précautions à suivre pour éviter tout danger de blessure ou de décès de l'utilisateur.

⚠ Précaution:
Décrit les précautions qui doivent être prises pour éviter d'endommager l'appareil.

Une fois l'installation terminée, expliquer les "Consignes de sécurité", l'utilisation et l'entretien de l'appareil au client conformément aux informations du mode d'emploi et effectuer l'essai de fonctionnement en continu pour garantir un fonctionnement normal. Le manuel d'installation et le mode d'emploi doivent être fournis à l'utilisateur qui doit les conserver. Ces manuels doivent également être transmis aux nouveaux utilisateurs.

- ⚠ Avertissement:**
- Demandez à votre revendeur ou à un technicien agréé d'installer le climatiseur.
 - N'essayez jamais de réparer ou de déplacer vous-même l'appareil.
 - Installez l'appareil sur une structure capable de supporter son poids.
 - N'utilisez que les câbles spécifiés pour les raccordements. Les raccordements doivent être réalisés correctement sans tension sur les bornes. Ne jamais effectuer de jonction sur les câbles (sauf en cas d'indications contraires). Le non respect de cette consigne peut entraîner une surchauffe ou un incendie.
 - Utiliser uniquement les accessoires agréés par Mitsubishi Electric et demander à votre revendeur ou à une société agréée de les installer.
 - Ne touchez jamais les ailettes de l'échangeur de chaleur.
 - Installez le climatiseur en respectant les instructions du manuel d'installation.
 - Demandez à un électricien agréé d'effectuer l'installation électrique conformément aux réglementations locales.
 - L'appareil doit être installé conformément aux réglementations nationales relatives au câblage.

- ⚠ Précaution:**
- Lors de l'utilisation de réfrigérant R410A, n'utilisez jamais les tuyaux de réfrigérant existants.
 - Lors de l'utilisation de réfrigérant R410A, appliquez une petite quantité d'huile ester, de l'huile ou de l'alkylbenzène, comme huile réfrigérante sur les évaselements et les connexions à brides.
 - N'utilisez pas le climatiseur près d'animaux ou de plantes ou près d'aliments, d'instruments de précision ou d'objets d'art.
 - N'utilisez pas le climatiseur dans certains environnements.
 - Mettez l'appareil à la terre.
 - Installez un disjoncteur, comme spécifié.
 - Utilisez des câbles d'alimentation dont la capacité à distribuer le courant et la valeur nominale sont adéquates.

- ⚡ : Indique une action qui doit être évitée.
- ⚠ : Indique que des instructions importantes doivent être prises en considération.
- ⬇ : Indique un élément qui doit être mis à la terre.
- ⚠ : Indique des précautions à prendre lors du maniement de pièces tournantes.
- ⚡ : Indique que l'interrupteur principal doit être désactivé avant d'effectuer tout travail d'entretien.
- ⚡ : Danger d'électrocution.
- ⚠ : Attention, surface chaude.
- ⚡ ELV : Lors de travaux d'entretien, coupez l'alimentation de l'appareil intérieur ainsi que de l'appareil extérieur.

⚠ Avertissement:
Prendre soin de lire les étiquettes se trouvant sur l'appareil principal.

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, ses revendeurs ou un technicien qualifié pour éviter tout danger de choc électrique.
- Si le climatiseur est installé dans une pièce relativement petite, certaines mesures doivent être prises pour éviter que la concentration de réfrigérant ne dépasse le seuil de sécurité en tenant compte des possibilités de fuites de réfrigérant.
- Les parties détachées de la face prédécoupée peuvent blesser l'installateur (coupure, etc.). Il lui est donc demandé de porter des vêtements de protection (gants, etc.).
- Lors de l'installation, du déplacement ou de l'entretien du climatiseur, n'utilisez que le réfrigérant spécifié (R410A) pour remplir les tuyaux de réfrigérant. Ne pas le mélanger avec un autre réfrigérant et faire le vide d'air dans les tuyaux. Si du réfrigérant est mélangé avec de l'air, cela peut provoquer des pointes de pression dans les tuyaux de réfrigérant et entraîner une explosion et d'autres risques. L'utilisation d'un réfrigérant différent de celui spécifié pour le climatiseur peut entraîner des défaillances mécaniques, des dysfonctionnements du système ou une panne de l'appareil. Dans le pire des cas, cela peut entraîner un obstacle à la mise en sécurité du produit.

- Utilisez uniquement un disjoncteur et un fusible de la valeur indiquée.
- Ne touchez pas les interrupteurs avec les doigts mouillés.
- Ne touchez pas les tuyaux de réfrigérant pendant ou immédiatement après le fonctionnement.
- Ne faites pas fonctionner le climatiseur lorsque les panneaux et dispositifs de sécurité ont été enlevés.
- Ne mettez pas l'appareil immédiatement hors tension après son fonctionnement.
- Si l'appareil fonctionne pendant de nombreuses heures lorsque la température/le taux d'humidité de l'air au-dessus du plafond sont élevés (point de rosée supérieur à 26 °C), de la condensation peut se produire dans l'appareil intérieur ou dans les matériaux du plafond. Si les appareils doivent être utilisés dans ces conditions, ajoutez une couche d'isolation (10 à 20 mm) sur toute la surface de l'appareil et du plafond pour éviter la condensation.

2. Installation de l'appareil intérieur

2.1. Vérifier les accessoires qui accompagnent l'appareil intérieur (Fig. 2-1)

L'appareil intérieur devrait être fourni avec les pièces de rechange et accessoires suivants (se trouvent à l'intérieur de la grille d'aspiration).

	Nom de l'accessoire	Qté
①	Rondelle	4
②	Rondelle (avec isolant)	4
③	Gaine protectrice de tuyau	2
④	Courroie	grands : 6, petits : 2
⑤	Vis	4 M5 × 0,8 × 30
⑥	Prise d'écoulement	1 Marquée "UNIT"
⑦	Isolation	1

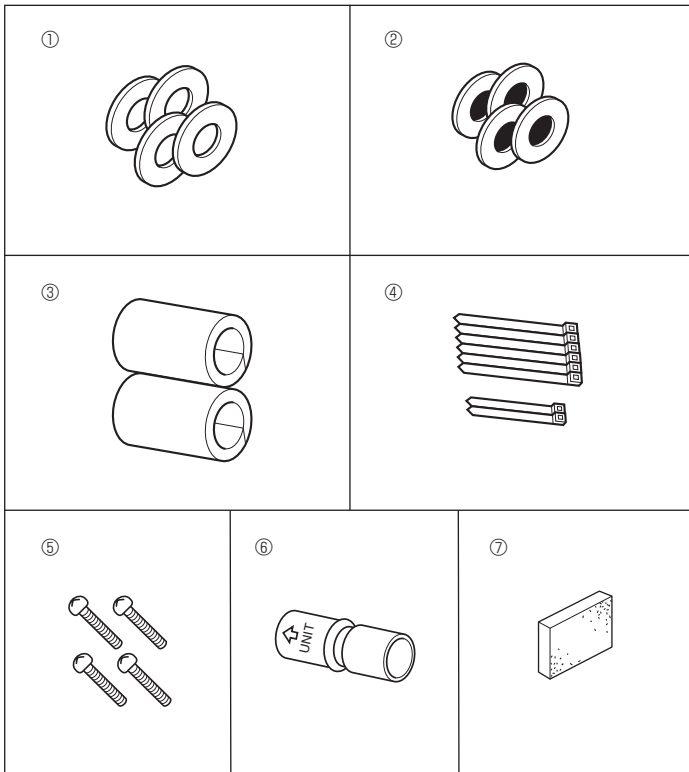


Fig. 2-1

2. Installation de l'appareil intérieur

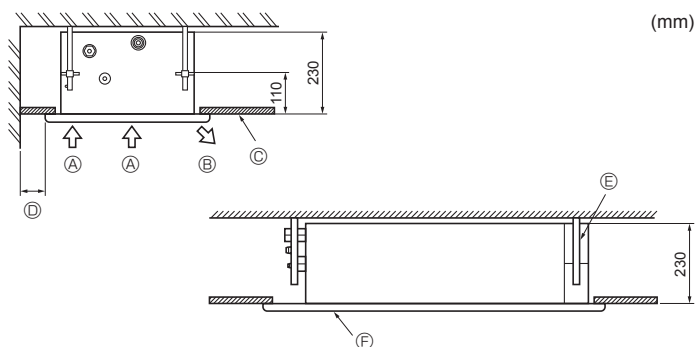


Fig. 2-2

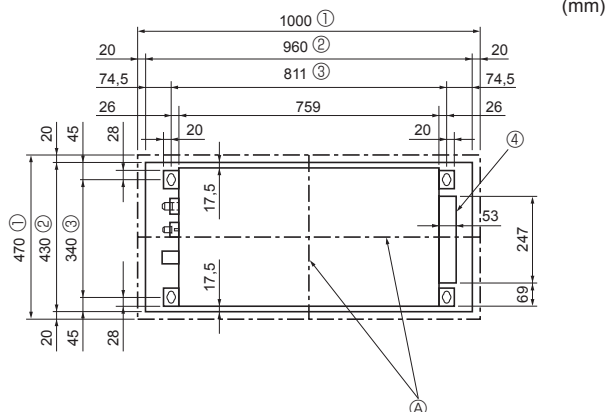


Fig. 2-3

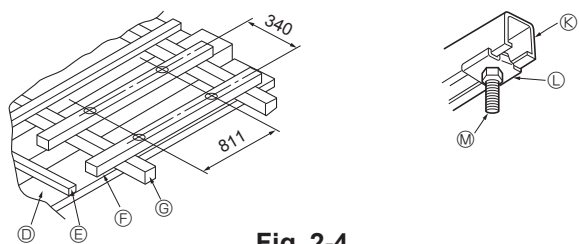


Fig. 2-4




Fig. 2-5

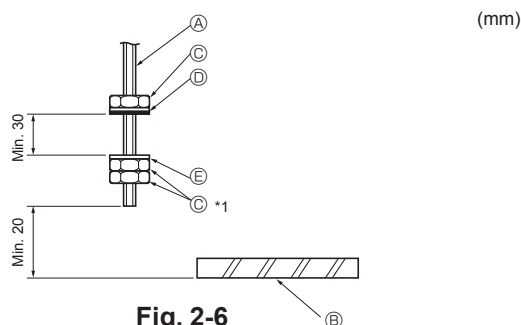


Fig. 2-6

2.2. Espace nécessaire pour le service technique (Fig. 2-2)

- Les dimensions de l'ouverture dans le plafond peuvent être définies au sein de la plage indiquée dans le diagramme suivant; centrer l'appareil principal par rapport à l'ouverture dans le plafond, en veillant à la symétrie de chaque côté par rapport à l'orifice.

- Ⓐ Arrivée d'air
- Ⓑ Sortie d'air
- Ⓒ Panneau du plafond
- Ⓓ 200 mm min.
- Ⓔ Boulons de suspension W3/8 ou M10
- Ⓕ Grille

2.3. Ouvertures dans le plafond et emplacement des boulons de suspension (Fig. 2-3)

- Créer une ouverture dans le plafond de 430 mm × 960 mm. Cette ouverture servira comme fenêtre de vérification et elle sera utilisée ultérieurement pour les interventions techniques.
- Si les dimensions ne sont pas exactes, lors de l'installation de la grille, des vides risquent de subsister entre celle-ci et l'appareil intérieur. Cela pourrait provoquer la chute de gouttes d'eau ou d'autres problèmes.
- Lors du choix de l'emplacement de l'appareil, considérez soigneusement l'espace disponible autour du plafond et soyez généreux lors de la prise des mesures.
- Les types de plafonds et de constructions des bâtiments peuvent être très différents. Se renseigner dès lors auprès du constructeur et du décorateur pour plus de sécurité.

- Ⓐ Le centre de l'ouverture du plafond doit être aligné sur le centre de l'appareil intérieur.
- ① Côté extérieur de la grille
- ② Ouverture dans le plafond
- ③ Hauteur du boulon
- ④ Boîtier électrique

- En se basant sur le gabarit d'installation (dans le haut de la boîte) et sur le schéma (fourni comme accessoire avec la grille), effectuer une ouverture dans le plafond de sorte à pouvoir installer l'appareil principal comme illustré. (La méthode d'utilisation du gabarit et du schéma est également indiquée.)
- Utiliser des boulons de suspension M10 (3/8")
- *L'acquisition des boulons de suspension doit se faire localement.
- Après la suspension de l'appareil intérieur, vous devrez raccorder les tuyaux et les câbles au-dessus du plafond. Lorsque vous avez choisi l'emplacement et le sens des tuyaux, placer les tuyaux de réfrigérant et d'écoulement, le câblage de la télécommande et les câbles de connexion des appareils intérieur et extérieur à leurs emplacements respectifs avant de suspendre l'appareil intérieur. Cette opération s'avère particulièrement importante lorsque la finition du plafond est déjà terminée.

① Structures en béton armé (Fig. 2-4)

- Utiliser les tirants (pour les maisons de plain-pied) ou les poutres de l'étage (pour les maisons à étage) comme renforts.
- Les poutres en bois devant servir à soutenir les climatiseurs doivent être robustes et leurs côtés doivent avoir au moins 6 cm de long si les poutres sont séparées d'un intervalle de maximum 90 cm ou ils doivent avoir 9 cm de long si les poutres sont séparées par un intervalle allant jusqu'à 180 cm. Les boulons de suspension doivent avoir 10 mm de diamètre (3/8"). (Ces boulons ne sont pas livrés avec l'appareil.)
- Utiliser les canaux, les conduits et les autres éléments achetés sur place pour suspendre l'appareil intérieur.

② Structures en béton armé (Fig. 2-5)

Fixer les boulons de suspension à l'aide de la méthode illustrée ou utiliser des chevilles en acier ou en bois, etc. pour installer les boulons de suspension.

- | | |
|--|--|
| Ⓓ Panneau du plafond | ① Boulons de suspension M10 (3/8") (non fournis) |
| Ⓔ Chevron | Ⓐ Tige de renfort en acier |
| Ⓕ Poutre | Ⓑ C canal |
| Ⓖ Poutre du toit | Ⓒ Support de suspension des canaux |
| Ⓗ Utiliser des chevilles prévues pour 100 à 150 kg chacune (non fournies). | Ⓓ Boulon de suspension M10 |

2.4. Méthodes de suspension de l'appareil (Fig. 2-6)

Se procurer des boulons de 3/8 pouces ou M10 sur place.

- Tout d'abord, régler la longueur de la saillie du boulon du plafond.
- *1. Si vous comptez utiliser un écrou supérieur supplémentaire pour la suspension de l'appareil, vous devrez parfois l'ajouter postérieurement.

- Ⓐ Boulon de suspension
- Ⓑ Panneau du plafond
- Ⓒ Ecrou
- Ⓓ Rondelle (avec isolant) ②
- Ⓔ Rondelle (sans isolant) ①

2. Installation de l'appareil intérieur

1. 2. 3.

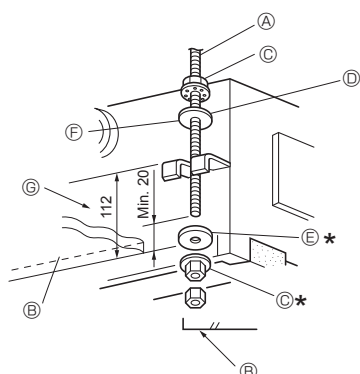


Fig. 2-7

4.

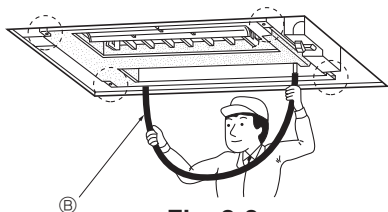


Fig. 2-8

5.

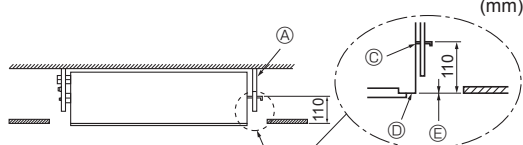


Fig. 2-9

(mm)

Vérifier la hauteur du boulon de suspension (340 mm × 811 mm)

1. Enfiler à l'avance les rondelles d'étanchéité ① ② (fournies) et leurs écrous (à se procurer sur place) dans les boulons de suspension. (Fig. 2-7)
 - * Procéder dans l'ordre suivant (à partir du haut) : écrou, rondelle isolée ②, rondelle sans isolant ①, 2 écrous.
 - * Placer la rondelle isolée ② avec la surface isolée tournée vers le bas, comme illustré.
2. Soulever l'appareil pour le mettre en place, en l'alignant correctement sur le boulon de suspension. Passer le support entre les rondelles ① et ②, qui sont déjà en place et l'attacher. Procéder de la même manière pour les quatre emplacements.
 - * Veiller à ce que les boulons de suspension dépassent au moins de 20 mm de la surface du plafond sinon vous ne pourrez pas mettre le couvercle de protection (vendu séparément) en place.
3. Si l'ouverture allongée du support et l'ouverture du plafond ne sont pas alignées, les régler jusqu'à ce que ce soit le cas.
 - Ⓐ Boulon de suspension (3/8" ou M10)
 - Ⓑ Rondelle ①
 - Ⓒ Surface du plafond
 - Ⓓ (Installer la rondelle avec l'isolation tournée vers le bas)
 - Ⓔ Ecrou (3/8" ou M10)
 - Ⓕ Rondelles d'étanchéité ② (avec isolation)
 - Ⓖ Distance jusqu'à la face supérieure du support
4. Vérifier si les quatre coins sont à niveau, à l'aide d'un niveau ou d'un tuyau en plastique transparent contenant de l'eau. (Fig. 2-8)
 - * Vérifier que toute inclinaison de l'appareil après son installation ne dépasse pas 0,5 degrés (environ 6 mm sur toute la longueur de l'appareil).

5. Serrer tous les écrous. (Fig. 2-9)

- (A) Boulon de suspension (3/8" ou M10)
 (B) Tuyau en plastique transparent
 (C) Dessous du support
 (D) Attacher le panneau avant ici.
 (E) Faire en sorte que ces surfaces soient au même niveau (0 - 3 mm).

2.5. Orifice d'arrivée d'air frais (Fig. 2-10)

(mm)

Au moment de l'installation, utiliser l'orifice (à dégager) situé aux emplacements indiqués sur le schéma suivant, selon les besoins.

- ④ Orifice d'arrivée d'air frais (Orifice à dégager)
⑤ 4 orifices de 2.8 mm de diamètre

Remarque :

Veiller à ce que la prise d'air frais ne dépasse pas 20% de l'arrivée d'air totale (lorsque la vitesse de la soufflerie d'air est réglée au maximum).

⚠ Prudence:

Raccordement du ventilateur de conduit au climatiseur.

En cas d'utilisation d'un ventilateur de conduit, toujours relier celui-ci au climatiseur en cas de prise d'air extérieur.

Ne jamais faire fonctionner le ventilateur seul sinon de la condensation risque de se former.

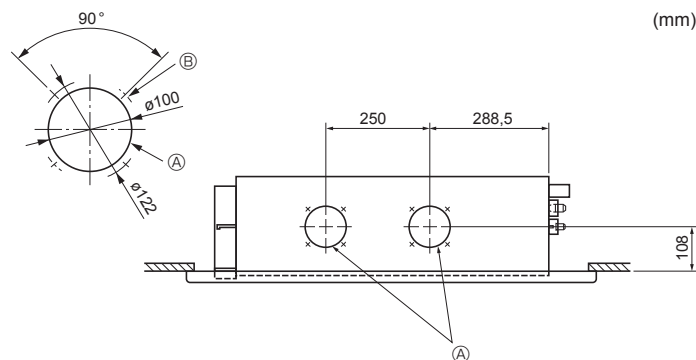


Fig. 2-10

3. Tuyau de réfrigérant et tuyau d'écoulement

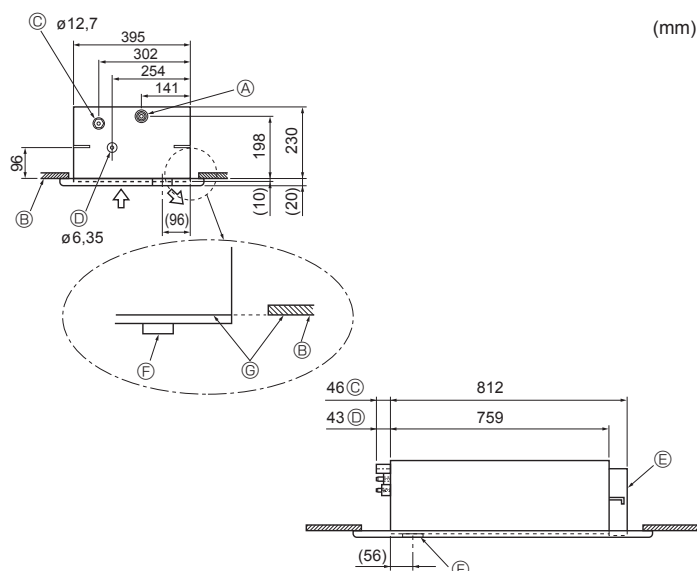


Fig. 3-1

(mm)

3.1. Emplacements des tuyaux de réfrigérant et d'écoulement

- Ⓐ Tuyau d'évacuation (Utiliser des tuyau en PVC D.E. 26)
- Ⓑ Panneau du plafond (Dessous)
- Ⓒ Tuyau de réfrigérant (gaz)
- Ⓓ Tuyau de réfrigérant (liquide)
- Ⓔ Boîtier électrique
- Ⓕ Bac d'évacuation
- Ⓖ Vérifier si ces surfaces sont au même niveau.

3. Tuyau de réfrigérant et tuyau d'écoulement

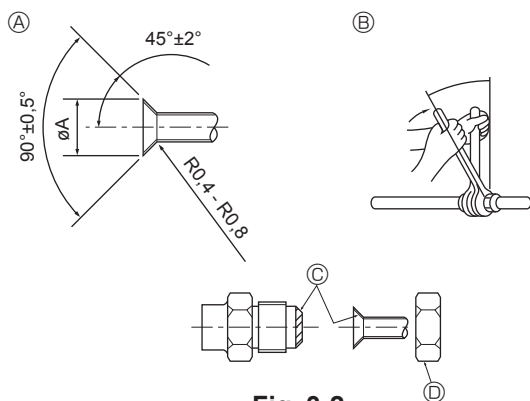


Fig. 3-2

3.2. Connexion des tuyaux (Fig. 3-2)

- En cas d'utilisation de tuyaux en cuivre disponibles sur le marché, envelopper les tuyaux de liquide et de gaz avec de la matière isolante vendue dans le commerce sur le marché (résistant à une chaleur de 100 °C ou supérieure et d'une épaisseur de 12 mm ou plus).
- En cas d'utilisation de tuyaux en cuivre disponibles sur le marché, envelopper les tuyaux de liquide et de gaz avec de la matière isolante vendue dans le commerce sur le marché (résistant à une chaleur de 100 °C ou supérieure et d'une épaisseur de 12 mm ou plus).
- Appliquer un film mince d'huile réfrigérante sur la surface du tuyau et du support du joint avant de serrer l'écrou évasé.
- Utiliser deux clés pour serrer les connexions des tuyaux.
- Utiliser la matière isolante des tuyaux de réfrigérant fournie afin d'envelopper les connexions des appareils intérieurs. Effectuer l'isolation avec soin.

⚠ Avertissement:

Pendant l'installation de l'appareil, brancher correctement les tuyaux de réfrigérant avant de lancer le compresseur.

Ⓐ Dimension de l'évasement

Diam. ext. Tuyau en cuivre (mm)	Dimensions évasement Dimensions ϕA (mm)
$\phi 6,35$	8,7 - 9,1
$\phi 9,52$	12,8 - 13,2
$\phi 12,7$	16,2 - 16,6
$\phi 15,88$	19,3 - 19,7
$\phi 19,05$	23,6 - 24,0

Ⓑ Diamètres des tuyaux de réfrigérant & couple de serrage des raccords coniques

	R410A				Diam.ext. raccord conique	
	Tuyau à liquide		Tuyau à gaz		Couple de serrage (mm)	Tuyau à gaz (mm)
	Diamètre du tuyau (mm)	Couple de serrage (N.m)	Diamètre du tuyau (mm)	Couple de serrage (N.m)		
P20/25/32/40	O.D. $\phi 6,35$ (1/4")	14 - 18	O.D. $\phi 12,7$ (1/2")	49 - 61	17	26

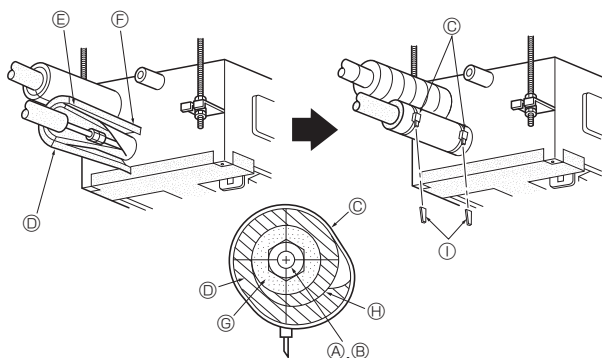


Fig. 3-3

Ⓒ Appliquer de l'huile réfrigérante sur toute la surface évasée du fond.

* Ne pas appliquer d'huile réfrigérante sur les vis.

(Les écrous évasés risquent davantage de se desserrer.)

Ⓓ Veiller à utiliser les écrous évasés joints à l'appareil principal.

(L'utilisation des produits disponibles dans le commerce peut entraîner des craquements.)

Méthodes d'installation (Fig. 3-3)

- Enlever les écrous évasés et les capuchons de l'appareil intérieur.
- Evaser les tuyaux à gaz et à liquide puis appliquer de l'huile de machine réfrigérante (sera fournie localement) sur la surface siège évasée.
- Connecter rapidement le tuyau du réfrigérant.
- * Ne pas oublier de serrer les écrous évasés avec une clé double.
- Glisser la gaine du tuyau ③ autour du tuyau à gaz jusqu'à ce qu'elle soit pressée contre la tôle à l'intérieur de l'appareil.
- Glisser la gaine du tuyau ③ autour du tuyau à liquide jusqu'à ce qu'elle soit pressée contre la tôle à l'intérieur de l'appareil.
- Nouer les courroies fournies ④ aux deux extrémités (15 - 20 mm) de la gaine de tuyau ③.
- Ⓐ Tuyau à gaz
- Ⓑ Tuyau à liquide
- Ⓒ Courroie (grands)
- Ⓓ Gaine de tuyau ③
- Ⓔ Tourner le joint vers le haut.
- Ⓕ Presser la gaine du tuyau contre la tôle
- Ⓖ Matériel isolant du tuyau à réfrigérant
- Ⓗ Envelopper très serré.
- Ⓘ Couper l'excédent de ruban.

3.3. Mise en place du tuyau d'écoulement (Fig. 3-4)

- Utiliser un tuyau en PVC, D.E. 26 mm pour les tuyaux d'écoulement et prévoir une pente d'1% ou plus.
- Toujours veiller à raccorder les joints des tuyauteries à l'aide d'adhésif de la famille des chlorures de polyvinyle.
- Se baser sur le schéma pour les travaux de mise en place des tuyaux.
- Utiliser le tuyau d'écoulement fixé pour modifier le sens d'extraction du tuyau.
- ① Tuyautage correct
- ② Tuyautage erroné
- ⓐ Isolant (9 mm ou plus)
- ⓑ Pente descendante (1% ou plus)
- ⓒ Support métallique
- ⓓ Soufflerie d'air
- ⓔ Soulevé
- ⓕ Trappe à odeurs
- ⓖ Le plus petit possible.
- ⓗ Le plus grand possible (environ 10 cm).

Mise en place groupée des tuyaux

- ⓓ VP-20 (tube en PVC de D.E. $\phi 26$)
- ⓔ Passage aussi long que possible.
- ⓕ Appareil intérieur
- ⓖ Prévoir un orifice suffisamment grand pour la mise en place groupée des tuyaux.
- ⓓ Pente descendante (1% ou plus)
- ⓔ Tube en PVC, D.E. $\phi 38$ pour la mise en place groupée des tuyaux (isolant de 9 mm ou plus)
- ⓕ Jusqu'à 50 cm

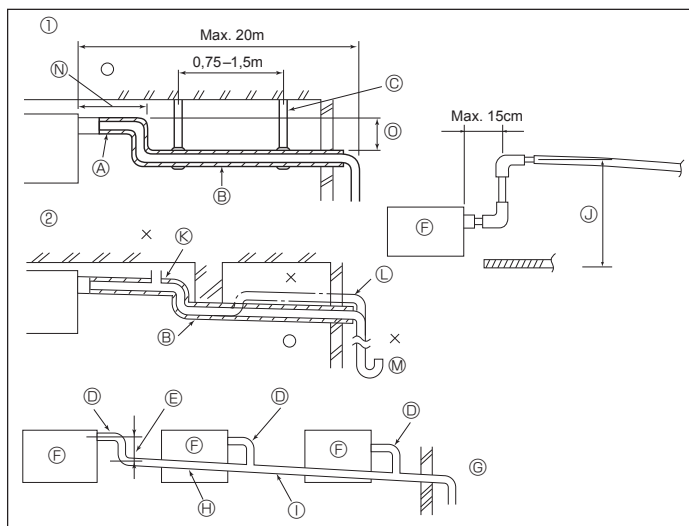


Fig. 3-4

3. Tuyau de réfrigérant et tuyau d'écoulement

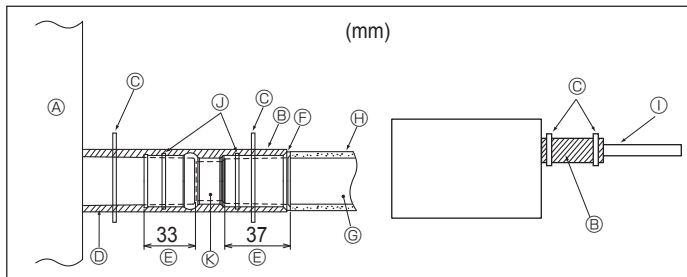


Fig. 3-5

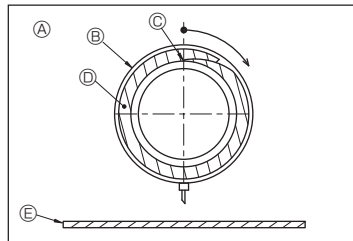


Fig. 3-6

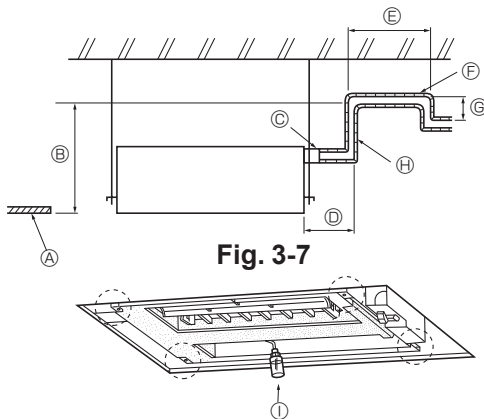


Fig. 3-8

1. Raccorder la prise d'écoulement (fourni avec l'appareil) au port de drainage. (Fig. 3-5) (Apposer le tube à l'aide de ruban adhésif en PVC puis le fixer avec une sangle.)
2. Installer un tuyau de drainage à se procurer sur place (tuyau en PVC, D.E. ø26). (Apposer le tuyau à l'aide de ruban adhésif en PVC puis le fixer avec une sangle.)
3. Isoler le tuyau. (Tuyau en PVC, D.E. ø26)
4. Vérifier si le drainage s'effectue normalement, de manière régulière.
5. Isoler le port de drainage et la prise d'écoulement avec de la matière isolante ⑦, puis l'attacher avec une sangle. (La matière isolante et la sangle sont toutes deux livrées avec l'appareil.) (Fig. 3-6)

[Fig.3-5]

- ④ Appareil
- ⑦ Matière isolante ⑦
- ④ Courroie (grands) ④
- ④ Port de drainage (transparent)
- ⑤ Marge d'insertion
- ⑤ Correspondance
- ⑥ Tuyau de drainage (Tuyau en PVC, D.E. ø26)
- ⑧ Matière isolante (à se procurer sur place)
- ① Tuyau en PVC, D.E. ø26 (Avec une pente minimum de 1/100)
- ④ Courroie (petits) ④
- ④ Prise d'écoulement

[Fig.3-6]

- ④ Cross section du port de drainage
- ④ Courroie (grands) ④
- ④ Wrapping position de départ de matière isolante (Haut côté)
- ④ Matière isolante ⑦
- ④ Panneau du plafond

En cas d'écoulement par le haut (Fig. 3-7)

- La plus grande dimension autorisée pour la section verticale au point ⑥ est de 60 cm à partir de la surface la plus basse du plafond. Rendre cette section verticale la plus courte possible.

Vérification du bon écoulement de l'eau (Fig. 3-8)

1. Placer environ un demi-litre d'eau dans le bassin d'écoulement. (Ne jamais verser directement l'eau dans la pompe de drainage.)
 2. Effectuer un essai de fonctionnement de l'appareil (en mode de refroidissement).
 3. Vérifier le bon écoulement de l'eau par la fenêtre de vérification transparente et vérifier la sortie du tuyau d'écoulement.
 4. Arrêter l'essai de fonctionnement. (Ne pas oublier de mettre l'appareil hors tension.)
- ④ Panneau du plafond
 - ⑥ Max. 60 cm
 - ④ Emplacement de la sortie de l'écoulement
 - ④ Le plus court possible (Max. 15 cm).
 - ⑥ Le plus petit possible.
 - ④ Pente descendante (1% ou plus)
 - ④ Le plus grand possible (10 cm min.).
 - ④ Section verticale du tuyau d'écoulement
 - ④ Bouteille d'eau (à se procurer sur place)

4. Installations électriques

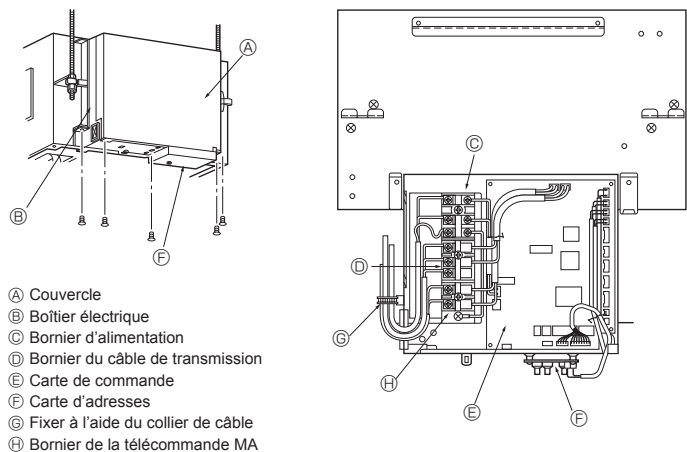


Fig. 4-1

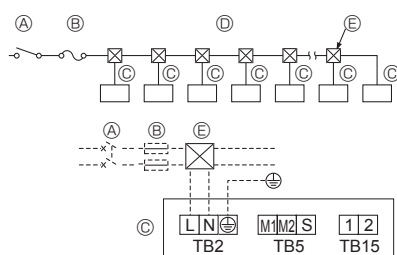


Fig. 4-2

4.1. Installation électrique (Fig. 4-1)

- * S'assurer que tout le câblage électrique est terminé avant de mettre le panneau de protection en place.

1. Déposer le couvercle du panneau d'adresses (retirer 2 boulons).
2. Déposer le couvercle du boîtier électrique (retirer 1 boulon).
3. Retirer les boulons fixant le boîtier électrique et le boîtier inférieur (2 boulons).
4. Insérer les câbles dans le boîtier électrique.
5. Raccorder fermement les câbles au bloc de sorties.

- * S'assurer de laisser les câbles suffisamment longs pour pouvoir abaisser le boîtier de l'appareil en cas d'intervention technique.

6. Attacher les câbles avec l'attache prévue du côté du boîtier électrique.
7. Remettre en place les éléments que vous avez retirés.

4.2. Câblage de l'alimentation

- La taille des fils doit être conforme aux réglementations nationales et locales pertinentes.
 - Installer une mise à la terre plus longue que les autres câbles.
 - Les codes d'électricité pour l'alimentation ne seront pas inférieurs à ceux indiqués dans les directives 60245 IEC 53 ou 60227 IEC 53.
 - Lors de l'installation du climatiseur, placer un interrupteur avec une séparation d'au moins 3 mm entre les contacts à chaque pôle.
- Section des câbles d'alimentation : supérieure à 1,5 mm². (3 âmes)

⚠ Avertissement:

Ne jamais effectuer de jonction du câble d'alimentation ou du câble de raccordement intérieur-extérieur car cela peut entraîner une surchauffe, un incendie ou un raccordement défaillant.

► Utiliser un disjoncteur fuite à la terre (NV).

Comme coupe-circuit, prévoir un dispositif pour assurer la déconnexion de tous les conducteurs actifs de phase d'alimentation.

[Fig. 4-2]

- ④ Commutateur 16 A
- ④ Protection contre la surintensité 16 A
- ④ Appareil intérieur
- ④ Le courant total de fonctionnement doit être inférieur à 16 A
- ④ Boîte de tirage

4. Installations électriques

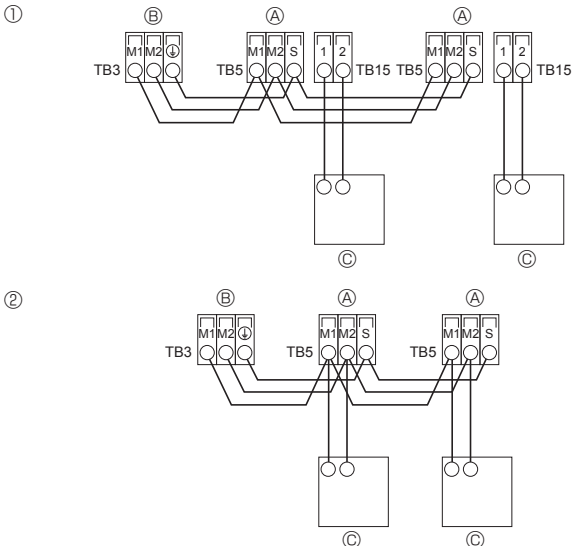


Fig. 4-3

4.3. Types de câbles de commandes

1. Mise en place des câbles de transmission

Types de câbles	Câble blindé CVVS ou CPEVS
Diamètre des câbles	Supérieur à 1,25 mm²
Longueur	Inférieure à 200 m

2. Câbles de la Commande à distance MA

Types de câbles	Câble blindé MVVS
Diamètre des câbles	De 0,5 à 1,25 mm²
Longueur	Ajouter toute partie supérieure à 10 m à la longueur maximum permise de 200 m du câble de transmission.

3. Câbles de la Commande à distance MA

Types de câbles	Câble gainé à 2 âmes (non blindé)
Diamètre des câbles	De 0,3 à 1,25 mm²
Longueur	Inférieure à 200 m

4.4. Raccordement des câbles de la commande à distance et des câbles de transmission intérieurs et extérieurs (Fig. 4-3)

- Raccorder l'unité intérieure TB5 et l'unité intérieure TB3. (2 fils non polarisés)
Le "S" sur l'unité intérieure TB5 est une connexion pour câbles blindé. Pour les spécifications techniques des câbles de connexion, se reporter au manuel d'installation de l'appareil extérieur.
- Installer une commande à distance conformément aux instructions du manuel fourni avec la commande à distance.
- Raccorder le câble de transmission de la commande à distance à l'aide d'un câble de 0,75 mm² de diamètre d'une longueur de 10 m maximum. Si la longueur nécessaire est supérieure à 10 m, utiliser un câble de raccordement de 1,25 mm² de diamètre.
- ① Commande à distance MA
Connecter les points "1" et "2" de la borne TB15 de l'appareil intérieur à une commande à distance MA. (2 fils non polarisés)
CC de 9 à 13 V entre 1 et 2 (Commande à distance MA)
- ② Commande à distance M-NET
Connecter les points "M1" et "M2" de la borne TB5 de l'appareil intérieur à une commande à distance M-NET. (2 fils non polarisés)
CC de 24 à 30 V entre M1 et M2 (Commande à distance M-NET)
- A Bloc terminal pour le câble de transmission intérieur
B Bloc terminal pour le câble de transmission extérieur
C Commande à distance

4.5. Configuration des adresses (Fig. 4-4)

- (Toujours effectuer ces opérations lorsque le système est hors tension.)
- Il existe deux types de réglages de commutateurs rotatifs disponibles, pour le réglage des adresses de 1 à 9 et au-dessus de 10 et pour le réglage du nombre de ramifications.
 - ① Comment définir les adresses
Exemple: Si l'adresse est "3", laisser le SW12 (pour les unités supérieures à 10) sur "0" et faire correspondre le SW11 (pour 1 - 9) avec "3".
 - ② Comment définir les numéros des ramifications SW14 (série R2 seulement)
Le numéro de la branche assignée à chaque appareil intérieur correspond au numéro de l'ouverture du boîtier de commandes BC sur lequel l'appareil intérieur est raccordé.
Le laisser sur "0" sur les appareils appartenant aux séries autres que R2.
 - Les boutons rotatifs sont tous mis sur "0" à la sortie d'usine. Ils servent à définir les adresses des appareils et les numéros de branches comme souhaité.
 - La détermination de l'adresse des unités intérieures varie en fonction du système sur site. Procédez au réglage conformément au manuel de référence.

Remarque:
Veuillez régler l'interrupteur SW5 selon la tension de l'alimentation.
• Réglez l'interrupteur SW5 sur 240 V lorsque l'alimentation est de 230 et 240 volts.
• Lorsque l'alimentation est de 220 volts, réglez SW5 sur 220 V.

④ Tableau d'adresses

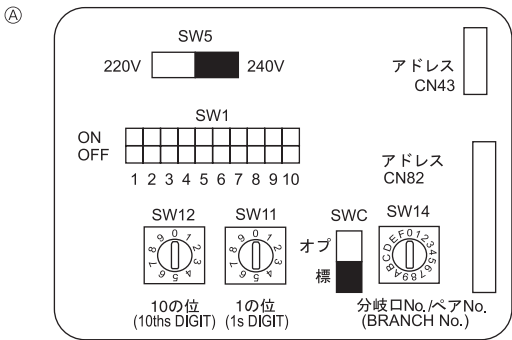


Fig. 4-4

4.6. Détection de la température ambiante à l'aide du capteur intégré de la commande à distance (Fig. 4-4)

Si vous voulez détecter la température ambiante à l'aide du capteur intégré de la commande à distance, mettre le switch SW1-1 du tableau de commandes sur "ON". Le réglage indispensable de SW1-7 et SW1-8 permet d'ajuster le flux d'air lorsque le thermomètre est ETEINT.

5. Installer la grille

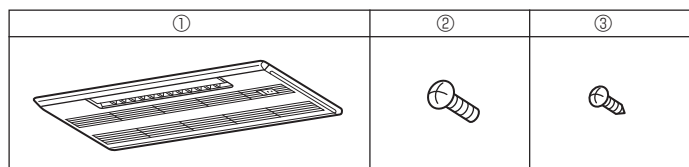


Fig. 5-1

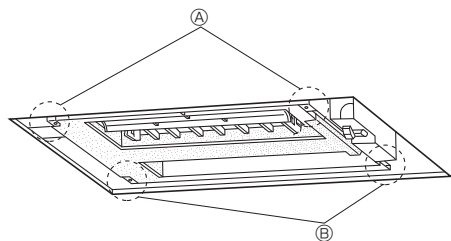


Fig. 5-2

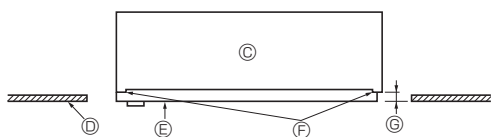


Fig. 5-3

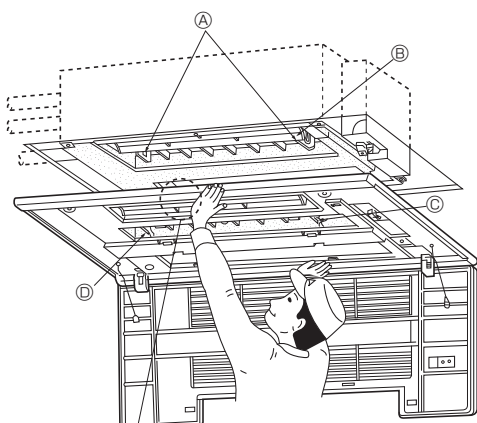


Fig. 5-4

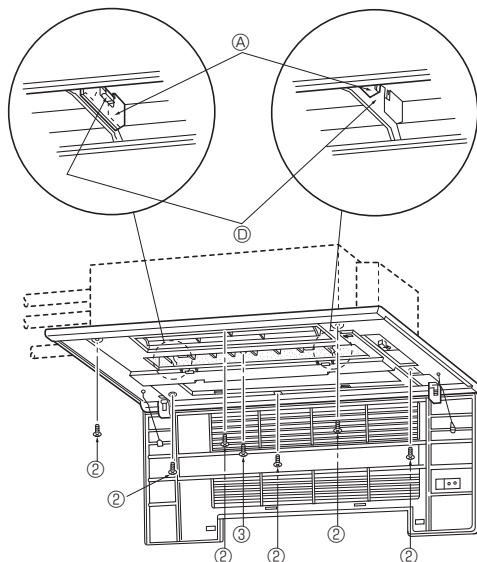



Fig. 5-5

5.1. Vérification du contenu (Fig. 5-1)

• Ce kit comprend les pièces suivantes.

	Nom de l'accessoire	Qté	Observations
①	Grille	1	
②	Vis	6	M5 × 0,8 × 16
③	Vis	1	4 × 16

- ④ Points d'attache de la grille
- ⑤ Bassin d'écoulement
- ⑥ Points d'attache de la grille
- ⑦ Emplacements prévus pour attacher la grille avant.
- ⑧ Appareil intérieur
- ⑨ Vérifier si ces surfaces sont bien au même niveau (tolérance de 0 à 3 mm).
- ⑩ Surface du plafond

5.2. Vérification avant la mise en place (Fig. 5-2, 3)

- Avant l'installation de la face avant, vérifier si l'appareil intérieur se trouve à angle droit par rapport à l'ouverture du plafond (ou s'il est parallèle à l'angle existant entre le mur et le plafond).
- Vérifier si les quatre endroits où vous allez attacher la face avant sont en contact avec la surface du plafond.
- Vérifier si les tuyaux de réfrigérant, les tuyaux d'écoulement, etc. ont été isolés et si les connexions des câbles et les mises en place sont terminées.

5.3. Installer la grille (Fig. 5-4)

- Ouvrir la grille d'aspiration en appuyant à l'endroit marqué "Pousser" (Push) et retirer le filtre à air.
- Retirer le couvercle à visser, au milieu de la soufflerie.
- Ouvrir complètement les volets inférieur et supérieur de l'appareil intérieur.
- Accrocher les taquets de suspension provisoire de la face avant aux crochets de l'appareil intérieur.
 - ① Crochets
 - ② Ouvrir complètement les volets inférieur et supérieur.
 - ③ Taquet de suspension provisoire
 - ④ Taquet de suspension provisoire
 - ⑤ Couvercle à visser

- Régler la face avant de sorte qu'elle s'insère correctement dans l'angle entre le plafond et le mur et attacher les boulons de fixation ② (fournis avec la grille) aux quatre emplacements prévus à gauche et à droite, en les laissant légèrement desserrés. (Fig. 5-5)
- Serrer ensuite les boulons de fixation ② et les vis de fixation ③ aux trois emplacements centraux.
- Serrer finalement les boulons de fixation ② aux quatre emplacements à gauche et à droite.
- A ce stade, vérifier qu'il n'y a pas de vide entre l'appareil intérieur et la face avant ainsi qu'entre la face avant et la surface du plafond. Si des vides subsistent, l'air risque de s'infiltrer par ceux-ci et de provoquer la chute de gouttes d'eau (Fig. 5-6).
- * Serrer complètement les boulons ② et les vis de fixation ③.

⚠ Avertissement:

Lorsque vous serrez les vis de fixation ② et ③, serrez-les à un couple de 2,7 N•m ou moins. N'utilisez jamais un tournevis à frapper.

• Cela pourrait endommager les pièces.

- Remettre le filtre à air et le couvercle à visser en place puis appuyer sur la grille d'aspiration à l'endroit marqué "Pousser" (Push) jusqu'à ce qu'elle se mette en place avec un déclic.

[Fig. 5-5]

- ① Crochet
- ② Taquets de fixation provisoire

5. Installer la grille

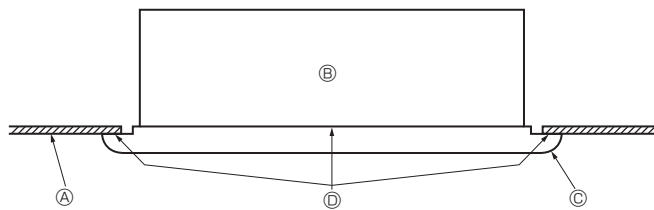


Fig. 5-6

5.4. Vérifications après l'installation (Fig. 5-6)

- Vérifier qu'il n'y a pas de vide entre l'appareil intérieur et la face avant ainsi qu'entre la face avant et la surface du plafond. Si des vides subsistent, l'air risque de s'infiltrer par ceux-ci et de provoquer la formation de condensation.
- Vérifier si le filtre à air est bien en place.
 - Ⓐ Surface du plafond
 - Ⓑ Appareil intérieur
 - Ⓒ Grille
 - Ⓓ Pas de vides

6. Marche d'essai

6.1. Avant la marche d'essai

- Lorsque l'installation, le tuyautage et le câblage des appareils intérieur et extérieur sont terminés, vérifier l'absence de fuites de réfrigérant, la fixation des câbles d'alimentation et de commande, l'absence d'erreur de polarité et contrôler qu'aucune phase de l'alimentation n'est déconnectée.
- Utiliser un mégohm-mètre de 500V pour s'assurer que la résistance entre les bornes d'alimentation électrique et la terre soit au moins de 1,0 MΩ.

- Ne pas effectuer ce test sur les bornes des câbles de contrôle (circuit à basse tension).

⚠ Avertissement:

Ne pas utiliser le climatiseur si la résistance de l'isolation est inférieure à 1,0 MΩ.

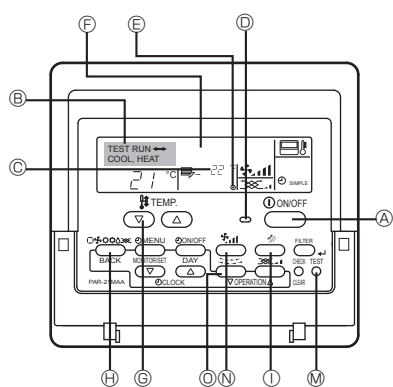


Fig. 6-1

- Ⓐ Touche ON/OFF
- Ⓑ Affichage de la marche d'essai
- Ⓒ Affichage de la température intérieure de la conduite de liquide
- Ⓓ Témoin ON/OFF
- Ⓔ Affichage de mise sous tension
- Ⓕ Affichage du code d'erreur Affichage du temps restant pour la marche d'essai
- Ⓖ Touche de réglage de la température
- Ⓗ Touche de sélection des modes
- Ⓘ Touche de la direction de l'air
- Ⓜ Touche TEST
- Ⓝ Touche de réglage de la vitesse de ventilation
- Ⓢ Touche de grille d'admission

6.2. Marche d'essai

Utilisation de la télécommande filaire (Fig. 6-1)

- ① Mettre l'appareil sous tension au moins douze heures avant l'essai de fonctionnement.
- ② Appuyer deux fois sur la touche [TEST] (ESSAI). ➡ Affichage à cristaux liquides "TEST RUN" (ESSAI DE FONCTIONNEMENT)
- ③ Appuyer sur la touche [Mode selection] (Sélection Mode) et passer en mode refroidissement (ou chauffage). ➡ Vérifier si la soufflerie souffle de l'air froid (ou chaud).
- ④ Appuyer sur la touche [Fan speed] (Vitesse soufflerie). ➡ Vérifier si la vitesse de la soufflerie change.
- ⑤ Appuyer sur [la touche de direction de l'air] ou sur [la grille d'admission]. ➡ Vérifier le fonctionnement des ailettes ou de la grille.
- ⑥ Vérifier le bon fonctionnement du ventilateur de l'appareil extérieur.
- ⑦ Arrêter l'essai de fonctionnement en appuyant sur la touche [ON/OFF] (Marche/Arrêt). ➡ Arrêt
- ⑧ Enregistrez un numéro de téléphone.
Le numéro de téléphone de l'atelier de réparation, de l'agence commerciale, etc., à contacter en cas de panne peut être enregistré dans la télécommande. Le numéro de téléphone s'affichera en cas d'erreur. Pour prendre connaissance des procédures d'enregistrement, consultez le mode d'emploi de l'appareil intérieur.

Remarque:

- Si une erreur de code s'affiche sur la télécommande ou si le climatiseur ne fonctionne pas correctement, voir le manuel d'installation de l'appareil extérieur ou les autres documentations techniques.
- Pour la marche d'essai, la minuterie OFF est réglée de façon à s'arrêter automatiquement après 2 h.
- Pendant la marche d'essai, le temps restant apparaît dans l'affichage du temps.
- Pendant la marche d'essai, la température des tuyaux de réfrigérant de l'appareil intérieur apparaît dans l'affichage de température de la pièce de la télécommande.
- Lorsqu'on appuie sur le bouton des AILETTES ou de la GRILLE, le message « NON DISPONIBLE » peut apparaître sur l'écran de la télécommande selon le modèle d'appareil intérieur, mais il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

Inhoud

1. Veiligheidsvoorschriften.....	26	4. Elektrische aansluitingen.....	30
2. Het binnenapparaat installeren.....	26	5. Het rooster installeren	32
3. Koelpijp en afvoerpijp	28	6. Proefdraaien	33

Opmerking:
De term “Bedrade afstandsbediening” in deze handleiding refereert aan de PAR-21MAA.
Zie de installatiehandleiding of handleiding voor de basisinstellingen die bij deze dozen zijn geleverd voor meer informatie over de andere afstandsbediening.

1. Veiligheidsvoorschriften

- ▶ Lees alle “Veiligheidsvoorschriften” voordat u het apparaat installeert.
- ▶ Stel de aanleverende instantie op de hoogte of vraag om toestemming voor dat u dit systeem aansluit op het elektriciteitsnet.

⚠ Waarschuwing:
Beschrijft maatregelen die genomen moeten worden om het risico van verwonding of dood van de gebruiker te voorkomen.

⚠ Voorzichtig:
Beschrijft maatregelen die genomen moeten worden om schade aan het apparaat te voorkomen.

Informeer de klant na voltooiing van de installatie over de “Veiligheidsvoorschriften”, het gebruik en het onderhoud van het apparaat en laat het apparaat proefdraaien om de werking ervan te controleren. Zowel de installatie- als de gebruikershandleiding dienen ter bewaring aan de gebruiker te worden gegeven. Deze handleidingen dienen te worden doorgegeven aan latere gebruikers.

- ⚠ Waarschuwing:**
- Vraag de dealer of een erkende installateur om de airconditioner te installeren.
 - De gebruiker dient zich te onthouden van pogingen het apparaat te repareren of te verplaatsen naar een andere locatie.
 - Installeer het apparaat op een plaats die het gewicht ervan kan dragen.
 - Gebruik uitsluitend de gespecificeerde kabels voor het verbinden. De aansluitingen moeten stevig vastzitten zonder druk op de aansluitpunten. Splijt de kabels nooit voor het bedraden (tenzij in deze handleiding anders wordt aangegeven). Het niet opvolgen van deze aanwijzingen kan leiden tot oververhitting of brand.
 - Gebruik alleen onderdelen die door Mitsubishi Electric zijn goedgekeurd en vraag de zaak waar u het apparaat gekocht heeft of een erkend bedrijf om ze te installeren.
 - Raak de vinnen van de warmtewisselaar niet aan.
 - Installeer de airconditioner volgens deze installatiehandleiding.
 - Laat het aanleggen van de elektrische leidingen altijd uitvoeren door een erkend elektricien en zorg dat dit gebeurt volgens de plaatselijk geldende regels.


- ⚠ Voorzichtig:**
- Als de koelstof die u gebruikt R410A is, gebruik dan nooit de bestaande koelleidingen.
 - Gebruik esterolie, etherolie of alkalibenzeen (kleine hoeveelheid) als koelmachinelie voor de coating van soldeerverbindingen en andere koppelingen, als u R410A-koelstof gebruikt.
 - Gebruik de airconditioner niet in een ruimte waar zich voedsel, dieren, planten, precisie-instrumenten of kunstwerken bevinden.
 - Gebruik de airconditioner niet in speciale ruimtes.
 - Het apparaat aarden.
 - Zorg dat er, zoals vereist, een stroomonderbreker wordt geïnstalleerd.
 - Gebruik voor de elektrische aansluitingen kabels met voldoende stroomcapaciteit.

- ⚠ : Geeft een handeling aan die u beslist niet moet uitvoeren.
- ⚠ : Geeft aan dat er belangrijke instructies opgevolgd moeten worden.
- ⚠ : Geeft een onderdeel aan dat geaard moet worden.
- ⚠ : Betekent dat u voorzichtig moet zijn met draaiende onderdelen.
- ⚠ : Geeft aan dat het apparaat moet worden uitgezet voor onderhoud.
- ⚠ : Geeft aan dat er een risico van elektrische schokken bestaat.
- ⚠ : Geeft aan dat u op dient te passen voor hete oppervlakken.
- ⚠ ELY : Bij onderhoud dient u de spanning voor zowel het binnenapparaat als het buitenapparaat geheel uit te zetten.
- ⚠ **Waarschuwing:**
Lees de stickers die op het apparaat zitten zorgvuldig.

- Installeer het apparaat conform de nationaal geldende regels.
- Als de voedingskabel beschadigd is, moet die worden vervangen door de fabrikant, diens serviceverlener of een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon, om gevaren te vermijden.
- Als de airconditioner in een kleine ruimte wordt geïnstalleerd, moeten er maatregelen worden genomen om te voorkomen dat de concentratie koelstof in de ruimte hoger is dan de veiligheidsgrens bij eventuele lekkage van koelstof.
- De onderdelen waaruit stukken zijn geponst kunnen verwondingen veroorzaken door de scherpe randen. Draag bij het installeren beschermende handschoenen.
- Gebruik bij het installeren of verplaatsen van het apparaat uitsluitend de voorgeschreven koelstof (R410A) voor het vullen van de koelstofpijpen. Meng de koelstof niet met andere koelstoffen en let erop dat er geen lucht in de pijpen achterblijft. Als de koelstof wordt gemengd met lucht, kan dit een uitzonderlijk hoge druk in de koelstofpijp tot gevolg hebben. Dit kan resulteren in explosiegevaar en andere gevaren. Als er een andere koelstof wordt gebruikt dan de voorgeschreven koelstof, heeft dit mechanische storingen, storingen van het systeem of uitval van het apparaat tot gevolg. In het ergste geval kan de veiligheid van het product ernstig in gevaar komen.

- Gebruik alleen een stroomonderbreker en zekeringen met de gespecificeerde capaciteit.
- Raak schakelaars nooit met natte vingers aan.
- Raak de koelstofpijpen niet met blote handen aan terwijl de airconditioner werkt of vlak nadat deze heeft gewerkt.
- Gebruik de airconditioner niet wanneer de panelen en beveiligingen zijn verwijderd.
- Zet de netspanning niet onmiddellijk na gebruik van het apparaat uit.
- Als de unit urenlang wordt gebruikt terwijl de lucht boven het plafond erg warm/vochtig is (dauwpunt boven 26 °C), kan er condens in de binnenunit of het plafondmateriaal ontstaan. Als de units in dergelijke omstandigheden worden gebruikt, dient u isolatiemateriaal (10-20 mm) aan het volledige oppervlak van de unit en het plafondmateriaal toe te voegen om condensvorming te voorkomen.


2. Het binnenapparaat installeren

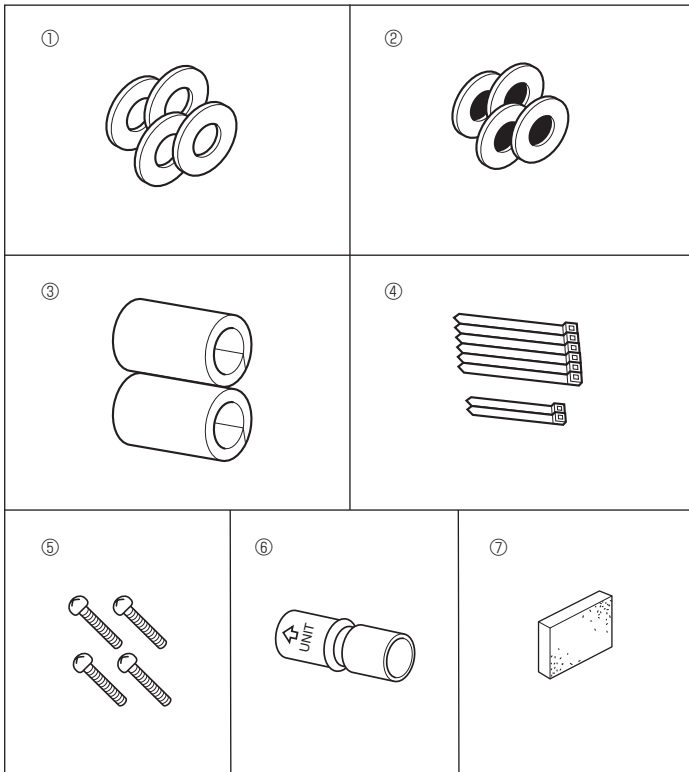

2.1. Controleer de accessoires voor het binnenapparaat (Afb. 2-1)
Het binnenapparaat moet geleverd worden met de volgende reserve-onderdelen en toebehoren (deze zitten in het inlaatrooster).

	Accessoire naam	Hoeveelheid
①	Pakking	4 stuks
②	Pakking (met isolatie)	4 stuks
③	Pijpbekleding	2 stuks
④	Band	breed : 6 stuks , smal : 2 stuks
⑤	Schroef	4 stuks M5 × 0,8 × 30
⑥	Aftapbus	1 stuk Gemerkt met ‘UNIT’
⑦	Isolatie	1 stuk

3. Koelpijp en afvoerpijp

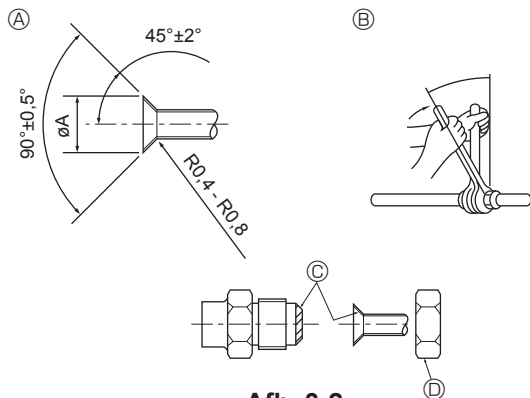

Afb. 3-2

3.2. Aansluiten van de pijpen (Afb. 3-2)

- Als u koperen pijpen gebruikt, moet u de vloeistof- en gaspijpen met isolatiemateriaal bekleden (hittebestendig tot 100 °C, dikte van 12 mm of meer).
- De delen van de afvoerpijp die binnenshuis lopen, moeten worden bekleden met isolatiemateriaal van polyethyleenschuim (relatieve dichtheid 0,03, dikte 9 mm of meer).
- Doe een dun laagje koelmachineolie op de leiding en het aansluitingsoppervlak voordat u de "flare"-moer vastdraait.
- Draai met gebruik van twee pijptangen de aansluitende leidingen vast.
- Isoleer met meegeleverd isolatiemateriaal voor koelpijpen de aansluitingen aan de binnenzijde van het apparaat. Voer de isolatie zorgvuldig uit.

⚠ Waarschuwing:

Als u het apparaat installeert, zet de koelmiddelleidingen dan stevig vast voordat u de compressor start.


Ⓐ Afsnijmaten tromp

Buitendiameter koperen pijp (mm)	Afmetingen tromp ØA (mm)
Ø6,35	8,7 - 9,1
Ø9,52	12,8 - 13,2
Ø12,7	16,2 - 16,6
Ø15,88	19,3 - 19,7
Ø19,05	23,6 - 24,0

Ⓑ Maten van de koelstofleidingen en aandraaimoment van de op trompmoeren

	R410A				Buitendiameter flensmoer	
	Vloeistofpijp		Gaspijp			
	Afmeting leiding (mm)	Aanhaalmoment (N.m)	Afmeting leiding (mm)	Aanhaalmoment (N.m)	Vloeistofpijp (mm)	Gaspijp (mm)
P20/25/32/40	O.D. ø6.35 (1/4")	14 - 18	O.D. ø12.7 (1/2")	49 - 61	17	26

- Ⓒ Breng koelolie aan op de aansluitingsoppervlakken.
- * Breng geen koelolie aan op de schroefoppervlakken. (Hierdoor kunnen de flensmoeren eerder losraken.)
- Ⓓ Zorg ervoor dat u de flensmoeren gebruikt die aan het apparaat zijn bevestigd. (Het gebruik van andere flensmoeren kan barsten tot gevolg hebben.)

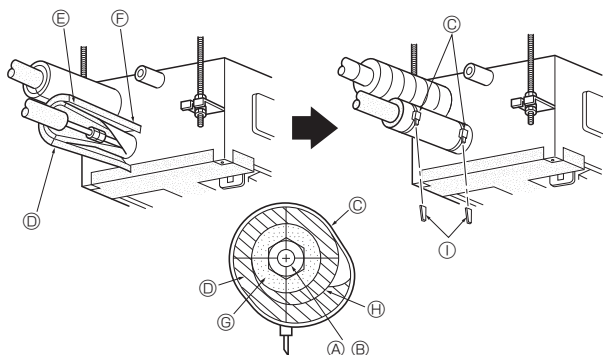

Afb. 3-3

Montageprocedure (Afb. 3-3)

- Haal de "flare"-moeren en -doppen uit het binnenapparaat.
- Snij de vloeistof- en gasleidingen met de "flare"-methode af en doe dan koelmachineolie (dit moet u zelf kopen) over het afgesneden aansluitingsoppervlak.
- Zet de koelleiding er nu snel op.
- * Vergeet niet om de "flare"-moeren aan te draaien met een dubbele steeksleutel.
- Schuif de bijgeleverde pijpbeekleding ③ over de gasleiding heen totdat het helemaal tegen de metalen plaat aan de binnenkant van het apparaat gedrukt is.
- Schuif de bijgeleverde pijpbeekleding ③ over de vloeistofleiding heen totdat het helemaal tegen de metalen plaat aan de binnenkant van het apparaat gedrukt is.
- Maak de pijpbeekleding ③ aan beide uiteinden (15 - 20 mm) vast met de bijgeleverde banden ④.

- Ⓐ Gasleiding
- Ⓑ Vloeistofleiding
- Ⓒ Band (breed) ④
- Ⓓ Pijpbeekleding ③
- Ⓔ Draai de zoom naar boven.
- Ⓕ Druk de pijpbeekleding tegen de metalen plaat aan.
- Ⓖ Warmte-isolerend materiaal voor koelleiding
- Ⓗ Lichtjes buigen.
- Ⓘ Snij het overbodige materiaal weg.


3.3. Installatie van Draineerbuizen (Afb. 3-4)

- Gebruik PVC BUIS met een buitendiameter van Ø26 mm voor draineerbuizen en zorg voor een naar beneden lopend verval van tenminste 1/100.
- Gebruik om de buizen aan elkaar vast te zetten alleen een polyvinylchloride (PVC) lijm.
- Zie de afbeelding voor het leidingenwerk.
- Gebruik de meegeleverde drainerslang om de aftakingsrichting van de buis te veranderen.

- ① Juist aangelegde leidingen
- ② Onjuist aangelegde leidingen
- Ⓐ Isolatie (tenminste 9 mm)
- Ⓑ Naar beneden lopend verval (1/100 of meer)
- Ⓒ Ophangbeugel
- Ⓚ Ontluchter
- Ⓖ Verhoogd
- Ⓜ Stankafsluiter
- Ⓝ Maak deze zo klein mogelijk.
- Ⓞ Maak deze zo groot mogelijk (circa 10 cm).


Gegroepeerd leidingwerk (grouped piping)

- Ⓓ VP-20 (PVC BUIS met een buitendiameter van Ø26)
- Ⓔ Maak de bocht zo groot mogelijk.
- Ⓕ Binnenapparaat
- Ⓖ Gebruik dikkere leidingen voor gegroepeerd leidingwerk.
- Ⓗ Naar beneden lopend verval (1/100 of meer)
- Ⓖ PVC BUIS met een buitendiameter van Ø38 voor gegroepeerd leidingwerk (met tenminste 9 mm isolatie erop)
- Ⓖ Tot 50 cm

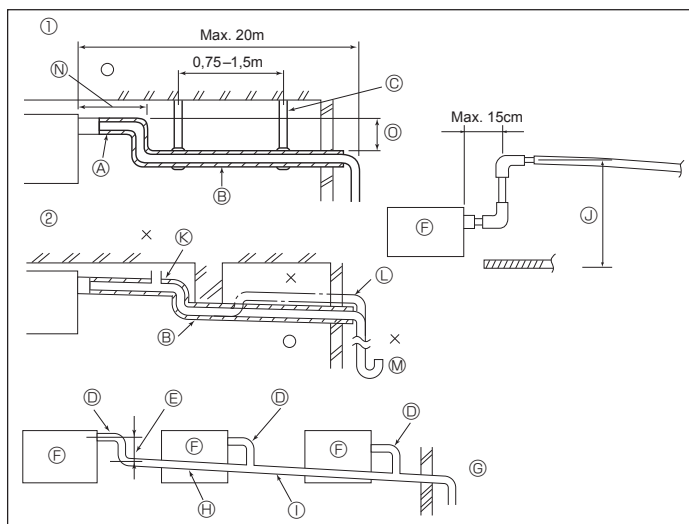


Afb. 3-4


3. Koelpijp en afvoerpijp

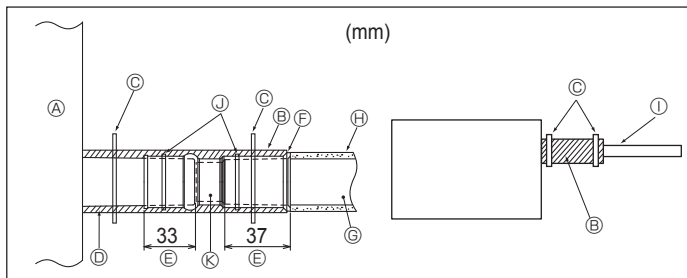


Afb. 3-5

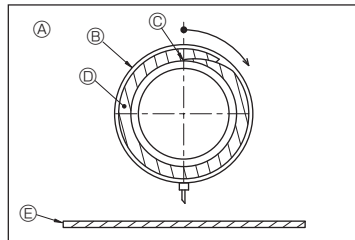

Afb. 3-6

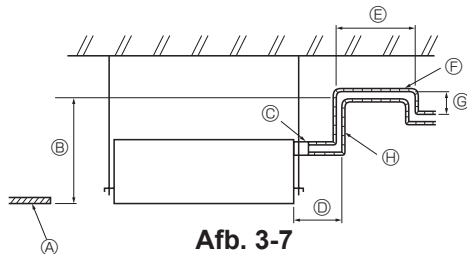

Afb. 3-7

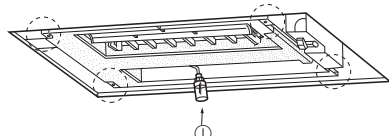

Afb. 3-8

1. Sluit de aftapbus (meegeleverd met het apparaat) aan op de afvoeropening. (Afb. 3-5) (Bevestig de buis met behulp van PVC-plakband en zet deze stevig vast met behulp van een band.)
2. Installeer een ter plaatse aangeschafte afvoerpijp (PVC-pijp, O.D. $\varnothing 26$) (Bevestig de pijp met behulp van PVC-plakband en zet deze stevig vast met behulp van een band.)
3. Isoleer de pijp (PVC-pijp, O.D. $\varnothing 26$ en aftapbus)
4. Controleer of de afvoer gelijkmatig stroomt.
5. Isoleer de afvoeropening en de aftapbus met behulp van isolatiemateriaal ⑦ en zet het materiaal vervolgens stevig vast met een band. (Zowel het isolatiemateriaal als het band zijn meegeleverd met het apparaat.) (Afb. 3-6)

[Afb. 3-5]

- ① Apparaat
- ② Isolatiemateriaal ⑦
- ③ Band (breed) ④
- ④ Afvoeropening (transparant)
- ⑤ Insteekmarge
- ⑥ Overeenkomend
- ⑦ Afvoerpijp (PVC-pijp, O.D. $\varnothing 26$)
- ⑧ Isolatiemateriaal (ter plaatse aangeschaft)
- ⑨ PVC-pijp, O.D. $\varnothing 26$ (Helling van 1/100 of meer)
- ⑩ Band (smal) ④
- ⑪ Aftapbus

[Afb. 3-6]

- ① Dwarsdoorsnede van afvoeropening
- ② Band (breed) ④
- ③ Inwikkeling beginnen uitgangspositie van isolatiemateriaal (bovenzijde)
- ④ Isolatiemateriaal ⑦
- ⑤ Plafondpaneel


Als de afvoerleiding oploopt (Afb. 3-7)

- De grootst toegestane afstand voor het verticale stuk bij ② is 80 cm vanaf de onderkant van het plafond. Houd dit verticale gedeelte zo kort mogelijk.


Waterafvoercontrole (Afb. 3-8)

1. Vul de aftapbak met circa 0,5 liter water. Giet het water niet direct in de afvoerpomp.
 2. Laat het apparaat testdraaien (zet dit op koelen).
 3. Controleer of het water wordt afgevoerd bij het doorzichtige controlevenster en bij de uitgang van de afvoerleiding.
 4. Stop het testdraaien. (Vergeet niet het apparaat zelf uit te schakelen.)
- ① Plafondpaneel
 - ② Max. 60 cm
 - ③ Positie van uitgang van afvoerleiding
 - ④ Maak deze zo kort mogelijk (Max. 15 cm).
 - ⑤ Maak deze zo klein mogelijk.
 - ⑥ Naar beneden lopend verval (1/100 of meer)
 - ⑦ Maak deze zo groot mogelijk (Min. 10 cm).
 - ⑧ Verticale deel afvoerleiding
 - ⑨ Waterfles (zelf aanschaffen)

4. Elektrische aansluitingen

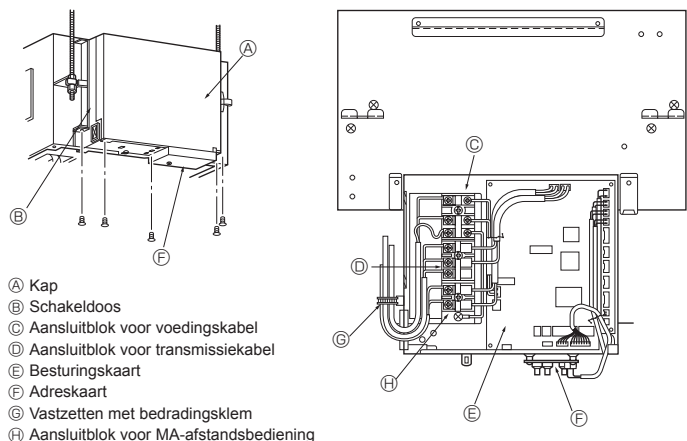

Afb. 4-1

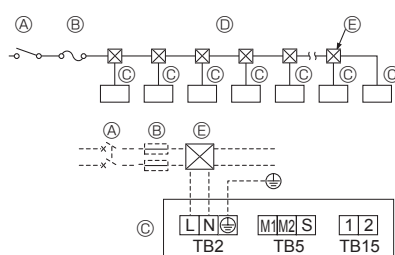

Afb. 4-2

4.1. Elektrische bedrading (Afb. 4-1)

* Zorg dat de elektrische bedrading volledig is geïnstalleerd alvorens het bovenpaneel te plaatsen.

1. Verwijder het deksel van de adreskaart (2 bouten).
 2. Verwijder het deksel van de elektrische kast (1 bout).
 3. Verwijder de bouten waarmee de kast vastzit en breng de kast omlaag (2 bouten).
 4. Steek de draden in de elektrische kast.
 5. Sluit de draden stevig aan op het aansluitblok.
- * Zorg dat de draden lang genoeg zijn, zodat de kast later bij een onderhoudsbeurt omlaag gebracht kan worden.
6. Maak de draden vast met de draadklem aan de zijde van de elektrische kast.
 7. Zet alle onderdelen die u los heeft gemaakt weer op hun oorspronkelijke plaats vast.

4.2. Voedingsbedrading

- De afmeting van de bedrading moet voldoen aan de van toepassing zijnde lokale en nationale norm.
 - Installeer een aardverbinding die langer is dan andere kabels.
 - Voedingscodes van apparaat mogen niet lager zijn dan ontwerp 60245 IEC 53 of 60227 IEC 53.
 - Met de airconditioner wordt een schakelaar met ten minste 3 mm contactscheiding tussen de polen meegeleverd.
- Voedingskabeldiameter: meer dan 1,5 mm². (3-Aderige)

⚠ Waarschuwing:

Voorkom rookvorming, brand en communicatiestoringen en splitsij derhalve de voedingskabel en de kabel tussen het binnen- en buitenapparaat niet.


► Gebruik een aardlekschakelaar (NV).

Voor de netscheider zal worden voorzien in een middel om te zorgen voor de disconnectie van alle actieve faseaansluitingen van het apparaat.

[Afb. 4-2]

- ① Schakelaar 16 A
- ② Overstroombescherming 16 A
- ③ Binnenapparaat
- ④ Totale werkingstroom moet minder zijn dan 16 A
- ⑤ Trekdoos

4. Elektrische aansluitingen

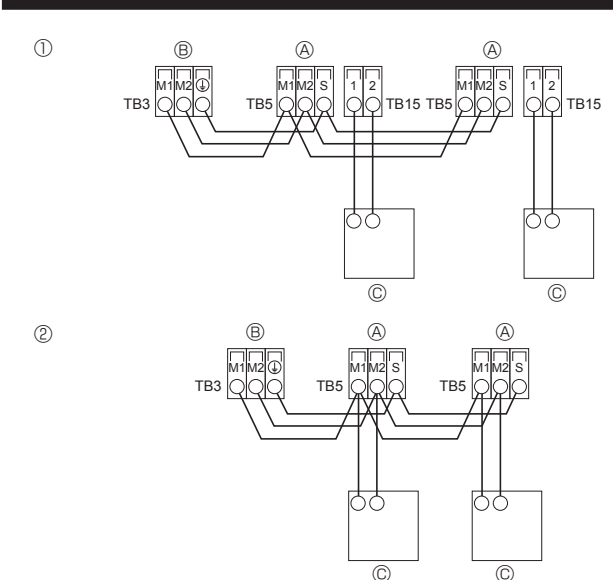

Afb. 4-3

4.3. Types regelkabels

1. Bedrading van transmissiekabels

Types transmissiekabel	Gepantserde CVVS of CPEVS kabel
Kabeldiameter	Minimaal 1,25 mm²
Lengte	Maximaal 200 m

2. M-NET-afstandsbedieningskabels


Kabeltypes	Gepantserde MVVS kabel
Kabeldiameter	Meer dan 0,5 tot 1,25 mm²
Lengte	Voeg een gedeelte van meer dan 10 m bij tot binnen de langst toegestane transmissiekabellengte van 200 m.

3. MA-afstandsbedieningskabels

Kabeltypes	2-Aderige mantelkabel (niet afgeschermd)
Kabeldiameter	Meer dan 0,3 tot 1,25 mm²
Lengte	Maximaal 200 m

4.4. De afstandsbediening en de transmissiekabels voor het binnen- en buitenapparaat aansluiten (Afb. 4-3)

- Sluit binnenapparaat TB5 en buitenapparaat TB3 aan. (Niet-gepolariseerde tweeaderige kabel)
De “S” op binnenapparaat TB5 is een gepantserde kabel aansluiting. Zie voor specificaties van de aansluitkabels de installatie-instructies van het buitenapparaat.
- Monteer een afstandsbediening in overeenstemming met de aanwijzingen die bij de afstandsbediening zitten.
- Sluit de transmissiekabel van de afstandsbediening aan binnen 10 meter met gebruik van een kabel van 0,75 mm² ader. Als de afstand meer dan 10 meter is, gebruik dan een 1,25 mm² aansluitkabel.
- ① MA-afstandsbediening
 - Sluit de “1” en “2” op binnenapparaat TB15 aan op een MA-afstandsbediening. (Niet-gepolariseerde tweeaderige kabel)
 - DC 9 tot 13 V tussen 1 en 2 (MA-afstandsbediening)
- ② M-NET-afstandsbediening
 - Sluit de “M1” en “M2” op binnenapparaat TB5 aan op een M-NET-afstandsbediening. (Niet-gepolariseerde tweeaderige kabel)
 - DC 24 tot 30 V tussen M1 en M2 (M-NET-afstandsbediening)
 - A Klemmenblok voor transmissiekabel binnenapparaat
 - B Klemmenblok voor transmissiekabel buitenapparaat
 - C Afstandsbediening

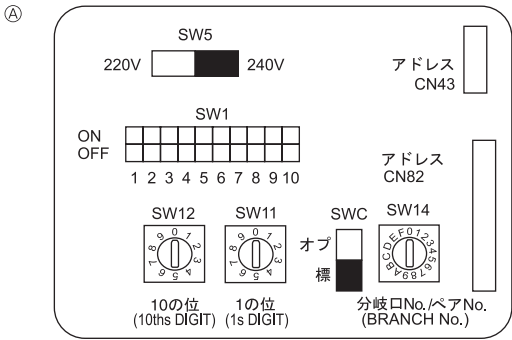

Afb. 4-4

4.5. De aansluitadressen instellen (Afb. 4-4)

- (Zorg ervoor dat er geen stroom op het apparaat staat als u de adressen instelt.)
- Er zijn twee types draaibare schakelinstellingen beschikbaar: voor het instellen van adressen 1 tot 9 en groter dan 10, en voor het instellen van aftakingsnummers.
 - ① Hoe u de aansluitadressen instelt
Voorbeeld: Als het adres “3” is, laat SW12 (voor groter dan 10) dan op “0” staan en breng SW11 (voor 1 – 9) in overeenstemming met “3”.
 - ② Hoe u de nummers van de aftakkingen instelt bij SW14 (alleen voor de R2-lijn)
Het aftakingsnummer dat aan elk binnenapparaat is toegewezen, is het poortnummer van de BC-bedieningseenheid waarop het binnenapparaat is aangesloten. Laat de waarde op “0” voor apparaten die niet tot de R2-lijn behoren.
 - De draaischakelaars worden in de fabriek allemaal op “0” gezet. Deze schakelaars kunnen worden gebruikt om de adressen van de apparaten en de nummers van de aftakkingen naar keuze in te stellen.
 - De vaststelling van de aansluitadressen van het binnenapparaat varieert met het systeem dat u gebruikt. Stel ze in overeenstemming met de technische gegevens in.


Opmerking:

- Stel de schakelaar SW5 in op het juiste voltage van de netvoeding.
- Wanneer de netspanning 230 of 240 V bedraagt, zet u SW5 op de stand 240 V.
- Wanneer de netspanning 220 V bedraagt, zet u SW5 op de stand 220 V.
- ④ Adresbord


4.6. De kamertemperatuur oppikken met de ingebouwde sensor in een afstandsbediening (Afb. 4-4)

Als u de kamertemperatuur wilt oppikken met de ingebouwde sensor in een afstandsbediening, zet dan SW1-1 op het controlebord op “ON” (AAN). U kunt, indien nodig, de instelling van SW1-7 en SW1-8 ook gebruiken om de luchtstroom aan te passen als de thermometer van de verwarming op OFF (UIT) staat.


5. Het rooster installeren

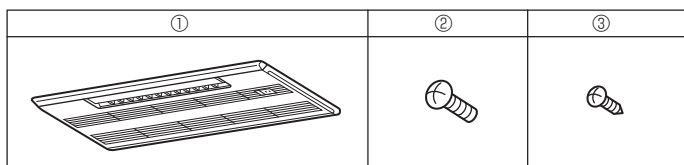


Afb. 5-1

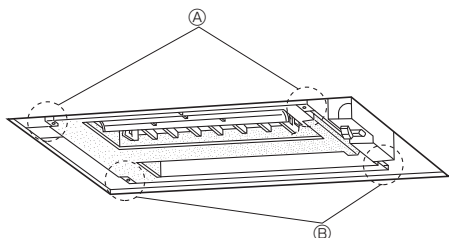


Afb. 5-2

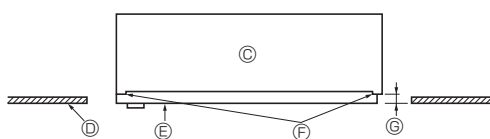

Afb. 5-3

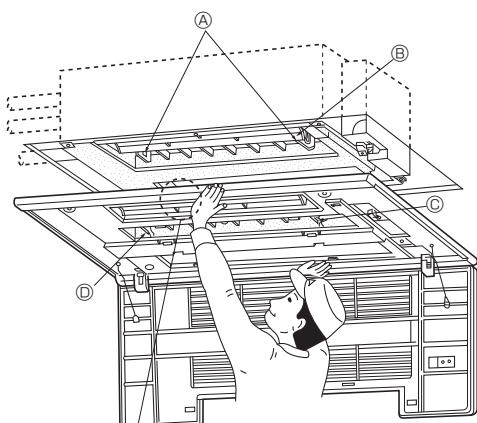

Afb. 5-4

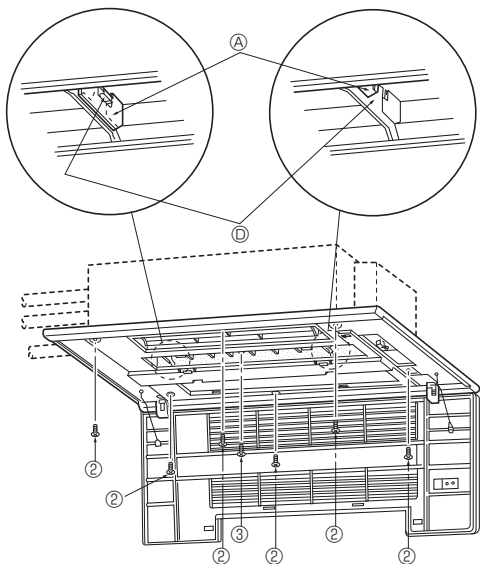

Afb. 5-5

5.1. De inhoud controleren (Afb. 5-1)

- Deze kit bevat de volgende onderdelen.

	Accessoire naam	Hoeveelheid	Opmerking
①	Rooster	1	
②	Schroef	6	M5 × 0,8 × 16
③	Schroef	1	4 × 16

- Ⓐ Punten voor vastzetten van de rooster
- Ⓑ Punten voor vastzetten van de rooster
- Ⓒ Binnenapparaat
- Ⓓ Plafondoppervlak
- Ⓔ Aftapbak
- Ⓕ Plaatsen voor vastzetten van de rooster
- Ⓖ Zorg dat deze oppervlakken op hetzelfde niveau liggen (0 - 3 mm).

5.2. Controles vóór bevestiging van het voorpaneel (Afb. 5-2, 3)

- Voordat u het voorpaneel installeert, dient u te controleren of de zijden van het binnenapparaat evenwijdig lopen met die van de opening in het plafond (of gelijk aan de hoek tussen de muur en het plafond).
- Controleer of de vier punten waaraan het voorpaneel wordt vastgemaakt het plafondoppervlak raken.
- Controleer of de isolatie van de koelleidingen, de afvoerleidingen, etc. goed bevestigd is en of alle elektrische aansluitingen en verdere aansluitingen en koppelingen goed zijn gemaakt.

5.3. Het rooster installeren (Afb. 5-4)

- Open de grill van de inlaatopening door op de aangegeven plaats te duwen. Druk en verwijder het luchtfilter.
- Verwijder de schroefdeksel in het midden van de aanjager.
- Zet de bovenste en de onderste kleppen van het binnenapparaat volledig open.
- Haak de tijdelijke bevestigingsnokken van het voorpaneel aan de haken van het binnenapparaat .
- Ⓐ Haken
- Ⓑ Zet de bovenste en de onderste kleppen van het binnenapparaat volledig open.
- Ⓒ Tijdelijke bevestigingsnok
- Ⓓ Tijdelijke bevestigingsnok
- Ⓔ Schroefdeksel

- Stel het voorpaneel zo af dat dit precies past in de hoek tussen het plafond en de muur en breng de montagebouten ② (meegeleverd bij de rooster) aan op de vier plaatsen, links en rechts. Draai de bouten nog niet helemaal aan. (Afb. 5-5)
- Draai de bevestigingsbouten ② nu aan en draai ook de bevestigingsschroeven ③ op drie plaatsen in het midden aan.
- Draai uiteindelijk de bevestigingsbouten ② op de vier plaatsen, rechts en links aan.
- Controleer nu of er geen naden zijn tussen het binnenapparaat en het voorpaneel en tussen het voorpaneel en het plafondoppervlak. Als er naden zijn, kan er wind in het apparaat komen, met als gevolg waterlekage (Afb. 5-6).
- * Draai de bevestigingsbouten ② en bevestigingsschroeven ③ helemaal aan.

⚠ Opgelet:

Voor het aanspannen van de bevestigingsschroeven ② en ③, gebruikt u een draaimoment van 2,7 N·m of minder. Gebruik nooit een slagschroevendraaier.


- Dit kan leiden tot schade aan onderdelen.

- Vervang het luchtfilter en de schroefdeksel en druk de rooster van de inlaatopening aan op de plaats aangegeven met "PUSH" totdat deze op zijn plaats vastklikt.

[Afb. 5-5]

- Ⓐ Haak
- Ⓓ Tijdelijke bevestigingsnokken

5. Het rooster installeren

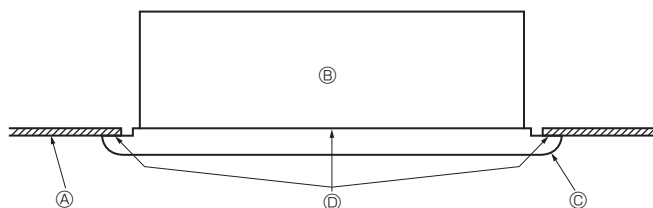

Afb. 5-6

5.4. Controles na het installeren (Afb. 5-6)

- Controleer of er geen naden zijn tussen het binnenapparaat en het voorpaneel en tussen het voorpaneel en het plafondoppervlak. Als er naden zijn, kan er wind in het apparaat komen, met als gevolg condensatievorming.
 - Controleer of het luchtfilter zich op zijn plaats bevindt.
- Ⓐ Plafondoppervlak
Ⓑ Binnenapparaat
Ⓒ Rooster
Ⓓ Hier geen naden

6. Proefdraaien


6.1. Voordat u gaat proefdraaien

- Controleer nadat u de binnen- en buitenapparaten, inclusief pijpen en bedrading, volledig heeft geïnstalleerd het geheel op lekken van koelstof, losse elektrische contacten in voeding of besturingsbedrading en polariteit en controleer of er geen verbreking van een fase in de voeding is.
- Controleer met behulp van een megohmmeter van 500 volt of de weerstand tussen de netspanningsaansluitpunten en de aarde minimaal 1,0 MΩ bedraagt.

- Voer deze test niet uit op de aansluitpunten van de besturingsbedrading (laagspanningscircuit).

⚠ Waarschuwing:

U mag de airconditioner niet gebruiken als de isolatieweerstand minder dan 1,0 MΩ bedraagt.

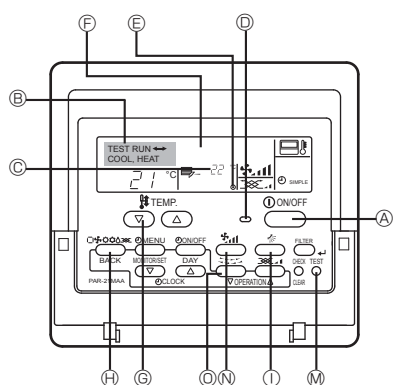

Afb. 6-1

- Ⓐ Knop ON/OFF
Ⓑ Weergave TEST RUN (proefdraaien)
Ⓒ Temperatuurweergave omgeving/vloeistofleiding
Ⓓ ON/OFF-lampje
Ⓔ Stroomweergave
Ⓕ Weergave van foutcode
Ⓖ Weergave van resterende looptijd van test
Ⓗ Instellingsknop temperatuur
Ⓘ Keuzeknop werkingsmodus
Ⓚ Instellingsknop luchtrichting
Ⓛ Knop TEST (test)
Ⓝ Knop ventilatorsnelheid
Ⓞ Luifelknop

6.2. Proefdraaien

Afstandsbediening met draad (Afb. 6-1)

- ① Schakel het apparaat minimaal 12 uur voor het proefdraaien in.
- ② Druk tweemaal op de toets [TEST]. ➡ "TEST RUN" in het LCD-venster
- ③ Druk op de toets [Mode selection] (Moduskeuze) en schakel over naar de werkstand koelen (of verwarmen). ➡ Controleer of er koude (of warme) lucht wordt uitgeblazen.
- ④ Druk op de toets [Fan speed] (Windsnelheid). ➡ Controleer of de luchtuitstroomsnelheid verandert.
- ⑤ Druk op de [instellingsknop luchtrichting] of op de [luifelknop]. ➡ Controleer de werking van de vin of het luifel.
- ⑥ Controleer de ventilator van het buitenapparaat op een goede werking.
- ⑦ Schakel het proefdraaien uit met de [ON/OFF] (AAN/UIT)-toets ➡ Stop
- ⑧ Leg een telefoonnummer vast.

Het telefoonnummer van de reparatiewerkplaats, het verkoopkantoor, enz., kan in de afstandsbediening worden vastgelegd, zodat u contact op kunt nemen als er zich een storing voordoet. Het telefoonnummer wordt dan getoond als er zich een fout voordoet. Zie voor het registreren de bedieningshandleiding van het binnenapparaat.

Opmerking:

- Indien er een foutmelding wordt vertoond op de afstandsbediening of als de airconditioner niet op de juiste wijze functioneert, verwijzen wij u naar de installatiehandleiding van het apparaat of andere technische materialen.
- De UIT-timer is zo ingesteld dat het proefdraaien na twee uur automatisch stopt.
- Tijdens het proefdraaien wordt de resterende tijd op de tijddisplay weergegeven.
- De afstandsbediening geeft tijdens het proefdraaien op de temperatuursdisplay de temperatuur van de vloeistofleiding van het binnenapparaat aan.
- Als de vin of luifelknop wordt ingedrukt, kan het bericht "NOT AVAILABLE" (NIET BESCHIKBAAR) verschijnen op de display van de afstandsbediening, afhankelijk van het model van het binnenapparaat, maar dit is geen foutmelding.

Contenido

1. Medidas de seguridad	34	4. Trabajo eléctrico	38
2. Instalación de la unidad interior	34	5. Instalación de la rejilla	40
3. Tubo del refrigerante y tubo de drenaje	36	6. Prueba de funcionamiento	41

Nota:
En este manual de instalación, la frase “Controlador remoto cableado” se refiere solo a PAR-21MAA.
Si necesita más información sobre el otro controlador remoto, consulte el manual de instalación o el manual de ajustes iniciales incluidos en estas cajas.

1. Medidas de seguridad

- ▶ Antes de instalar la unidad, asegúrese de haber leído el capítulo de “Medidas de seguridad”.
- ▶ Informe al encargado del suministro u obtenga su consentimiento antes de conectar este equipo al sistema de suministro de alimentación.

⚠ Atención:
Describe las precauciones que deben tenerse en cuenta para evitar el riesgo de lesiones o muerte del usuario.

⚠ Cuidado:
Describe las precauciones que deben tenerse en cuenta para evitar daños en la unidad.

Después de terminar la instalación, explique las “Medidas de seguridad”, funcionamiento y mantenimiento de la unidad al cliente según el Manual de instrucciones y realice una prueba para asegurarse de que funciona correctamente. Entregue una copia del Manual de instalación y del Manual de instrucciones al usuario. Estos manuales deben pasar a usuarios posteriores del equipo.

- ⚠ Atención:**
- La instalación del aire acondicionado debe correr a cargo del distribuidor o de un técnico autorizado.
 - El usuario no debe intentar reparar la unidad ni desplazarla a otra ubicación bajo ningún concepto.
 - Instale la unidad en un lugar capaz de soportar su peso.
 - Utilice solo cables especificados para el cableado. Las conexiones del cableado se deben realizar con seguridad sin que se ejerza tensión en las conexiones de los terminales. Asimismo, no empalme nunca los cables al realizar el cableado (a menos que se indique lo contrario en este documento). El hecho de no seguir estas instrucciones puede provocar un sobrecalentamiento o un incendio.
 - Utilice sólo accesorios autorizados por Mitsubishi Electric y pida a su distribuidor o a una empresa autorizada que se los instale.
 - No toque las aletas del intercambiador de calor.
 - Instale el aire acondicionado según se indica en este manual de instalación.
 - Todas las conexiones eléctricas deberán ser realizadas por un electricista autorizado de acuerdo con la normativa local.
 - El aparato eléctrico debe instalarse siguiendo las regulaciones vigentes del país

- ⚠ Cuidado:**
- No utilice los tubos de refrigerante existentes cuando utilice el refrigerante R410A.
 - Utilice aceite de éster, aceite o alquilobenceno (en pequeñas cantidades) como aceite de refrigerador para recubrir las conexiones abocinadas y bridadas al usar refrigerante R410A.
 - No utilice el aire acondicionado en lugares en los que se guarde comida, animales domésticos, plantas, instrumentos de precisión u obras de arte.
 - No utilice el equipo de aire acondicionado en entornos especiales.
 - Conecte la unidad a tierra.
 - Instale un interruptor para el circuito de fugas.
 - Utilice cables de alimentación de capacidad y gama de corriente adecuadas.
 - Utilice un interruptor de circuito y un fusible exclusivamente de la capacidad indicada.

- ⊘ : Indica una acción que debe evitarse.
- ⚡ : Indica que deben seguirse unas instrucciones importantes.
- ⏚ : Indica una pieza que debe estar conectada a tierra.
- ⚠ : Indica que debe tenerse cuidado con las piezas giratorias.
- ⚡ : Indica que debe apagarse el interruptor principal antes de intervenir en la unidad.
- ⚡ : Peligro de descarga eléctrica.
- ⚠ : Peligro por superficie caliente.
- ⚡ ELV : A la hora de realizar una reparación, desconecte el interruptor principal tanto de la unidad interior como de la exterior.

⚠ Atención:
Lea atentamente las etiquetas adheridas a la unidad principal.

- en materia de cableado.
- Si el cable de alimentación sufre daños, debe ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico o personal con una cualificación equivalente para evitar cualquier peligro.
 - Si el aire acondicionado se instala en una habitación pequeña deberán tomarse medidas para prevenir que la concentración de refrigerante exceda los límites de seguridad incluso si hubiese fugas.
 - Las partes perforadas de caras recortadas pueden causar daños por cortes, etc. Los instaladores deberán llevar equipo de protección adecuado como por ejemplo guantes, etc.
 - Cuando instale, mueva o revise el equipo de aire acondicionado, utilice solo el refrigerante indicado (R410A) para cargar los tubos del refrigerante. No lo mezcle con otro tipo de refrigerante y vacíe completamente de aire los tubos. Si el aire se mezcla con el refrigerante, podría producir una tensión anormalmente alta en el tubo del refrigerante y ocasionar una explosión u otros peligros. Usar un refrigerante distinto al indicado para el sistema provocará un fallo mecánico, un funcionamiento defectuoso del sistema o la avería de la unidad. En el peor de los casos, podría suponer un grave impedimento para garantizar la seguridad del producto.

- No toque los enchufes con los dedos mojados.
- No toque las tuberías de refrigerante durante el funcionamiento e inmediatamente después de éste.
- No accione el equipo de aire acondicionado cuando se hayan extraído los paneles y las protecciones.
- No desconecte la corriente inmediatamente después de parar el funcionamiento del equipo.
- Si se utiliza la unidad durante muchas horas y el aire del techo se encuentra a una temperatura alta/presenta una humedad elevada (punto de rocío por encima de los 26 °C), puede formarse rocío en la unidad interior o en los materiales del techo. Si utiliza las unidades en estas condiciones, coloque material aislante (10-20 mm) en toda la superficie de la unidad y en los materiales del techo para evitar la condensación.

2. Instalación de la unidad interior

2.1. Comprobación de los accesorios de la unidad interior (Fig. 2-1)
La unidad interior debe ir acompañada de las siguientes piezas de repuesto y accesorios (estos componentes deben encontrarse en el interior de la rejilla de admisión).

	Nombre accesorio	Cant.
①	Arandelas	4
②	Arandelas (con aislamiento)	4
③	Tapón de tubería	2
④	Bandas	grande : 6, pequeña : 2
⑤	Tornillo	4 M5 × 0,8 × 30
⑥	Tubo de desagüe	1 marcado “UNIT”
⑦	Aislante	1

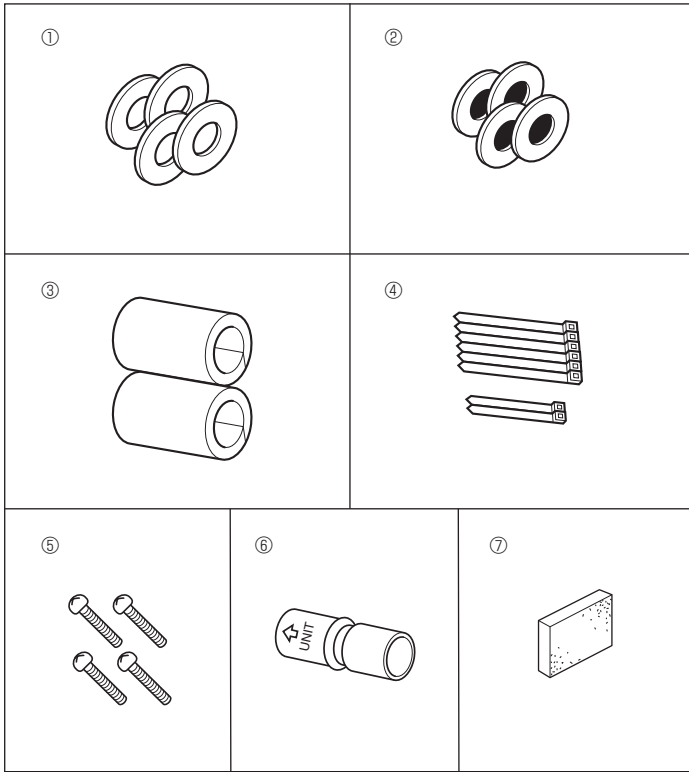


Fig. 2-1

2. Instalación de la unidad interior

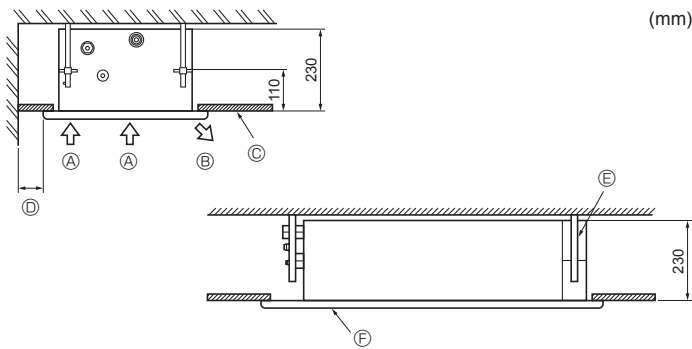


Fig. 2-2

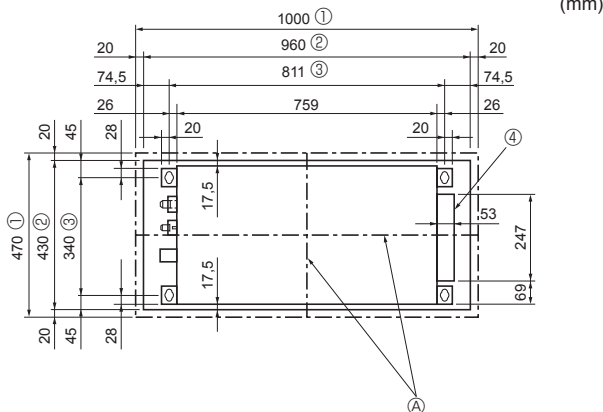


Fig. 2-3

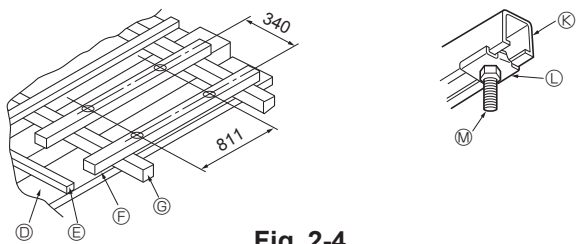


Fig. 2-4




Fig. 2-5

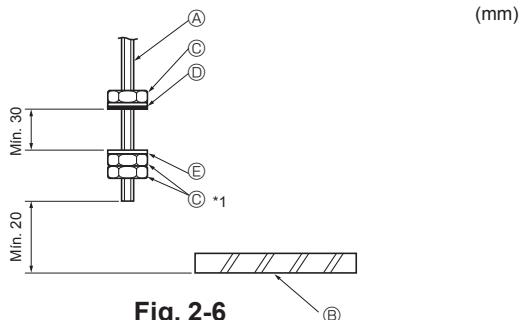


Fig. 2-6

2.2. Espacio de servicio (Fig. 2-2)

- Las dimensiones de la apertura en el techo se pueden regular dentro de la gama que muestra el diagrama siguiente; centre la unidad principal frente a la apertura del techo, asegurándose de que los lados opuestos respectivos en todos los lados de la apertura sean idénticos.

- (A) Admisión de aire
- (B) Salida de aire
- (C) Panel del techo
- (D) Mín. 200 mm
- (E) Pernos de suspensión W3/8 o M10
- (F) Rejilla

2.3. Apertura del techo y ubicación de los tornillos de suspensión (Fig. 2-3)

- Realice una apertura en el techo de 430 mm x 960 mm de tamaño. Est apertura será una ventana de comprobación y será necesaria posteriormente durante el mantenimiento.
- Si las dimensiones no son exactas, cuando instale la rejilla puede haber holgura entre ésta y la unidad interior. Esto podría provocar pérdidas de agua u otros problemas.
- Cuando decida la ubicación, tenga en cuenta cuidadosamente el espacio existente alrededor del techo y realice sus mediciones dejando un margen.
- Existen diferentes tipos de techo y construcciones, por lo que sería muy útil consultar con el constructor y con el decorador del edificio.

- (A) Las partes centrales de la apertura del techo y la unidad interna deben estar alineadas.
- (1) Lado exterior de la rejilla
- (2) Abertura del techo
- (3) Paso del perno
- (4) Caja de componentes eléctricos

- Mediante la plantilla de instalación (parte superior del paquete) y el calibre (suministrado como un accesorio junto a la rejilla), realice una apertura en el techo de forma que la unidad principal se pueda instalar tal y como se indica en el diagrama (el método de utilización de la plantilla y del calibre está indicado).
- Utilice tornillos de suspensión M10 (3/8").
- * Los tornillos de suspensión no están incluidos en el envío.
- Después de suspender la unidad interior, deberá conectar las tuberías y el cableado encima del techo. Una vez haya sido fijada la ubicación y se haya determinado la dirección de las tuberías, coloque en el lugar deseado los tubos de refrigerante y de desagüe, el cableado del controlador remoto y el cableado que conecta las unidades interior y exterior antes de suspender la unidad interior. Esto es especialmente importante en lugares donde el techo ya esté colocado.

① Estructuras de madera (Fig. 2-4)

- Use vigas-tirante (para casas de un solo piso) o vigas de doble piso (para casas de 2 pisos) como refuerzo.
- Las vigas de madera para suspender unidades de aire acondicionado deben ser resistentes y sus lados deben medir, al menos, 6 cm si las vigas están separadas no más de 90 cm, o al menos 9 cm si están separadas hasta 180 cm. El tamaño de los tornillos de suspensión debería ser de $\varnothing 10$ mm (3/8"). (Los tornillos no vienen incluidos con la unidad.)
- Utilice el canal, el conducto y otras piezas adquiridas localmente para suspender la unidad interior.

② Estructuras de hormigón armado (Fig. 2-5)

Asegure los tornillos de suspensión con el método que se muestra en el gráfico o utilice ganchos de acero o madera, etc. para instalar los tornillos de sujeción.

- (D) Panel de techo
- (E) Cabello
- (F) Viga
- (G) Viga de techo
- (H) Use inserciones con capacidad de 100-150 Kg cada una (no incluidas).
- (I) Tornillos de suspensión M10 (3/8") (no incluidos)
- (J) Barra de refuerzo de acero
- (K) C canal
- (L) Ménsula de suspensión del canal
- (M) Perno de suspensión M10

2.4. Procedimientos de suspensión de la unidad (Fig. 2-6)

Adquiera localmente pernos de 3/8" o pernos M10

- Ajuste de antemano la longitud del saliente del perno desde la superficie del techo.
- *1. Si utiliza una tuerca superior adicional para suspender la unidad, en determinados casos es probable que tenga que añadirla posteriormente.

- (A) Tornillo de suspensión
- (B) Panel de techo
- (C) Tuerca
- (D) Arandela (con aislamiento) ②
- (E) Arandela (sin aislamiento) ①

2. Instalación de la unidad interior

1. 2. 3.

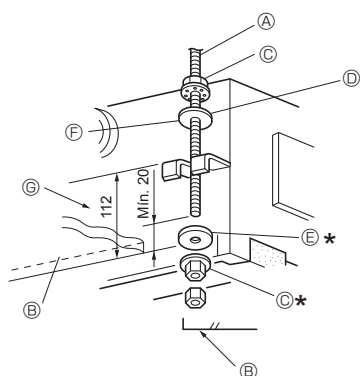


Fig. 2-7

4.

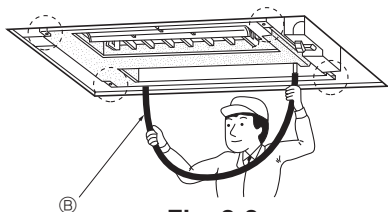


Fig. 2-8

5.

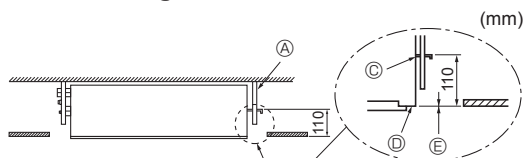


Fig. 2-9

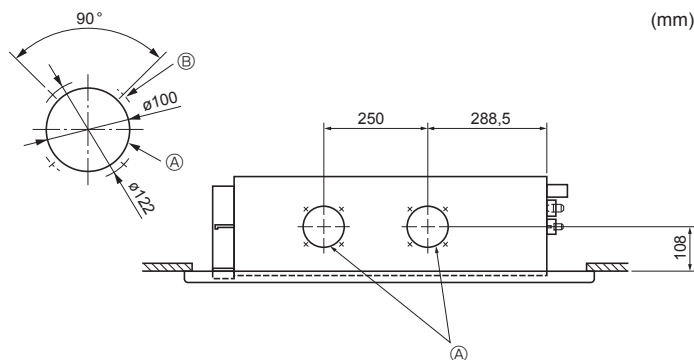


Fig. 2-10

(mm)

Compruebe el paso del perno de suspensión. (340 mm × 811 mm)

1. Enrosque progresivamente las arandelas ① ② (suministradas) y sus respectivas tuercas (adquiridas localmente) en el perno de suspensión. (Fig. 2-7)

* Realice esta operación en el siguiente orden (desde la parte superior): tuerca, arandela con aislante ②, arandela sin aislante ①, 2 tuercas.

* Coloque la arandela aislante ② con la superficie aislante hacia abajo, tal y como se indica en la figura.

2. Levante la unidad en su ubicación y alinéela adecuadamente con el perno de suspensión. Pase la ménsula entre las arandelas ① y ②, ya colocadas y fíjela. Realice el mismo procedimiento en las cuatro ubicaciones.

* Asegúrese de que el perno de suspensión se prolonga al menos 20 mm desde la superficie del techo. En caso contrario, no podrá instalar el panel de cubierta (de venta por separado).

3. Si las aberturas de la ménsula y del techo no están alineadas, ajústelas hasta que lo estén.

① Perno de suspensión (3/8" o M10)

② Superficie del techo

③ Tuerca (3/8" o M10)

④ Arandela ② (con aislante)

⑤ Arandela ①

⑥ (Instalar con el aislante hacia abajo)

⑦ Medición de la cara superior

de la ménsula

4. Compruebe que las cuatro esquinas estén niveladas mediante un nivel de burbuja o un tubo de plástico sin obstrucciones con agua en su interior. (Fig. 2-8)

* Asegúrese de que la unidad no tenga ninguna inclinación superior a 0,5 grados después de realizar la instalación (6 mm aproximadamente en la dimensión más larga de la unidad).

5. Apriete todas las tuercas. (Fig. 2-9)

① Perno de suspensión (3/8" o M10)

② Tubo de plástico sin obstrucciones

③ Lado inferior de la ménsula

④ Asegure el panel frontal en este punto.

⑤ Iguale estas superficies (0 - 3 mm).

2.5. Orificio de entrada de aire puro (Fig. 2-10)

En el momento de la instalación, utilice el orificio (agujero ciego) situado en las posiciones indicadas en el siguiente diagrama cuando sea necesario.

① Orificio de entrada de aire puro (Agujero ciego para cables)

② Orificio para arandela de 4-ø2,8

Nota:

Asegúrese de que la entrada de aire puro no tenga una dimensión superior al 20% de la entrada de aire completa (cuando el ajuste de la velocidad del flujo de aire ha sido establecido a su máximo valor).

⚠ Cuidado:

Enlace del ventilador de conducto y el acondicionador de aire.

Si se utiliza un ventilador de conducto, asegúrese de conectarlo al acondicionador de aire cuando el aire proceda del exterior.

No ponga en marcha sólo el ventilador de conducto porque, de lo contrario, puede generarse condensación.

3. Tubo del refrigerante y tubo de drenaje

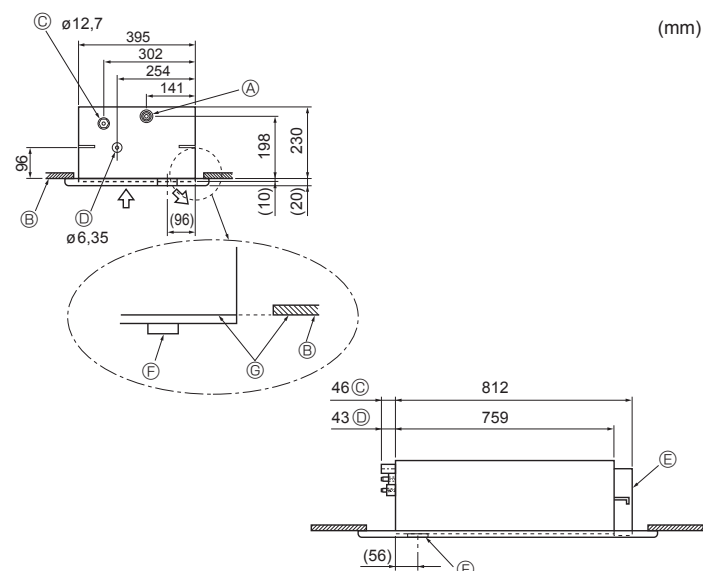


Fig. 3-1

(mm)

3.1. Ubicación de los tubos de refrigerante y drenaje

① Tubería de drenaje (Utilizar tubo de PVC D.E. ø26)

② Panel de techo (parte inferior)

③ Tubo de refrigerante (gas)

④ Tubo de refrigerante (líquido)

⑤ Caja de componentes eléctricos

⑥ Depósito de drenaje

⑦ Asegúrese de que estas superficies estén igualadas.

3. Tubo del refrigerante y tubo de drenaje

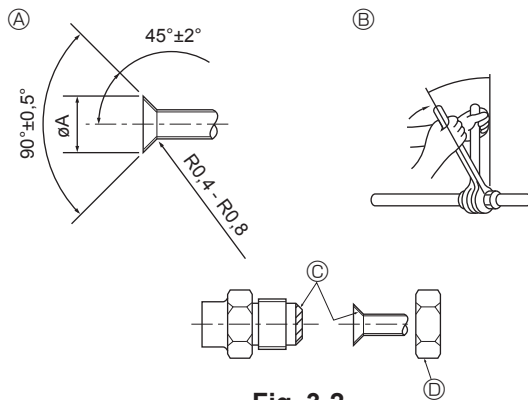


Fig. 3-2

3.2. Tubos de conexión (Fig. 3-2)

- Si se utilizan tubos de cobre convencionales, envuelva los tubos de gas y líquido con materiales aislantes (resistente al calor hasta 100 °C o más, espesor de 12 mm o más).
- Las piezas interiores del tubo de drenaje tienen que estar envueltas en materiales aislantes de espuma de polietileno (gravedad específica de 0,03 y espesor de 9 mm o más).
- Aplique una capa delgada de aceite refrigerante a la superficie tubo y de la junta de asiento antes de apretar la tuerca de abocardado.
- Utilice dos llaves de apriete para apretar las conexiones de los tubos.
- Utilice el aislante de tubería de refrigerante suministrado para aislar las conexiones de la unidad interior. Realice los aislamientos con cuidado.

⚠ Atención:

Al instalar la unidad, conecte firmemente las tuberías de refrigerante antes de poner en marcha el compresor.

Ⓐ Dimensiones del corte abocinado

Tubo de cobre D.E. (mm)	Dimensiones de abocinado dimensiones ϕA (mm)
$\phi 6,35$	8,7 - 9,1
$\phi 9,52$	12,8 - 13,2
$\phi 12,7$	16,2 - 16,6
$\phi 15,88$	19,3 - 19,7
$\phi 19,05$	23,6 - 24,0

Ⓑ Tamaños de la tubería de refrigerante y par de apriete de la tuerca abocardada

	R410A				Tuerca de abocardado O.D.	
	Tubería de líquido		Tubería de gas		Tubería de líquido (mm)	Tubería de gas (mm)
P20/25/32/40	Tamaño de la tubería (mm)	Torsión de apriete (N.m)	Tamaño de la tubería (mm)	Torsión de apriete (N.m)		
	O.D. $\phi 6,35$ (1/4")	14 - 18	O.D. $\phi 12,7$ (1/2")	49 - 61	17	26

Ⓒ Aplique aceite refrigerante para máquinas en toda la superficie abocinada.

* No aplique aceite refrigerante para máquinas en las partes roscadas. (Esto hará que las tuercas abocardadas tiendan más a aflojarse.)

Ⓓ Asegúrese de utilizar las tuercas abocardadas que vienen colocadas en la unidad principal.

(Si se utilizan productos de venta en comercios, podrían partirse.)

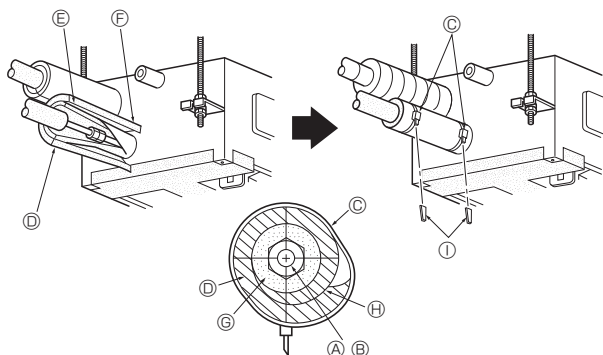


Fig. 3-3

Procedimientos de instalación (Fig. 3-3)

1. Quite de la unidad las tuercas de unión abocinada y las tapas.
2. Haga un corte abocinado en las tuberías del gas de líquido y aplique aceite refrigerante (no suministrado con la unidad) sobre la superficie de contacto abocinada.
3. Conecte rápidamente la tubería del refrigerante.
 - * Acuérdesse de apretar con una llave doble las tuercas de unión abocinadas.
4. Ponga el tapón ③ que se adjunta sobre la tubería del gas hasta que presione contra la placa metálica que hay dentro de la unidad.
5. Ponga el tapón ③ que se adjunta sobre la tubería del líquido hasta que presione contra la placa metálica que hay dentro de la unidad.
6. Sujete el tapón ③ en ambos extremos (15 - 20 mm) con las bandas proporcionadas ④.
 - Ⓐ Tubería del gas
 - Ⓑ Tubería del líquido
 - Ⓒ Banda (grande)
 - Ⓓ Tapón de tubería
 - Ⓔ Gire la junta hacia arriba.
 - Ⓕ Apriete el tapón de la tubería contra la placa metálica.
 - Ⓖ Material aislante contra del calor de la tubería refrigerante
 - Ⓗ Envuelva firmemente.
 - Ⓘ Corte la banda sobrante.

3.3. Tubería de drenaje (Fig. 3-4)

- Utilice tubo de PVC de $\phi 26$ mm para el tubo de drenaje y prevea una pendiente de descenso de 1/100 o más.
- Asegúrese de conectar las juntas de los tubos con un adhesivo de la familia de cloruro de polivinilo.
- Observe la figura para realizar los trabajos de canalización.
- Utilice la manguera de drenaje adjunta para cambiar la dirección de la tubería de extracción.

- ① Tubería correcta
- ② Tubería incorrecta
- Ⓐ Aislamiento (9 mm o más)
- Ⓑ Pendiente de descenso de 1/100 o más
- Ⓒ Metal de soporte
- ⓧ Expulsador de aire
- Ⓓ Elevado
- Ⓜ Retención de olores
- Ⓝ Déjela tan pequeña como sea posible
- Ⓞ Déjela tan grande como sea posible (aprox. 10 cm)

Agrupación de tuberías

- Ⓓ VP-20 (D.E. $\phi 26$ TUBO PVC)
- Ⓔ Hágalo lo más ancho posible.
- Ⓕ Unidad interior
- Ⓖ Haga la medida de la tubería ancha para la agrupación de tuberías.
- Ⓗ Pendiente de descenso de 1/100 o más.
- Ⓙ D.E. $\phi 38$ TUBO PVC para agrupación de tuberías (9 mm o mayor aislamiento)
- Ⓚ Hasta 50 cm

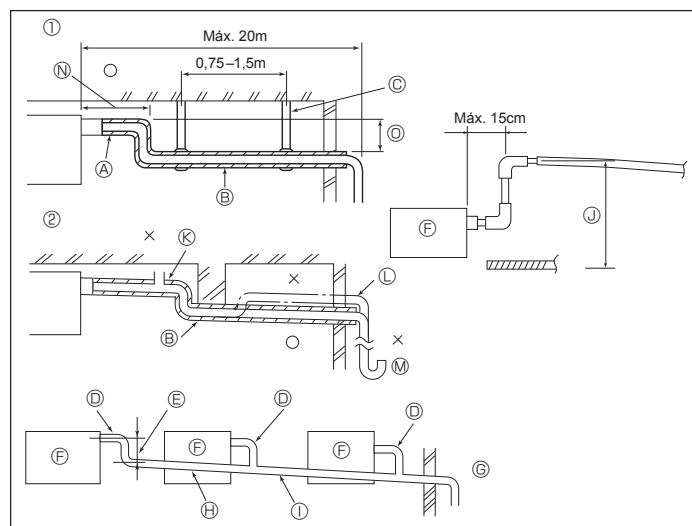


Fig. 3-4

3. Tubo del refrigerante y tubo de drenaje

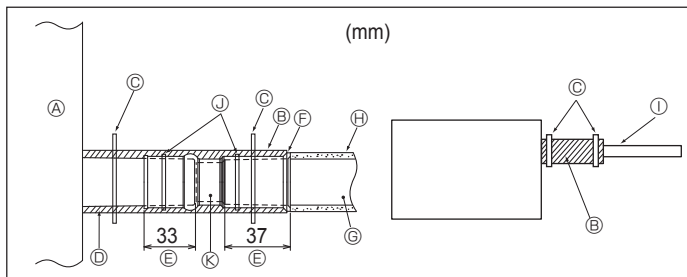


Fig. 3-5

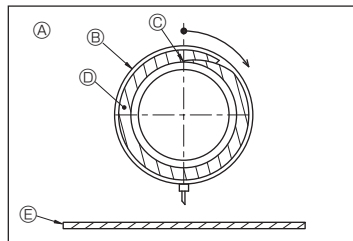


Fig. 3-6

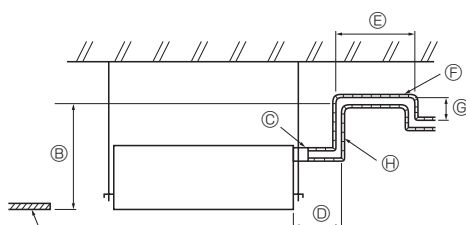


Fig. 3-7


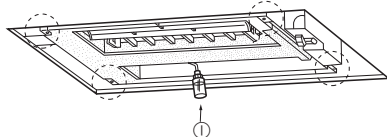


Fig. 3-8

4. Trabajo eléctrico

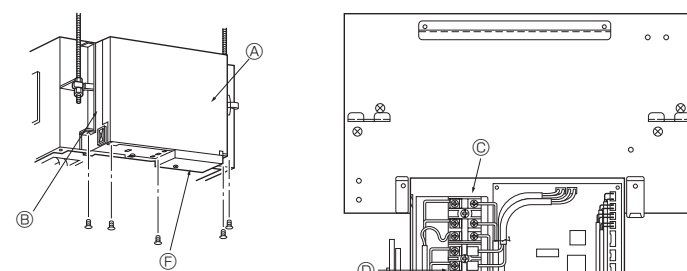

- A Cubierta
- B Caja eléctrica
- C Bloque terminal para la alimentación
- D Bloque terminal para el cable de transmisión
- E Placa de control
- F Placa de direccionamiento
- G Asegure con un prensaestopas
- H Bloque terminal para el mando a distancia MA

Fig. 4-1

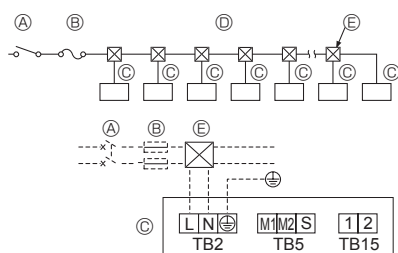


Fig. 4-2

1. Conecte el tubo de desagüe (suministrado con la unidad) al orificio de desagüe. (Fig. 3-5) (Sujete el tubo con cinta aislante y asegure la conexión con una banda.)
2. Instale un tubo de drenaje (no incluido) (tubo de PVC, O.D. Ø26).
3. Aísle el tubo de drenaje con cinta aislante y asegure la conexión con una banda.
4. Compruebe que el líquido de drenaje circule correctamente.
5. Aísle el puerto de drenaje y el tubo de desagüe con material aislante ⑦ y sujételos con una banda. (Tanto la banda como el material aislante vienen incluidos con el equipo.) (Fig. 3-6)

[Fig. 3-5]

- A Unidad
- B Material aislante ⑦
- C Banda (grande) ④
- D Puerto de drenaje (transparente)
- E Límite de colocación
- F Unión
- G Tubo de drenaje (O.D. Ø26 PVC TUBO)
- H Material aislante (comprado en su localidad)
- I O.D. Ø26 PVC TUBO (Inclinación mínima de 1/100)
- J Banda (pequeña) ④
- K Tubo de desagüe

[Fig. 3-6]

- A Sección transversal del puerto de drenaje
- B Banda (grande) ④
- C Envolver la posición inicial de material aislante (Parte superior)
- D Material aislante ⑦
- E Panel de techo

En caso de desagüe ascendente (Fig. 3-7)

- La mayor dimensión posible de la sección vertical en el punto B es de 60cm desde la superficie inferior del techo. Deje esta sección vertical tan corta como sea posible.

Comprobación del desagüe de agua (Fig. 3-8)

1. Llene el depósito de desagüe con 0,5 litros de agua aproximadamente (no ponga agua directamente en la bomba de desagüe).
 2. Realice una prueba de funcionamiento de la unidad (en el modo de enfriamiento).
 3. Compruebe si desagua el agua en la ventana de comprobación transparente y en la salida del tubo de desagüe.
 4. Pare la prueba de funcionamiento (no olvide apagar la unidad).
- A Panel de techo
 - B Máx. 60 cm
 - C Posición de la salida de desagüe
 - D Déjela tan corta como sea posible (Máx. 15 cm).
 - E Déjela tan pequeña como sea posible.
 - F Pendiente de descenso de 1/100 o más
 - G Déjela tan grande como sea posible (Mín. 10 cm).
 - H Sección vertical del tubo de desagüe
 - I Botella de agua (adquirida localmente)

4.1. Cableado eléctrico (Fig. 4-1)

- * Asegúrese de que todo el cableado eléctrico esté completo antes de instalar el panel de cubierta.

1. Extraiga la cubierta de la tarjeta de direcciones (2 pernos).
2. Extraiga la cubierta de la caja de componentes eléctricos (1 perno).
3. Extraiga los pernos que fijan la caja de componentes eléctricos y retire dicha caja (2 pernos).
4. Inserte el cableado en la caja de componentes eléctricos.
5. Conecte firmemente los cables al bloque terminal.
- * Asegúrese de que los cables sean lo suficientemente largos como para que se pueda retirar la caja de la unidad durante el mantenimiento.
6. Fije los cables con la abrazadera de instalación en el lateral de la caja de componentes eléctricos.
7. Reemplace las piezas extraídas de su posición original.

4.2. Cableado de alimentación

- El diámetro de los cables debe cumplir la normativa local y nacional.
- Instalar un cable de puesta a tierra más largo que el resto.
- Los códigos correspondientes al suministro de energía de utilización no deben ser inferiores a los del diseño 60245 IEC 53 o 60227 IEC 53.
- Debe proporcionarse un interruptor de al menos 3 mm de separación de contacto en cada polo en la instalación del acondicionador de aire.
- Tamaño del cable de alimentación: más de 1,5 mm². (3 almas)

⚠ Atención:

No empalme nunca el cable de corriente o el cable de la conexión interior-exterior, de lo contrario se podrían provocar humo, un incendio o un fallo en la comunicación.

► Utilice un interruptor de pérdida a tierra (NV).

El disyuntor ha de disponer de los medios necesarios para garantizar la desconexión de todos los conductores de fase activos de la alimentación.

[Fig. 4-2]

- A Interruptor 16 A
- B Protección contra sobrecorriente 16 A
- C Corriente de servicio total inferior a 16 A
- D Caja de acceso
- E Unidad interior

4. Trabajo eléctrico

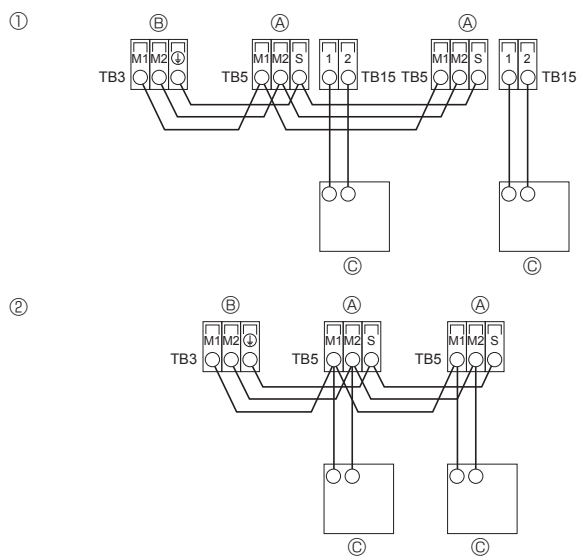


Fig. 4-3

4.3. Tipos de cables de control

1. Cables de transmisión	
Tipos de cables	Cable blindado CVVS o CPEVS
Diámetro del cable	Más de 1,25 mm ²
Longitud	Menos de 200 m
2. Cables de mando a distancia M-NET	
Tipos de cables	Cable blindado MVVS
Diámetro del cable	0,5 a 1,25 mm ²
Longitud	Cualquier fragmento que sobrepase los 10 m y hasta los 200 m de longitud máxima permitida para los cables.
3. Cables de mando a distancia MA	
Tipos de cables	Cable flexible de 2 almas (no blindado)
Diámetro del cable	0,3 a 1,25 mm ²
Longitud	Menos de 200 m

4.4. Conexión de los cables de transmisión del mando a distancia y de las unidades exterior e interior (Fig. 4-3)

- Conecte TB5 de la unidad interior y TB3 de la unidad exterior (cable no polarizado de 2 hilos).
La "S" en TB5 de la unidad interior indica una conexión de cable blindado. Consulte en el manual de instalación de la unidad exterior las especificaciones sobre los cables de conexión.
 - Instale el mando a distancia siguiendo las indicaciones del manual que se suministra con el mismo.
 - Si el cable de transmisión del mando a distancia tiene menos de 10 m, use un cable de conductor interno aislado de 0,75 mm². Si la distancia es superior a los 10 m, use un cable de enlace de 1,25 mm².
- ① Mando a distancia MA
- Conecte el "1" y el "2" de la unidad interior TB15 a un mando a distancia MA (2 cables no polarizados).
 - DC 9 a 13 V entre 1 y 2 (Mando a distancia MA)
- ② Mando a distancia M-NET
- Conecte el "M1" y el "M2" de la unidad interior TB5 a un mando a distancia M-NET (2 cables no polarizados).
 - DC 24 a 30 V entre M1 y M2 (Mando a distancia M-NET)
- ③ Mando a distancia
- Conecte el "1" y el "2" de la unidad interior TB15 a un mando a distancia MA (2 cables no polarizados).
 - DC 9 a 13 V entre 1 y 2 (Mando a distancia MA)

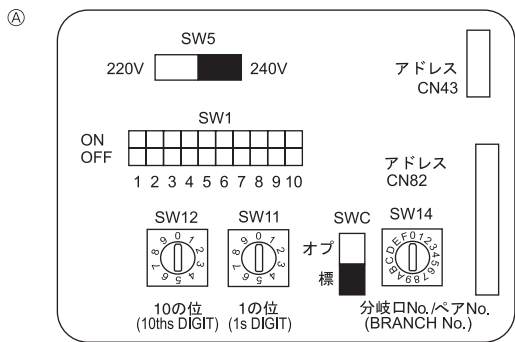


Fig. 4-4

4.5. Configuración de las direcciones (Fig. 4-4)

- (Asegúrese de trabajar con la corriente desconectada)
- Hay disponibles dos tipos de configuraciones para los conmutadores giratorios: uno para la configuración de las direcciones 1 a 9 y por encima de 10 y otro para configurar los números de los ramales.
- ① Cómo configurar las direcciones
- Ejemplo: Si la Dirección es "3", deje SW12 (por encima de 10) en "0" y ponga SW11 (para 1 – 9) en "3".
- ② Como configurar los números de ramal SW14 (Sólo serie R2)
- El número de ramal asignado a cada unidad interior es el número de conexión del controlador BC al que está conectada la unidad interior.
- En las unidades que no pertenezcan a la serie R2, deje "0".
- Los conmutadores giratorios salen de fábrica puestos en "0". Estos conmutadores pueden usarse para configurar a voluntad las direcciones de la unidad y los números de cada ramal.
 - Las direcciones de las unidades interiores se determinan de forma distinta en la propia instalación según el sistema. Configúrelas según el manual de datos.

Nota:

- Sitúe el interruptor SW5 de acuerdo con el voltaje de la red.
 - Sitúelo en posición 240 V cuando el voltaje de la red es de 230 V a 240 V.
 - Si el voltaje de la red es de 220 V, sitúe el SW5 en posición 220 V.
- ④ Tablero de direcciones

4.6. Captar la temperatura de la sala con el sensor incorporado en el mando a distancia (Fig. 4-4)

Si desea captar la temperatura de la sala con el sensor incorporado en el mando a distancia, ponga el conmutador SW-1-1 en "ON". El ajuste de SW1-7 y SW1-8 (según sea necesario) también permite ajustar el flujo de aire cuando el termómetro de calefacción está desconectado.

5. Instalación de la rejilla

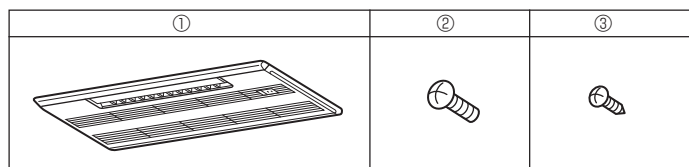


Fig. 5-1

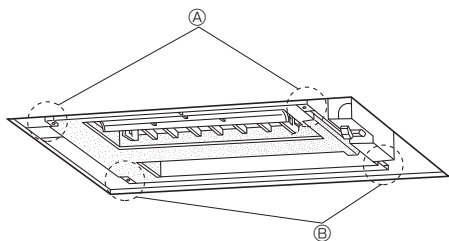


Fig. 5-2

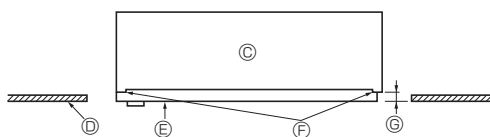


Fig. 5-3

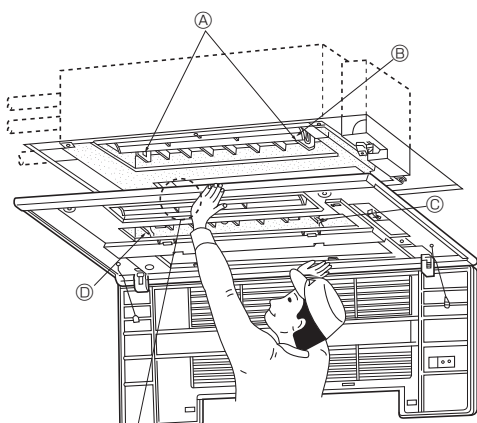


Fig. 5-4

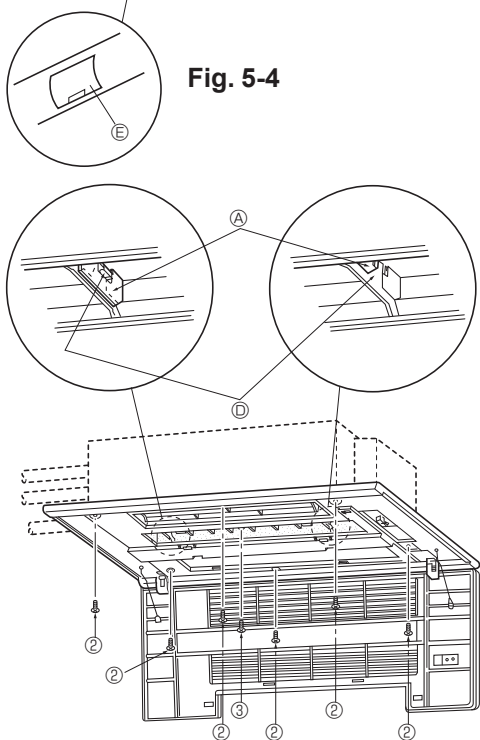


Fig. 5-5

5.1. Comprobación de los contenidos (Fig. 5-1)

- Este kit contiene las siguientes piezas.

	Nombre accesorio	Cant.	Forma
①	Rejilla	1	
②	Tornillo	6	M5 × 0,8 × 16
③	Tornillo	1	4 × 16

- ④ Puntos para fijar la rejilla
- ⑤ Puntos para fijar la rejilla
- ⑥ Unidad interior
- ⑦ Superficie del techo
- ⑧ Depósito de desagüe
- ⑨ Ubicaciones para fijar la rejilla frontal
- ⑩ Asegúrese de que estas superficies estén igualadas (0 - 3 mm).

5.2. Comprobaciones a realizar antes de la colocación (Fig. 5-2, 3)

- Antes de instalar el panel frontal, asegúrese de que la unidad interior esté en ángulo recto respecto de la abertura del techo (o paralela al ángulo existente entre la pared y el techo).
- Compruebe que los cuatro puntos de fijación del panel frontal estén en contacto con la superficie del techo.
- Compruebe que el aislante de los tubos del refrigerante, los tubos de desagüe, etc. esté colocado y que las conexiones del cableado y sus disposiciones estén completas.

5.3. Instalación de la rejilla (Fig. 5-4)

- Abra la rejilla interior presionando en el lugar marcado mediante PUSH y extraiga el filtro de aire.
- Extraiga la cubierta del tornillo de la parte central del fuelle.
- Abra completamente las aletas superior e inferior de la unidad interior.
- Enganche las lengüetas de soporte temporal en el panel frontal a los ganchos de la unidad interior.
 - ① Ganchos
 - ② Abra completamente las aletas superior e inferior.
 - ③ Lengüeta de soporte temporal
 - ④ Lengüeta de soporte temporal
 - ⑤ Cubierta del tornillo

- Ajuste el panel frontal de modo que encaje adecuadamente en el ángulo entre el techo y la pared e instale los pernos de fijación ② (suministrados con esta rejilla) en sus cuatro ubicaciones respectivas a izquierda y derecha, dejándolos ligeramente flojos. (Fig. 5-5)
- A continuación, apriete los pernos de seguridad ② y los tornillos de seguridad ③ en las tres ubicaciones centrales.
- Finalmente, apriete los pernos de seguridad ② en las cuatro ubicaciones a derecha e izquierda.
- Llegados a este punto, asegúrese de que no existan huecos entre la unidad interior y el panel frontal y entre el panel frontal y la superficie del techo. Si existieran huecos, podría penetrar el viento y provocar pérdidas de agua. (Fig. 5-6)
- * Apriete completamente los pernos de seguridad ② y los tornillos de seguridad ③.

⚠ Precaución:

- Cuando apriete los tornillos de seguridad ② y ③, hágalo con un par de apriete de 2,7 N·m o menos. No utilice nunca un atornillador por percusión. • Ello podría provocar daños en las piezas.
- Reemplace el filtro de aire y la cubierta del tornillo y presione la rejilla interior en el lugar marcado mediante PUSH hasta que escuche que se sujeta en su sitio.

[Fig. 5-5]

- ① Gancho
- ② Lengüetas de soporte temporal

5. Instalación de la rejilla

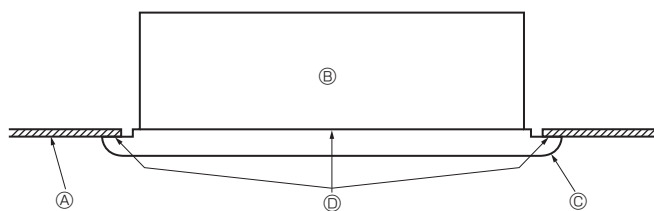


Fig. 5-6

5.4. Comprobaciones a realizar después de la instalación (Fig. 5-6)

- Compruebe que no existan huecos entre la unidad interior y el panel frontal y entre el panel frontal y la superficie del techo. Si existieran huecos, podría penetrar el viento y formarse condensación.
 - Compruebe que el filtro de aire esté colocado correctamente.
- A Superficie del techo
B Unidad interior
C Rejilla
D Sin huecos

6. Prueba de funcionamiento

6.1. Antes de realizar las pruebas

- Después de la instalación de tubos y cables en las unidades interior y exterior, compruebe que no haya escapes de refrigerante, que no se haya aflojado ni la fuente de alimentación ni el cableado de control, que la polaridad no sea errónea y que no se haya desconectado ninguna fase de la alimentación.
- Utilice un megaohmímetro de 500 V para comprobar que la resistencia entre los bornes de alimentación y la tierra es como mínimo de 1,0 MΩ.

- No efectúe esta prueba en los bornes de los cables de control (circuito de bajo voltaje).

⚠ Atención:

No utilice el aire acondicionado si la resistencia de aislamiento es inferior a 1,0 MΩ.

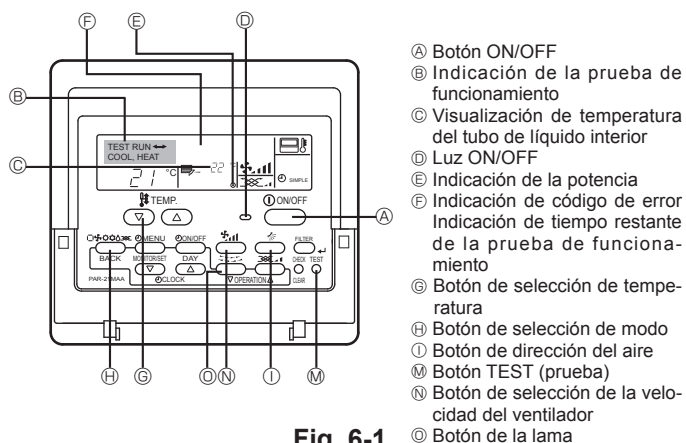


Fig. 6-1

6.2. Prueba de funcionamiento

Al usar el controlador remoto cableado (Fig. 6-1)

- 1 Encienda el aparato por lo menos 12 horas antes de llevar a cabo la prueba de funcionamiento.
- 2 Pulse el botón de prueba de funcionamiento [TEST] (PRUEBA) dos veces. ➡ Indicador del cristal líquido de prueba en funcionamiento "TEST RUN" (EJECUCIÓN DE PRUEBA)
- 3 Pulse el botón de selección de modo [Mode selection] (Modo) y cambie al modo de refrigeración (o calefacción). ➡ Compruebe que sale aire frío (o caliente).
- 4 Pulse el botón de velocidad del aire [Fan speed] (Velocidad del aire). ➡ Compruebe que cambia la velocidad del aire.
- 5 Pulse el [botón de dirección del aire] o el [botón de la lama]. ➡ Compruebe el funcionamiento de la paleta o lama.
- 6 Compruebe el funcionamiento del ventilador de la unidad exterior.
- 7 Desactive la prueba de funcionamiento pulsando el botón de activación/desactivación [ON/OFF] (ACTIVAR/DESACTIVAR). ➡ Parar
- 8 Registre un número de teléfono.
El controlador remoto permite registrar el número de teléfono de la tienda de electrodomésticos, distribuidor, etc. con quien se deba contactar en caso de error. El número aparecerá si se produce algún error. Para conocer el procedimiento de registro, consulte el manual de instrucciones de la unidad interior.

Nota:

- Si aparece un código de error en el controlador remoto o si el acondicionador de aire no funciona correctamente, consulte el manual de instalación de la unidad exterior u los otros documentos técnicos.
- El temporizador OFF está ajustado para detener la prueba de funcionamiento automáticamente después de 2 horas.
- Durante la prueba de funcionamiento el tiempo restante se indica en la pantalla.
- Durante la prueba de funcionamiento, la temperatura de los tubos de refrigerante de la unidad interior se indica en la pantalla de temperatura ambiente del controlador remoto.
- Cuando está apretado el botón PALETA o LAMA es posible que, según el modelo de unidad interior, aparezca el mensaje "NOT AVAILABLE" en pantalla; ello no indica un fallo.

Indice

1. Misure di sicurezza.....	42	4. Collegamenti elettrici	46
2. Installazione della sezione interna.....	42	5. Installazione della griglia	48
3. Tubo del refrigerante e tubo di drenaggio	44	6. Prova di funzionamento.....	49

Nota:
Nel presente manuale di installazione la locuzione “comando a distanza con filo” fa riferimento al dispositivo PAR-21MAA.
Per informazioni relative all'altro comando a distanza, consultare il manuale di installazione o il manuale delle impostazioni iniziali acclusi a queste confezioni.

1. Misure di sicurezza

- ▶ Leggere attentamente la sezione “Misure di sicurezza” prima di far funzionare l'unità.
- ▶ Prima di collegare l'apparecchiatura alla rete di alimentazione, informare l'ente energia o richiederne il consenso.

⚠ Avvertenza:
Descrive le precauzioni da prendere per evitare il rischio di lesioni, anche mortali, per l'utente.

⚠ Cautela:
Descrive le precauzioni da prendere per evitare il danneggiamento dell'unità.

Terminata l'installazione, spiegare le “Misure di sicurezza”, l'uso e la manutenzione dell'unità al cliente conformemente alle informazioni riportate nel manuale d'uso ed eseguire il ciclo di prova per accertare che l'impianto funzioni normalmente. Consegnare il Manuale d'uso ed il Manuale di installazione al cliente, che li dovrà conservare e, in futuro, consegnarli ad eventuali nuovi utenti.

- ⚠ Avvertenza:**
- Chiedere al distributore o ad una società autorizzata di installare l'unità.
 - L'utente deve astenersi dal tentare di riparare l'unità, nonché dal cambiare posizione alla stessa.
 - Installare l'unità in un luogo in grado di sostenere il suo peso.
 - Utilizzare esclusivamente i cablaggi specificati. I collegamenti devono essere fatti in condizioni di sicurezza, senza tensione sui connettori. Inoltre, non giuntare mai i cablaggi (se non diversamente indicato nel presente documento). La mancata osservanza di queste istruzioni può essere causa di surriscaldamento o incendio.
 - Utilizzare soltanto accessori autorizzati dalla Mitsubishi Electric e chiedere al proprio distributore o ad una società autorizzata di installarli.
 - Non toccare le alette dello scambiatore di calore.
 - Installare l'unità conformemente a quanto indicato nel manuale di installazione.
 - Tutti i lavori elettrici devono essere eseguiti da un elettricista esperto, nel rispetto degli standard normativi locali.
 - L'apparecchio deve essere installato in conformità con gli standard normativi nazionali sul cablaggio.
 - Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal fabbricante,

- ⚠ Cautela:**
- Non usare l'esistente tubazione del refrigerante quando si utilizza il refrigerante R410A.
 - Usare olio a base di esteri, olio a base di etere o alchilbenzene (in piccola quantità) per lubrificare i collegamenti a cartella ed a flangia, quando si utilizza il refrigerante R410A.
 - Non tenere generi alimentari, animali domestici, piante, strumenti di precisione od opere d'arte nella zona della portata d'aria del condizionatore.
 - Non usare il condizionatore in ambienti speciali.
 - Messa a terra dell'unità.
 - Installare un interruttore del circuito, se necessario.
 - Utilizzare, per le linee di alimentazione, cavi standard con una capacità sufficiente.
 - Usare soltanto un interruttore del circuito e fusibili della capacità specificata.

- ⊘ : Indica un'azione da evitare.
- ⚠ : Indica la necessità di rispettare un'istruzione importante.
- ⬇ : Indica la necessità di collegare un componente a massa.
- ⚠ : Indica che occorre operare con grande cautela con le parti rotanti.
- ⚡ : Indica che l'interruttore principale deve essere disattivato prima di effettuare la manutenzione.
- ⚡ : Attenzione alle scosse elettriche.
- ⚠ : Attenzione alle superfici roventi.
- ⚡ ELV : Al momento della manutenzione, interrompere l'alimentazione sia della sezione interna che esterna.

⚠ Avvertenza:
Leggere attentamente le etichette attaccate all'unità principale.

dal responsabile addetto all'assistenza o da personale ugualmente qualificato, in modo da scongiurare pericoli.

- Se il condizionatore d'aria viene installato in una stanza di piccole dimensioni, occorre adottare le misure necessarie per evitare la concentrazione di refrigerante al di là dei limiti di sicurezza, in caso di perdite.
- Le parti appuntite possono causare ferite da taglio, ecc.. Gli installatori devono pertanto indossare equipaggiamenti protettivi, come guanti, ecc..
- Durante l'installazione o il trasloco, o quando si sottopone ad assistenza il condizionatore d'aria, utilizzare solo il refrigerante specificato (R410A) per ricaricare i tubi del refrigerante. Non mescolarlo con nessun altro tipo di refrigerante e non consentire all'aria di restare all'interno dei tubi.

Qualora dell'aria si mescoli con il refrigerante, potrebbe far innalzare in modo anomalo la pressione nel tubo del refrigerante, il che potrebbe provocare un'esplosione o altri pericoli. L'uso di refrigeranti diversi da quello specificato per il sistema provocherà guasti meccanici, malfunzionamenti del sistema o la rottura dell'unità. Nel peggiore dei casi, questo potrebbe impedire seriamente di garantire la messa in sicurezza del prodotto.

- Non toccare alcun interruttore con le dita bagnate.
- Non toccare i tubi del refrigerante con le mani nude durante ed immediatamente dopo il funzionamento.
- Prima di iniziare il funzionamento dell'unità, controllare che tutti i pannelli, e le protezioni siano installate correttamente.
- Dopo aver arrestato l'unità, non spegnere immediatamente l'interruttore di alimentazione principale.
- Se l'unità è in funzione per molte ore quando l'aria all'altezza del soffitto è a temperatura/umidità elevata (punto di rugiada superiore a 26 °C), può prodursi della condensa nell'unità interna o nei materiali del soffitto. Quando le unità funzionano in questa condizione, aggiungere del materiale isolante (10-20 mm) sull'intera superficie dell'unità e sui materiali del soffitto per evitare la formazione di condensa.

2. Installazione della sezione interna

2.1. Controllare gli accessori dell'unità interna (Fig. 2-1)
La sezione interna viene consegnata con i seguenti ricambi e accessori (presenti all'interno della griglia di ingresso):

	Nome dell'accessorio	Q.tà
①	Rondella	4
②	Rondella (con materiale isolante)	4
③	Coperchio del tubo	2
④	Nastro	grande : 6, piccolo : 2
⑤	Vite	4 M5 × 0,8 × 30
⑥	Manicotto di drenaggio	1 Marcata 'UNIT'
⑦	Isolamento	1

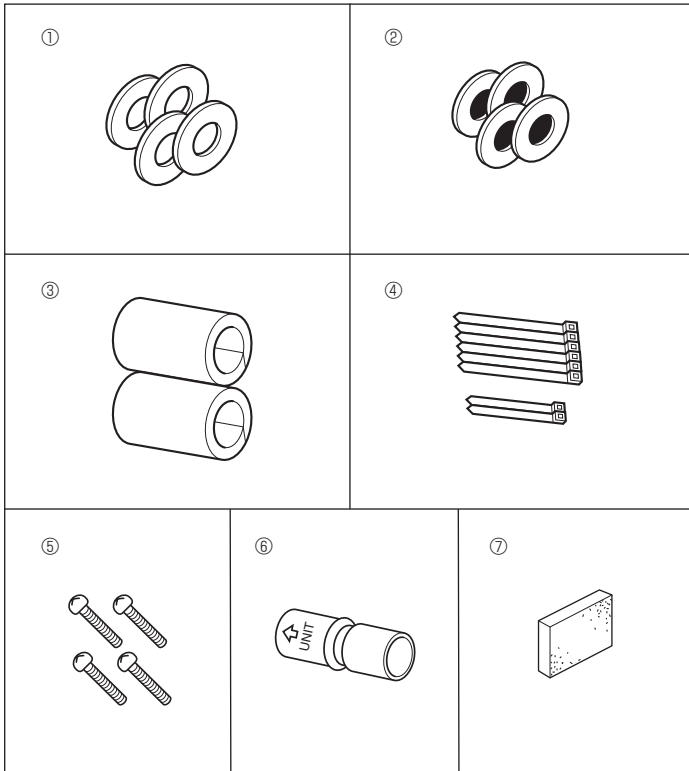


Fig. 2-1

2. Installazione della sezione interna

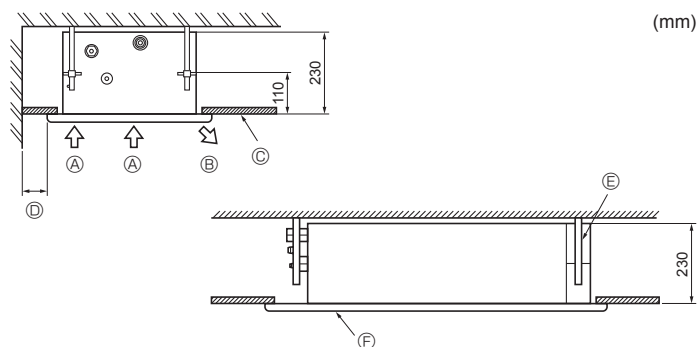


Fig. 2-2

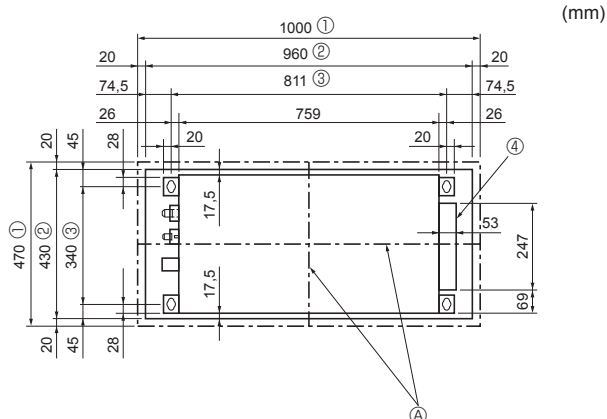


Fig. 2-3

2.2. Spazio di servizio (Fig. 2-2)

Le dimensioni dell'apertura a soffitto possono essere regolate all'interno della fascia di valori indicata nel diagramma sottostante. Centrare quindi l'unità principale rispetto all'apertura a soffitto, assicurandosi che la distanza fra i bordi dell'unità e dell'apertura sia identica sui punti opposti di tutti i lati.

- A) Ingresso dell'aria
- B) Uscita dell'aria
- C) Pannello del soffitto
- D) Min. 200 mm
- E) Bulloni di sospensione (W3/8 o M10)
- F) Griglia

2.3. Posizione delle aperture a soffitto e dei bulloni di sospensione (Fig. 2-3)

Fare un'apertura sul soffitto avente le dimensioni di 430 mm x 960 mm. Essa funziona come una finestra di controllo e sarà necessaria in seguito durante le operazioni di manutenzione dell'unità.

Se le dimensioni non sono precise, al momento dell'installazione della griglia possono esservi degli spazi fra questa e la sezione interna. Ciò può causare la caduta di gocce d'acqua o altri problemi.

Al momento di decidere dove installare l'unità, esaminare attentamente lo spazio attorno al soffitto ed effettuare le misurazioni tenendo conto di un abbondante margine di sicurezza.

I tipi di soffitto e il metodo di costruzione dell'edificio possono differire notevolmente fra loro. Consultare in proposito l'impresario e il decoratore.

- A) I centri dell'apertura a soffitto e della sezione interna devono essere allineati fra loro.
- 1) Lato esterno della griglia
- 2) Apertura della griglia
- 3) Passo del bullone
- 4) Scatola elettrica

Servendosi del modello (parte superiore del pacco) e dell'indicatore di installazione (fornito come accessorio con la griglia), fare un'apertura nel soffitto in modo tale che l'unità principale possa essere installata come indicato nel diagramma. (Le istruzioni per utilizzare il modello e l'indicatore sono stampate sugli stessi.)

Usare i bulloni di sospensione M10 (3/8").

* I bulloni di sospensione devono essere acquistati localmente.

Dopo aver sospeso la sezione interna, si dovranno collegare i tubi e i cablaggi situati sopra il soffitto. Una volta deciso il punto d'installazione e definita la direzione dei tubi, installare nei punti desiderati i tubi del refrigerante e di drenaggio, i cablaggi del telecomando e i cablaggi di collegamento delle sezioni interna ed esterna, prima di sospendere la sezione interna. Ciò è particolarmente importante nei casi in cui il soffitto è già esistente.

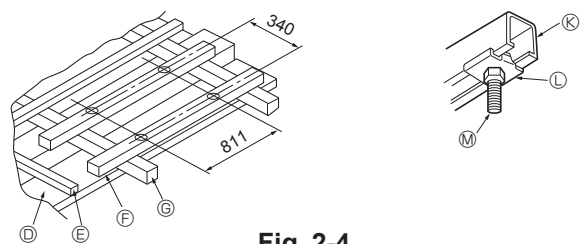


Fig. 2-4




Fig. 2-5

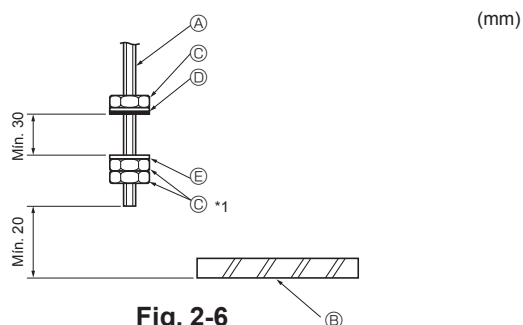


Fig. 2-6

① Per strutture di legno (Fig. 2-4)

Utilizzare come rinforzi dei tiranti (per le abitazioni ad un solo piano) o delle travi su due piani (per le abitazioni a due piani).

Le travi di legno per sospendere l'unità devono essere solide e presentare una sezione trasversale di almeno 6 cm se sono disposte ad intervalli massimi di 90 cm, ed una sezione di almeno 9 cm se sono disposte ad intervalli massimi di 180 cm. La specifica dei bulloni di sospensione deve essere di f 10 mm (3/8"). (I bulloni non sono forniti assieme all'unità.)

Per sospendere la sezione interna, utilizzare il condotto, il tubo e le altre parti di fornitura locale.

② Strutture in cemento armato (Fig. 2-5)

Fissare i bulloni di sospensione facendo ricorso ai metodi visti, oppure utilizzare staffe di acciaio o di legno.

Per installare i bulloni di sospensione:

- D) Pannello del soffitto
- E) Travicello
- F) Trave
- G) Trave del tetto
- H) Utilizzare inserti in grado di sostenere un peso compreso fra 100 e 150 kg (di fornitura locale).
- I) Bulloni di sospensione M10 (3/8") (Di fornitura locale.)
- J) Tondi d'acciaio per cemento armato
- K) C condotto
- L) Staffa di sospensione del condotto
- M) Bullone di sospensione M10 (di fornitura locale.)

2.4. Procedure per sospendere l'unità (Fig. 2-6)

Procurarsi localmente dei bulloni da 3/8" o M10.

Regolare in primo luogo la lunghezza della sporgenza del bullone rispetto alla superficie del soffitto.

*1. È possibile, in alcuni casi, che si debba utilizzare più tardi un dado superiore addizionale per sospendere l'unità.

- A) Bullone di sospensione
- B) Pannello del soffitto
- C) Dado
- D) Rondella (con materiale isolante) ②
- E) Rondella (senza materiale isolante) ①

2. Installazione della sezione interna

1. 2. 3.

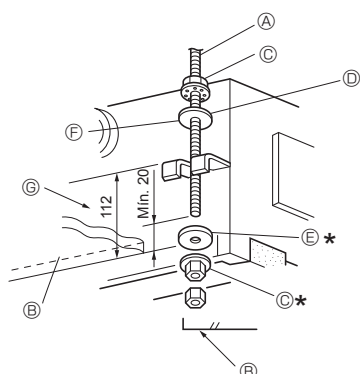


Fig. 2-7

4.

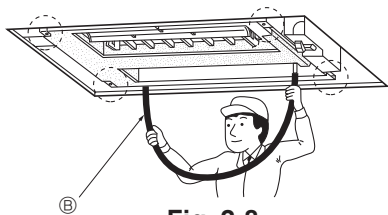


Fig. 2-8

5.

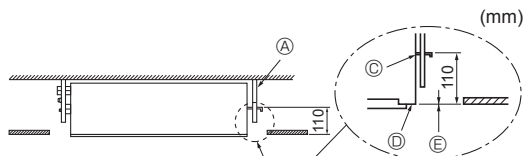


Fig. 2-9

(mm)

Controllare il passo del bullone di sospensione. (340 mm × 811 mm)

1. In primo luogo, infilare le rondelle ① ② (fornite con l'unità) e i loro dadi (di fornitura locale) sul bullone di sospensione. (Fig. 2-7)

* Seguire la seguente sequenza (dall'alto): dado, rondella isolata ②, rondella senza isolamento ①, i due dadi.

* Mettere la rondella isolata ② con l'isolamento rivolto verso il basso, come indicato nella figura.

2. Sollevare l'unità sul punto di installazione, facendo attenzione che resti allineata correttamente al bullone di sospensione. Far passare la staffa fra le rondelle ① ②, che sono già installate, e fissarla. Fare la stessa cosa per tutti i quattro punti.

* Accertarsi che il bullone di sospensione sorpassi di almeno 20 mm la superficie del soffitto. In caso contrario, non sarà possibile installare il pannello di copertura (venduto separatamente).

3. Se la lunga apertura della staffa e l'apertura nel soffitto non sono allineate, allinearle correttamente.

① Bullone di sospensione (3/8" o M10)

② Superficie del soffitto

③ Dado (3/8" o M10)

④ Rondella ② (con isolamento)

⑤ Rondella ①

⑥ (Installare con l'isolamento rivolto verso il basso)

⑦ Distanza rispetto alla faccia superiore della staffa

4. Controllare che i quattro angoli siano tutti a livello, utilizzando una livella a spirito o un tubo di plastica trasparente contenente acqua. (Fig. 2-8)

* Accertarsi che, una volta terminata l'installazione, l'inclinazione dell'unità non superi 0,5 gradi (circa 6 mm sul lato lungo dell'unità).

5. Serrare tutti i dadi. (Fig. 2-9)

① Bullone di sospensione (3/8" o M10)

② Tubo di plastica trasparente

③ Parte inferiore della staffa

④ Fissare il pannello anteriore qui.

⑤ Far sì che queste superfici siano a livello fra loro (0 - 3 mm).

(mm)

2.5. Foro di ingresso dell'aria fresca (Fig. 2-10)

Al momento dell'installazione, usare il foro (incompleto) situato sui punti indicati nel diagramma sottostante, se e quando richiesto.

① Foro di ingresso dell'aria fresca (Foro incompleto)

② 4-ø2,8 foro sbavato

Nota:

Accertarsi che l'ingresso dell'aria fresca non superi in portata il 20% dell'intero ingresso dell'aria (quando la velocità del flusso d'aria è impostata sul valore massimo).

⚠ Cautela:

Collegamento del condotto di ventilazione con il condizionatore dell'aria.

Se viene utilizzato un condotto di ventilazione, accertarsi di collegarlo al condizionatore dell'aria quando vi è l'ingresso dell'aria esterna. Evitare di far funzionare solo il condotto di ventilazione, per evitare la formazione di condensa.

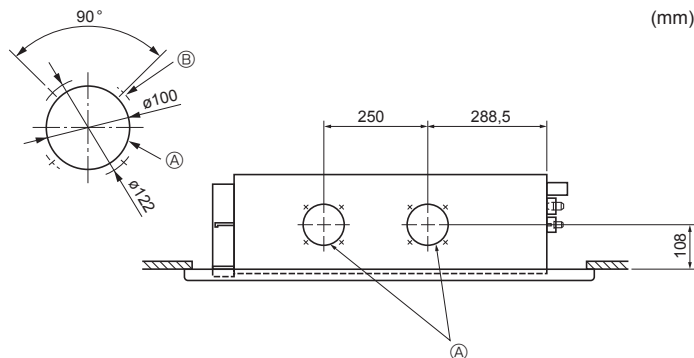


Fig. 2-10

3. Tubo del refrigerante e tubo di drenaggio

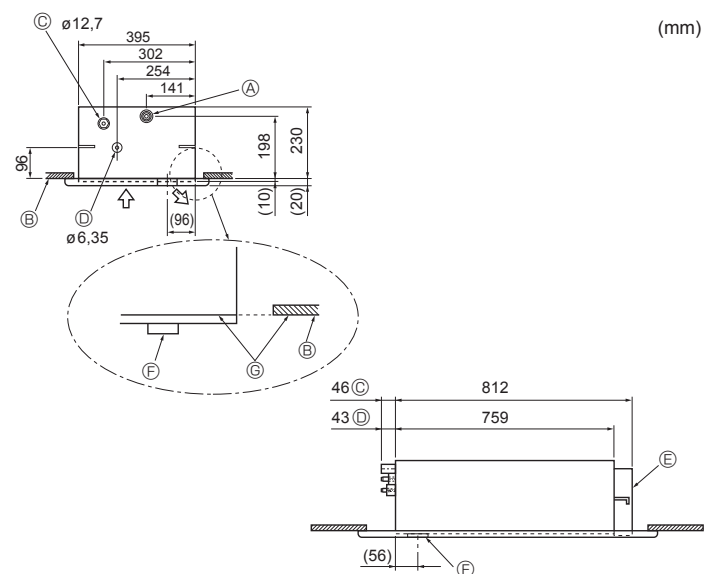


Fig. 3-1

(mm)

3.1. Posizione della tubazione del refrigerante e di drenaggio

① Tubo di drenaggio (Usare tubo in PVC diam. est. ø26)

② Pannello del soffitto (parte inferiore)

③ Tubo del refrigerante (gas)

④ Tubo del refrigerante (liquido)

⑤ Scatola elettrica

⑥ Vaschetta di drenaggio

⑦ Accertarsi che queste superfici siano a livello fra loro.

3. Tubo del refrigerante e tubo di drenaggio

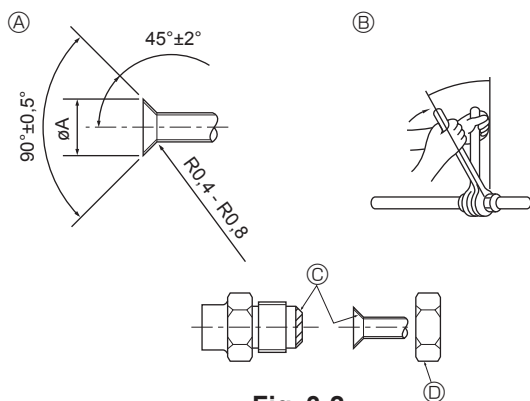


Fig. 3-2

3.2. Collegamento dei tubi (Fig. 3-2)

- Se vengono utilizzati dei tubi di rame disponibili in commercio, avvolgere del materiale di isolamento, disponibile in commercio, attorno ai tubi del liquido e del gas (resistente alla temperatura di 100 °C o superiore, spessore di almeno 12 mm).
- Le parti interne del tubo di drenaggio devono essere ricoperte di materiale di isolamento in schiuma di polietilene (gravità specifica di 0,03, spessore di almeno 9 mm).
- Stendere uno strato sottile di olio refrigerante sul tubo e collegare la superficie di appoggio prima di serrare il dado a cartella.
- Serrare i raccordi dei tubi usando due chiavi.
- Isolare i raccordi dell'unità interna utilizzando il materiale isolante fornito per la tubazione del refrigerante. Effettuare l'operazione di isolamento con cura.

⚠ Avvertenza:

Al momento dell'installazione dell'unità, collegare saldamente i tubi del refrigerante prima di azionare il compressore.

Ⓐ Dimensioni di taglio per raccordo a cartella

O.D. del tubo di rame (mm)	Dimensioni cartella dimensioni ØA (mm)
Ø6,35	8,7 - 9,1
Ø9,52	12,8 - 13,2
Ø12,7	16,2 - 16,6
Ø15,88	19,3 - 19,7
Ø19,05	23,6 - 24,0

Ⓑ Dimensioni dei tubi del refrigerante e torsione di fissaggio del dado svasato

	R410A				O.D. del dado a cartella	
	Tubo del liquido		Tubo del gas		Tubo del liquido (mm)	Tubo del gas (mm)
	Dimensioni tubo (mm)	Coppia di serraggio (N.m)	Dimensioni tubo (mm)	Coppia di serraggio (N.m)		
P20/25/32/40	O.D. Ø6,35 (1/4")	14 - 18	O.D. Ø12,7 (1/2")	49 - 61	17	26

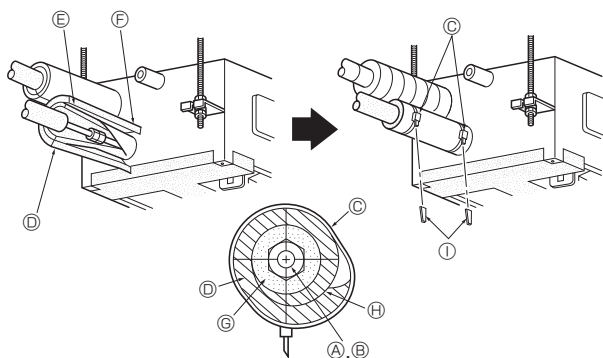


Fig. 3-3

Ⓒ Applicare olio adatto alle macchine di refrigerazione sull'intera superficie di alloggiamento svasato.

* Non applicare olio per macchine refrigeranti alle filettature. (Questa operazione favorisce l'allentamento dei dadi a cartella)

Ⓓ Utilizzare i dadi a cartella in dotazione con l'unità principale.

(L'uso di prodotti disponibili sul mercato può favorire la formazione di crepe)

Procedure di installazione (Fig. 3-3)

- Rimuovere i dadi a cartella e i tappi dalla sezione interna.
- Svasare i tubi del refrigerante e del gas, e stendere poi olio per impianti refrigeranti (di fornitura locale) sopra la superficie svasata.
- Effettuare il collegamento rapido dei tubi del refrigerante.
 - * Ricordarsi di serrare i dadi a cartella con una doppia chiave.
- Far scivolare il coperchio del tubo ③ fornito con l'unità, sopra la tubazione stessa fino a farlo toccare la lastra metallica all'interno dell'unità.
- Far scivolare il coperchio del tubo ③ fornito con l'unità, sopra la tubazione stessa fino a farlo toccare la lastra metallica all'interno dell'unità.
- Serrare il coperchi a del tubo a ③ ad entrambe le estremità (15 - 20 mm) con i nastri forniti ④.
 - Ⓐ Tubazione del gas
 - Ⓑ Tubazione del liquido
 - Ⓒ Nastro (grande) ④
 - Ⓓ Coperchio del tubo ③
 - Ⓔ Voltare la giunzione verso l'alto.
 - Ⓕ Spingere il coperchio del tubo contro la lastra di metallo.
 - Ⓖ Materiale termico isolante della tubazione del refrigerante
 - Ⓗ Fasciare strettamente.
 - Ⓘ Tagliare via la parte eccedente del nastro.

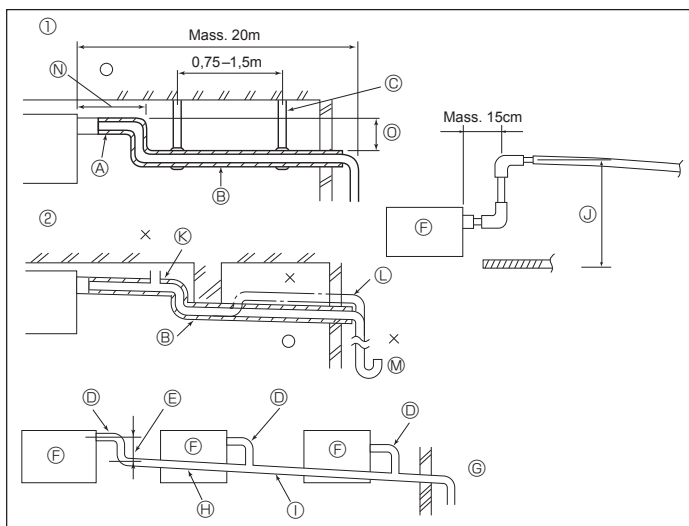


Fig. 3-4

3.3. Installazione della tubazione di drenaggio (Fig. 3-4)

- Usare tubi in PVC diam. est. Ø26 mm per il drenaggio e far sì che questi presentino un'inclinazione di almeno 1 per cento.
- Accertarsi di collegare i giunti della tubazione usando un adesivo al cloruro di polivinile.
- Fare riferimento alla figura per eseguire la tubazione di drenaggio.
- Usare il tubo flessibile attaccato per modificare la direzione di estrazione della tubazione.
 - ① Tubazione corretta
 - ② Tubazione non corretta
 - Ⓐ Materiale isolante (almeno 9 mm)
 - Ⓑ Inclinazione (almeno 1%)
 - Ⓒ Supporto in metallo
 - Ⓓ Spurgo dell'aria
 - Ⓔ Sollevato
 - Ⓕ Sifone intercettatore degli odori
 - Ⓖ Cercare di ottenere la minima dimensione.
 - Ⓗ Cercare di ottenere la massima dimensione possibile (circa 10 cm).

Tubazioni raggruppate

- Ⓓ TUBO VP-20 IN PVC (diam. est. Ø26)
- Ⓔ Deve essere il più grande possibile.
- Ⓕ Sezione interna
- Ⓖ Utilizzare tubi di grandi dimensioni in presenza di tubazioni raggruppate.
- Ⓗ Inclinazione (almeno 1 per cento)
- Ⓘ TUBO IN PVC (diam. est. Ø38) per tubazioni raggruppate (materiale isolante di almeno 9 mm)
- Ⓖ Fino a 50 cm

3. Tubo del refrigerante e tubo di drenaggio

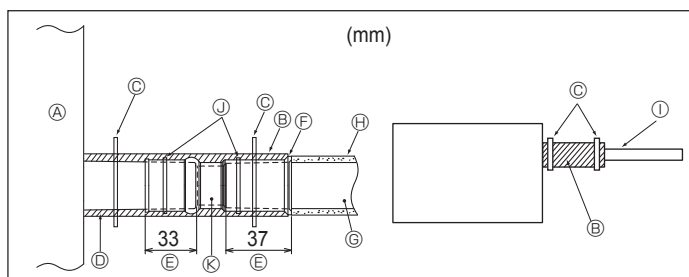


Fig. 3-5

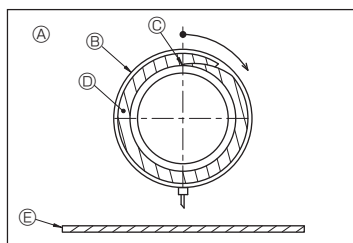


Fig. 3-6

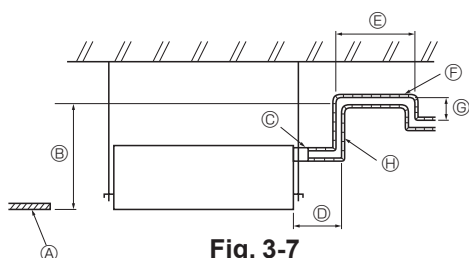


Fig. 3-7

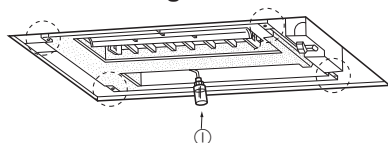


Fig. 3-8

1. Collegare il manicotto di drenaggio (fornito con l'unità) all'apertura di drenaggio. (Fig. 3-5) (Attaccare il tubo con adesivo PVC e fissarlo quindi con un nastro.)
2. Installare un tubo di drenaggio di fornitura locale (tubo in PVC, O.D. ø26). (Attaccare il tubo con adesivo PVC e fissarlo quindi con un nastro.)
3. Isolare sia il tubo di drenaggio. (Tubo in PVC, O.D. ø26 e presa)
4. Controllare che il drenaggio si svolga correttamente.
5. Isolare l'apertura di drenaggio e il manicotto di drenaggio con materiale isolante ⑦ e fissare quindi il materiale con un nastro. (Sia il materiale isolante che il nastro sono forniti con l'unità.) (Fig. 3-6)

[Fig. 3-5]

- ① Unità
- ② Materiale isolante ⑦
- ③ Nastro (grande) ④
- ④ Apertura di drenaggio (trasparente)
- ⑤ Margine di inserimento
- ⑥ Corrispondenza
- ⑦ Tubo di drenaggio (Tubo in PVC, O.D. ø26)
- ⑧ Materiale isolante (di fornitura locale)
- ⑨ Tubo in PVC, O.D. ø26 (Inclinazione di almeno 1/100)
- ⑩ Nastro (piccolo) ④
- ⑪ Manicotto di drenaggio

[Fig. 3-6]

- ① Sezione trasversale del porto di drenaggio
- ② Nastro (grande) ④
- ③ Confezione posizione di partenza di materiale isolante (lato superiore)
- ④ Materiale isolante ⑦
- ⑤ Pannello del soffitto

Nei casi di drenaggio verso l'alto (Fig. 3-7)

- La massima dimensione possibile della sezione verticale in ② è di 60 cm rispetto alla superficie inferiore del soffitto. Far sì che questa sezione verticale sia la più corta possibile.

Controllo del drenaggio dell'acqua (Fig. 3-8)

1. Versare nella vaschetta di drenaggio 0,5 l d'acqua. (Non versare l'acqua direttamente nella pompa di drenaggio.)
2. Testare l'unità (in modalità raffreddamento).
3. Controllare il drenaggio dell'acqua tramite la finestra di controllo trasparente e l'uscita del tubo di drenaggio.
4. Arrestare la prova di funzionamento. (Non dimenticare di staccare la corrente.)

- ① Pannello del soffitto
- ② Max. 60 cm
- ③ Posizione dell'uscita di drenaggio
- ④ Cercare di ottenere la minima lunghezza possibile (Max. 15 cm).
- ⑤ Cercare di ottenere la minima dimensione possibile.
- ⑥ Inclinazione (almeno 1 per cento)
- ⑦ Cercare di ottenere la massima dimensione possibile (Min. 10 cm).
- ⑧ Sezione verticale del tubo di drenaggio
- ⑨ Bottiglia d'acqua (di fornitura locale)

4. Collegamenti elettrici

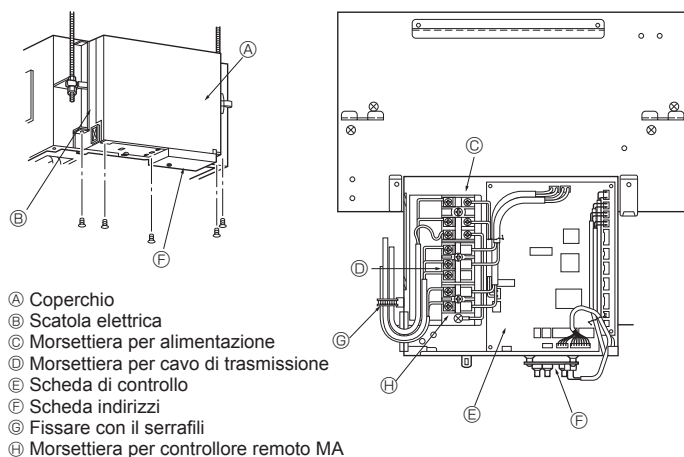


Fig. 4-1

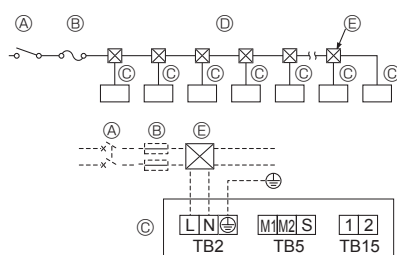


Fig. 4-2

4.1. Cablaggi elettrici (Fig. 4-1)

* Accertarsi che tutti i collegamenti elettrici siano stati completati prima di installare il pannello di copertura.

1. Rimuovere il coperchio dal pannello degli indirizzi (due bulloni).
2. Rimuovere il coperchio dalla scatola elettrica (un bullone).
3. Rimuovere i bulloni di fissaggio della scatola elettrica e abbassare la scatola stessa (due bulloni).
4. Inserire i fili nella scatola elettrica.
5. Collegare saldamente i fili al blocco terminale.
6. Fissare i fili con il serrafilo sul lato della scatola elettrica.
7. Rimettere a posto i componenti che sono stati rimossi dalla loro posizione originale.

4.2. Cablaggio alimentazione elettrica

- I collegamenti elettrici devono rispettare le pertinenti norme locali e nazionali.
- Il cavo di messa a terra deve essere più lungo e più spesso degli altri cavi.
- I codici di applicazione per l'alimentazione elettrica non devono essere più leggeri del design 60245 IEC 53 o 60227 IEC 53.
- Un interruttore con separazione fra i contatti di almeno 3 mm verrà fornito all'installazione del condizionatore.

Dimensione cavo di alimentazione: maggiore di 1,5 mm² (3-core)

⚠ Avvertenza:

Non giuntare mai il cavo dell'alimentazione o il cavo di collegamento interno-esterno, diversamente ciò potrebbe essere causa di fumo, incendio o mancato collegamento.

► Usare un interruttore di dispersione a terra (NV).

Verrà incorporato nel cablaggio fisso, una misura atta all'interruzione dell'alimentazione dall'interruttore di isolamento, in tutti i conduttori attivi.

[Fig. 4-2]

- ① Interruttore 16 A
- ② Protezione sovracorrente 16 A
- ③ Unità interna
- ④ La corrente di esercizio totale deve essere inferiore a 16A
- ⑤ Cassetta di derivazione

4. Collegamenti elettrici

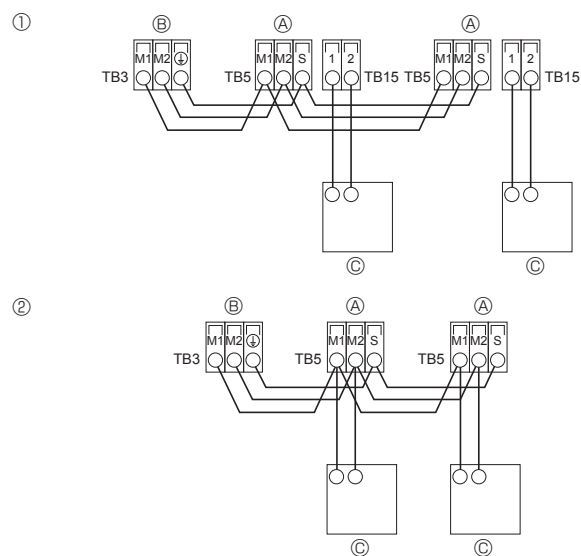


Fig. 4-3

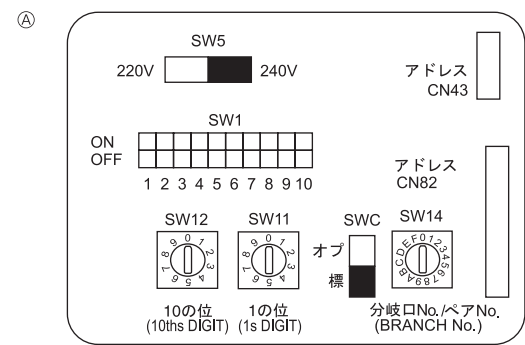


Fig. 4-4

4.3. Tipi di cavi di controllo

1. Cablaggi dei cavi di trasmissione

Tipi di cavi di trasmissione	Cavo schermato CVVS o CPEVS
Diametro del cavo	Più di 1,25 mm ²
Lunghezza	Meno di 200 m

2. Cavi comando a distanza M-NET

Tipi di cavi di controllo	Cavo schermato MVVS
Diametro del cavo	Da 0,5 a 1,25 mm ²
Lunghezza	È possibile aggiungere una prolunga, al di là dei 10 m iniziali, entro il limite massimo di 200 m.

3. Cavi comando a distanza MA

Tipi di cavi di controllo	Cavo 2 core (non schermato)
Diametro del cavo	Da 0,3 a 1,25 mm ²
Lunghezza	Meno di 200 m

4.4. Collegamento del comando a distanza e dei cavi di trasmissione delle sezioni interne ed esterne (Fig. 4-3)

- Collegare la sezione interna TB5 e la sezione esterna TB3. (2 fili non polarizzati). La sezione marcata "S" sulla sezione interna TB5 è una connessione protetta del cavo. Per le specifiche dei cavi di collegamento, fare riferimento al manuale d'installazione della sezione esterna.
- Installare il comando a distanza seguendo le istruzioni riprese nel manuale fornito con l'unità.
- Collegare il cavo di trasmissione del comando a distanza con un cavo avente una sezione di 0,75 mm² fino a 10 m. Qualora la distanza superi i 10 m, utilizzare un cavo di collegamento avente una sezione di 1,25 mm².
- ① Comando a distanza MA
 - Collegare i terminali "1" e "2" della sezione interna TB15 ad il mando a distanza MA, usando due fili non polarizzati.
 - DC 9 a 13 V tra 1 e 2 (Comando a distanza MA)
- ② Comando a distanza M-NET
 - Collegare i terminali "M1" e "M2" della sezione interna TB5 ad il mando a distanza M-NET, usando due fili non polarizzati.
 - DC 24 a 30 V fra M1 e M2 (Comando a distanza M-NET)
 - ③ Blocco terminale del cavo di trasmissione della sezione interna
 - ④ Blocco terminale del cavo di trasmissione della sezione esterna
 - ⑤ Comando a distanza

4.5. Impostazione degli indirizzi (Fig. 4-4)

- (Accertarsi di operare con l'alimentazione principale disattivata.)
- È possibile impostare i commutatori a rotazione in due modi: impostazione degli indirizzi da 1 a 9 e sopra 10, e impostazione dei numeri delle diramazioni.
 - ① Impostazione degli indirizzi
 - Esempio: se l'indirizzo è "3", SW12 (sopra 10) rimane su "0" e SW11 (da 1-9) è impostato su "3".
 - ② Come impostare i numeri delle diramazioni SW14 (solo i modelli delle serie R2)
 - Il numero delle diramazioni assegnate a ciascuna unità interna è rappresentato dal numero di aperture del controller BC al quale l'unità interna è collegata.
 - Lasciarlo a "0" sulle serie non-R2 delle unità.
 - Tutti i commutatori a rotazione sono impostati su "0" al momento della spedizione dalla fabbrica. È possibile usare questi commutatori per impostare a piacimento gli indirizzi delle unità e i numeri delle diramazioni.
 - La determinazione degli indirizzi dell'unità interna varia a seconda del sistema presso il sito. Impostarli facendo riferimento al Data Book.

- Nota:**
- Impostare l'interruttore SW5 conformemente al valore della tensione di alimentazione.
 - Impostare l'interruttore SW5 su 240 V quando il valore della tensione di alimentazione è compreso fra 230 e 240 V.
 - Impostarlo su 220 V, quando il valore della tensione di alimentazione è di 220 V.
 - ⑥ Pannello degli indirizzi

4.6. Rilevazione della temperatura ambiente con il sensore incorporato nel comando a distanza (Fig. 4-4)

Se si desidera rilevare la temperatura ambiente con il sensore incorporato nel comando a distanza, impostare SW1-1 del pannello di comando su "ON". L'impostazione di SW1-7 e di SW1-8 secondo necessità rende anche possibile la regolazione del flusso di aria quando il termometro per il riscaldamento si trova in posizione OFF.

5. Installazione della griglia

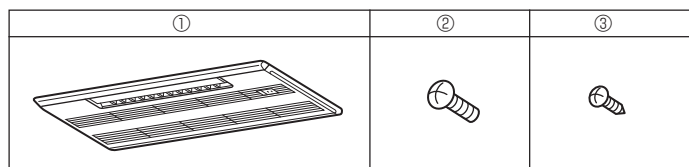


Fig. 5-1

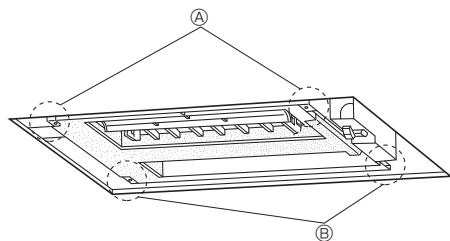


Fig. 5-2

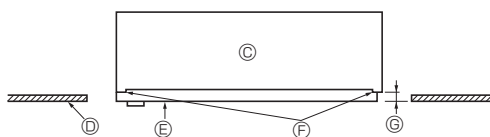


Fig. 5-3

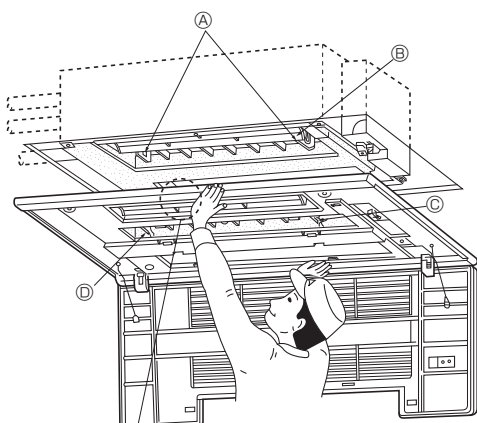


Fig. 5-4

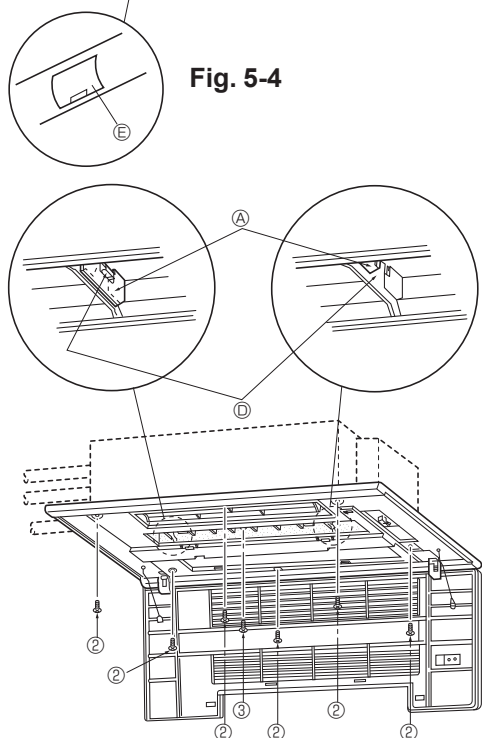


Fig. 5-5

5.1. Controllo del contenuto (Fig. 5-1)

- Questo kit di montaggio contiene le seguenti parti.

	Nome dell'accessorio	Q.tà	Osservazione
①	Griglia	1	
②	Vite	6	M5 × 0,8 × 16
③	Vite	1	4 × 16

- Ⓐ Punti di fissaggio della griglia
- Ⓑ Punti di fissaggio della griglia
- Ⓒ Sezione interna
- Ⓓ Superficie del soffitto
- Ⓔ Vaschetta di drenaggio
- Ⓕ Punti di fissaggio della griglia anteriore
- Ⓖ Accertarsi che queste superfici siano a livello fra loro (0 - 3 mm).

5.2. Controlli prima della messa in atto (Fig. 5-2, 3)

- Prima d'installare il pannello anteriore, accertarsi che la sezione interna sia ad angolo retto con l'apertura del soffitto (o parallela all'angolo formato dalla parete e dal soffitto).
- Controllare che i quattro punti in cui sarà fissato il pannello anteriore siano a contatto con la superficie del soffitto.
- Controllare che l'isolamento dei tubi del refrigerante, dei tubi di drenaggio, ecc..., sia a posto e che siano stati completati i collegamenti elettrici e le varie sistemazioni.

5.3. Installazione della griglia (Fig. 5-4)

- Aprire la griglia di ingresso spingendo sul punto marcato "Push" e rimuovere il filtro dell'aria.
- Rimuovere il coperchio a vite al centro del soffiatore.
- Aprire completamente gli alettoni superiori e inferiori della sezione interna.
- Agganciare le linguette di presa temporanee del pannello anteriore ai ganci della sezione interna.
 - Ⓐ Ganci
 - Ⓑ Aprire completamente gli alettoni superiori e inferiori.
 - Ⓒ Linguetta di presa temporanea
 - Ⓓ Linguetta di presa temporanea
 - Ⓔ Coperchio a vite

- Adattare il pannello anteriore in modo che si adatti perfettamente all'angolo formato dal soffitto e dalla parete, ed installare quindi i bulloni di fissaggio ② (forniti assieme a questa griglia) nei quattro punti previsti, a destra e sinistra, lasciandoli leggermente allentati. (Fig. 5-5)
- Stringere quindi i bulloni di fissaggio ② e stringere le viti ③ nei tre punti centrali.
- Stringere definitivamente i bulloni di fissaggio ② nei quattro punti previsti, a sinistra e destra.
- A questo punto, accertarsi che non vi siano più spazi vuoti fra la sezione interna e il pannello anteriore, e fra il pannello anteriore e la superficie del soffitto. In caso contrario, potrebbe esservi una caduta di gocce d'acqua, a causa del passaggio di correnti d'aria (Fig. 5-6).

* Stringere completamente i bulloni ② e le viti ③ di fissaggio.

⚠ **Attenzione:**

- Quando si serrano le viti di fissaggio ② e ③, stringerle a una coppia di 2.7 N·m o meno. Non utilizzare un giravite a percussione.
- Potrebbero verificarsi danni in alcune parti.
- Sostituire il filtro dell'aria e il coperchio a vite, e spingere quindi sul punto "Push" sino a percepire lo scatto dell'avvenuto inserimento.

[Fig. 5-5]

- Ⓐ Gancio
- Ⓓ Linguette di presa temporanee

5. Installazione della griglia

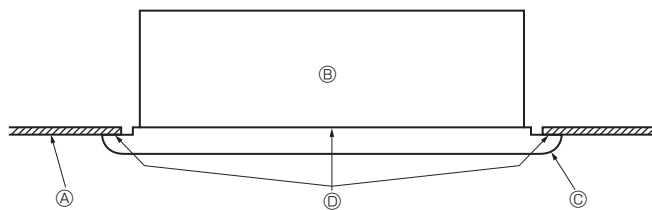


Fig. 5-6

5.4. Controlli dopo l'installazione (Fig. 5-6)

- Accertarsi che non vi siano più spazi vuoti fra la sezione interna e il pannello anteriore, e fra il pannello anteriore e la superficie del soffitto. In caso contrario, potrebbe esservi la formazione di condensa a causa del passaggio di correnti d'aria.
- Controllare che il filtro dell'aria sia a posto.
 - A Superficie del soffitto
 - B Sezione interna
 - C Griglia
 - D Assenza di spazi in questo punto

6. Prova di funzionamento

6.1. Operazioni preliminari alla prova di funzionamento

- Dopo aver completato l'installazione, i collegamenti elettrici e le tubazioni delle sezioni interne ed esterne, verificare l'assenza di perdite di refrigerante, allentamenti dei cavi di alimentazione o di comando, errori di polarità e scollegamenti di una fase dell'alimentazione elettrica.
- Controllare, mediante un megaohmmetro da 500 volt, se la resistenza fra i morsetti dell'alimentazione e la massa è di almeno 1,0 MΩ.

- Non eseguire questa prova sui morsetti del cablaggio di controllo (circuiti a bassa tensione).

⚠ Avvertenza:

Non avviare il condizionatore d'aria se la resistenza dell'isolamento è inferiore a 1,0 MΩ.

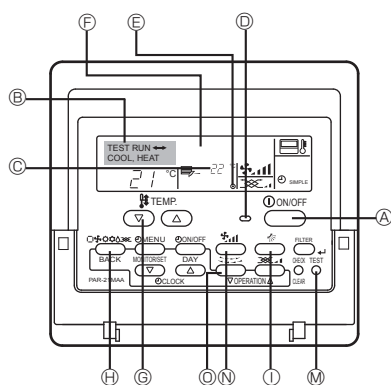


Fig. 6-1

6.2. Prova di funzionamento

Uso del comando a distanza con filo (Fig. 6-1)

- 1 Inserire l'alimentazione almeno 12 ore prima della prova di funzionamento.
- 2 Premere due volte il pulsante [TEST]. ➡ Display a cristalli liquidi "TEST RUN".
- 3 Premere il pulsante [Mode selection] (selezione modalità) e passare alla modalità raffreddamento (o riscaldamento). ➡ Accertarsi che il vento freddo (o caldo) venga soffiato fuori.
- 4 Premere il pulsante [Fan speed] (velocità del vento). ➡ Accertarsi di commutare sulla velocità del vento.
- 5 Premere il [tasto di direzione aria] o il [tasto Louver]. ➡ Verificare il funzionamento del deflettore.
- 6 Controllare il funzionamento del ventilatore della sezione esterna.
- 7 Rilasciare il pulsante della prova di funzionamento, premendo il pulsante [ON/OFF]. ➡ Stop
- 8 Registrare un numero di telefono.

È possibile registrare nel telecomando il numero di telefono del negozio di riparazioni, dell'ufficio vendite, ecc., da contattare in caso di problemi. Se si verifica un errore, il numero di telefono viene visualizzato sul display. Per le procedure di registrazione, consultare il manuale di istruzioni dell'unità interna.

Nota:

- Qualora il comando a distanza visualizzi un errore o qualora il climatizzatore non funzionasse correttamente, fare riferimento al manuale di installazione dell'unità interna o ad altro materiale tecnico.
- Il timer di spegnimento è impostato per l'esecuzione del test, con spegnimento automatico dopo 2 ore.
- Durante l'esecuzione del test, il tempo rimanente viene visualizzato sul display.
- Durante l'esecuzione del test, la temperatura dei tubi di refrigerante dell'unità interna viene visualizzata sul display di temperatura stanza del comando a distanza.
- Alla pressione del tasto ALETTA o DEFLETTORE, il display del telecomando visualizza il messaggio "NON DISPONIBILE" (a seconda del modello di unità interna), ma questo non corrisponde a un malfunzionamento.

Περιεχόμενα

1. Προφυλακτικά Μέτρα Ασφαλείας.....

50

2. Εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας.....

50

3. Σωλήνας ψυκτικού και σωλήνας αποστράγγισης.....

52

4. Ηλεκτρικές εργασίες

54

5. Πώς τοποθετούνται οι γρίλιες

56

6. Δοκιμαστική λειτουργία

57

Σημείωση:
Η φράση “Ενσύρματο τηλεχειριστήριο” σε αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας αναφέρεται στο PAR-21MAA.
Εάν χρειάζεστε πληροφορίες για άλλο τηλεχειριστήριο, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης ή στο εγχειρίδιο αρχικών ρυθμίσεων που περιλαμβάνεται σε αυτά τα κουτιά.

1. Προφυλακτικά Μέτρα Ασφαλείας

- ▶ Πριν κάνετε την εγκατάσταση της μονάδας, βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε όλα τα “Προφυλακτικά Μέτρα Ασφαλείας”.

▶ Προτού συνδέσετε τον εξοπλισμό στο δίκτυο ηλεκτρικής παροχής, ενημερώστε τον αρμόδιο ή πάρτε την έγκρισή του.

Προειδοποίηση:
Περιγράψτε τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να λαμβάνονται για την πρόληψη του κινδύνου τραυματισμού ή και θανάτου του χρήστη.

Προσοχή:
Περιγράψτε προφυλακτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για ν’αποφεύγεται βλάβη στη μονάδα.

Αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες για την εγκατάσταση, περιγράψτε στον πελάτη τα “Προφυλακτικά Μέτρα Ασφαλείας”, τη χρήση και τη συντήρηση της μονάδας σύμφωνα με τις πληροφορίες στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας και εκτελέστε τη δοκιμαστική λειτουργία για να σιγουρευτείτε ότι η μονάδα λειτουργεί κανονικά. Το Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο Λειτουργίας πρέπει να δοθούν στο χρήστη για αναφορά. Τα εγχειρίδια αυτά πρέπει να δίνονται και στους επόμενους χρήστες της μονάδας.

- Προειδοποίηση:

• Ζητήστε από έναν αντιπρόσωπο ή από έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό να κάνουν την εγκατάσταση του κλιματιστικού.

• Ο χρήστης δεν πρέπει ποτέ να επιχειρήσει να επισκευάσει τη μονάδα ή να τη μεταφέρει σε άλλη θέση.

• Εγκαταστήστε την μονάδα κλιματισμού σε μέρος που μπορεί να αντέξει το βάρος της.

• Χρησιμοποιείτε μόνο τα συνιστώμενα καλώδια για την καλωδίωση. Οι συνδέσεις της καλωδίωσης πρέπει να γίνονται σωστά χωρίς να ασκείται πίεση στις συνδέσεις των τερματικών. Επίσης, ποτέ μη συγκολλήσετε τα καλώδια για την καλωδίωση (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά σε αυτό το έγγραφο). Σε περίπτωση που δεν ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση ή πυρκαγιά.

• Χρησιμοποιείτε μόνο ανταλλακτικά εγκεκριμένα από την Mitsubishi Electric και απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο ή σε έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό για την εγκατάστασή τους.

• Μην αγγίζετε τα πτερύγια εναλλαγής θερμότητας.

• Εγκαταστήσετε το κλιματιστικό σύμφωνα με τον Οδηγό Εγκατάστασης.

• Οι ηλεκτρικές εργασίες πρέπει να γίνουν από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Προσοχή:

• Μη χρησιμοποιείτε τους παλιούς σωλήνες όταν χρησιμοποιείτε ψυκτικό υγρό R410A.

• Χρησιμοποιήστε λάδι εστέρα, λάδι ή αλκυλοβενζόλιο (μικρή ποσότητα) για να επικαλύψετε τις κωνικές άκρες των σωλήνων και τις συνδέσεις με φλάντζα, όταν χρησιμοποιείτε το ψυκτικό R410A.

• Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό σε μέρη όπου φυλάσσονται τρόφιμα, κατοικίδια ζώα, φυτά, όργανα ακριβείας ή έργα τέχνης.

• Μη χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό σε ειδικό περιβάλλον.

• Γειώστε την μονάδα.

• Εγκαταστήστε έναν διακόπτη κυκλώματος διαρροής, όπως απαιτείται.

• Χρησιμοποιείτε καλωδιακές γραμμές τροφοδοσίας επαρκούς χωρητικότητας και διαβάθμισης.
- ⚡

: Δείχνει ενέργεια που πρέπει ν’αποφεύγεται.

⚠

: Δείχνει ότι πρέπει ν’ακολουθούνται οδηγίες σημαντικού περιεχομένου.

⚡

: Δείχνει μέρος της συσκευής που πρέπει να γειώνεται.

⚠

: Σημαίνει ότι πρέπει να προσέχετε τα μέρη που περιστρέφονται.

⚡

: Δείχνει ότι ο κεντρικός διακόπτης πρέπει να κλείσει πριν από τη συντήρηση.

⚡

: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

⚠

: Κίνδυνος λόγω καυτής επιφανείας.

⚡

: Κατά τη συντήρηση παρακαλούμε να κλείνετε το διακόπτη τροφοδοσίας τόσο της εσωτερικής όσο και της εξωτερικής μονάδας.
- Προειδοποίηση:**
Διαβάστε προσεκτικά τις ετικέτες που είναι κολλημένες πάνω στην κύρια μονάδα.
- Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς περί καλωδίωσης.

• Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή παρόμοια καταρτισμένο τεχνικό για να αποφευχθεί ενδεχόμενος κίνδυνος.

• Εάν το κλιματιστικό εγκατασταθεί σε μικρό χώρο, πρέπει να γίνονται ειδικές μετρήσεις ώστε να παρεμποδίζεται η υπέρβαση των ορίων ασφαλείας η συμπίκνωση του ψυκτικού ακόμη και αν υπάρξει διαρροή του.

• Τα διάτρητα μέρη με κομμένη επιφάνεια μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό, κοψίματα κτλ. Οι υπεύθυνοι για την εγκατάσταση πρέπει να διαθέτουν προστατευτικό εξοπλισμό, όπως γάντια κτλ.

• Κατά την εγκατάσταση ή τη μετακίνηση του κλιματιστικού, χρησιμοποιείτε μόνο το συνιστώμενο ψυκτικό (R410A) για την πλήρωση των γραμμών ψυκτικού. Μην το αναμιγνύετε με άλλο ψυκτικό μέσο και μην αφήνετε τον αέρα να παραμένει μέσα στις γραμμές. Εάν αναμιχθεί αέρας με το ψυκτικό, ενδέχεται να προκαλέσει ασυνήθιστα υψηλή πίεση στη γραμμή ψυκτικού, με ενδεχόμενο έκρηξης και άλλους κινδύνους.

• Η χρήση ψυκτικού διαφορετικού από αυτό που καθορίζεται για το σύστημα θα προκαλέσει μηχανική βλάβη ή δυσλειτουργία του συστήματος ή ζημιά στο σύστημα. Στη χειρότερη περίπτωση, μια τέτοια ενέργεια ενδέχεται να υπονομεύσει την ασφάλεια του προϊόντος.
- Χρησιμοποιήστε μόνον διακόπτη κυκλώματος και ασφάλεια της χωρητικότητας που προδιαγράφεται.

• Μην αγγίζετε τους διακόπτες με βρεγμένα χέρια.


• Μην αγγίζετε τις ψυκτικές σωληνώσεις κατά την διάρκεια και αμέσως μετά την λειτουργία.

• Μην βάζετε σε λειτουργία το κλιματιστικό χωρίς να είναι τοποθετημένα τα πλαίσια και τα ασφάλιστρα.


• Μην κλείνετε τον διακόπτη τροφοδοσίας αμέσως μετά την διακοπή λειτουργίας.

• Αν η μονάδα λειτουργεί για πολλές ώρες ενώ ο αέρας επάνω από την οροφή βρίσκεται σε υψηλή θερμοκρασία/υψηλή υγρασία (σημείο υγροποίησης άνω των 26 °C), ενδέχεται να σχηματιστεί συμπύκνωση υδρατμών στην εσωτερική μονάδα ή στα υλικά της οροφής. Όταν οι μονάδες λειτουργούν σε αυτές τις συν-θήκες, προσθέτετε μονωτικό υλικό (10-20 mm) σε ολόκληρη την επιφάνεια της μονάδας και στα υλικά οροφής, για να αποφύγετε τη συμπύκνωση υδρατμών.
- 2.1. Ελέγξτε τα εξαρτήματα της εσωτερικής μονάδας (Εικ. 2-1)
- Η εσωτερική μονάδα προμηθεύεται με τα παρακάτω ανταλλακτικά και εξαρτήματα (είναι τοποθετημένα στο εσωτερικό της μονάδας πίσω από τη γρίλια εισαγωγής αέρος).
- | | Ονομασία εξαρτήματος | Ποσότητα |
|---|---------------------------|--|
| ① | Ροδέλα | 4 τμχ. |
| ② | Ροδέλα (με μόνωση) | 4 τμχ. |
| ③ | Κάλυμμα σωλήνα | 2 τμχ. |
| ④ | Ταινία | πλατιές : 6 τμχ., στενές : 2 τμχ. |
| ⑤ | Βίδα | 2 τμχ. M5 × 0,8 × 30 |
| ⑥ | Ακροσύνδεσμος αποχέτευσης | 1 τμχ. Μαρκαρασμένος με την ένδειξη “UNIT” |
| ⑦ | Μόνωση | 1 τμχ. |
-
- Εικ. 2-1
- 50
- GR


2. Εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας

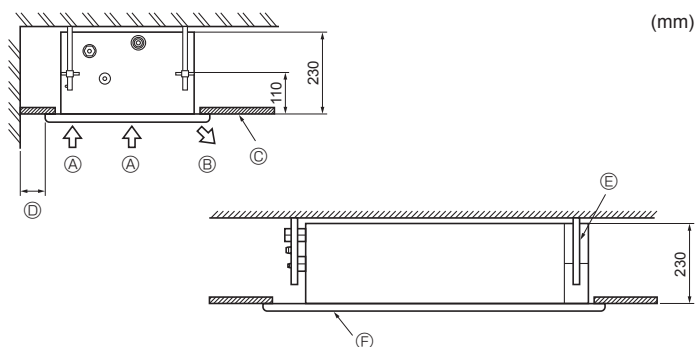



ΕΙΚ. 2-2

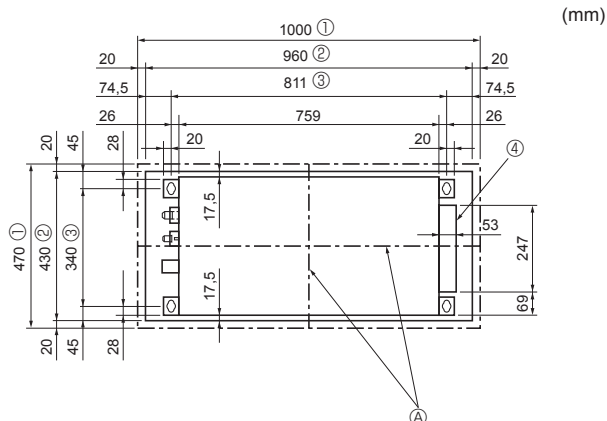

Ейк. 2-3

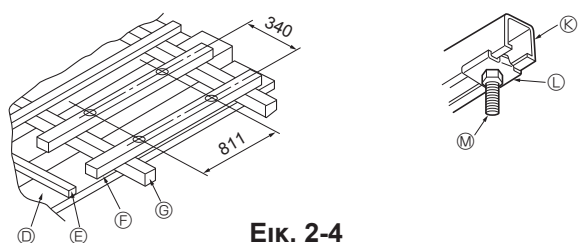

Εικ. 2-4

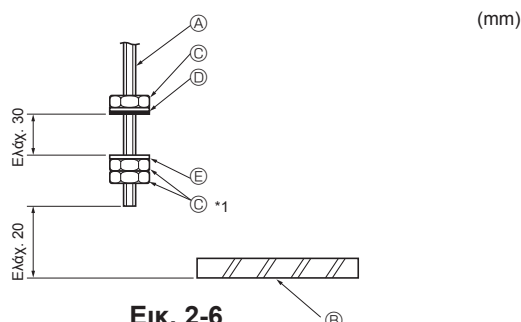**Ейк. 2-5**

ЕІК. 2-6

2.2. Χώρος για τη συντήρηση (Εικ. 2-2)

- Οι διαστάσεις του ανοίγματος ταβανιού μπορούν να κανονίζονται ώστε να είναι εντός της κλίμακας που φαίνεται στο πιο κάτω διάγραμμα. Επομένως κεντράρετε την κύρια μονάδα ώστε να συμπίπτει με το άνοιγμα ταβανιού, εξασφαλίζοντας ώστε οι αντίστοιχες αντίθετες πλευρές σε όλες τις πλευρές του διάκενου μεταξύ τους να είναι ίδιες.

- (Α) Είσοδος αέρα
 (Β) Έξοδος αέρα
 (Γ) Πλαίσιο οροφής
 (Δ) Ελάχ. 200 mm
 (Ε) Μπουλόνια ανάρτησης W3/8 ή M10
 (Φ) Γρίλια

2.3. Ανοίγματα στο ταβάνι και θέσεις για την τοποθέτηση των μπουλονιών ανάρτησης (Εικ. 2-3)

- Ανοίξτε μια οπή στην οροφή 430 χλστ. x 960 χλστ. Θα χρησιμεύσει ως θυρίδα ελέγχου και θα είναι χρησιμη αργότερα κατά τη συντήρηση.
- Εάν οι διαστάσεις δεν είναι ακριβείς, κατά την τοποθέτηση της γρίλιας μπορεί να υπάρχει κενό ανάμεσα σ'αυτό και στην εσωτερική μονάδα. Αυτό μπορεί να γίνει αιτία να στάζει νερό ή να παρουσιαστούν άλλα προβλήματα.
- Όταν αποφασίζετε για τη θέση, υπολογίστε προσεκτικά το χώρο γύρω από την οροφή και πάρτε τι διαστάσεις με αρκετή ευρύχωρος.
- Οι οροφές και οι κατασκευές των σπιτιών διαφέρει. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να συμβουλευτείτε αυτόν που κατασκεύασε το σπίτι ή έναν διακοσμητή.

- Ⓐ Τα κέντρα των οπών στην οροφή και της εσωτερική μονάδας πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένα.

- ① Εξωτερική πλευρά γρίλιας
- ② Άνοιγμα οροφής
- ③ Βήμα μπουλονιού
- ④ Κουτί ηλεκτρικών συνδέσεων

- Χρησιμοποιώντας το χάρτινο αποτύπωμα (στην κορυφή της συσκευασίας) και τη συσκευή μέτρησης (προμηθεύεται ως εξάρτημα της γρίλιας), κάντε ένα άνοιγμα στην οροφή έτσι ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί η κύρια μονάδα όπως φαίνεται στο διάγραμμα. (Φαίνεται ο τρόπος χρήσης του χάρτινου αποτυπώματος και της συσκευής μέτρησης.)

- Χρησιμοποιήσετε μπουλόνια ανάρτησης μεγέθους M10 (3/8").

Τα μπουλόνια ανάρτησης αγοράζονται από το εμπόριο.

- Αφού αναρτήσετε την εσωτερική μονάδα, θα πρέπει να συνδέσετε τους σωλήνες και τα καλώδια επάνω από την οροφή. Αφού αποσπασίσετε για το μέρος και την κατεύθυνση των σωλήνων, τοποθετήστε τους σωλήνες ψύξης και αποστράγγισης, τα καλώδια για το τηλεχειριστήριο και την καλωδίωση που συνδέει την εσωτερική με την εξωτερική μονάδα στην επιθυμητή θέση, πριν αναρτήσετε την εσωτερική μονάδα. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία σε περιπτώσεις όπου η οροφή υπάρχει ήδη.

① Ξύλινες κατασκευές (Εικ. 2-4)

- Για την ενίσχυση, χρησιμοποιήσετε τους δοκούς του ταβανιού (σε μονόροφα σπίτια) ή τους δοκούς διόροφων κατοικιών (σε διόροφα σπίτια).

- Οι ξύλινοι δοκοί για την ανάρτηση της μονάδας κλιματισμού πρέπει να είναι από συμπαγές ξύλο και οι πλευρές τους πρέπει να είναι τουλάχιστο 6 εκ. στο μήκος τους εάν η απόσταση μεταξύ των δοκών δεν είναι μεγαλύτερη των 90 εκ. Εάν η απόσταση μεταξύ των δοκών είναι περίπου 180 εκ. οι πλευρές των δοκών πρέπει να είναι τουλάχιστο 9 εκ. στο μήκος τους. Το μέγεθος των μπουλονιών ανάρτησης πρέπει να είναι διαμέτρου 10 χλστ. (3/8"). (Τα μπουλόνια δεν προμηθεύονται με τη μονάδα.)

- Χρησιμοποιήστε κανάλια, αγωγούς και άλλα εξαρτήματα από την τοπική αγορά για την ανάρτηση της εσωτερικής μονάδας.

② Διαρθρώσεις σιδηροπαγούς σκυροδέματος (Εικ. 2-5)

Στερεώστε τα μπουλόνια των εξαρτημάτων ανάρτησης, εφαρμόζοντας τη μέθοδο όπως φαίνεται στο σχεδιάγραμμα ή χρησιμοποιήστε ασάλινους ή ξύλινους στύλους στήριξης, κλπ. για να τοποθετηθεί τα μπουλόνια ανάρτησης.

- (D) Πλαίσιο ταβανιού
 (E) Ενδιάμεσο καθρόνι
 (F) Δοκός
 (G) Δοκός οροφής
 (H) Χρησιμοποιείτε ενθέματα που είναι
 χαρακτηρισμένα σαν 100 έως 150 κιλών
 (Αγοράζονται τοπικά).
- (I) Μπουλόνια μεγέθους M10 (3/8") για τα
 εξαρτήματα ανάρτησης (Αγοράζονται τοπικά).
 (J) Ενισχυμένη ασάλινη ράβδος
 (K) Κανάλι C
 (L) Προσάρτημα ανάρτησης καναλιού
 (M) Μπουλόνι ανάρτησης M10

2.4. Τρόπος ανάρτησης της μονάδας (Εικ. 2-6)

Προμηθευτείτε μπουλόνια 3/8" ή μπουλόνια M10 από την τοπική αγορά.


- Ρυθμίστε προκαταβολικά το μήκος προεξοχής των μπουλονιών από την επιφάνεια της οροφής.

*1. Όταν χρησιμοποιείτε ένα επιπλέον άνω παξιμάδι για την ανάρτηση της μονάδας, σε ορισμένες περιπτώσεις θα πρέπει να το προσθέσετε αργότερα.

- (Α) Μπουλόνι ανάρτησης
 (Β) Πλαίσιο ταβανιού
 (Γ) Περικόχλιο
 (Δ) Ροδέλλα (με μόνωση) ②
 (Ε) Ροδέλλα (χωρίς μόνωση) ①


2. Εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας

1. 2. 3.

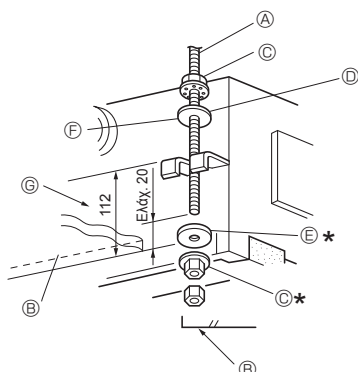


Εικ. 2-7

4.

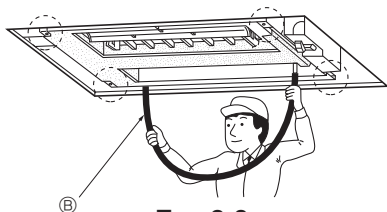


Εικ. 2-8

5.

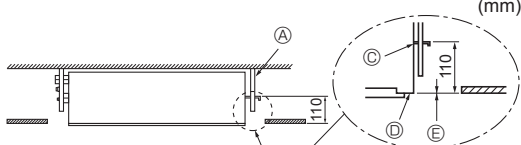

Εικ. 2-9

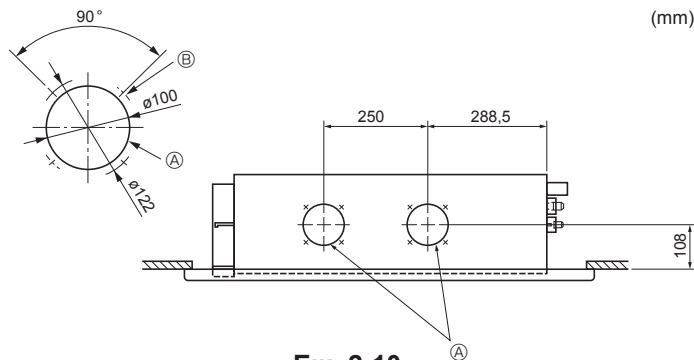

Εικ. 2-10

(mm)

Ελέγξτε το βήμα του μπουλονιού ανάρτησης (340 χλστ. × 811 χλστ.)

1. Περάστε πρώτα τις ροδέλλες ① ② (προμηθεύονται) και τα παξιμάδια τους (που θα προμηθευτείτε από την τοπική αγορά) στο μπουλόνι ανάρτησης. (Εικ. 2-7)

* Κάντε αυτή την ενέργεια με την παρακάτω σειρά (από την κορυφή): παξιμάδι, ροδέλλα μονωμένη ②, ροδέλλα χωρίς μόνωση ①, 2 παξιμάδια.

* Τοποθετήστε τη μονωμένη ροδέλλα ② με την επιφάνεια μόνωσης προς τα κάτω, όπως φαίνεται στην εικόνα.

2. Σηκώστε τη μονάδα στη θέση της, ευθυγραμμισμένη με τα μπουλόνια ανάρτησης. Περάστε το προσάρτημα μέσα από τις ροδέλλες ① και ②, που βρίσκονται ήδη στις θέσεις τους, και στερεώστε το καλά. Κάντε το ίδιο και στα τέσσερα σημεία.

* Βεβαιωθείτε ότι το μπουλόνι ανάρτησης προεξέχει κατά 20 χλστ. ή περισσότερα από την επιφάνεια της οροφής. Διαφορετικά δεν θα μπορέσετε να τοποθετήσετε το καπάκι (πωλείται ξεχωριστά).

3. Εάν η μεγάλη οπή του προσαρτήματος και η οπή στην οροφή δεν είναι ευθυγραμμισμένες μην ευθυγραμμίσετε, απλά ρυθμίστε τα μέχρι να ευθυγραμμιστούν.

Α Μπουλόνι ανάρτησης (3/8" ή M10) Ε Ροδέλλα ①

Β Επιφάνεια οροφής Ε (Τοποθετήστε με τη μόνωση προς τα κάτω)

Γ Παξιμάδι (3/8" ή M10) Σ Μέτρηση στην επάνω πλευρά του

Δ Ροδέλλα ② (με μόνωση) προσαρτήματος

4. Ελέγξτε ώστε οι τέσσερις γωνίες να είναι σε επίπεδη θέση (αμφαδιασμένες) χρησιμοποιώντας ένα αλφάδι ή έναν διαφανή πλαστικό σωλήνα με νερό. (Εικ. 2-8)

* Βεβαιωθείτε ότι οποιαδήποτε κλίση της μονάδας μετά την εγκατάσταση δεν υπερβαίνει τους 0,5 βαθμούς (περίπου 6 χλστ. στην επιμήκη επιφάνεια της μονάδας).

5. Σφίξτε όλα τα παξιμάδια. (Εικ. 2-9)

Α Μπουλόνι ανάρτησης (3/8" ή M10)

Β Διαφανής πλαστική σωλήνα

Γ Κάτω πλευρά προσαρτήματος

Δ Στερεώστε το εμπρόσθιο καπάκι εδώ.

Ε Ευθυγραμμίστε αυτές τις επιφάνειες (0 - 3 χλστ.).

2.5. Οπή εισαγωγής δροσερού αέρα (Εικ. 2-10)

Κατά την εγκατάσταση, χρησιμοποιήστε την οπή (προσχεδιασμένη) που βρίσκεται στις θέσεις που υποδεικνύονται στο παρακάτω σχεδιάγραμμα όπως και όταν απαιτείται.

Α Οπή εισαγωγής δροσερού αέρα (Προσχεδιασμένη)

Β 4-ø2,8 άνοιγμα

Σημείωση:

Βεβαιωθείτε ότι η εισαγωγή δροσερού αέρα δεν είναι μεγαλύτερη από το 20% του συνολικού εισαγόμενου αέρα (όταν η ταχύτητα ροής του αέρα έχει ρυθμιστεί στο ανώτερο όριο).


⚠ Προσοχή:

Σύνδεση του ανεμιστήρα με αγωγό και του κλιματιστικού.

Εάν χρησιμοποιείται ανεμιστήρας με αγωγό, βεβαιωθείτε ότι τον συνδέσατε με το κλιματιστικό όταν εισάγεται εξωτερικός αέρας.

Μην ενεργοποιείτε μόνο τον ανεμιστήρα με αγωγό. Διαφορετικά μπορεί να δημιουργηθεί συμπύκνωμα.

3. Σωλήνας ψυκτικού και σωλήνας αποστράγγισης

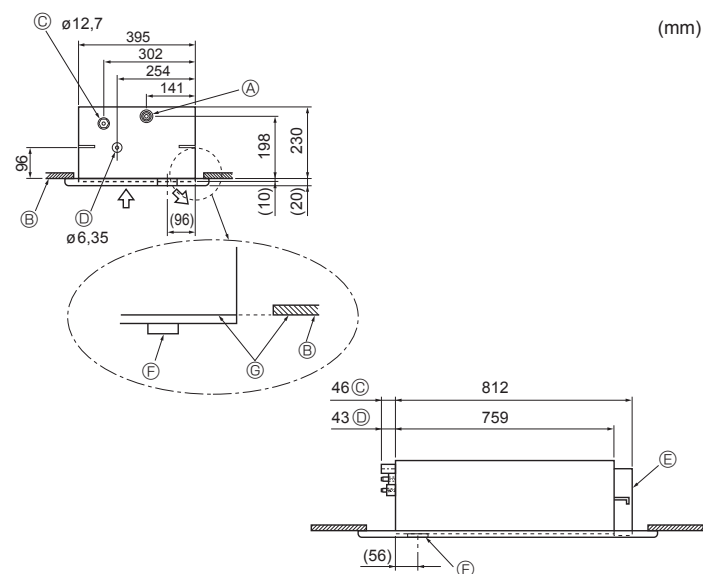

Εικ. 3-1

(mm)

3.1. Θέσεις σωλήνων ψυκτικού και αποχέτευσης

Α Σωλήνας αποχέτευσης (Χρησιμοποιήστε (Σωλήνωση PVC Ε.Δ. 26))

Β Πλαίσιο ταβανιού (κάτω πλευρά)

Γ Ψυκτικός σωλήνας (αερίου)


Δ Ψυκτικός σωλήνας (υγρού)

Ε Κουτί ηλεκτρικών συνδέσεων

Φ Δοχείο αποστράγγισης

Θ Βεβαιωθείτε ότι αυτές οι επιφάνειες είναι ευθυγραμμισμένες.

3. Σωλήνας ψυκτικού και σωλήνας αποστράγγισης

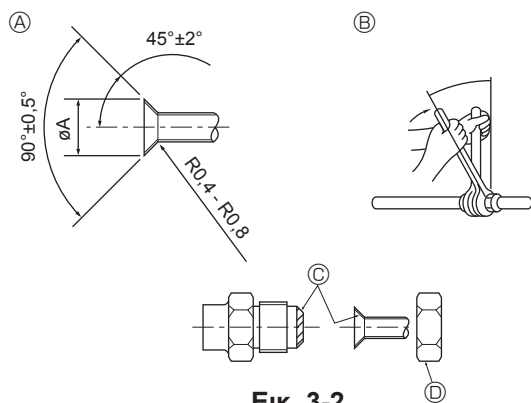

Εικ. 3-2

3.2. Σωλήνες σύνδεσης (Εικ. 3-2)

- Όταν είναι διαθέσιμοι στο εμπόριο χρησιμοποιούνται χαλκοσωλήνες, σπειροειδείς σωλήνες υγρού και αερίου με υλικό μόνωσης που διατίθεται στο εμπόριο (θερμική αντοχή έως 100 °K ή μεγαλύτερη, πάχος 12 χλστ. ή μεγαλύτερο).
- Τα εσωτερικά εξαρτήματα του σωλήνα αποστράγγισης πρέπει να περιτυλίγονται με μονωτικό αφρό πολυαιθυλαίνιου (ειδικό βάρος 0,03, πάχος 9 χλστ. ή μεγαλύτερο).
- Πριν βιδώσετε το περικόχλιο εκχείλωσης απλώστε στο σωλήνα και στην κοινή επιφάνεια που επικάθεται λεπτό στρώμα από ψυκτικό λάδι.
- Χρησιμοποιήστε δύο κλειδιά για να σφίξετε τις συνδέσεις των σωλήνων.
- Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο υλικό μόνωσης για τους σωλήνες ψυκτικού για να μονώσετε τις συνδέσεις στις σωληνώσεις της εσωτερικής μονάδας. Κάντε τη μόνωση προσεκτικά.

⚠ Προειδοποίηση:


Κατά την εγκατάσταση της μονάδας, συνδέστε με ασφάλεια τους σωλήνες ψυκτικού πριν θέσετε σε λειτουργία το συμπιεστή.

ⓐ Διαστάσεις εκχείλωσης

Διάμετρος χαλκοσωλήνα (mm)	Διαστάσεις εκχείλωσης Διάσταση ϕA (mm)
$\phi 6,35$	8,7 - 9,1
$\phi 9,52$	12,8 - 13,2
$\phi 12,7$	16,2 - 16,6
$\phi 15,88$	19,3 - 19,7
$\phi 19,05$	23,6 - 24,0

ⓑ Μεγέθη σωλήνων ψυκτικού & Ροπή σύσφιξης για το περικόχλιο εκχείλωσης

	R410A				Διάμετρος περικοχλίου εκχείλωσης	
	Σωλήνας υγρού		Σωλήνας αερίου			
	Μέγεθος σωλήνα (mm)	Ροπή σύσφιξης (N.m)	Μέγεθος σωλήνα (mm)	Ροπή σύσφιξης (N.m)	Σωλήνας υγρού (mm)	Σωλήνας αερίου (mm)
P20/25/32/40	O.D. ø6.35 (1/4")	14 - 18	O.D. ø12.7 (1/2")	49 - 61	17	26

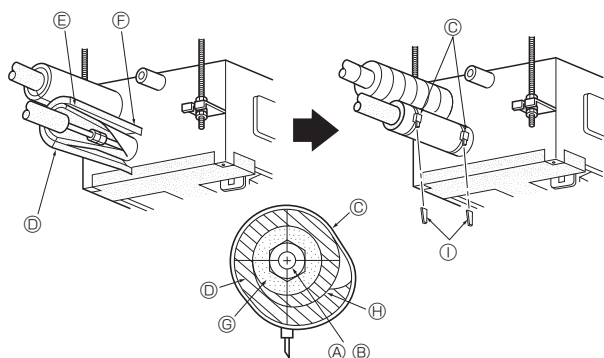

Εικ. 3-3

ⓑ Αλείψτε με ψυκτικό λάδι ολόκληρη την επιφάνεια στα διαπλευσμένα τμήματα.

* Μην αλείψετε με ψυκτικό λάδι τις βίδες.

(Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να χαλαρώσουν τα περικόχλια εκχείλωσης.)

ⓑ Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τα περικόχλια εκχείλωσης που βρίσκονται στην κύρια μονάδα.

(Η χρήση μη ενδεδειγμένων προϊόντων που διατίθενται στο εμπόριο μπορεί να προκαλέσει ζημιές στη μονάδα.)

Τρόπος εγκατάστασης (Εικ. 3-3)

1. Βγάλετε τα παξιμάδια εκχείλωσης στομίων και τα καπάκια από τις άκρες των σωλήνων της εσωτερικής μονάδας.
2. Κόψτε και κάνετε εκχείλωση στα άκρα των σωλήνων υγρού και αερίου, μετά τοποθετήστε ψυκτικό λάδι μηχανών (αγοράζεται τοπικά) στις επιφάνειες που επικάθεται η εκχείλωση.
3. Γρήγορα συνδέστε τους ψυκτικούς σωλήνες.
- * Θυμηθείτε να σφίξετε τα περικόχλια εκχείλωσης με διπλό κλειδί.
4. Σύρατε το προμηθευόμενο κάλυμμα του σωλήνα ③ επάνω στο σωλήνα αερίου μέχρι να πιεστεί επάνω στο μεταλλικό φύλλο μέσα στη μονάδα.
5. Σύρατε το προμηθευόμενο κάλυμμα του σωλήνα ③ επάνω στο σωλήνα αερίου μέχρι να πιεστεί επάνω στο μεταλλικό φύλλο μέσα στη μονάδα.
6. Σφίξτε το κάλυμμα του σωλήνα ③ και στα δύο άκρα (15 - 20 χλστ.) με τις προμηθευόμενες ταινίες ④.

ⓐ Σωλήνωση αερίου

ⓑ Σωλήνωση υγρού

ⓒ Ταινία (πλαστική) ④

ⓓ Κάλυμμα σωλήνα ③

ⓔ Γυρίστε την ένωση προς τα επάνω.

ⓕ Πιέστε το κάλυμμα του σωλήνα επάνω στο μεταλλικό φύλλο.

ⓖ Θερμομονωτικό υλικό ψυκτικού σωλήνα

ⓗ Περιτυλίξτε σφιχτά.

ⓘ Κόψτε την ταινία που προεξέχει.

3.3. Εργασίες Σωληνώσεων Αποχέτευσης (Εικ. 3-4)

- Για τη σωληνωση αποχέτευσης χρησιμοποιείτε σωλήνες ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ Ε.Δ. 26 και δώστε κλίση προς τα κάτω 1/100 ή περισσότερο.
- Βεβαιώστε ότι στερεώνετε τις συνδέσεις των σωλήνων χρησιμοποιώντας κολλητική ουσία από χλωρίδιο πολυβινυλίου.
- Για την τοποθέτηση των σωληνώσεων παρατηρήστε την εικόνα.
- Χρησιμοποιήστε το προσάρτημα του σωλήνα αποχέτευσης για ν' αλλάξετε την κατεύθυνση εκροής του σωλήνα.

① Σωστή σωληνωση

② Λανθασμένη σωληνωση

ⓐ Μόνωση (9 χιλ. ή περισσότερο)

ⓑ Κλίση προς τα κάτω (1/100 ή περισσότερο)

ⓒ Μεταλλικό υποστήριγμα

ⓓ Άνοιγμα εξαερισμού

ⓔ Ανυψωμένο

ⓖ Σιφώνι οσμής

ⓗ Κάντε την όσο μικρότερη μπορείτε

ⓘ Κάντε την όσο μεγαλύτερη μπορείτε (περίπου 10 εκ.)

Ομαδοποιημένη σωληνωση

ⓑ VP-20 (ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ Ε.Δ. 26)

ⓔ Πρέπει να είναι όσο είναι δυνατό μεγαλύτερη.


ⓖ Εσωτερική μονάδα

ⓗ Για ομαδοποιημένη σωληνωση το μέγεθος της σωληνώσης είναι μεγάλο.

ⓓ Κλίση προς τα κάτω (1/100 ή περισσότερο)


ⓔ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ Ε.Δ. 38 για ομαδοποιημένη σωληνωση (μόνωση 9 χιλ. ή περισσότερο)

ⓖ Μέχρι 50 εκ.

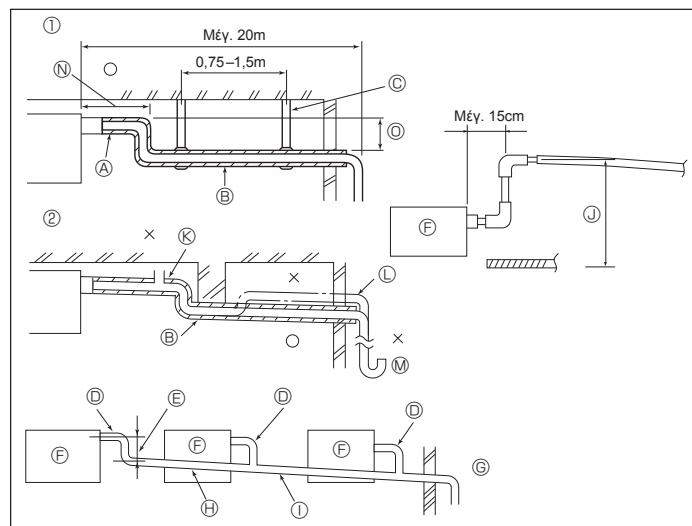


Εικ. 3-4


3. Σωλήνας ψυκτικού και σωλήνας αποστράγγισης

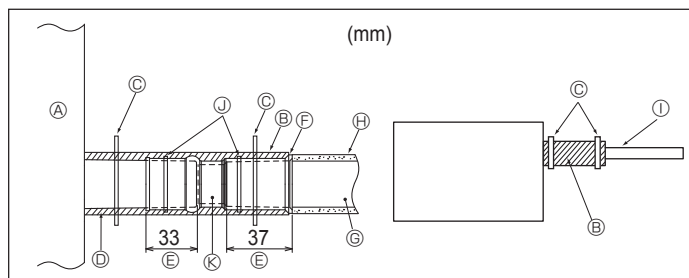


Εικ. 3-5

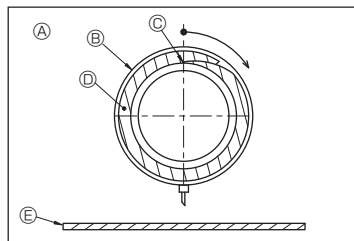

Εικ. 3-6

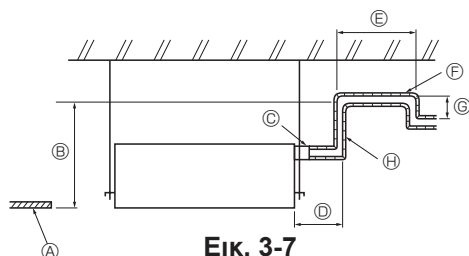

Εικ. 3-7

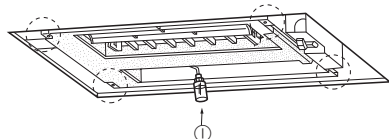

Εικ. 3-8

1. Συνδέστε τον ακροσύνδεσμο αποχέτευσης (που παρέχεται μαζί με τη μονάδα) στο άνοιγμα αποστράγγισης. (Εικ. 3-5)
(Προσαρμόστε τον σωλήνα χρησιμοποιώντας αυτοκόλλητο PVC και ασφαλίστε τον με την ταινία.)
2. Τοποθετήστε έναν σωλήνα αποστράγγισης, που έχετε προηγουμένως προμηθευτεί από τη γειτονιά σας. (Σωλήνας PVC, O.D. Ø26)
(Προσαρμόστε τη σωλήνα χρησιμοποιώντας αυτοκόλλητο PVC και στερεώστε την με την ταινία.)
3. Μονώστε τη σωλήνα. (Σωλήνας PVC, O.D. Ø26 και πρίζα)
4. Ελέγξτε ότι η αποστράγγιση γίνεται ομαλά.
5. Μονώστε το άνοιγμα αποστράγγισης και τον ακροσύνδεσμο αποχέτευσης με μονωτικό υλικό ⑦ και στη συνέχεια, ασφαλίστε το υλικό με μια ταινία. (Μονωτικό υλικό καθώς και ταινία παρέχονται μαζί με την μονάδα.) (Εικ. 3-6)

[Εικ. 3-5]

- Α Μονάδα
- Β Μονωτικό υλικό ⑦
- Γ Ταινία (πλατίες) ④
- Δ Αγωγός αποστράγγισης (διαυγής)
- Ε Άκρη εσοχής
- Ζ Προσαρμογή
- Η Σωλήνα αποστράγγισης (Σωλήνας PVC, O.D. Ø26)
- Θ Μονωτικό υλικό (προμηθευμένο από την γειτονιά σας)
- Ι Σωλήνας PVC, O.D. Ø26 (Κλίση 1/100 ή περισσότερη)
- Κ Ταινία (στενές) ④
- Λ Ακροσύνδεσμος αποχέτευσης

[Εικ. 3-6]

- Α Εγκάρσια διατομή του αγωγού αποστράγγισης
- Β Ταινία (πλατίες) ④
- Γ Αναδίπλωση θέσης εκκίνησης από μονωτικό υλικό (Επάνω πλευρά)
- Δ Μονωτικό υλικό ⑦
- Ε Πλαίσιο ταβανιού


Σε περιπτώσεις ανοδικής αποστράγγισης (Εικ. 3-7)

- Η μεγαλύτερη διάσταση της κάθετης τομής στο ⑥ είναι 60 εκ. από την χαμηλότερη επιφάνεια της οροφής. Κάντε αυτή τη διατομή όσο το δυνατόν κοντύτερη.

Έλεγχος αποστράγγισης νερού (Εικ. 3-8)


1. Γεμίστε το δοχείο αποστράγγισης με περίπου 0,5 λίτρα νερό. Μη χύνετε απευθείας νερό στην αντλία αποστράγγισης)
 2. Κάντε μια δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας (στη Λειτουργία Ψύξης).
 3. Ελέγξτε εάν αποστραγγίζεται νερό από το διαφανές παραθυράκι και από το στόμιο εξόδου του σωλήνα αποστράγγισης.
 4. Σταματήστε τη δοκιμαστική λειτουργία. (Μην ξεχάσετε να κλείσετε το διακόπτη τροφοδοσίας).
- Α Πλαίσιο ταβανιού
 - Β Μέγ. 60 εκ.
 - Γ Θέση στοίμιου αποστράγγισης
 - Δ Κάντε την όσο κοντύτερη μπορείτε
 - Ε Κάντε την όσο μικρότερη μπορείτε.
 - Ζ Κλίση προς τα κάτω (1/100 ή περισσότερη)
 - Η Κάντε την όσο μεγαλύτερη μπορείτε (Ελάχισ. 10 εκ.).
 - Θ Κάθετη διατομή σωλήνα αποστράγγισης
 - Ι Μποτίλια νερού (από την τοπική αγορά) (Μέγ. 15 εκ.).

4. Ηλεκτρικές εργασίες

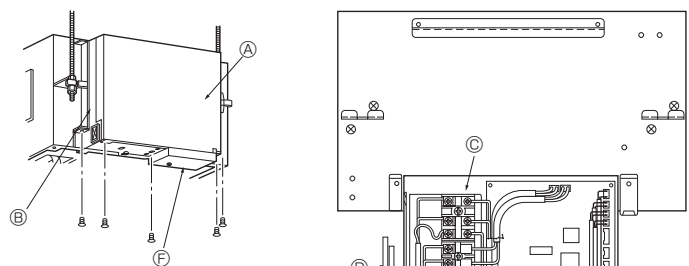

- Α Κάλυμμα
- Β Ηλεκτρικό κιβώτιο
- Γ Πίνακας ακροδεκτών για τροφοδοσία
- Δ Πίνακας ακροδεκτών για το καλώδιο μετάδοσης
- Ε Πίνακας ελέγχου
- Ζ Πίνακας διευθύνσεων
- Η Στερεώστε με το σφιγκτήρα καλωδίων
- Θ Πίνακας ακροδεκτών για τηλεχειριστήριο MA

Εικ. 4-1

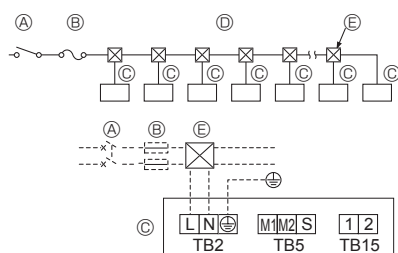

Εικ. 4-2

4.1. Ηλεκτρική καλωδίωση (Εικ. 4-1)

* Βεβαιωθείτε ότι τα ηλεκτρικά καλώδια είναι όλα τακτοποιημένα πριν βάλετε το καπάκι.

1. Αφαιρέστε το καπάκι από τον πίνακα διευθύνσεων (2 μπουλόνια).
 2. Αφαιρέστε το καπάκι από το κιβώτιο ηλεκτρικών συνδέσεων (1 μπουλόνι).
 3. Αφαιρέστε τα μπουλόνια που στερεωμένους το κιβώτιο ηλεκτρικών συνδέσεων και χαμηλώστε το (δύο μπουλόνια).
 4. Τοποθετήστε τα καλώδια στο κιβώτιο ηλεκτρικών συνδέσεων.
 5. Συνδέστε τα καλώδια σφικτά στο πλακίδιο ακροδεκτών.
- * Αφήστε τα καλώδια μακριά έτσι ώστε να μπορεί να χαμηλώσει το κιβώτιο από τη μονάδα για συντήρηση.
6. Ασφαλίστε τα καλώδια με τους σφιγκτήρες στην πλευρά του κιβωτίου ηλεκτρικών συνδέσεων.
 7. Επανατοποθετήστε στην αρχική τους θέση τα εξαρτήματα που είχατε βγάλει.

4.2. Καλωδίωση παροχής ρεύματος

- Οι διαστάσεις των καλωδίων πρέπει να συμμορφώνονται με τον ισχύοντα τοπικό και εθνικό κώδικα.
 - Εγκαταστήστε μία γείωση μακρύτερη από τα άλλα καλώδια.
 - Τα καλώδια παροχής ρεύματος δεν πρέπει να είναι ελαφρύτερα από τις προδιαγραφές του προτύπου 60245 IEC 53 ή 60227 IEC 53.
 - Με την εγκατάσταση του κλιματιστικού πρέπει να τοποθετηθεί ένας διακόπτης με τουλάχιστον 3 mm απόσταση μεταξύ των επαφών σε κάθε πόλο.
- Μέγεθος καλωδίου ρεύματος : πάνω από 1,5 mm².

⚠ Προειδοποίηση:

Ποτέ μη συγκολλήσετε το καλώδιο τροφοδοσίας ή το καλώδιο σύνδεσης εσωτερικής-εξωτερικής μονάδας, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί καπνός, πυρκαγιά ή σφάλμα επικοινωνίας.


► Χρησιμοποιήστε ένα διακόπτη διαρροής γείωσης (NV).

Για το διακόπτη, θα παρέχονται τα μέσα για τη διασφάλιση της αποσύνδεσης όλων των ενεργών αγωγών φάσης της τροφοδοσίας.

[Εικ. 4-2]

- Α Διακόπτης 16 A
- Β Προστασία υπέρτασης 16 A
- Γ Εσωτερική μονάδα
- Δ Το συνολικό ρεύμα λειτουργίας θα είναι λιγότερο από 16 A
- Ε Κουτί έλξης

4. Ηλεκτρικές εργασίες

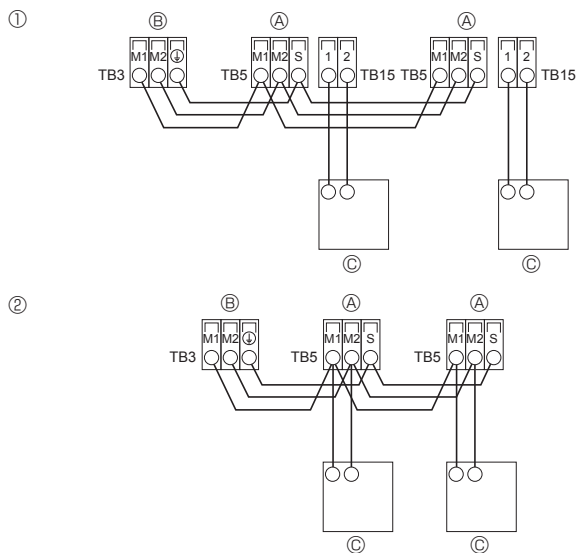

Εικ. 4-3

4.3. Τύποι καλωδίων ελέγχου

1. Καλώδια καλωδίωσης μεταφοράς

Τύποι καλωδίου μεταφοράς	Καλώδιο προστασίας CVVS ή CPEVS
Διάμετρος καλωδίου	Πάνω από 1,25 τετ. χλστ.
Μήκος	Κάτω από 200 m

2. Καλώδια ελεγκτή εξ' αποστάσεως M-NET


Τύπος καλωδίου ελεγκτή	Καλώδιο προστασίας MVVS
Διάμετρος καλωδίου	Πάνω από 0,5 έως 1,25 mm ²
Μήκος	Προσθέστε οποιοδήποτε τμήμα εξέχει τα 10 m στο μεγαλύτερο δυνατό μήκος καλωδίου μεταφοράς των 200 m.

3. Καλώδια ελεγκτή εξ' αποστάσεως MA

Τύπος καλωδίου ελεγκτή	Δίκλωνο καλώδιο (μη θωρακισμένο)
Διάμετρος καλωδίου	Πάνω από 0,3 έως 1,25 mm ²
Μήκος	Κάτω από 200 m

4.4. Σύνδεση ελεγκτού εξ αποστάσεως, καλωδίων μεταφοράς εξωτερικών και εσωτερικών μονάδων (Εικ. 4-3)

- Συνδέστε την εσωτερική μονάδα TB5 και την εξωτερική μονάδα TB3. (Διπλό μη-πολικό καλώδιο) Το "S" στην εσωτερική μονάδα TB5 είναι μία σύνδεση καλωδίου προστασίας. Για προδιαγραφές σχετικά με τη σύνδεση καλωδίων, βλέπετε τις οδηγίες εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας.
- Τοποθετήστε τον ελεγκτή εξ αποστάσεως σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται με τον ελεγκτή εξ αποστάσεως.
- Συνδέστε το καλώδιο μεταφοράς του ελεγκτού εξ αποστάσεως εντός 10 μ. χρησιμοποιώντας καλώδιο διαμέτρου 0,75 τετ. χλστ. Αν η απόσταση είναι πάνω από 10 μ, χρησιμοποιήστε καλώδιο διαμέτρου 1,25 τετ. χλστ.
- ① Ελεγκτής εξ αποστάσεως MA
 - Συνδέστε τα τερματικά "1" και "2" του TB15 της εσωτερικής μονάδας σε έναν ελεγκτή εξ' αποστάσεως MA. (Χρησιμοποιήστε δύο μη πολωμένα καλώδια.)
 - DC 9 σε 13 V μεταξύ 1 και 2 (Ελεγκτής εξ αποστάσεως MA)
- ② Ελεγκτής εξ αποστάσεως M-NET
 - Συνδέστε τα τερματικά "M1" και "M2" του TB5 της εσωτερικής μονάδας σε έναν ελεγκτή εξ' αποστάσεως M-NET. (Χρησιμοποιήστε δύο μη πολωμένα καλώδια.)
 - DC 24 σε 30 V μεταξύ M1 και M2 (Ελεγκτής εξ αποστάσεως M-NET)
 - Ⓐ Τερμικό σύνδεσης για εσωτερικό καλώδιο μεταφοράς
 - Ⓑ Τερμικό σύνδεσης για εξωτερικό καλώδιο μεταφοράς
 - Ⓒ Ελεγκτής εξ αποστάσεως

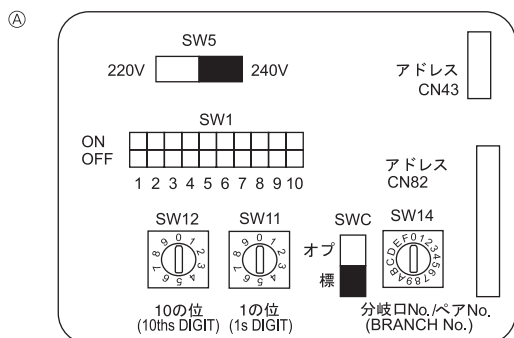

Εικ. 4-4

4.5. Ρύθμιση διευθύνσεων (Εικ. 4-4)

(Εξασφαλίστε ότι κατά τη διάρκεια εργασίας, ο διακόπτης ρεύματος είναι κλειστός)

- Υπάρχουν δύο τύποι ρύθμισης περιστρεφόμενου διακόπτη: ρύθμιση διευθύνσεων 1 έως 9, και πάνω από 10, και ρύθμιση αριθμών διακλαδώσεων.
- ① Μέθοδος ρύθμισης διευθύνσεων

Παράδειγμα : Αν η διεύθυνση είναι "3", αφήστε το SW12 (για πάνω από 10) στο "0", και τοποθετήστε το SW11 (για 1 - 9) στο "3".
- ② Μέθοδος ρύθμισης των αριθμών διακλαδώσεων SW14 (Μόνο για τη σειρά R2)

Ο αριθμός διακλάδωσης που έχει εκχωρηθεί σε κάθε εσωτερική μονάδα είναι ο αριθμός θύρας του μηχανισμού ελέγχου BC με τον οποίο είναι συνδεδεμένη η εσωτερική μονάδα.

Διατηρήστε τη ρύθμιση "0" στις μονάδες που δεν ανήκουν στη σειρά R2.
- Οι περιστρεφόμενοι διακόπτες είναι όλοι τοποθετημένοι από το εργοστάσιο στη θέση "0". Αυτοί οι διακόπτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ρυθμίσετε τις διευθύνσεις και τους αριθμούς διακλαδώσεων της μονάδας με τον τρόπο που θέλετε.
- Ο καθορισμός των διευθύνσεων εσωτερικής μονάδας διαφέρει ανάλογα με το σύστημα στο χώρο εργασίας. Ρυθμίστε τις διευθύνσεις σύμφωνα με το Βιβλίο Προδιαγραφών.


Σημείωση:

- Παρακαλείστε όπως ρυθμίζετε το διακόπτη SW5 ανάλογα με την τάση της ηλεκτρικής παροχής.
- Γυρίστε το διακόπτη στο 240 V όταν η ηλεκτρική παροχή είναι 230 και 240 volts.
- Όταν η ηλεκτρική παροχή είναι 220 volts, γυρίστε το διακόπτη στο 220 V.
- Ⓐ Πίνακας διευθύνσεων


4.6. Διερεύνηση θερμοκρασίας δωματίου με το ενσωματωμένο διερευνητικό σε ελεγκτή εξ αποστάσεως (Εικ. 4-4)

Αν θέλετε να διερευνήσετε τη θερμοκρασία δωματίου με το ενσωματωμένο διερευνητικό σε έναν ελεγκτή εξ αποστάσεως, θέστε το SW1-1 του πίνακα ελέγχου στη θέση "ON". Η κατάλληλη ρύθμιση του SW1-7 και του SW1-8 καθιστά επίσης δυνατή την προσαρμογή της ροής αέρα όταν το θερμομότρο της λειτουργίας θέρμανσης είναι ΚΛΕΙΣΤΟ.


5. Πώς τοποθετούνται οι γρίλιες

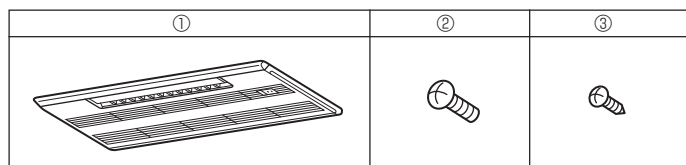


Εικ. 5-1

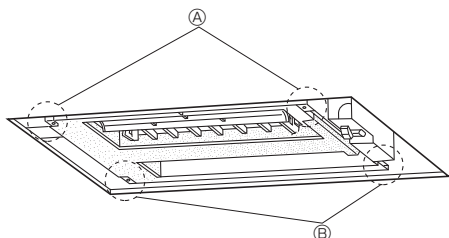


Εικ. 5-2

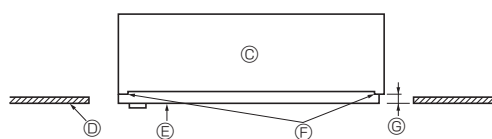

Εικ. 5-3

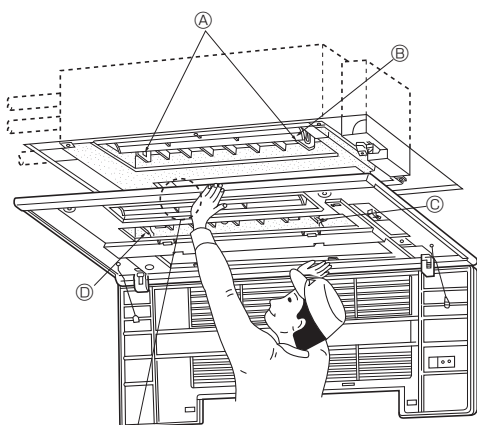

Εικ. 5-4

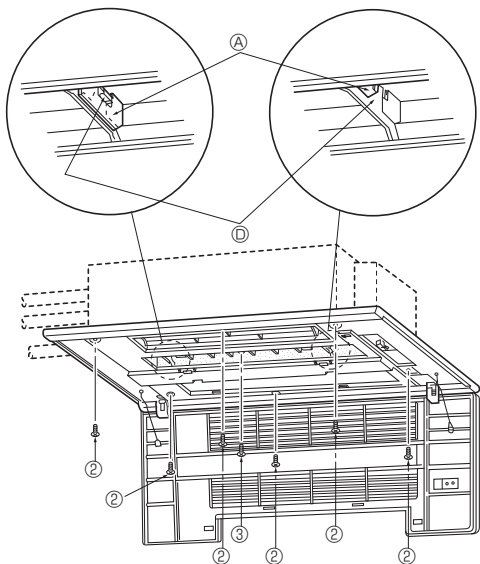

Εικ. 5-5

5.1. Έλεγχος περιεχομένων (Εικ. 5-1)

- Το πακέτο αυτό περιέχει τα ακόλουθα μέρη.

	Ονομασία εξαρτήματος	Ποσότητα	Παρατηρήσεις
①	Γρίλιες	1	
②	Βίδα	6	M5 × 0,8 × 16
③	Βίδα	1	4 × 16

- Α Σημεία στερέωσης της γρίλιας
- Β Σημεία στερέωσης της γρίλιας
- Γ Εσωτερική μονάδα
- Δ Επιφάνεια οροφής
- Ε Δοχείο αποστράγγισης
- Φ Θέσεις στερέωσης της εμπρόσθιας γρίλιας
- Ζ Βεβαιωθείτε ότι αυτές οι επιφάνειες είναι ευθυγραμμισμένες (0 - 3 χλστ.).

5.2. Έλεγχοι πριν από την τοποθέτηση του καπακιού (Εικ. 5-2, 3)

- Πριν τοποθετήσετε το εμπρόσθιο καπάκι, βεβαιωθείτε ότι η εσωτερική μονάδα είναι καλά αλφαδιασμένη με την οπή στην οροφή ή παράλληλη στη γωνία μεταξύ του τοίχου και της οροφής).
- Ελέγξτε ώστε τα τέσσερα σημεία όπου θα στερεωθεί το εμπρόσθιο καπάκι έρχονται σε επαφή με την επιφάνεια της οροφής.
- Ελέγξτε ώστε μόνωση για τους ψυκτικούς σωλήνες, τους σωλήνες αποστράγγισης, κ.λ.π. είναι στη θέση της και ότι οι καλωδιακές συνδέσεις έχουν ολοκληρωθεί.

5.3. Πώς τοποθετούνται οι γρίλιες (Εικ. 5-4)

- Ανοίξτε τη γρίλια εισαγωγής πιέζοντας στο σημείο που γράφει σπρώχνω και βγάλτε το φίλτρο αέρα.
- Βγάλτε το καπάκι της βίδας που υπάρχει στο κέντρο του ανεμιστήρα.
- Ανοίξτε εντελώς το επάνω και το κάτω κλιπ στην εσωτερική μονάδα.
- Γαντζώστε τα κλιπ προσωρινής συγκράτησης, που υπάρχουν στο εμπρόσθιο καπάκι, στους γάντζους της εσωτερικής μονάδας.

- Α Γάντζοι
- Β Ανοίξτε τα επάνω και κάτω κλιπ εντελώς.
- Γ Κλιπ προσωρινής συγκράτησης
- Δ Κλιπ προσωρινής συγκράτησης
- Ε Καπάκι βίδας

- Τακτοποιήστε το εμπρόσθιο καπάκι έτσι ώστε να προσαρμοστεί κατάλληλα στη γωνία ανάμεσα στην οροφή και στον τοίχο και τοποθετήστε τα μπουλόνια στερέωσης ② (προμηθεύονται με τη γρίλια) στις τέσσερις θέσεις αριστερά και δεξιά, αφήνοντάς τα λίγο χαλαρά. (Εικ. 5-5)
- Στη συνέχεια σφίξτε τα μπουλόνια στερέωσης ② και τις σχετικές βίδες ③ στα τρία κεντρικά σημεία.
- Τέλος σφίξτε τα μπουλόνια στερέωσης ② στα τέσσερα σημεία δεξιά και αριστερά.
- Στο σημείο αυτό βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν διάκενα ανάμεσα στην εσωτερική μονάδα και στο εμπρόσθιο καπάκι καθώς και ανάμεσα στο εμπρόσθιο καπάκι και στην επιφάνεια της οροφής. Εάν υπάρχουν διάκενα, ο αέρας μπορεί να μπει μέσα και μπορεί να προκαλέσει το στάξιμο νερού (Εικ. 5-6).

* Σφίξτε τα μπουλόνια στερέωσης ② και τις σχετικές βίδες ③ καλά.

⚠ Προσοχή:

Όταν σφίγγετε τις βίδες στερέωσης ② και ③, σφίξτε τις με ροπή 2,7 N·m ή λιγότερο. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ καταβίδι κρούσης.


• Μπορεί να προκληθεί ζημιά στα εξαρτήματα.

- Τοποθετήστε ξανά στη θέση τους το φίλτρο αέρα και το βιδωτό καπάκι και πιέστε το στόμιο εισόδου του αέρα στο σημείο με την ένδειξη "Push until you hear it snap into place" (Σπρώξτε μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του και να ακούσετε ένα χαρακτηριστικό κλικ).

[Εικ. 5-5]

- Α Άγκιστρο
- Β Κλιπ προσωρινής συγκράτησης

5. Πώς τοποθετούνται οι γρίλιες

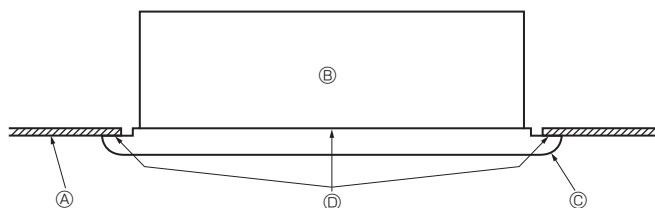

Εικ. 5-6

5.4. Έλεγχοι μετά την εγκατάσταση (Εικ. 5-6)

- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κενά μεταξύ της εσωτερικής μονάδας και του μπροστινού πλαισίου, ούτε μεταξύ του μπροστινού πλαισίου και της επιφάνειας της οροφής. Αν υπάρχουν κενά, μπορεί να εισέλθει αέρας και να προκληθεί συμπίκνωση.
- Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο αέρα βρίσκεται στη θέση του.
 - Α Επιφάνεια οροφής
 - Β Εσωτερική μονάδα
 - Γ Γρίλια
 - Δ Χωρίς κενά εδώ

6. Δοκιμαστική λειτουργία


6.1. Πριν από τη δοκιμαστική λειτουργία

- Μετά την εγκατάσταση και αφού τελειώσετε με την καλωδίωση και τη σωλήνωση της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας, ελέγξτε για τυχόν διαρροή ψυκτικού, χαλαρά καλώδια ηλεκτρικής παροχής ή καλωδίωσης ελέγχου, λανθασμένη πολικότητα ή αποσύνδεση μίας από τις φάσεις της παροχής.
- Χρησιμοποιήστε ένα μεγώνυμο τάσης 500V για να ελέγξετε ότι η αντίσταση μεταξύ των τερματικών της ηλεκτρικής παροχής και της γείωσης είναι τουλάχιστο 1,0 MΩ (μεγαώμ).

- Μην εκτελέσετε αυτή τη δοκιμή στα τερματικά της καλωδίωσης ελέγχου (κύκλωμα χαμηλής τάσης).

⚠ Προειδοποίηση:

Μην χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό αν η αντίσταση μόνωσης είναι μικρότερη από 1,0 MΩ.

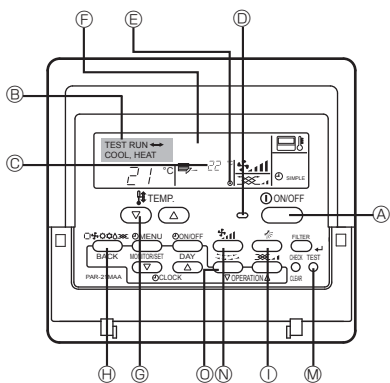

Εικ. 6-1

- Α Διακόπτης λειτουργίας (ON/OFF)
- Β Οθόνη δοκιμαστικής λειτουργίας
- Γ Προβολή εσωτερικής θερμοκρασίας σωλήνα υγρού
- Δ Λυχνία λειτουργίας (ON/OFF)
- Ε Ένδειξη ρεύματος
- Ζ Οθόνη κωδικών σφάλματος
- Η Ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου δοκιμαστικής λειτουργίας
- Θ Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας
- Ι Κουμπί επιλογής τρόπου λειτουργίας
- Κ Κουμπί κατεύθυνσης αέρα
- Λ Κουμπί TEST (Δοκιμαστική λειτουργία)
- Μ Κουμπί ταχύτητας ανεμιστήρα
- Ν Κουμπί γρίλιας

6.2. Δοκιμαστική λειτουργία

Με ενσύρματο τηλεχειριστήριο (Εικ. 6-1)

- Τροφοδοτήστε με ρεύμα τη μονάδα τουλάχιστον 12 ώρες πριν τη δοκιμαστική λειτουργία.
- Πατήστε δύο φορές το κουμπί [TEST] (ΔΟΚΙΜΗ). ➡ "TEST RUN" (ΔΟΚΙΜΗ) οθόνη υγρών κρυστάλλων
- Πατήστε το κουμπί επιλογής τρόπου λειτουργίας [Mode selection] (Επιλογή τρόπου λειτουργίας) και επιλέξτε τη λειτουργία ψύξης (ή θέρμανσης). ➡ Βεβαιωθείτε ότι ψυχρός (ή θερμός) αέρας φυσά προς τα έξω.
- Πατήστε το κουμπί ταχύτητας αέρα [Fan speed] (Ταχύτητα αέρα). ➡ Βεβαιωθείτε ότι η ταχύτητα του αέρα είναι ενεργοποιημένη.
- Πατήστε το [Κουμπί κατεύθυνσης αέρα] ή [κουμπί Γρίλιας]. ➡ Ελέγξτε τη λειτουργία του πτερυγίου ή της γρίλιας.
- Ελέγξτε τη λειτουργία του ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας.
- Σταματήστε τη δοκιμαστική λειτουργία πατώντας το κουμπί λειτουργίας [ON/OFF] (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΣΤΟΠ). ➡ Διακοπή
- Καταχώρηση αριθμού τηλεφώνου. Ο τηλεφωνικός αριθμός του συνεργείου επισκευής, του αντιπροσώπου πωλήσεων, κτλ, για επικοινωνία σε περίπτωση βλάβης μπορεί να καταχωρηθεί στο τηλεχειριστήριο. Ο τηλεφωνικός αριθμός θα εμφανίζεται σε περίπτωση βλάβης. Για τη διαδικασία καταχώρησης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας.

Σημείωση:

- Αν εμφανιστεί ένας κωδικός σφάλματος στο τηλεχειριστήριο ή αν το κλιματιστικό δε λειτουργεί σωστά, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας ή σε άλλα τεχνικά έντυπα.
- Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας, ο χρονοδιακόπτης OFF (απενεργοποίησης) έχει ρυθμιστεί ώστε να σταματήσει αυτόματα μετά από 2 ώρες.
- Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, στην οθόνη χρόνου εμφανίζεται ο χρόνος που απομένει.
- Κατά τη δοκιμαστική λειτουργία, η θερμοκρασία των σωλήνων ψυκτικού της εσωτερικής μονάδας εμφανίζεται στην οθόνη θερμοκρασίας δωματίου του τηλεχειριστηρίου.
- Όταν πατηθεί το κουμπί VANE (Πτερύγιο) ή LOUVER (Γρίλια), ενδέχεται να εμφανιστεί το μήνυμα "NOT AVAILABLE" (Δεν είναι διαθέσιμο) στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου ανάλογα με το μοντέλο της εσωτερικής μονάδας, αλλά αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.

Índice

1. Precauções de Segurança	58	4. Trabalho de electricidade	62
2. Instalação da unidade interior	58	5. Instalação da grelha	64
3. Tubo de refrigerante e tubo de drenagem	60	6. Ensaio	65

Nota:
Neste manual de instalação, a frase “Controlo remoto com fio” refere-se ao PAR-21MAA.
Caso necessite de alguma informação sobre o outro controlo remoto, consulte o manual de instalação ou o manual de configuração inicial fornecidos nestas caixas.

1. Precauções de Segurança

- ▶ Antes de instalar a unidade, leia atentamente as “Precauções de Segurança”.
- ▶ Reporte-se ou peça autorização à autoridade responsável pelo fornecimento de energia antes de proceder à ligação deste equipamento ao sistema de alimentação eléctrica.

⚠ Aviso:
Descreve as precauções a observar para evitar riscos de ferimentos ou morte ao utilizador.

⚠ Cuidado:
Descreve os cuidados a ter para não danificar a unidade.

Após ter concluído a instalação, explique as “Precauções de Segurança”, a utilização e a manutenção da unidade ao cliente, de acordo com as informações do Manual de Funcionamento, e efectue um ensaio para verificar se a unidade está a funcionar correctamente. O Manual de Instalação e o Manual de Funcionamento devem ser fornecidos ao utilizador, para que este os guarde. Os referidos manuais deverão ser fornecidos a utilizadores futuros.

- ⚠ Aviso:**
- Peça ao seu concessionário ou a um electricista qualificado que instale o ar condicionado.
 - O utilizador nunca deve tentar reparar a unidade ou transferi-la para uma outra localização.
 - Instale a unidade num local que suporte o seu peso.
 - Utilize apenas os cabos eléctricos indicados. As ligações devem ser efectuadas de modo seguro e sem tensão nos terminais. Do mesmo modo, nunca una os cabos para ligação (salvo especificado em contrário neste documento). A inobservância destas instruções pode resultar num sobreaquecimento ou num incêndio.
 - Utilize só acessórios autorizados pela Mitsubishi Electric e peça ao seu distribuidor ou a uma empresa autorizada que os instale.
 - Não toque nas palhetas de refrigeração do permutador de calor.
 - Instale o ar condicionado de acordo com o presente Manual de instruções.
 - Peça a um electricista qualificado que proceda a todos os trabalhos de electricidade em conformidade com as normas locais.
 - O dispositivo será instalado de acordo com os regulamentos nacionais de instalações eléctricas.

- ⚠ Cuidado:**
- Não utilize a tubagem de refrigeração existente quando estiver a utilizar o refrigerante R410A.
 - Utilize óleo de éster, óleo ou alquilbenzeno (pequenas quantidades) como óleo de refrigerador para revestir as ligações de afunilamento e de flange quando utilizar o refrigerante R410A.
 - Não utilize o ar condicionado em compartimentos onde permaneçam alimentos, animais domésticos, plantas, instrumentos de precisão ou obras de arte.
 - Não utilize ar condicionado em ambientes especiais.
 - Ligue a unidade à terra.
 - Se for necessário, instale um disjuntor de fugas de corrente.
 - Utilize cabos eléctricos de capacidade e potência nominal suficientes.

- ⊘ : Indica uma acção a evitar.
- ⚠ : Indica a existência de instruções importantes a seguir.
- ⏚ : Indica uma peça a ligar à terra.
- ⚙ : Indica que se deve ter cuidado com as peças rotativas.
- ⚡ : Indica que o interruptor principal deve ser desligado antes de proceder à manutenção.
- ⚡ : Perigo de choques eléctricos.
- 🔥 : Atenção à superfície quente.
- ⚠ ELV : Ao proceder à manutenção, desligue a fonte de energia tanto na unidade interior como na unidade exterior.

⚠ Aviso:
Leia atentamente os rótulos afixados na unidade principal.

- No caso de danificação do cabo de alimentação, este deve ser substituído pelo fabricante, agente de assistência ou pessoas de qualificação semelhante para evitar um perigo.
- Se instalar o ar condicionado num compartimento pequeno, deverá tirar medidas por forma a evitar que a concentração do refrigerante exceda o limite de segurança, mesmo que ocorram fugas de refrigerante.
- As peças perfuradas com face cortante podem provocar ferimentos por corte, etc. É necessário que as pessoas que fazem a instalação usem equipamento de protecção, como luvas, etc.
- Ao instalar ou mudar o aparelho de ar condicionado de sítio, utilize apenas o refrigerante especificado (R410A) para carregar as linhas de refrigerante. Não o misture com qualquer outro refrigerante e assegure-se de que não fica ar nas linhas. Se o ar for misturado com o refrigerante, tal pode causar uma pressão alta anómala na linha do refrigerante, o que pode resultar numa explosão e outros perigos. O uso de qualquer refrigerante diferente do especificado para o sistema causará uma falha mecânica ou avaria do sistema ou falta da unidade. No pior dos casos, isto pode comprometer seriamente a segurança do produto.

- Utilize unicamente um disjuntor ou fusível com a capacidade indicada.
- Não toque nos interruptores com os dedos molhados.
- Não toque na tubagem de refrigeração durante e imediatamente após o seu funcionamento.
- Não utilize o ar condicionado com os painéis e resguardos retirados.
- Não desligue imediatamente a electricidade depois de terminar a operação.
- Se a unidade for utilizada durante um longo período de tempo quando o ar acima do teto estiver com uma temperatura/humidade elevadas (ponto de condensação superior a 26 °C), poderá formar-se humidade por condensação na unidade interior ou nos materiais do teto. Quando utilizar unidades nestas condições, adicione material de isolamento (10-20 mm) em toda a superfície da unidade e dos materiais do teto para evitar humidade por condensação.

2. Instalação da unidade interior

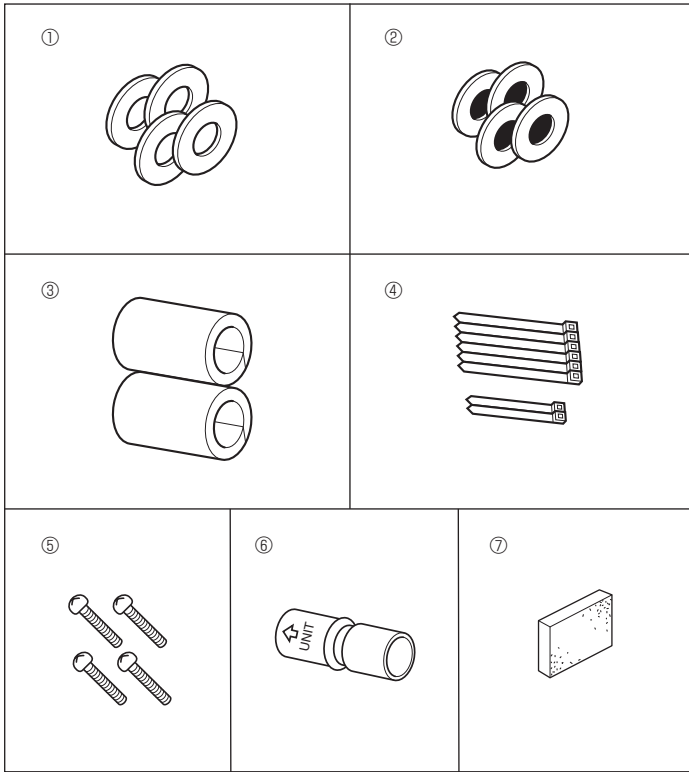


Fig. 2-1

2.1. Verificação dos acessórios da unidade interior (Fig. 2-1)

A unidade interior deve ter as seguintes peças sobresselentes e acessórios (no interior da grelha de admissão).

	Nome do acessório	Q.de
①	Anilhas	4 peças
②	Anilhas (com isolamento)	4 peças
③	Revestimento do tubo	2 peças
④	Bandas	grande : 6 peças, pequeno : 2 peças
⑤	Parafuso	4 peças M5 × 0,8 × 30
⑥	Bocal de drenagem	1 peça com marca 'UNIT'
⑦	Isolação	1 peça

2. Instalação da unidade interior

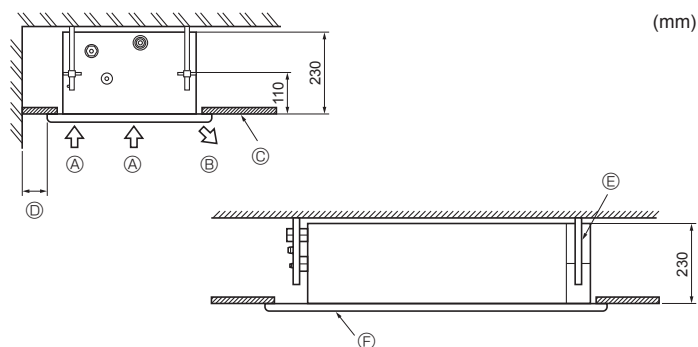


Fig. 2-2

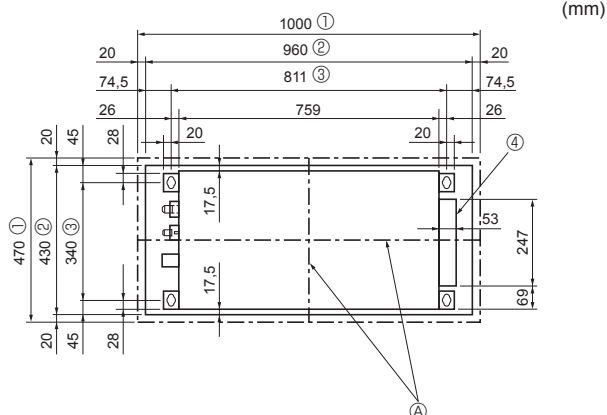


Fig. 2-3

2.2. Espaço de manutenção (Fig. 2-2)

- As dimensões da abertura do tecto podem ser reguladas dentro dos limites indicados no diagrama que segue. Então, centre a unidade principal na abertura do tecto de maneira que os lados opostos correspondentes aos lados da abertura sejam idênticos.

- Ⓐ Entrada do ar
- Ⓑ Saída do ar
- Ⓒ Paineis do tecto
- Ⓓ Mín. 200 mm
- Ⓔ Parafusos de suspensão W 3/8 ou M10
- Ⓕ Grelha

2.3. Localizações das aberturas no tecto e da instalação dos parafusos de suspensão (Fig. 2-3)

- Faça uma abertura no tecto com uma dimensão de 430 mm x 960 mm. Esta funciona como uma janela de verificação e será mais tarde necessária durante os serviços técnicos.
- Se as dimensões não forem precisas, quando a grelha for instalada podem existir folgas entre esta e a unidade interna, isto pode fazer com que pingue água ou que surjam outros problemas.
- Quando decidir a localização, tenha em consideração o espaço à volta do tecto e faça as suas medições de modo vantajado.
- Os tipos de tecto e a construção de edifícios diferem. Além disso, deverá consultar o construtor e o decorador.

- Ⓐ Os centros da abertura do tecto e a unidade interna deverão estar alinhados.
- ① Lado externo da grelha
- ② Abertura do tecto
- ③ Passo do parafuso
- ④ Caixa eléctrica

- Utilizando o modelo de instalação (topo da embalagem) e o medidor (fornecido como acessório com a grelha), faça uma abertura no tecto para que a unidade principal possa ser instalada tal como exibido no diagrama. (É demonstrado o método para utilizar o modelo e o medidor.)

- Utilize parafusos de suspensão M10 (3/8").

* Os parafusos de suspensão devem ser adquiridos localmente.

- Depois de suspender a unidade interna, terá que ligar os tubos e os fios por cima no tecto. Uma vez a localização fixa e o sentido dos tubos determinados, coloque o refrigerador e os tubos de drenagem, os fios para o controlo remoto, e os fios que ligam as unidades interna e externa nos seus locais pretendidos antes de suspender a unidade interna. Isto é especialmente importante nos casos em que já existe o tecto.

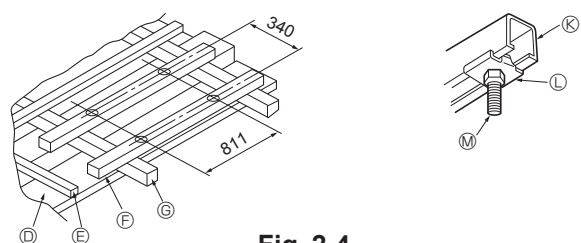


Fig. 2-4




Fig. 2-5

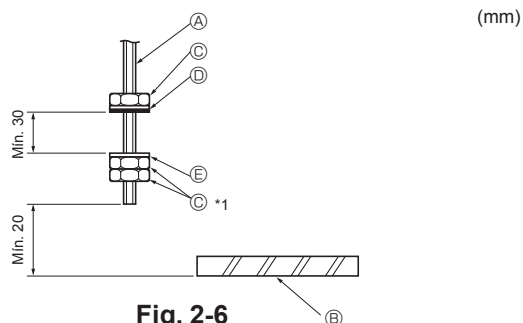


Fig. 2-6

① Estruturas de madeira (Fig. 2-4)

- Utilize travessas (casas de um andar) ou vigas no segundo andar (casas de dois andares) para reforçar.

- As vigas de madeira para suspensão as unidades de ar condicionado devem ser resistentes e os lados devem ter pelo menos 6 cm de comprimento se as vigas estiverem separadas menos de 90 cm e os seus lados devem ter, pelo menos, 9 cm de comprimento, se os travessas estiverem separadas no máximo 180 cm. A dimensão dos parafusos de suspensão deve ser $\varnothing 10$ mm (3/8"). (Os parafusos não são fornecidos com a unidade.)

- Use o canal, calha e outras partes necessárias localmente para suspender a unidade interna.

② Estruturas de cimento armado (Fig. 2-5)

- Segure os parafusos de suspensão da maneira indicada ou utilizando ganchos de aço ou de madeira, etc.

Para instalar os parafusos de suspensão:

- Ⓓ Painel do tecto
- Ⓔ Parafusos de suspensão M10 (3/8") (disponíveis no comércio)
- Ⓕ Barrote
- Ⓖ Tarugos de reforço em aço
- Ⓗ Viga
- Ⓖ Canal C
- Ⓖ Viga do telhado
- Ⓖ Suporte de suspensão do canal
- Ⓖ Utilize material para 100-150 kg cada (disponíveis no comércio).
- Ⓖ Parafuso de suspensão M10

2.4. Processos de suspensão da unidade (Fig. 2-6)

Obtenha os parafusos com 3/8" ou os parafusos M10.

- Ajuste antecipadamente o comprimento dos parafusos que fica saliente a partir da superfície do tecto.

*1. Quando usar uma porca superior extra para suspender a unidade, em alguns casos terá que a adicionar depois.

- Ⓐ Parafuso de suspensão
- Ⓑ Painel do tecto
- Ⓒ Porca
- Ⓓ Arruela (com isolamento) ②
- Ⓔ Arruela (sem isolamento) ①

2. Instalação da unidade interior

1. 2. 3.

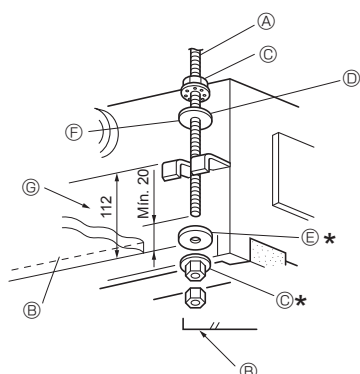


Fig. 2-7

4.

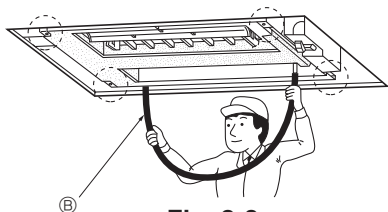


Fig. 2-8

5.

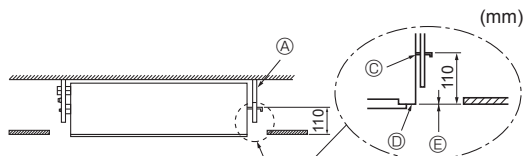


Fig. 2-9

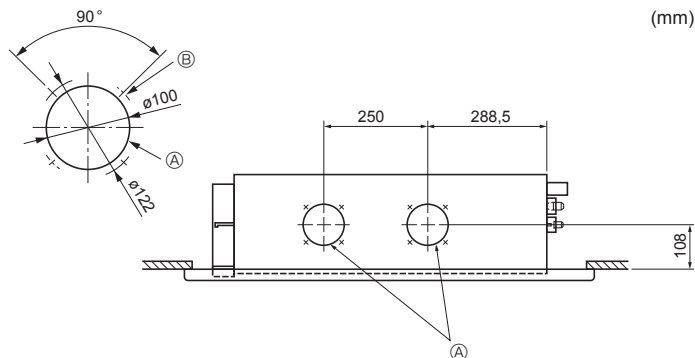


Fig. 2-10

(mm)

Verifique o passo do parafuso de suspensão (340 mm × 811 mm)

1. Enrosque primeiro as anilhas ① ② (fornecidas) e as suas porcas (obtidas localmente) no parafuso de suspensão. (Fig. 2-7)

* Faça isto pela seguinte ordem (a partir do topo): porca, anilha isolada ②, anilha sem isolamento ①, 2 porcas.

* Posicione a anilha isolada ② com a superfície isolada a apontar para baixo, como na figura.

2. Eleve a unidade para o lugar, correctamente alinhada com o parafuso de suspensão. Passe o suporte entre as anilhas ① e ②, que já estão no lugar, e fixe-o. Faça o mesmo para os outros quatro lados.

* Certifique-se de que o parafuso de suspensão sai 20 mm ou mais a partir do tecto. Caso contrário, não será capaz de instalar o painel da tampa (vendido em separado).

3. Se a abertura ao comprido no suporte e a abertura no tecto não ficarem alinhadas, ajuste-as até que fiquem alinhadas.

A Parafuso de suspensão (3/8" ou M10) E Anilha ①
B Superfície do tecto F (Instale com o isolamento virado para baixo)
C Porca (3/8" ou M10) G Medição para a face superior do suporte
D Anilha ② (com isolamento)

4. Verifique se os quatro cantos estão todos nivelados, usando um nível de bolha de ar ou um tubo de plástico claro com água. (Fig. 2-8)

* Certifique-se de que depois da instalação não existe na unidade nenhuma inclinação com menos de 0,5 graus (aprox. 6 mm ao comprido na unidade).

5. Aperte todas as porcas. (Fig. 2-9)

A Parafuso de suspensão (3/8" ou M10)
B Tubagem de plástico clara
C Parte inferior do suporte
D Fixe aqui o painel dianteiro.
E Faça com que estas superfícies fiquem encaixadas uma na outra (0 - 3 mm).

2.5. Abertura de entrada de ar fresco (Fig. 2-10)

No momento da instalação, use a abertura (knock out) localizada nas posições mostradas no diagrama seguinte, como e quando necessário.

A Abertura de entrada de ar fresco (Knock out)
B 4-ø2,8 de furo

Nota:

Certifique-se de que a entrada de ar fresco não representa mais que 20% da totalidade da entrada de ar (quando a velocidade do fluxo de ar for definida para a regulação mais elevada).

⚠ Cuidado:

Ligação da ventoinha de fluxo canalizado e do condicionador de ar.

Se for utilizada uma ventoinha de fluxo canalizado, certifique-se de que a liga ao condicionador de ar quando o ar estiver a ser introduzido do exterior.

Não coloque apenas a ventoinha de fluxo canalizado a funcionar. Porque pode vir a forma condensação.

3. Tubo de refrigerante e tubo de drenagem

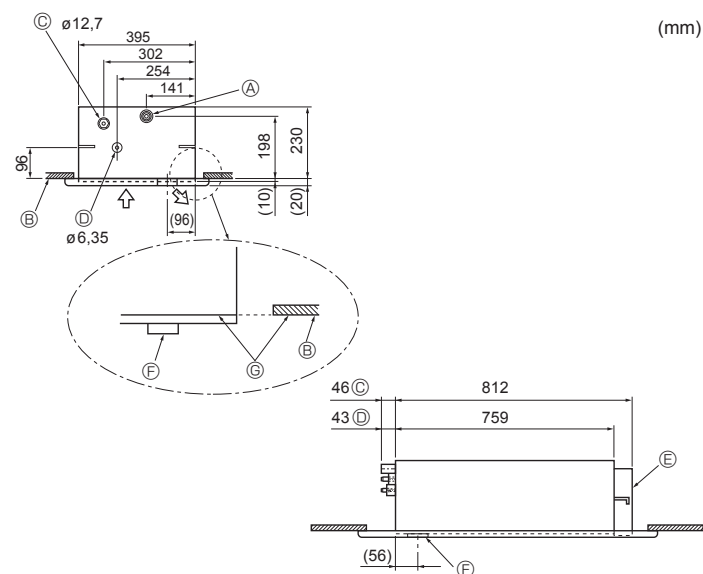


Fig. 3-1

(mm)

3.1. Localizações das tubagens de refrigerante e drenagem

A Tubo de drenagem (Use tubo PVC 26 de diâmetro externo)

B Painel do tecto (parte de baixo)

C Tubo de refrigerante (gás)

D Tubo de refrigerante (líquido)

E Caixa eléctrica

F Recipiente de drenagem

G Certifique-se de que estas superfícies ficam encaixadas uma na outra.

3. Tubo de refrigerante e tubo de drenagem

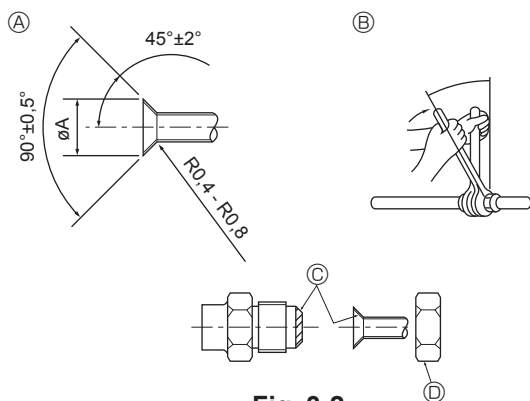


Fig. 3-2

3.2. Tubos de ligação (Fig. 3-2)

- Se forem utilizados tubos de cobre comercialmente disponíveis, limpe os tubos de líquido e de gás com materiais de isolamento comercialmente disponíveis (resistentes ao calor de 100 °C ou mais, com uma espessura de 12 mm ou mais).
- As peças internas do tubo de drenagem devem ser limpas com materiais de isolamento de espuma de polietileno (gravidade específica de 0,03 de espessura de 9 mm ou mais).
- Aplique uma fina camada de óleo refrigerante ao tubo e à superfície de costura da junta antes de apertar a porca do tubo.
- Aperte os tubos de ligação com 2 chaves.
- Use o isolamento da tubagem de refrigerante fornecido para isolar as ligações da unidade interior. Isole cuidadosamente.

⚠ Aviso:

Quando instalar a unidade, ligue os tubos de refrigerante firmemente antes de ligar o compressor.

Ⓐ Dimensões do corte de afunilamento

Tubo de cobre O.D. (mm)	Dimensões de afunilamento dimensões ØA (mm)
Ø6,35	8,7 - 9,1
Ø9,52	12,8 - 13,2
Ø12,7	16,2 - 16,6
Ø15,88	19,3 - 19,7
Ø19,05	23,6 - 24,0

Ⓑ Dimensões das tubagens de refrigerante & Binário de aperto da porca afunilada

	R410A				Porca afunilada O.D.	
	Tubo de líquido		Tubo de gás		Tubo de líquido (mm)	Tubo de gás (mm)
	Tamanho do tubo (mm)	Binário de Aperto (N.m)	Tamanho do tubo (mm)	Binário de Aperto (N.m)		
P20/25/32/40	O.D. Ø6,35 (1/4")	14 - 18	O.D. Ø12,7 (1/2")	49 - 61	17	26

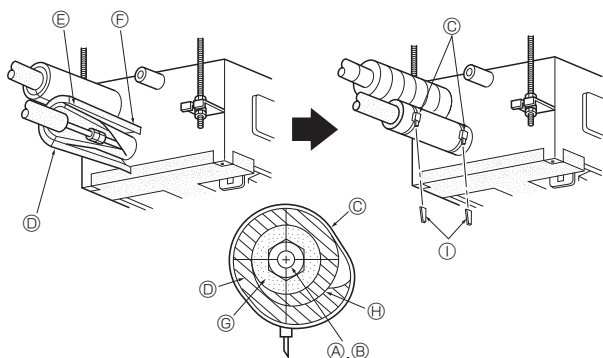


Fig. 3-3

Ⓒ Aplique óleo de máquina refrigerante em toda a superfície de encaixe de afunilamento.

* Não aplique óleo de máquina refrigerante nas partes do parafuso.

(Isso fará com que as porcas afuniladas tenham mais tendência a ficar desapertadas.)

Ⓓ Certifique-se de que está a utilizar as porcas afuniladas que vinham presas à unidade principal.

(A utilização de produtos à venda no mercado pode provocar rachas.)

Instruções de instalação (Fig. 3-3)

- Retire as porcas dilatadas e as cápsulas da unidade interior.
 - Dilata os tubos do líquido e do gás e aplique óleo de máquina de refrigeração (à venda no comércio) na superfície de assento dilatada.
 - Ligue rapidamente a tubagem de refrigerante.
 - * Não se esqueça de apertar as porcas dilatadas com uma chave de canos dupla.
 - Faça deslizar a tampa do tubo fornecida ③ sobre o tubo de gás até ela tocar na chapa metálica dentro da unidade.
 - Faça deslizar a tampa do tubo fornecida ③ sobre o tubo de líquidos até ela tocar na chapa metálica dentro da unidade.
 - Aperte a tampa do tubo ③ nas duas extremidades (15 - 20 mm) com as bandas fornecidas ④.
- Ⓐ Tubagem de gás Ⓕ Aperte a tampa do tubo contra a chapa metálica.
- Ⓑ Tubagem de líquidos Ⓖ Material de isolamento térmico da tubagem de refrigerante
- Ⓒ Banda (grande) ④ Ⓗ Envolva apertadamente.
- Ⓓ Tampa do tubo ③ Ⓘ Corte o excesso de comprimento da banda.
- Ⓔ Vire a costura para cima. Ⓚ

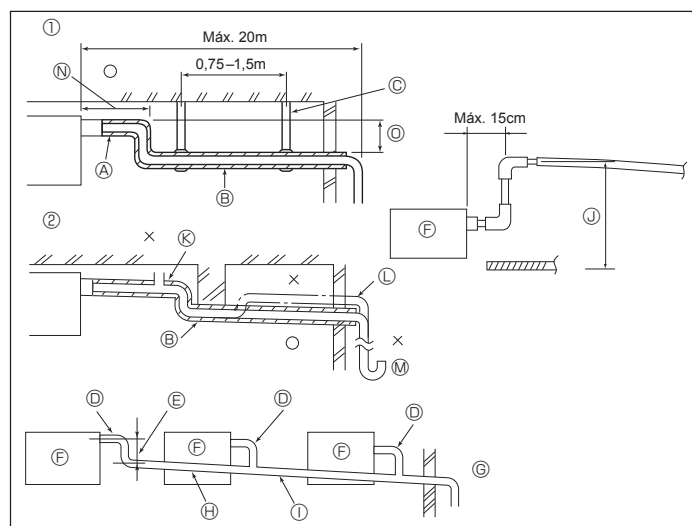


Fig. 3-4

3.3. Trabalho de tubagem de drenagem (Fig. 3-4)

- Utilize Tubo PVC de 26 mm de diâmetro externo para tubagem de drenagem e deixe uma inclinação descendente de 1/100 ou mais.
 - Certifique-se de que ligou as juntas da tubagem com adesivo da família de cloreto polivinílico.
 - Veja a figura relativa aos trabalhos de tubagem.
 - Utilize a mangueira de drenagem fornecida para mudar a direcção de extracção do tubo.
- ① Tubagem correcta Ⓚ Respiradouro
- ② Tubagem errada Ⓛ Levantado
- Ⓐ Isolamento (9 mm ou mais) Ⓜ Sifão de odor
- Ⓑ Inclinação descendente (1/100 ou mais) Ⓝ Tornar o mais pequeno possível.
- Ⓒ Suporte de metal Ⓞ Tornar o maior possível (aprox. 10 cm).
- Tubagem agrupada**
- Ⓓ VP-20 (Tubo PVC de 26 de diâmetro externo) Ⓟ Inclinação descendente (1/100 ou mais)
- Ⓔ Faça o mais longo possível. Ⓠ Tubo PVC de 38 de diâmetro externo para tubagem agrupada (isolamento de 9 mm ou mais)
- Ⓕ Unidade interior Ⓡ Até 50 cm
- Ⓖ Faça a dimensão da tubagem suficientemente grande para a tubagem agrupada

3. Tubo de refrigerante e tubo de drenagem

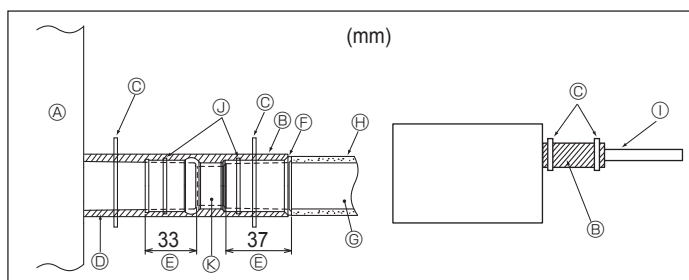


Fig. 3-5

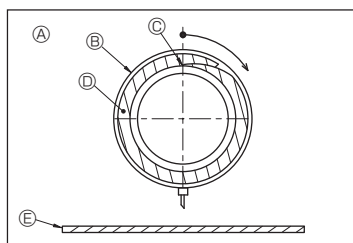


Fig. 3-6

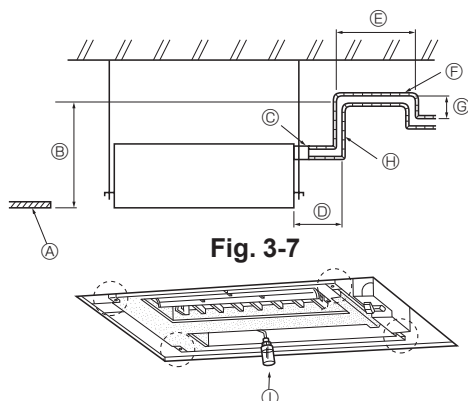


Fig. 3-8

4. Trabalho de electricidade

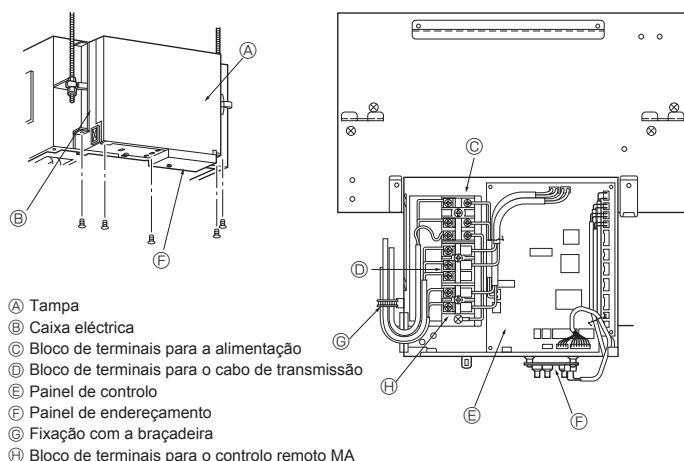


Fig. 4-1

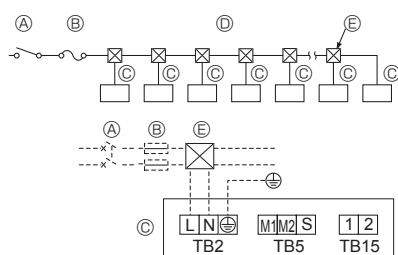


Fig. 4-2

1. Ligue o bocal de drenagem (fornecido com a unidade) à porta de drenagem. (Fig. 3-5) (Fixe o tubo com adesivo PVC e depois ate-o com uma banda.)
2. Instale um tubo de drenagem flexível, à venda no comércio (Tubo PVC, O.D. $\varnothing 26$). (Fixe do tubo com adesivo PVC e depois ate-o com uma banda.)
3. Isole o tubo rígido (Tubo PVC, O.D. $\varnothing 26$ e casquilho).
4. Verifique se a drenagem flui suavemente.

5. Isole a porta de drenagem e o bocal de drenagem com o material de isolamento ⑦, depois ate o material com uma banda. (Tanto o material de isolamento como a banda são fornecidos com a unidade.) (Fig. 3-6)

[Fig. 3-5]

- ① Unidade
- ② Material de isolamento ⑦
- ③ Banda (grande) ④
- ④ Porta de drenagem (transparente)
- ⑤ Margem de inserção
- ⑥ Adequação
- ⑦ Tubo de drenagem (Tubo PVC, O.D. $\varnothing 26$)
- ⑧ Material de isolamento (à venda no comércio)
- ⑨ Tubo PVC, O.D. $\varnothing 26$ (à venda no comércio)
- ⑩ Banda (pequeno) ④
- ⑪ Bocal de drenagem

[Fig. 3-6]

- ① Sectional vista a porto de drenagem
- ② Banda (grande) ④
- ③ Posição inicial de acondicionamento material de isolamento (Topo lado)
- ④ Material de isolamento ⑦
- ⑤ Painel do tecto

Em casos de drenagem da parte de cima (Fig. 3-7)

- A maior dimensão possível para a secção vertical em ⑥ é 60 cm a partir da superfície mais baixa do tecto. Torne esta secção vertical o mais curta possível.

Verificar a drenagem da água (Fig. 3-8)

1. Encha um recipiente de drenagem com cerca de 0,5 litros de água. (Não deite a água directamente para dentro da bomba de drenagem.)
 2. Faça um teste de funcionamento da unidade (no modo de Arrefecimento).
 3. Verifique a drenagem da água na janela de verificação transparente e a saída do tubo de drenagem.
 4. Pare o teste de funcionamento. (Não se esqueça de desligar a alimentação.)
- ① Painel do tecto
 - ② Máx. 60 cm
 - ③ Posição da saída de drenagem
 - ④ Tornar o mais curto possível (Máx. 15 cm).
 - ⑤ Inclinação descendente (1/100 ou mais)
 - ⑥ Tornar o maior possível (Mín. 10 cm).
 - ⑦ Secção vertical do tubo de drenagem
 - ⑧ Tornar o mais pequeno possível.

4.1. Cablagem eléctrica (Fig. 4-1)

* Certifique-se de que toda a instalação eléctrica está completa antes de instalar o painel dianteiro.

1. Retire a tampa do quadro da placa de direcção (2 parafusos).
2. Retire a tampa da caixa eléctrica (1 parafuso)
3. Retire os parafusos que fixam a caixa eléctrica e baixe a caixa (2 parafusos).
4. Introduza os fios na caixa eléctrica.
5. Ligue os fios firmemente ao bloco de terminais.

* Certifique-se de que os vários fios têm comprimento suficiente de modo a que a caixa possa ser baixada da unidade durante os serviços técnicos.

6. Fixe os fios com o aperto de fios no lado da caixa eléctrica.
7. Volte a colocar no seu lugar as peças que retirou.

4.2. Cabos de fornecimento de energia

- A dimensão da cablagem deve estar em conformidade com as regulamentações nacionais e locais aplicáveis.
 - Instale uma ligação à terra mais longa do que noutros cabos.
 - Os códigos de qualificação da alimentação do aparelho não deverão ser inferiores aos das normas 60245 IEC 53 ou 60227 IEC 53.
 - A instalação do aparelho de ar condicionado deve dispor de um interruptor com pelo menos 3 mm de folga entre os contactos dos pólos.
- Dimensão do cabo de alimentação: mais de 1,5 mm² (3 núcleos)

⚠ Aviso:

Nunca una o cabo de alimentação ou o cabo de ligação interior-exterior, caso contrário pode resultar em fumo, incêndio ou uma falha de comunicação.

► Use um disjuntor de fugas de corrente (NV).

Para o disjuntor, significa que será fornecido para assegurar a desligação de todos os condutores de fase activos da alimentação.

[Fig. 4-2]

- ① Interruptor 16 A
- ② Protecção de sobrecorrente 16 A
- ③ Unidade interior
- ④ Corrente total de funcionamento inferior a 16 A
- ⑤ Caixa de junção

4. Trabalho de electricidade

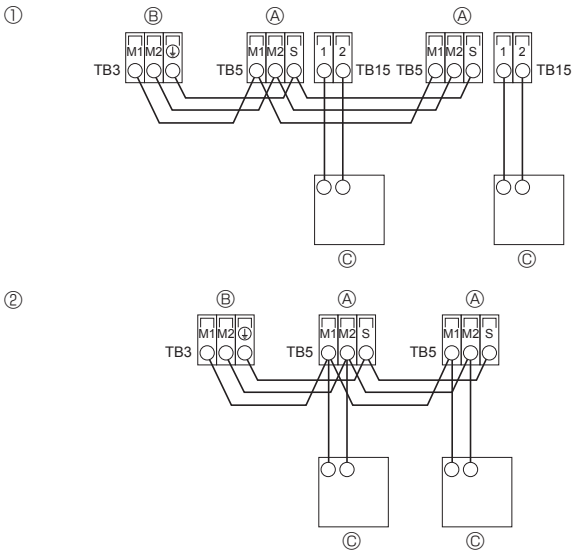


Fig. 4-3

4.3. Tipos de cabos de controle

1. Cablagem de cabos de transmissão

Tipos de cabos de transmissão	Fio blindado CVVS or CPEVS
Diâmetro do cabo	Mais de 1,25 mm ²
Comprimento	Menos de 200 m

2. Cabos de controle remoto M-NET

Tipo do cabo do controle remoto	Fio blindado MVVS
Diâmetro do cabo	0,5 a 1,25 mm ²
Comprimento	Acrescentar qualquer porção superior a 10 m a um comprimento máximo de cabo de transmissão de 200 m

3. Cabos de controle remoto MA

Tipo do cabo do controle remoto	Cabo de 2 núcleos revestido (não blindado)
Diâmetro do cabo	0,3 a 1,25 mm ²
Comprimento	Menos de 200 m

4.4. Ligação dos cabos de transmissão do controle remoto e das unidades interior e exterior (Fig. 4-3)

- Ligue a unidade interior TB5 e a unidade exterior TB3. (2 fios não polarizados). O "S" da unidade interior TB5 é uma ligação de fio blindado. Veja as especificações sobre os cabos de ligação no manual de instalação da unidade externa.
 - Instale o controle remoto segundo o respectivo manual fornecido.
 - Ligue o cabo de transmissão do controle remoto utilizando cabo de secção de 0,75 mm² se a distância for inferior a 10 m. Se for mais de 10 m, utilize cabo de junção de 1,25 mm².
- ① Controle remoto MA
- Ligue o "1" e "2" na unidade interior TB15 para um controle remoto MA. (2 fios não-polarizados)
 - DC 9 a para 13 V entre 1 e 2 (Controle remoto MA)
- ② Controle remoto M-NET
- Ligue o "M1" e "M2" na unidade interior TB5 para um controle remoto M-NET. (2 fios não-polarizados))
 - DC 24 a 30 V entre M1 e M2 (Controle remoto M-NET)
- A) Bloco terminal do cabo de transmissão da unidade interior
B) Bloco terminal do cabo de transmissão da unidade exterior
C) Controle remoto

4.5. Definição dos endereços (Fig. 4-4)

- (Trabalhe sempre com a corrente DESLIGADA)
- Há dois tipos de regulação de interruptor rotativo: regulação dos endereços de 1 a 9 e mais de 10 e regulação dos números de bifurcação.
- ① Como definir os endereços
- Exemplo: se o endereço for "3", mantenha o SW12 (mais de 10) em "0" e uma o SW11 (de 1 – 9) a "3".
- ② Como definir os números de bifurcações SW14 (Somente a série R2)
- O número de bifurcação atribuído a cada unidade interior corresponde ao número de porta do controlador BC a que a unidade interior está ligada. Deixe-o em "0" nas unidades que não sejam da série R2.
- Os interruptores rotativos estão todos regulados em "0" quando saem da fábrica. Estes interruptores servem para os endereços da unidade e os números do orifício de bifurcação, conforme queira.
 - A determinação dos endereços das unidades interiores varia consoante o sistema instalado no local. Defina-os consultando o Livro de Especificações.

Nota:

- Regule o interruptor SW5 de acordo com a voltagem da corrente.
 - Regule o SW5 para 240 V quando a corrente for de 230 e de 240 V.
 - Quando a corrente for de 220 V, regule o SW5 para 220 V.
- ④ Quadro de endereços

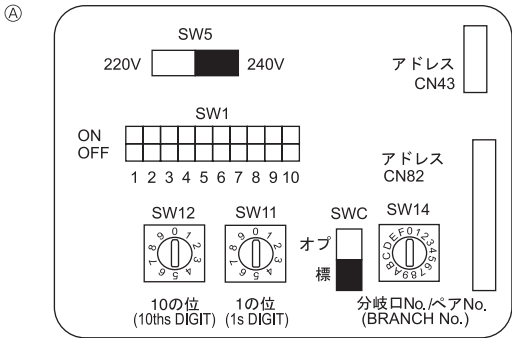


Fig. 4-4

4.6. Medição da temperatura da peça com a sonda incorporada no controle remoto (Fig. 4-4)

Se quiser medir a temperatura da peça com a sonda incorporada no controle remoto, coloque o SW1-1 do quadro de controlo na posição "ON". A definição de SW1-7 e SW1-8, conforme necessário, também possibilita a regulação do fluxo de ar numa altura em que o termómetro de aquecimento esteja desligado (OFF).

5. Instalação da grelha

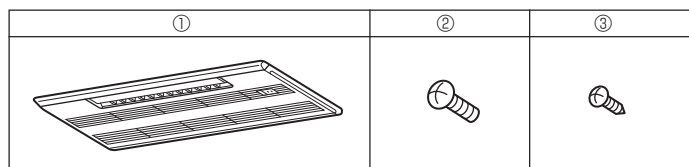


Fig. 5-1

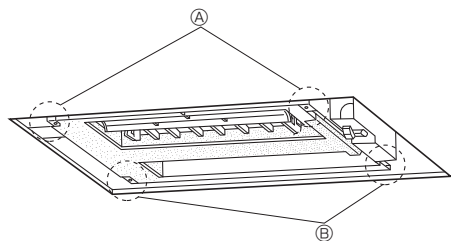


Fig. 5-2

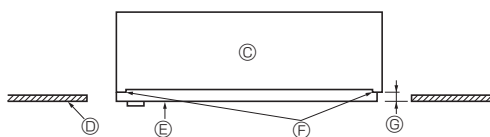


Fig. 5-3

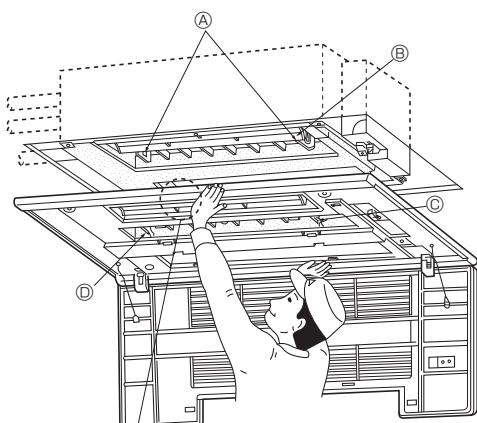


Fig. 5-4

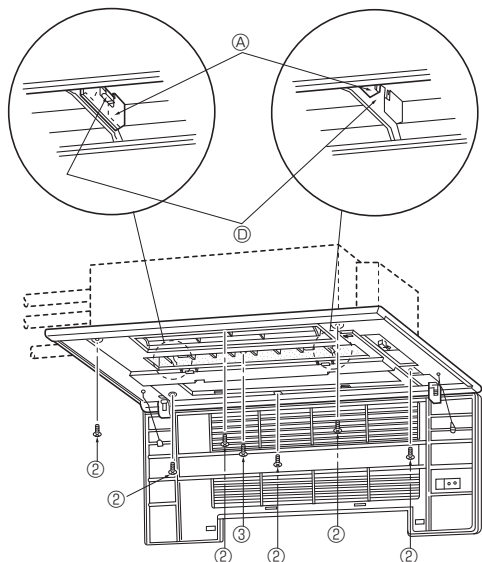


Fig. 5-5

5.1. Verificação do conteúdo (Fig. 5-1)

• Este kit contém as seguintes peças.

	Nome do acessório	Q.de	Forma
①	Grelha	1	
②	Parafuso	6	M5 × 0,8 × 16
③	Parafuso	1	4 × 16

- Ⓐ Pontos de fixação da grelha

Ⓑ Pontos de fixação da grelha

Ⓒ Unidade interna

Ⓓ Superfície do tecto
- Ⓔ Recipiente de drenagem

Ⓕ Locais de fixação da grelha dianteira

Ⓖ Certifique-se de que estas superfícies encaixam uma na outra (0 - 3 mm)

5.2. Verificações antes de colocar no lugar (Fig. 5-2, 3)

- Antes de instalar o painel dianteiro, certifique-se de que a unidade interna está perpendicular à abertura do tecto (ou paralela ao ângulo entre a parede e o tecto).
- Verifique se os quatro pontos onde o painel dianteiro será fixo estão em contacto com a superfície do tecto.
- Verifique se o isolamento para os tubos do líquido de refrigeração, tubos de drenagem, etc. estão no lugar e se a instalação eléctrica e o sistema estão completos.

5.3. Instalação da grelha (Fig. 5-4)

- Abra a grelha de entrada para premir no local marcado com Push (Premir), e retire o filtro do ar.
- Retire a tampa do parafuso no meio do soprador.
- Abra completamente as abas superiores e inferiores na unidade interna.
- Enfie temporariamente as presilhas de suspensão do painel dianteiro nos ganchos da unidade interna.
 - Ⓐ Ganchos
 - Ⓑ Abra completamente as abas superiores e inferiores.
 - Ⓒ Presilha de suspensão temporária
 - Ⓓ Presilha de suspensão temporária
 - Ⓔ Tampa do parafuso

- Ajuste o painel dianteiro de modo a que este encaixe devidamente entre o tecto e o muro, monte os parafusos de segurança ② (fornecido com esta grelha) nas quatro posições à esquerda e à direita, deixe os parafusos ligeiramente soltos. (Fig. 5-5)
- A seguir aperte os parafusos de fixação ② e fixe os parafusos ③ nos três lugares centrais.
- Finalmente aperte os parafusos de fixação ② nos quatro lugares à esquerda e à direita.
- Neste momento, certifique-se de que não existem folgas entre a unidade interna e o painel dianteiro, e entre o painel dianteiro e a superfície do tecto. Se existirem folgas, o vento pode entrar o que pode fazer com que comece água a pingar (Fig. 5-6).
- * Aperte completamente os parafusos de fixação ② e os parafusos de fixação ③.
- ⚠ **Atenção:**
Quando apertar os parafusos de fixação ② e ③, aperte-os para um binário de 2,7 N·m ou menos. Nunca utilize uma chave de fendas de impacto.
- Tal pode resultar na danificação das peças.
- Volte a colocar o filtro do ar e a tampa do parafuso, e prima a grelha de entrada no local marcado. Prima até que a ouça a encaixar no lugar.

[Fig. 5-5]

- Ⓐ Gancho

Ⓓ Presilhas de fixação temporária

5. Instalação da grelha

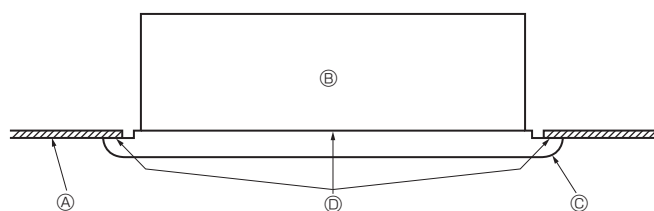


Fig. 5-6

5.4. Verificações depois da instalação (Fig. 5-6)

- Verifique se não existem folgas entre a unidade interna e o painel dianteiro, e entre o painel dianteiro e a superfície do tecto. Se existirem folgas, o vento pode entrar e pode-se formar condensação.
- Verifique se o filtro do ar está no lugar.
 - Ⓐ Superfície do tecto
 - Ⓑ Unidade interna
 - Ⓒ Grelha
 - Ⓓ Sem folgas aqui

6. Ensaio

6.1. Antes do ensaio

- Depois de concluir a instalação, a cablagem e a tubagem das unidades interior e exterior, verifique se não há fugas de refrigerante, maus contactos na fonte de alimentação ou na cablagem de controlo, polaridade errada e se não foi desligada qualquer fase na alimentação.
- Utilize um megohmímetro de 500 V para verificar se a resistência entre os terminais da fonte de alimentação e o solo são de pelo menos 1,0 MΩ.

- Não execute este ensaio nos terminais da cablagem de controlo (circuito de baixa voltagem).

⚠ Aviso:

Não utilize o ar condicionado se a resistência de isolamento for inferior a 1,0 MΩ.

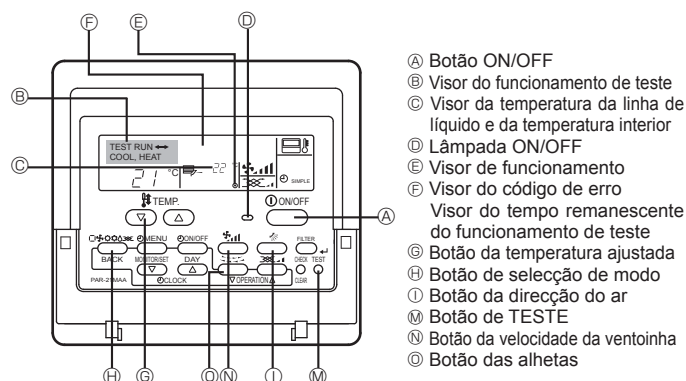


Fig. 6-1

6.2. Ensaio

Utilizar o controlo remoto com fio (Fig. 6-1)

- ① Ligue a alimentação pelo menos 12 horas antes do ensaio.
- ② Prima o botão [TEST] duas vezes. ➡ visor de cristal líquido "TEST RUN" (Teste)
- ③ Prima o botão [Mode selection] e mude para o modo de arrefecimento (ou aquecimento). ➡ Certifique-se de que é soprado vento frio (ou quente).
- ④ Prima o botão [Fan speed] (Velocidade do Vento). ➡ Certifique-se de que a velocidade do vento é mudada.
- ⑤ Prima o [botão da direcção do ar] ou [botão das alhetas]. ➡ Verifique o funcionamento das palhetas ou alhetas.
- ⑥ Verifique o funcionamento da ventoinha da unidade exterior.
- ⑦ Saia do ensaio ao premir o botão [ON/OFF]. ➡ Stop
- ⑧ Registo de um número de telefone.

É possível registar no controlo remoto o número de telefone da oficina de reparações, do gabinete de vendas, etc., para estabelecer contacto em caso de ocorrência de erros. O número de telefone será apresentado quando ocorrer um erro. Para ver os procedimentos de registo, consulte o manual de funcionamento da unidade interior.

Nota:

- Se for apresentado um código de erro no controlo remoto ou se o aparelho de ar condicionado não funcionar correctamente, consulte o manual de instalação da unidade exterior ou outros materiais técnicos.
- O temporizador de desactivação é programado para o ensaio de modo a parar automaticamente após 2 horas.
- Durante o ensaio, o tempo restante é apresentado no mostrador do tempo.
- Durante o ensaio, a temperatura dos tubos de refrigerante da unidade interior é apresentada no mostrador da temperatura ambiente do controlo remoto.
- Quando os botões VANE (Palhetas) ou LOUVER (Alhetas) é premido, poderá aparecer a mensagem "NOT AVAILABLE" (Não disponível) no mostrador do controlo remoto, dependendo do modelo de unidade interior, mas não se trata de uma avaria.

İçindekiler

1. Güvenlik Önlemleri	66	4. Elektrik işleri	70
2. İç ünitenin montajı	66	5. Izgaranın takılması	72
3. Soğutucu borusu ve drenaj borusu	68	6. Çalışma testi	73

Not:
Bu kurulum kılavuzundaki “Kablolu uzaktan kumanda” terimi PAR-21MAA anlamına gelmektedir.
Diğer uzaktan kumanda ile ilgili bilgi için lütfen bu kutuların içindeki kurulum kılavuzuna veya başlangıç ayarı kılavuzuna başvurun.

1. Güvenlik Önlemleri

- Üniteyi monte etmeden önce “Güvenlik Önlemleri”nin hepsini okumalısınız.
- Bu cihazı güç sistemine bağlamadan önce, güç sağlayıcı kurum ile görüşün ya da onayını alın.

⚠ Uyarı:

Kullanıcı açısından yaralanma veya ölüm tehlikesinin önüne geçmek için alınması gereken önlemleri açıkla.

⚠ Dikkat:

Cihazın hasar görmesini önlemek için alınması gereken önlemleri açıkla.

Montaj tamamlandıktan sonra, Kullanma Kılavuzunda yer alan bilgilere uygun şekilde “Güvenlik Önlemleri”ni, kullanımını ve bakımını açıklayın ve cihazın normal şekilde çalıştığından emin olmak için bir çalışma testi yapın. Hem Montaj Kılavuzu hem de Kullanım Kılavuzu, kullanıcıda kalmak üzere kendisine verilmelidir. Bu kılavuzlar sonraki kullanıcılara da devredilmelidir.

⚠ Uyarı:

- Satıcıdan veya yetkili bir teknisyenden klimanın montajını yapmasını isteyiniz.
- Kullanıcı kesinlikle üniteyi onarmaya veya başka bir yere taşımaya çalışmamalıdır.
- Üniteyi, ağırlığını kaldırabilecek bir yere monte edin.
- Kablo için sadece belirtilen kabloları kullanın. Kablo bağlamları, terminal bağlantılarında hiç gerilim uygulanmadan güvenli yapılmalıdır. Ayrıca kablo için kabloları hiçbir zaman birbirine bağlamayın (tersi bu belgede belirtilmemiştir). Bu talimatlara uyulmaması aşırı ısınmaya ya da yangına neden olabilir.
- Sadece Mitsubishi Electric'in izin verdiği aksesuarları kullanın ve bunları bayinize veya yetkili teknisyene monte ettirin.
- Isı eşanjörünün kanatçıklarına dokunmayınız.
- Montajı montaj elkitabında belirtildiği gibi gerçekleştirin.
- Elektrikle ilgili her türlü işin ruhsatlı elektrikçi tarafından yerel yönetmeliklere uygun olarak yapılmasını sağlayın.
- Cihaz mutlaka ulusal kablo bağlantı yönetmeliklerine uygun şekilde monte edilmelidir.

⚠ Dikkat:

- R410A soğutucu kullanıldığında mevcut soğutucu borularını kullanmayın.
- R410A soğutucu kullanıldığında geçme ve flanşlı bağlantılara sürülen soğutucu yağı olarak eter yağı, ester yağı veya alkilbenzen (az miktarda) kullanın.
- Klimayı yiyecek maddeleri, bitki, hayvanlar, sanat eserleri ya da hassas cihazların bulunduğu yerlerde kullanmayın.
- Özel ortamlarda klimayı kullanmayın.
- Üniteye topraklayın.
- Gerektiğinde, devre kesicisi takılmasını sağlayınız.
- Elektrik kabloları için yeterli akım kapasitesine sahip standart kablo kullanınız.
- Sadece belirtilen kapasitede sigorta ve devre kesici kullanınız.

- ⚡ : Kaçınılması gereken hareketleri gösterir.
- ⚠ : Önemli talimatlara mutlaka uymak gerektiğini gösterir.
- ⚡ : Topraklanması gereken parçaları gösterir.
- ⚠ : Dönen parçalara dikkat edilmesi gerektiğini gösterir.
- ⚡ : Bakım yapmaya başlamadan önce ana şalterin kapatılması gerektiğini gösterir.
- ⚡ : Elektrik çarpmasına dikkat edin.
- ⚠ : Sıcak yüzeye dikkat edin.
- ⚡ ELV : Bakım yapacağınız zaman lütfen hem İç Ünitenin hem de Dış Ünitenin elektrik girişini kapatın.

⚠ Uyarı:

Ana üniteye yapıştırılmış olan etiketleri dikkatle okuyunuz.

- Elektrik kablosu hasar görmüşse, olası tehlikelerin önlenmesi için mutlaka üretici, yetkili servis veya benzeri yetkili kişi veya kuruluşlar tarafından değiştirilmelidir.
- Eğer klima cihazı küçük bir odaya kurulacaksa, soğutucu kaçağı olması halinde bile odadaki soğutucu yoğunluğunun güvenlik sınırını aşmasını önlemek üzere önlem alınmalıdır.
- Kesilen yüzeydeki delinen parçalar, kesme vb. yoluyla yaralanmalara yol açabilir. Montajcılar, eldiven vb. koruyucu donanım giymelidirler.
- Klimanın montajını yaparken, yerini değiştirirken veya bakımını yaparken soğutucu hatlarını doldurmak için yalnızca belirtilen soğutucuyu (R410A) kullanın. Bu soğutucuyu diğer soğutucularla karıştırmayın ve hatlarda hava kalmamasını sağlayın. Havanın soğutucuyla karışması, soğutucu hattında anormal bir basınç oluşmasına neden olabilir ve bu da patlamaya veya diğer tehlikelerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Sistem için belirtilenden farklı bir soğutucunun kullanılması mekanik arızaya, sistemin bozulmasına veya ünitenin arızalanmasına neden olabilir. Bu durum, en kötü ihtimalde ürün güvenliğinin sağlanması açısından bir engel ortaya çıkarabilir.


- Anahtarlara ıslak elle dokunmayınız.
- Soğutucu madde borularına cihaz çalışırken ve durduktan hemen sonra, çıplak elle dokunmayınız.
- Klimayı panel ve mahfazalar çıkarılmış olarak çalıştırmayın.
- Cihazın çalışmasını durdurduktan hemen sonra ana elektrik şalterini kapatmayın.
- Ünite, tavanın üzerindeki hava yüksek sıcaklık/yüksek nemde (26°C üzeri çiylenme noktası) iken çok uzun bir süre çalışırsa iç ünite veya tavan malzemelerinde çiylenme nedeniyle yoğunlaşma oluşabilir. Üniteler bu koşulda çalıştığında çiylenme nedeniyle yoğunlaşmayı önlemek için ünitenin tüm yüzeyinde veya tavan malzemelerinde yalıtım malzemesi (10-20 mm) kullanın.

2. İç ünitenin montajı

2.1. İç ünite aksesuarlarını kontrol edin (Şekil 2-1)


İç üniteyle birlikte, (giriş izgarasının içinde bulunan) aşağıdaki yedek parçalar ve aksesuarlar verilmiş olmalıdır.

	Aksesuarın adı	Miktar
①	Rondela	4 adet
②	Rondela (izolasyonlu)	4 adet
③	Boru kapağı	2 adet
④	Bant	büyük : 6 adet, küçük : 2 adet
⑤	Vida	4 adet M5 × 0,8 × 30
⑥	Drenaj soketi	1 adet üzerinde "UNIT" yazısı vardır
⑦	İzolasyon	1 adet

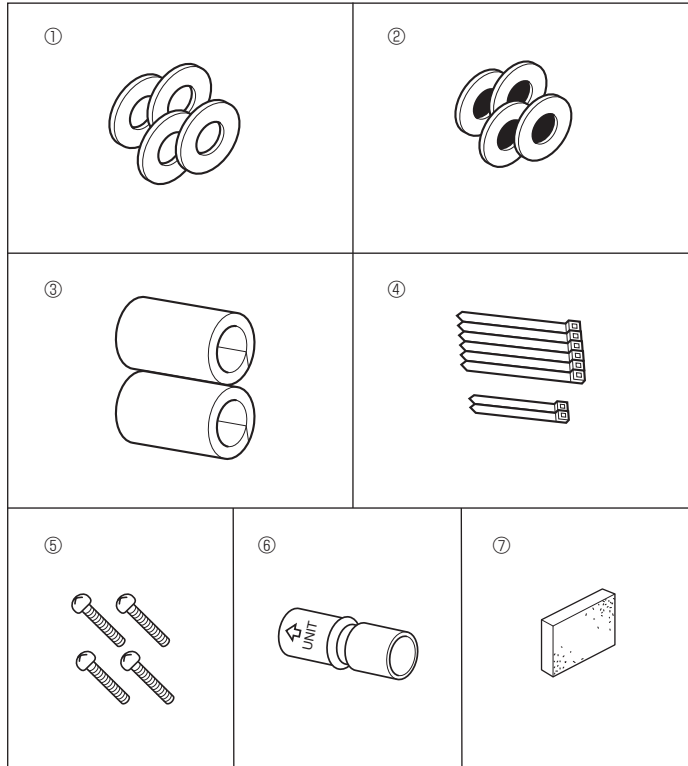

Şekil 2-1

3. Soğutucu borusu ve drenaj borusu

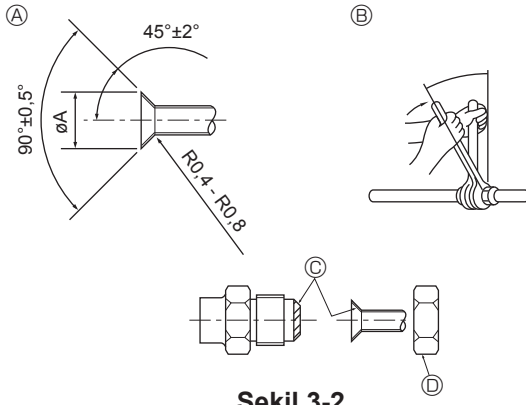

Şekil 3-2

3.2. Boruların bağlanması (Şekil 3-2)

- Piyasada satılan bakır borular kullanıldığında, sıvı ve gaz borularını piyasada satılan yalıtım malzemeleriyle sarın (en az 100 °C sıcaklığa dayanıklı olmalı veya en az 12 mm kalınlığında olmalıdır).
- Drenaj borusunun bina içindeki aksami polietilen köpük yalıtım malzemeleriyle sarılmalıdır (özellik ağırlığı 0,03 olmalı, kalınlığı en az 9 mm olmalıdır).
- Geçme somunu sıkmadan önce boru ve conta bağlantı yüzeylerine ince bir tabaka halinde soğutucu yağı uygulayınız.
- Boru bağlantılarını 2 somun anahtarıyla sıkınız.
- Soğutucu boru yalıtımında, yalnızca iç ünite bağlantılarının yalıtımı için verilen yalıtım malzemelerini kullanın. Dikkatli izole edin.

⚠ Uyarı:


Ünitenin montajını yaparken, kompresörü çalıştırmadan önce soğutucu borularını sağlam şekilde bağlayın.

Ⓐ Geçme kesim ölçüleri

Bakır boru D.Ç. (mm)	Geçme boyutları ØA boyutları (mm)
Ø6,35	8,7 - 9,1
Ø9,52	12,8 - 13,2
Ø12,7	16,2 - 16,6
Ø15,88	19,3 - 19,7
Ø19,05	23,6 - 24,0

Ⓑ Soğutucu boru boyutları ve Geçme somun sıkıştırma torku

	R410A				Geçme somun O.D.	
	Sıvı borusu		Gaz borusu		Sıvı borusu (mm)	Gaz borusu (mm)
	Boru büyüklüğü (mm)	Sıkıştırma torku (N.m)	Boru büyüklüğü (mm)	Sıkıştırma torku (N.m)		
P20/25/32/40	O.D. Ø6,35 (1/4")	14 - 18	O.D. Ø12,7 (1/2")	49 - 61	17	26

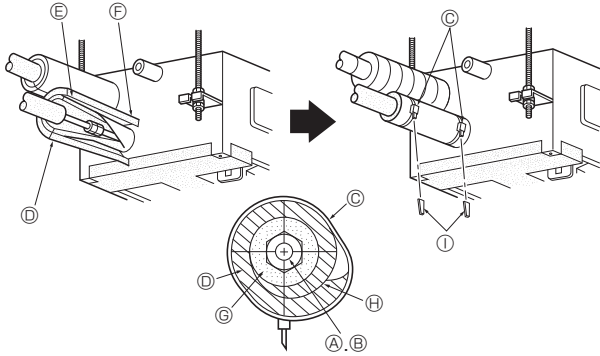

Şekil 3-3

Ⓒ Bütün geçme yatağı yüzeyine soğutucu makine yağı sürün.

* Vida kısımlarına soğutucu makine yağı uygulamayın.

(Aksi takdirde, geçme somunlar gevşeyebilir.)

Ⓓ Ana üniteye bağlı geçme somunları kullandığınızdan emin olun.

(Piyasada satılan ürünlerin kullanılması çatlamaya neden olabilir.)

Montaj işlemleri (Şekil 3-3)


- Geçme somunları ve kapakları iç üniteden çıkarınız.
- Sıvı ve gaz borularını geçme bağlantı için kestikten sonra kesilmiş geçme yüzeyine soğutma makine yağı (yerel tedarik) uygulayınız.
- Soğutucu borularını vakit geçirmeden bağlayınız.
- Verilen boru kapağını ③ ünite içindeki sac levhaya dayanıncaya kadar gaz boruları üzerinde kaydırın.
- Verilen boru kapağını ③ ünite içindeki sac levhaya dayanıncaya kadar sıvı boruları üzerinde kaydırın.
- Her iki uçtaki boru kapağını ③ (15 - 20 mm) verilen bantlarla sıkıştırın ④.
 - Ⓐ Gaz boruları
 - Ⓑ Sıvı boruları
 - Ⓒ Bant (büyük)
 - Ⓓ Boru kapağı
 - Ⓔ Kenarı yukarıya kıvrın.
 - Ⓕ Boru kapağını sac levhaya dayayın.
 - Ⓖ Soğutucu borusu ısı yalıtım malzemesi
 - Ⓗ Sıkıca sarın.
 - Ⓘ Fazla bantı kesip atın.

3.3. Drenaj Tesisatı İşleri (Şekil 3-4)

- Drenaj tesisatı için D.Ç. Ø26 mm PVC BORU kullanınız ve 1/100 veya daha fazla aşağıya doğru meyil sağlayınız.
- Boru bağlantıları için polivinil klorür ailesine mensup tutkal kullanmaya dikkat ediniz.
- Boru tesisatı için şemaya bakınız.
- Boru çekme yönünü değiştirmek için takılı drenaj hortumunu kullanınız.
 - ① Doğru boru tesisatı
 - ② Yanlış boru tesisatı
 - Ⓐ İzolasyon (9 mm veya daha fazla)
 - Ⓑ Aşağıya doğru meyil (1/100 veya daha fazla)
 - Ⓒ Metal destek
 - Ⓔ Hava boşaltma musluğu
 - Ⓕ Çıkış borusu
 - Ⓖ Sifon
 - Ⓖ Mümkün olduğu kadar küçük olsun.
 - Ⓖ Mümkün olduğu kadar büyük olsun (yaklaşık 10 cm).


Gruplandırılmış tesisat

- Ⓓ VP-20 (D.Ç. Ø26 PVC BORU)
- Ⓔ Aşağıya doğru meyil (1/100 veya daha fazla)
- Ⓔ Mümkün olduğu kadar büyük yapınız.
- ① Gruplandırılmış tesisat için D.Ç. Ø38 PVC BORU (9 mm veya daha fazla izolasyon)
- Ⓔ İç ünite
- Ⓔ Gruplandırılmış tesisat için büyük çaplı boru kullanınız
- Ⓔ 50 cm'ye kadar

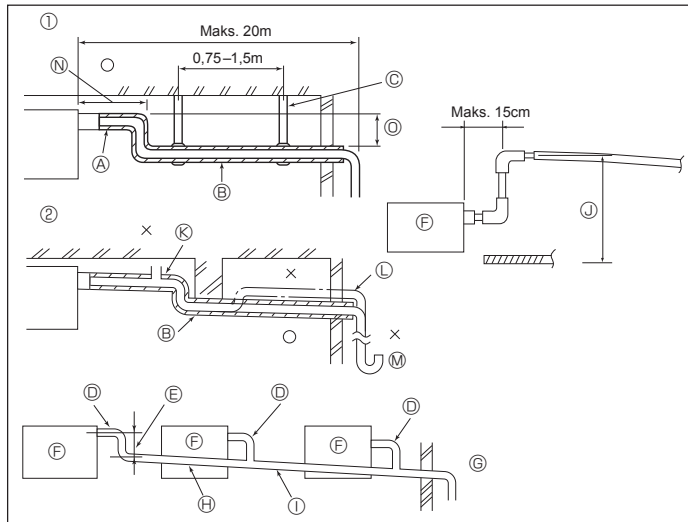


Şekil 3-4


3. Soğutucu borusu ve drenaj borusu

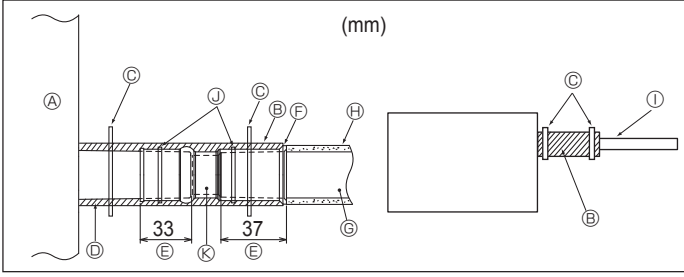


Şekil 3-5

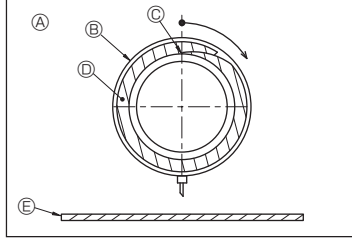

Şekil 3-6

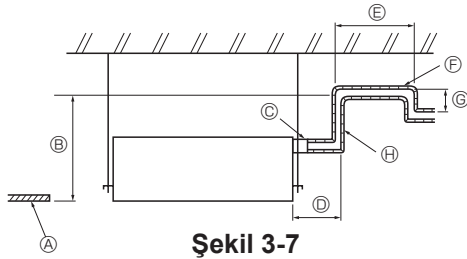

Şekil 3-7

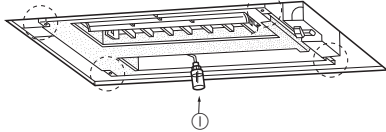

Şekil 3-8

1. Drenaj soketini (üniteyle birlikte verilmiştir) drenaj çıkışına bağlayınız. (Şekil 3-5) (Boruyu PVC tutkalla tutturduktan sonra bantlayarak tespit ediniz.)
2. Piyasadan satın alınan bir drenaj borusunu (PVC boru, O.D. ø26) tesis ediniz. (Boruyu PVC tutkalla tutturduktan sonra bantlayarak tespit ediniz.)
3. Boruyu izole ediniz. (PVC boru, O.D. ø26 ve soket)
4. Drenajın engelsiz aktığını kontrol ediniz.
5. Drenaj çıkışını ve drenaj soketini izolasyon malzemesiyle ⑦ izole ettikten sonra malzemeyi bantlayarak sabitleyiniz. (Hem izolasyon maddesi hem de bant üniteyle birlikte teslim edilir.) (Şekil 3-6)

[Şekil 3-5]

- A Ünite
- B İzolasyon maddesi ⑦
- C Bant (büyük) ④
- D Drenaj çıkışı (şeffaf)
- E Daldırma marjı
- F Eş
- G Drenaj borusu (PVC boru, O.D. ø26)
- H İzolasyon maddesi (piyasadan temin)
- I PVC boru, O.D. ø26 (1/100 veya dahafazla meyil)
- J Bant (küçük) ④
- K Drenaj soketi

[Şekil 3-6]

- A Drenaj borusu kesit görünümü
- B Bant (büyük) ④
- C İzolasyon sarma başlangıç noktası (Üst tarafında)
- D İzolasyon maddesi ⑦
- E Tavan paneli


Drenajın yukarı doğru olduğu durumlarda (Şekil 3-7)

- ⑥ noktasındaki dikey bölüm için mümkün olan en büyük boyut tavanın alt yüzeyinden itibaren 60 cm'dir. Bu dikey bölümü mümkün olduğu kadar kısa yapın.


Su drenaj kontrolü (Şekil 3-8)

1. Drenaj kabına 0,5 litre kadar su doldurun. (Suyu doğrudan doğruya drenaj pompasının içine dökmeyin.)
 2. Ünite çalıştırma testi yapın (Serin modunda).
 3. Şeffaf kontrol penceresine ve drenaj borusunun çıkışına bakarak su drenajını kontrol edin.
 4. Çalıştırma testini durdurun. (Elektriği kapatmayı unutmayın.)
- A Tavan paneli
 - B Yaklaşık 60 cm
 - C Drenaj çıkışının konumu
 - D Mümkün olduğu kadar kısa olsun
 - E Mümkün olduğu kadar küçük olsun.
 - F Aşağıya doğru meyil (1/100 veya daha fazla)
 - G Mümkün olduğu kadar büyük olsun (En az 10 cm).
 - H Drenaj borusu dikey bölümü
 - I Su şişesi (yerel piyasadan)

4. Elektrik işleri

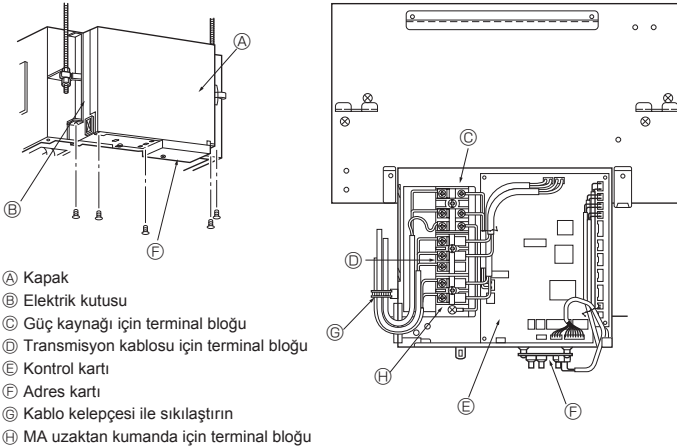

Şekil 4-1

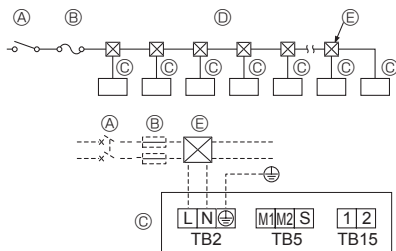

Şekil 4-2

4.1. Elektrik kablolarının bağlanması (Şekil 4-1)

* Kapak panelini yerine takmadan önce tüm elektrik kablolarının tamam olduğunu kontrol edin.

1. Adres panosunun kapağını çıkarın (2 civata).
 2. Elektrik kutusunun kapağını çıkarın (1 civata).
 3. Elektrik kutusunu tespit eden civataları çıkarın ve kutuyu aşağı indirin (2 civata).
 4. Kabloları elektrik kutusunun içine sokun.
 5. Kabloları terminal blokuna sıkıca bağlayın.
- * Çeşitli kabloların kutunun bakım sırasında aşağı indirilmesine imkân verecek kadar uzun olmasını sağlayın.
6. Kablo kelepçesiyle kabloları elektrik kutusunun yan tarafına tespit edin.
 7. Çıkardığınız parçaları yerlerine takın.

4.2. Güç besleme kabloları

- Kablo boyutu, ilgili yerel ve ulusal yönetmeliğe uygun olmalıdır.
 - Diğer kablolardan daha uzun bir toprak hattı bağlayın.
 - Güç besleme uygulama kuralları, 60245 IEC 53 ya da 60227 IEC 53 tasarımından daha hafif olamaz.
 - Klimanın montajı için her kontağın iki ucu arasında en az 3 mm boşluk bulunan bir şalter kullanılmalıdır.
- Güç kablosu kalınlığı: 1,5 mm²'den kalın.

⚠ Uyarı:

Güç kablosunu ya da iç-dış bağlantı kablosunu asla birbirine bağlamayın, aksi takdirde duman, yangın ya da iletişim hatasına neden olabilir.


► Toprak kaçağı devre kesicisi (NV) kullanın.

Devre kesici için, gelen gücü tüm aktif fazlı iletkenlerde kesmesini sağlayacak araçlar verilecektir.

[Şekil 4-2]

- A Şalter 16A
- B Aşırı akım koruması 16A
- C İç ünite
- D Toplam çalışma akımı 16 A'den az olacak
- E Kutuyu çek

4. Elektrik işleri

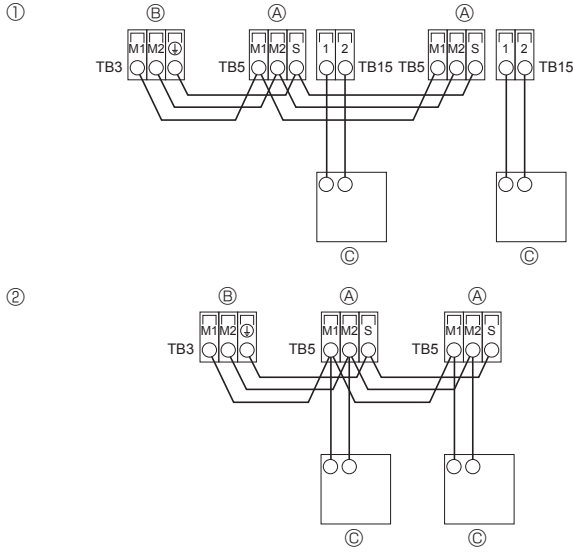

Şekil 4-3

4.3. Kontrol kablosu türleri

1. İletim kablosu tesisatı

İletim kablosu türleri	CVVS ya da CPEVS blendaj kablosu
Kablo çapı	1,25 mm ² 'den fazla
Uzunluk	200 m'den kısa

2. M-NET Uzaktan kumanda ünitesi kabloları

Uzaktan kumanda ünitesi kablosu türü	MVVS blendaj kablosu
Kablo çapı	0,5 - 1,25 mm ² 'den fazla
Uzunluk	10 m'den uzun olan kısımları izin verilen en uzun iletim kablosu uzunluğu olan 200 m'ye ekleyiniz.

3. MA Uzaktan kumanda ünitesi kabloları

Uzaktan kumanda ünitesi kablosu türü	2-hatlı kablo (yalıtsız)
Kablo çapı	0,3 - 1,25 mm ²
Uzunluk	200 m'den kısa

4.4. Uzaktan kumanda ünitesi, iç ve dış iletim kablolarının bağlanması (Şekil 4-3)

- TB5 iç ünitesinin ve TB3 dış ünitesinin bağlanması. (Kutupsuz 2 tel) TB5 iç ünitedeki "S" blendajlı kablo bağlantısıdır. Kablo bağlantılarına ilişkin spesifikasyonlar için dış ünite talimat elkitabına bakınız.
- Uzaktan kumanda ünitesini birlikte verilen elkitabına göre monte ediniz.
- Uzaktan kumanda ünitesinin iletim kablosunu 0,75 mm² göbekli kabloyla 10 m'yi aşmayacak şekilde bağlayınız. Eğer mesafe 10 m'den fazlaysa, 1,25 mm²'lik jonksiyon kablosu kullanınız.

① MA Uzaktan kumanda ünitesi

- TB15 iç ünitesindeki "1" ve "2"yi bir MA uzaktan kumanda ünitesine bağlayın. (Kutupsuz çift tel)
- 1 ile 2 arasında DC 9 - 13 V (MA uzaktan kumanda ünitesi)

② M-NET Uzaktan kumanda ünitesi

- TB5 iç ünitesindeki "M1" ve "M2"yi bir M-NET uzaktan kumanda ünitesine bağlayın. (Kutupsuz çift tel)
- M1 ile M2 arasında DC 24 - 30 V (M-NET Uzaktan kumanda ünitesi)

③ İç iletim kablosu terminal bloğu

④ Dış iletim kablosu terminal bloğu

⑤ Uzaktan kumanda ünitesi

4.5. Adreslerin düzenlenmesi (Şekil 4-4)

(Bu işlemi ana elektrik kaynağı kapatılmış (OFF) durumda yapmaya dikkat ediniz.)

- İki tür döner anahtar ayarı vardır: 1 - 9 arasındaki ve 10'un üzerindeki adreslerin düzenlenmesi ve şube numaralarının düzenlenmesi.

① Adreslerin düzenlenmesi

Örnek: Eğer Adres "3" ise, SW12'yi (10'un üstü için) "0" olarak bırakınız ve SW11'i (1 - 9 için) "3" ile eşleyiniz.

② SW14 Branşman numaralarının düzenlenmesi (Yalnız R2 serileri)

Her iç ünitesine ait kol numarası, iç ünitesinin bağlı olduğu BC-kontrolör port numarasıdır.

R2-olmayan iç ünite serileri için "0" olarak bırakın.

- Tüm döner anahtarlar fabrikadan "0" a düzenlenmiş olarak sevk edilir. Bu anahtarlar, ünite adreslerini ve branşman numaralarını isteğe göre düzenlemek için kullanılabilir.

- İç ünite adresleri tesiste kullanılan sisteme göre değişir. Onları ayarlamak için veri kitabına başvurunuz.


Not:

Lütfen SW5 anahtarını besleme kaynağı voltajına göre düzenleyin.

- Besleme kaynağı voltajı 230 ve 240 volt olduğu zaman SW5'i 240 volta düzenleyin.

- Besleme kaynağı 220 volt olduğu zaman SW5'i 220 volta düzenleyin.

③ Adres levhası

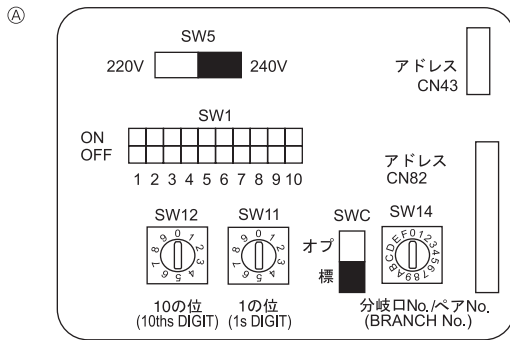


Şekil 4-4


4.6. Oda sıcaklığının uzaktan kumanda ünitesindeki entegre sensörle algılanması (Şekil 4-4)

Oda sıcaklığını uzaktan kumanda ünitesindeki entegre sensörle saptamak istiyorsanız, kontrol levhasındaki SW1-1 anahtarını "ON" konumuna getiriniz. SW1-7 ve SW1-8 şalterlerinin ayarlanmasıyla ısıtıcı termometresi OFF durumundayken de hava akımının ayarlanması mümkündür.


5. Izgaranın takılması

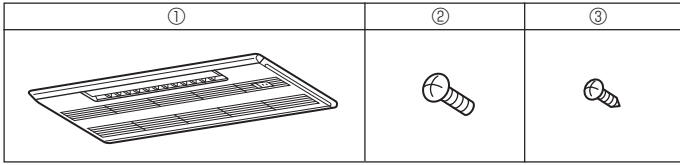


Şekil 5-1

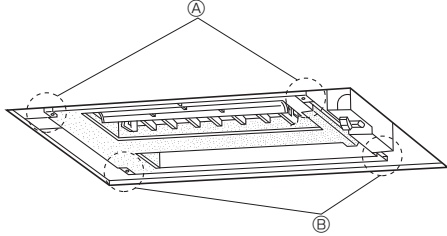


Şekil 5-2

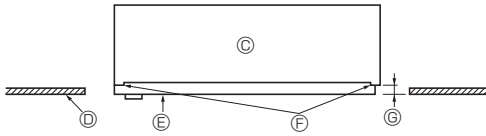

Şekil 5-3

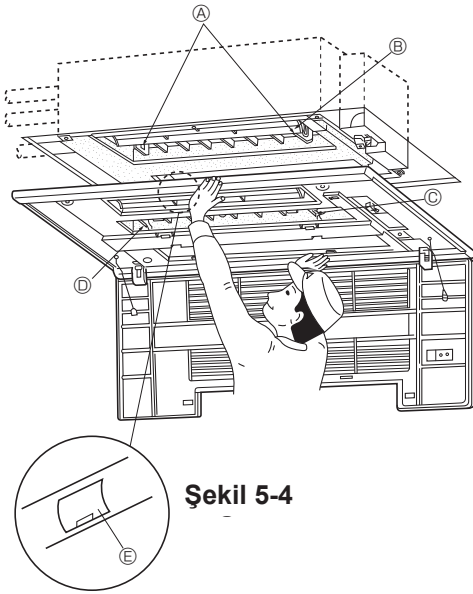

Şekil 5-4

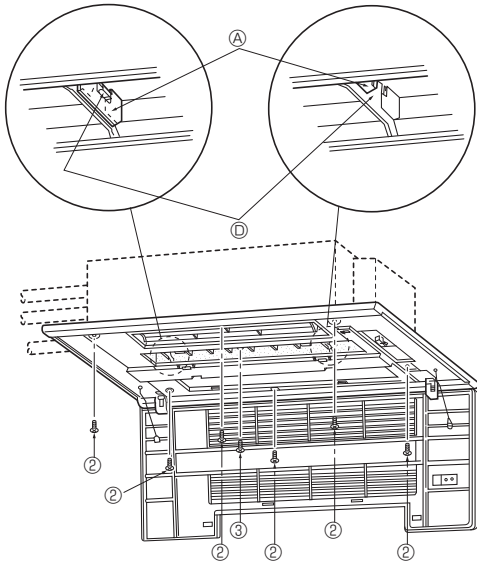

Şekil 5-5

5.1. İçindekilerin kontrolü (Şekil 5-1)

- Bu kit aşağıdaki parçaları içerir.

	Aksesuarın adı	Miktar	Açıklama
①	Izgara	1	
②	Vida	6	M5 × 0,8 × 16
③	Vida	1	4 × 16

- A Izgaranın bağlanma noktaları
- B Izgaranın bağlanma noktaları
- C İç ünite
- D Tavan yüzeyi
- E Drenaj kabı
- F Ön ızgaranın bağlanma yerleri
- G Bu yüzeylerin birbirleriyle aynı seviyede olmasını sağlayın (0 - 3 mm).

5.2. Yerine yerleştirmeden önce yapılacak kontroller (Şekil 5-2, 3)

- Ön paneli monte etmeden önce, iç ünitenin tavadaki menfezle dik açı oluşturacak şekilde hizalanmasına (ya da duvarla tavan arasındaki açığı paralel olmasına) dikkat edin.
- Ön panelin tespit edileceği dört noktanın tavan yüzeyine temas ettiğini kontrol edin.
- Soğutucu borularının, drenaj borularının vb aksamın izolasyonunun yerlerinde olduğunu ve kablo bağlantılarının ve düzenlemelerinin tamam olduğunu kontrol edin.

5.3. Izgaranın takılması (Şekil 5-4)

- Üzerinde "Push" (bastır) yazılı yere bastırarak hava giriş ızgarasını açın ve hava filtresini çıkarın.
- Fanın ortasındaki vida kapağını çıkarın.
- İç ünitenin üst ve yan kapaklarını tamamen açın.
- Ön panel üzerindeki geçici tutturma dillerini iç ünite üzerindeki kancalara geçirin.
- A Kancalar
- B Üst ve yan kapakları tamamen açın.
- C Geçici tutturma dili
- D Geçici tutturma dili
- E Vida kapağı

- Ön paneli duvar ile tavan arasındaki açığı uyacak şekilde ayarlayın ve (bu ızgara ile birlikte verilen) bağlantı civatalarını ② sağdaki ve soldaki dört deliğe tam sıkımadan takın. (Şekil 5-5)
- Sonra ortadaki üç yerde bulunan tespit civatalarını ② ve tespit vidalarını ③ sıkın.
- Son olarak da sol ve sağ taraftaki dört yerdeki tespit civatalarını ② sıkın.
- Bu noktada, iç ünite ile ön panel ve ön panel ile tavan yüzeyi arasında herhangi bir açıklık kalmamasına dikkat edin. Eğer açıklık kalmışsa, buradan rüzgâr girebilir ve su damlamasına neden olabilir (Şekil 5-6).
- * Tespit civatalarını ② ve tespit vidalarını ③ sonuna kadar sıkın.


⚠ İkaz:

- Vidayı tespit pullarıyla ② ve ③ sıkarken, 2,7 N·m veya daha düşük bir tork kuvveti uygulayın. Kesinlikle darbeli vidalama makinesi kullanmayın.
- Aksi takdirde, parçalar hasar görebilir.
- Hava filtresini ve vida kapağını yerlerine takın ve üzerinde "Push" (bastır) yazılı yere bastırarak hava giriş ızgarasının yerine oturmasını sağlayın.

[Şekil 5-5]

- A Kanca
- B Geçici tutturma dilleri

5. Izgaranın takılması

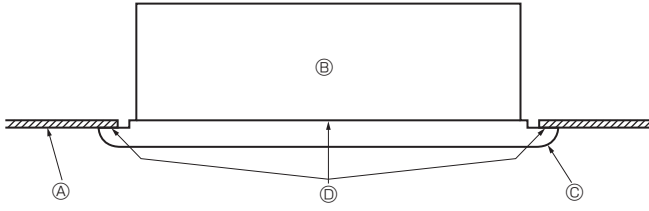

Şekil 5-6

5.4. Montajdan sonra yapılacak kontroller (Şekil 5-6)

- İç ünite ile ön panel ve ön panel ile tavan yüzeyi arasında herhangi bir açıklık kalmadığını kontrol edin. Eğer açıklık kalmışsa, buradan rüzgâr girebilir ve kondansasyona neden olabilir.
- Hava filtresinin yerine takılı olduğunu kontrol edin.
 - A Tavan yüzeyi
 - B İç ünite
 - C Izgara
 - D Burada açıklık olmamalı


6. Çalışma testi

6.1. İşletme testinden önce

- İç ve dış ünitenin montajının ve kablo ve boru bağlantılarının tamamlanmasından sonra, soğutucu kaçağı, elektrik ve kontrol kablolarında gevşeme, hatalı polarite ve fazlardan birinde kopma olup olmadığına bakınız.
- 500-Voltluk bir megommetreyle besleme kaynağı terminalleriyle toprak arasında en az 1,0 MΩ direnç bulunduğunu kontrol ediniz.

- Bu testi kontrol kablosu (düşük gerilim devresi) terminallerinde yapmayınız.

Uyarı:
İzolasyon direnci 1,0 MΩ'dan azsa klimayı kullanmayınız.

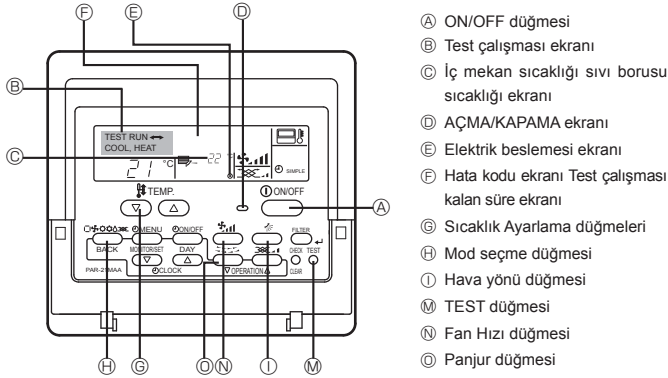

Şekil 6-1

6.2. Çalışma testi

Kablolu uzaktan kumanda kullanarak (Şekil 6-1)

- Elektrik şalterini çalıştırma denemesinden en az 12 saat önce açın.
 - [TEST] düğmesine iki kere basın. ➡ "TEST RUN" LCD ekranı
 - [Mode selection] (mod seçimi) düğmesine basın ve soğutma (ya da ısıtma) moduna geçin. ➡ Dışarıya soğuk (veya sıcak) hava üşendiğinden emin olun.
 - [Fan speed] (rüzgâr hızı) düğmesine basın. ➡ Rüzgâr hızının devreye girdiğinden emin olun.
 - [Air direction] (Hava yönü) düğmesine veya [Louver] (Panjur) düğmesine basın. ➡ pervane ya da panjurun çalışmasını kontrol edin.
 - Dış ünite fanının çalışmasını kontrol edin.
 - [ON/OFF] (açma/kapatma) düğmesine basarak çalıştırma denemesini kaldırın. ➡ Durdur
 - Bir telefon numarası kaydedin.
- Uzaktan kumandaya, herhangi bir arıza meydana geldiğinde başvurmak üzere, tamir dükkanı, satış bürosu, vb. gibi yerlerin telefon numarasını kaydedebilirsiniz. Herhangi bir arıza meydana geldiğinde telefon numarası ekranda görüncektir. Kayıt işlemleri için, iç ünite kullanım kılavuzuna bakın.

Not:

- Uzaktan kumanda üzerinde bir hata kodu ekrana gelirse ya da klima cihazı düzgün çalışmazsa, lütfen dış ünite montaj kılavuzuna ya da diğer teknik materyallere bakın.
- OFF (KAPATMA) zamanlayıcısı, test çalışmasının 2 saat sonra otomatikman duracağı şekilde ayarlanır.
- Test çalışması esnasında kalan zaman süre ekranında gösterilir.
- Test çalışması esnasında iç ünite soğutma sıvısı borularının sıcaklığı uzaktan kumanda üzerindeki oda sıcaklığı ekranında gösterilir.
- VANE (PERVANE) veya LOUVER (PANJUR) düğmesine basıldığında zaman iç ünite modeline bağlı olarak, uzaktan kumanda üzerinde "NOT AVAILABLE" (KULLANILAMAZ) mesajı ekrana gelebilir, ancak bu bir arıza değildir.

Содержание

1. Меры предосторожности.....	74	4. Электрические работы.....	78
2. Установка внутреннего прибора.....	74	5. Установка вентиляционной решетки.....	80
3. Труба хладагента и дренажная труба.....	76	6. Выполнение испытания.....	81

Примечание:
В этом руководстве по использованию аппарата фраза “проводной пульт дистанционного управления” относится к пульту дистанционного управления PAR-21MAA. Сведения о других пультах дистанционного управления приводятся в руководстве по установке или руководстве по начальным настройкам, находящемся в этих коробках.

1. Меры предосторожности

- ▶ До установки прибора убедитесь, что Вы прочли все “Меры предосторожности”.
- ▶ Пожалуйста, перед подключением данного оборудования к системе электропитания, сообщите об этом своему поставщику электропитания или получите его разрешение.

⚠ Предупреждение:
Описывает меры предосторожности, необходимые для предотвращения получения травмы или гибели пользователя.

⚠ Осторожно:
Описывает меры предосторожности, необходимые для предотвращения повреждения прибора.

После окончания установочных работ проинструктируйте пользователя относительно правил эксплуатации и обслуживания аппарата, а также ознакомьте с разделом “Мера предосторожности” в соответствии с информацией, приведенной в Руководстве по использованию аппарата, и выполните тестовый прогон аппарата для того, чтобы убедиться, что он работает нормально. Обязательно передайте пользователю на хранение экземпляры Руководства по установке и Руководства по эксплуатации. Эти Руководства должны быть переданы и последующим пользователям данного прибора.

- ⚠ Предупреждение:
 - Обратитесь к дилеру или квалифицированному технику для выполнения установки кондиционера воздуха.
 - Запрещается самостоятельный ремонт или перемещение прибора.
 - Устанавливайте прибор в месте, способном выдержать его вес.
 - Используйте для проводки указанные кабели. Убедитесь, что кабели надежно соединены, а оконечные соединения не натянуты. Никогда не соединяйте кабели внахлест (если иное не указано в прилагаемой документации). Несоблюдение этих инструкций может привести к перегреву или возгоранию.
 - Используйте только те дополнительные принадлежности, на которые имеется разрешение от Mitsubishi Electric; для их установки обращайтесь к дилеру или уполномоченному специалисту по установке.
 - Не прикасайтесь к лопастям теплообменника.
 - Устанавливайте кондиционер согласно инструкциям, приведенным в данном Руководстве по установке.
 - Все электроработы должны выполняться квалифицированным электриком, имеющим соответствующую лицензию, в соответствии с местными нормативами.

- ⚠ Осторожно:
 - При использовании хладагента R410A следует заменить установленные ранее трубы хладагента.
 - Используйте эфирное масло или алкилбензин (в небольших количествах) в качестве охлаждающего масла для смазывания растровых и фланцевых трубных соединений при использовании хладагента R410A.
 - Не используйте кондиционер воздуха в местах содержания продуктов, домашних животных, растений, точных приборов или предметов искусства.
 - Не используйте кондиционер воздуха в особых условиях.
 - Заземлите прибор.
 - Установите прерыватель цепи, если требуется.
 - Используйте сетевой кабель достаточной мощности напряжения.

- ⊘ : Указывает действие, которое следует избегать.
- ⚠ : Указывает на важную инструкцию.
- ⚡ : Указывает, что данная часть должна быть заземлена.
- ⚠ : Указывает на необходимость проявлять осторожность по отношению к вращающимся частям.
- ⚡ : Указывает на необходимость отключения главного выключателя перед проведением техобслуживания.
- ⚡ : Опасайтесь электрошока.
- ⚠ : Опасайтесь горячих поверхностей.
- ⚡ ELC : При проведении техобслуживания отключите электропитание как внутреннего, так и наружного прибора.
- ⚠ Предупреждение:
Внимательно прочтите текст на этикетках главного прибора.

- Установку необходимо выполнять в соответствии с действующими правилами электробезопасности.
- Поврежденный кабель из комплекта поставки должен быть заменен в целях безопасности производителем, сервисным агентом или лицами, обладающими необходимой квалификацией.
- Если кондиционер установлен в небольшом помещении, необходимо принять меры для предотвращения концентрации хладагента свыше безопасных пределов в случае утечки хладагента.
- Вырубленные грани отпрессованных деталей могут нанести травмы - порезы и т.д. Просим установщиков надевать защитную одежду, например, перчатки и т.д.
- При монтаже или перемещении, а также при обслуживании кондиционера используйте только указанный хладагент (R410A) для заполнения трубопроводов хладагента. Не смешивайте его ни с каким другим хладагентом и не допускайте наличия воздуха в трубопроводах. Наличие воздуха в трубопроводах может вызывать скачки давления, в результате которых может произойти взрыв или другие повреждения.
- Использование любого хладагента, отличного от указанного для этой системы, вызовет механическое повреждение, сбой в работе системы, или выход устройства из строя. В наихудшем случае, это может послужить серьезной преградой к обеспечению безопасной работы этого изделия.

- Используйте прерыватель цепи и предохранитель указанной мощности.
- Не прикасайтесь к выключателям мокрыми руками.
- Не прикасайтесь к трубам хладагента во время работы и сразу после выключения прибора.
- Не используйте кондиционер воздуха, если его панели и крышки сняты.
- Не отключайте питание немедленно после выключения прибора.
- Если прибор работает длительное время и выше потолка присутствует воздух высокой температуры/высокой влажности (выше точки росы 26 °C), во внутреннем приборе или на потолочных материалах может возникнуть конденсация росы. При эксплуатации приборов в таких условиях, на всю поверхность прибора и потолочных материалов следует добавлять изоляционный материал (10–20 мм), чтобы предотвратить конденсацию росы.

2.1. Проверьте наличие дополнительных принадлежностей к внутреннему прибору (Рис. 2-1)

Внутренний прибор должен быть поставлен в перечисленными ниже запасными частями и приспособлениями (они помещаются в воздухозаборном устройстве воздухозаборной решетки).

	Название приспособления	Количество
①	Прокладка	4 шт.
②	Прокладка (с изоляцией)	4 шт.
③	Кожух трубы	2 шт.
④	Лента	большая : 6 шт., малая : 2 шт.
⑤	Винт	4 шт. M5 × 0,8 × 30
⑥	Соединительная муфта для дренажа	1 шт. С отметкой “UNIT”
⑦	Изоляция	1 шт.

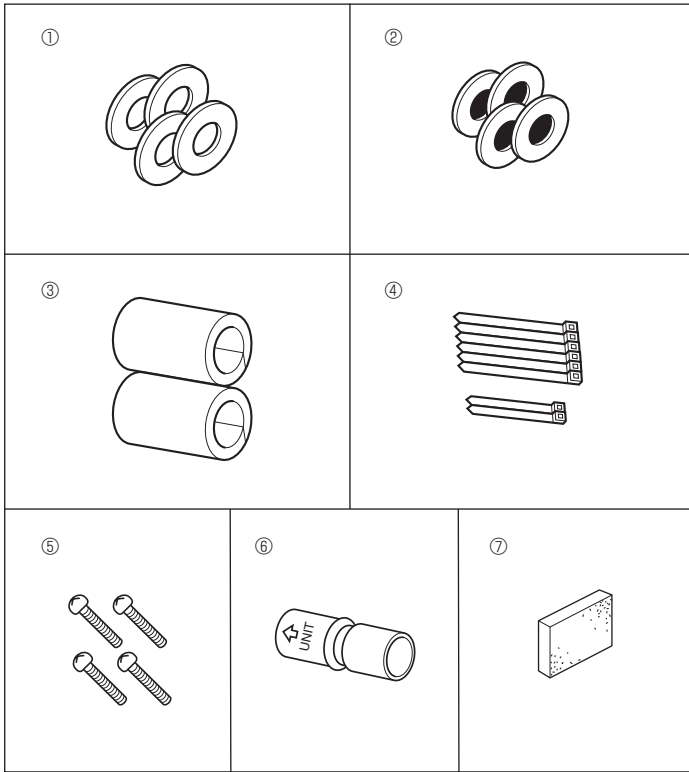


Рис. 2-1

2. Установка внутреннего прибора

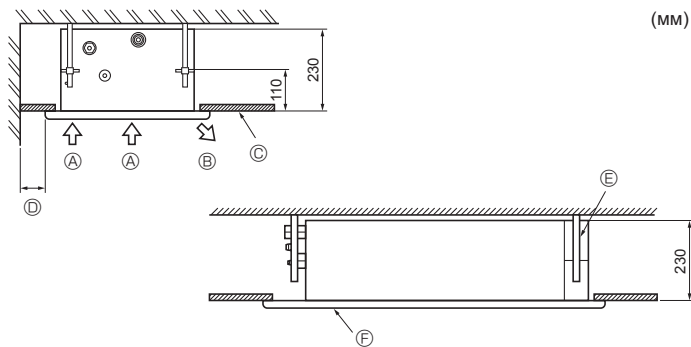


Рис. 2-2

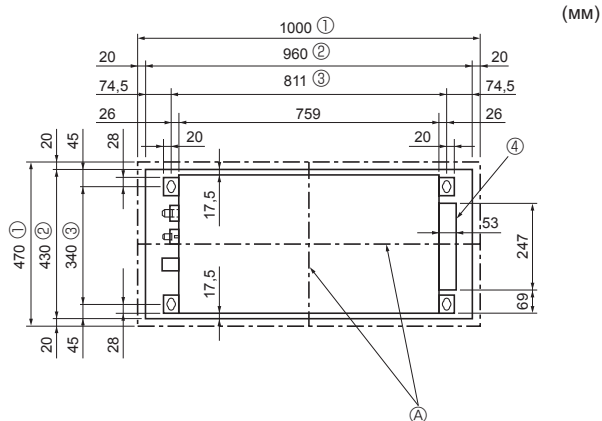


Рис. 2-3




Рис. 2-4




Рис. 2-5

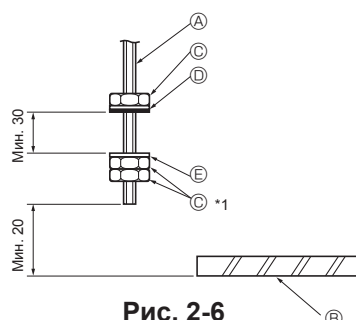


Рис. 2-6

2.2. Сервисное пространство (Рис. 2-2)

Размер потолочного отверстия можно регулировать в пределах, указанных на диаграмме, таким образом, чтобы отцентровать главный прибор в потолочном отверстии, обеспечив одинаковые зазоры по всем соответствующим противоположным сторонам.

- А Воздухозабор
- Б Выход воздуха
- В Потолочная панель
- Д Мин. 200 мм
- Е Подвесные болты W3/8 или M10
- Ф Решетка

2.3. Расположение отверстия в потолке и навесных болтов (Рис. 2-3)

Проделайте отверстие в потолке размером 430 мм i 960 мм. Это отверстие будет служить контрольным окном и потребуются в дальнейшем при проведении работ по обслуживанию прибора.

Если приведенные габариты не соблюдены в точности, при установке воздухозаборной решетки возможно появление зазоров между решеткой и внутренним прибором. Это в результате может привести к капанию жидкости и другим проблемам.

Обдумывая месторасположение отверстия, принимайте во внимание пространство вокруг потолка и проводите измерения с определенным допуском.

Типы потолков и строительных конструкций различны. Поэтому рекомендуется консультация со специалистом по строительству и отделке.

- А Центр отверстия в потолке должен находиться на одной линии с центром внутреннего прибора.
- 1 Внешняя сторона решетки
- 2 Отверстие в потолке
- 3 Угол наклона болта
- 4 Электрокоробка

С помощью установочного шаблона (верх упаковки) и калибра (входит в комплект поставки в качестве дополнительной принадлежности с воздухозаборной решеткой) сделайте отверстие в потолке таким образом, чтобы основной прибор можно было установить в соответствии с диаграммой. (Метод использования шаблона и калибра показан.)

Используйте навесные болты M10 (3/8").

* Навесные болты приобретаются на месте.

После подвешивания внутреннего прибора, Вам потребуется провести трубо- и электропроводку в надпотолочном пространстве. После определения расположения и направления трубопровода, установите трубы хладагента и дренажные трубы, электропроводку прибора дистанционного управления, а также соединительные провода между внутренним и внешним приборами в требуемом месте перед повешиванием внутреннего прибора. Это необходимо сделать особенно в том случае, если потолок уже на месте.

1 Деревянные конструкции (Рис. 2-4)

В качестве укрепления используйте анкерные балки (одноэтажные дома) или балки перекрытия (двухэтажные дома).

Деревянные балки для подвешивания кондиционера должны быть прочными и их боковые стороны должны быть длиной не менее 6 см, если балки разделяются не более, чем 90 см; их боковые стороны должны быть длиной не менее 9 см, если балки разделяются расстоянием 180 см. Размер навесных болтов должен быть $\varnothing 10$ мм (3/8"). (Болты не поставляются вместе с прибором).

При подвешивании внутреннего прибора пользуйтесь каналами, вентиляционными каналами и иными деталями, приобретаемыми на месте.

2 Железобетонные конструкции (Рис. 2-5)

Закрепляйте навесные болты, используя указанный метод, или используйте стальные или деревянные подвесные крепления и т.д. для установки навесных болтов.

- Д Потолочная панель
- Е Стропило
- В Балка
- Г Балка крыши
- И Используйте вставки с рейтингом 100-150 кг каждая (приобретаются на месте).
- 1 Навесные болты M10 (3/8") (приобретаются на месте)
- 2 Стальной стержень для укрепления
- К Канал С
- Л Подвесная скоба канала
- М Подвесной болт M10

2.4. Порядок подвешивания прибора (Рис. 2-6)

Болты 3/8" или M10 следует приобрести на месте.

Длина выступа болта из поверхности потолка должна быть отрегулирована заранее.

*1. При использовании дополнительной верхней гайки при подвешивании прибора, в некоторых случаях ее установка может потребоваться в дальнейшем.

- А Навесной болт
- Б Потолочная панель
- В Гайка
- Г Прокладка (с изоляцией) 2
- Е Прокладка (без изоляции) 1

2. Установка внутреннего прибора

1. 2. 3.

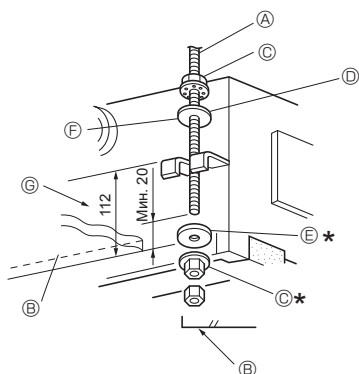


Рис. 2-7

4.

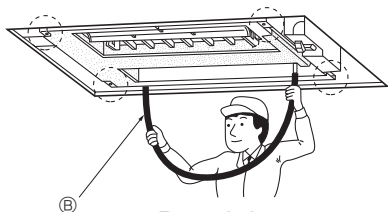


Рис. 2-8

5.

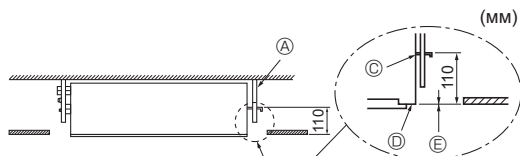


Рис. 2-9

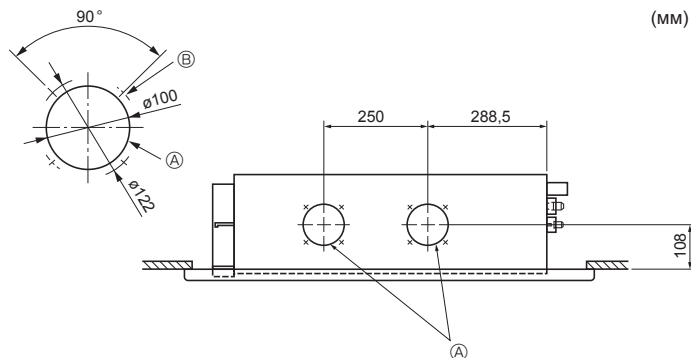


Рис. 2-10

(мм)

Проверьте шаг резьбы подвесного болта. (340 мм × 811 мм)

1. Заранее насадите шайбы ① ② (входят в комплект) и соответствующие гайки (приобретаются на месте) на подвесной болт. (Рис. 2-7)

* Выполняйте эту операцию в следующей последовательности (начиная сверху): гайка, шайба с изоляцией ②, шайба без изоляции ①, 2 гайки.

* Расположите шайбу с изоляцией ② таким образом, чтобы изоляция была обращена вниз, как изображено на рисунке.

2. Поднимите прибор и установите его на место, правильно отцентрировав по отношению к подвесному болту. Пропустите скобу между шайбами ① и ②, которые уже на месте, и закрепите гайки. Повторите данную операцию в четырех точках.

* Убедитесь в том, что подвесной болт выступает на расстояние не менее 20 мм от поверхности потолка. В противном случае Вам не удастся установить панель крышки (продается отдельно).

3. Если длинное отверстие в скобе и отверстие в потолке не отцентрованы, отрегулируйте их положение, чтобы они были отцентрованы.

А Подвесной болт (3/8" или M10) Е Шайба ①

В Поверхность потолка F (Устанавливайте так, чтобы изоляция

С Гайка (3/8" или M10) была обращена вниз)

Д Шайба ② с изоляцией G Измерение до верхней грани скобы

4. Убедитесь в том, что все четыре угла располагаются на одном уровне, для этого воспользуйтесь строительным уровнем или прозрачной пластиковой трубкой, заполненной водой. (Рис. 2-8)

* Убедитесь в том, что угол перегиба прибора после установки не превышает 0,5 градуса (приблизительно 6 мм по габариту длины прибора).

5. Затяните все гайки. (Рис. 2-9)

А Подвесной болт (3/8" или M10)

В Прозрачные пластиковые трубы

С Нижняя поверхность скобы

Д Закрепить панель здесь.

Е Данные поверхности устанавливаются заподлицо (0 - 3 мм).

2.5. Отверстие для входа свежего воздуха (Рис. 2-10)

Во время установки по необходимости используйте отверстие (пробивное), расположенное в местах, показанных на приведенной диаграмме.

А Отверстие для входа свежего воздуха (Пробивается)

В 4-ø2,8 отверстие

Примечание:

Убедитесь в том, что ввод свежего воздуха составляет не более 20% от общего воздухозабора (при самой высокой установке скорости воздушного потока).

⚠ Осторожно:

Соединение канала вентилятора и кондиционера воздуха.

При использовании вентиляционного канала обязательно соедините его с кондиционером воздуха на вводе наружного воздуха. Не ограничивайтесь одной только проводкой вентиляционного канала. В противном случае возможно образование конденсации.

3. Труба хладагента и дренажная труба

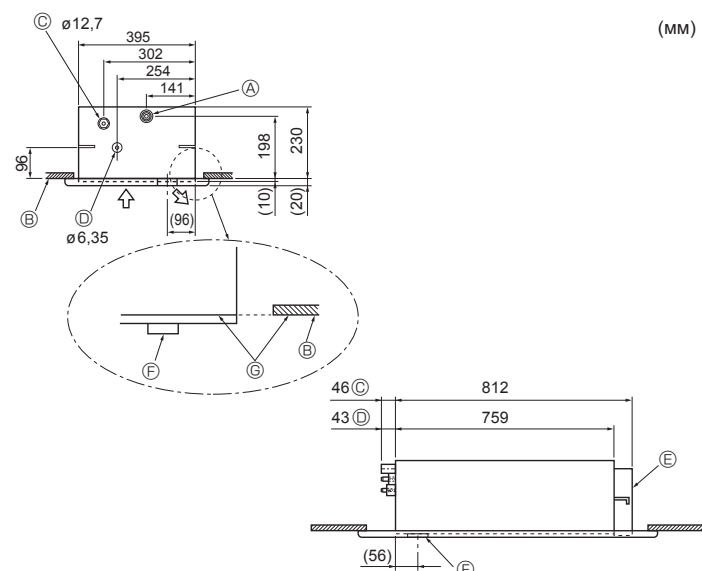


Рис. 3-1

(мм)

3.1. Расположение труб хладагента и дренажных труб

А Дренажная труба (Используйте Труба ПВХ O.D. ø26)

В Потолочная панель (нижняя поверхность)

С Труба хладагента (газ)

Д Труба хладагента (жидкость)

Е Электрокоробка

Ф Дренажный порт

Г Убедитесь в том, что данные поверхности установлены заподлицо

3. Труба хладагента и дренажная труба

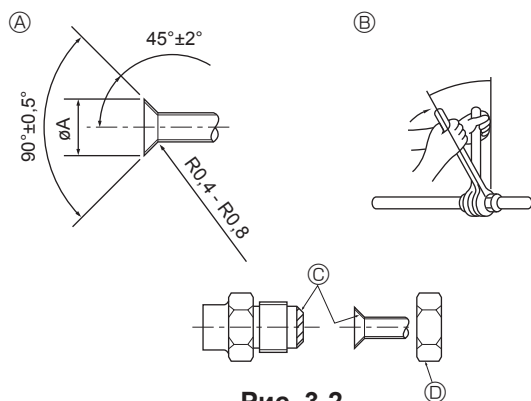


Рис. 3-2

3.2. Соединение труб (Рис. 3-2)

- При использовании медных труб, имеющихся в продаже, оберните трубы для жидкости и газа имеющимися в продаже изоляционными материалами (с теплозащитой от 100 °С или выше, толщиной не менее 12 мм).
- Внутренняя часть дренажной трубы должна быть обернута в пенополиэтиленовый изолирующий материал (удельный вес 0,03; толщина 9 мм или более).
- Нанесите тонкий слой масла хладагента на контактную поверхность труб и соединений перед тем, как затягивать гайку с фланцем.
- Для затягивания трубных соединений используйте два гаечных ключа.
- Используйте прилагаемое трубное изоляционное покрытие для изоляции соединений внутреннего блока. Тщательно крепите изоляцию.

⚠ Предупреждение:

При установке прибора надежно подсоедините трубы подачи охлаждающей жидкости до запуска компрессора.

А Раструбный стык - размеры

Медная труба O.D. (мм)	Размеры раструба, диаметр A (мм)
ø6,35	8,7 - 9,1
ø9,52	12,8 - 13,2
ø12,7	16,2 - 16,6
ø15,88	19,3 - 19,7
ø19,05	23,6 - 24,0

Б Размеры труб хладагента и крутящий момент конусной гайки.

	R410A				Гайка раструбного стыка O.D.	
	Труба для жидкости		Труба для газа			
	Размер трубы (мм)	Момент затяжки (Н·м)	Размер трубы (мм)	Момент затяжки (Н·м)	Труба для жидкости (мм)	Труба для газа (мм)
P20/25/32/40	O.D. ø6.35 (1/4")	14 - 18	O.D. ø12.7 (1/2")	49 - 61	17	26

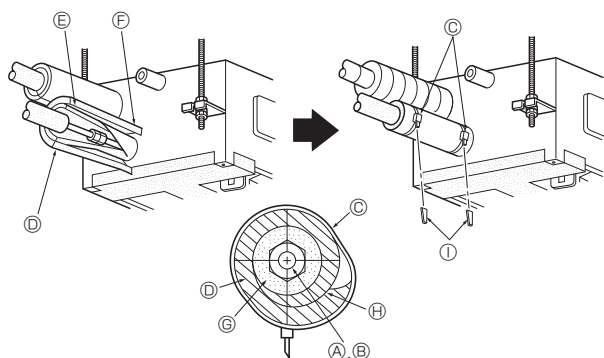


Рис. 3-3

- Нанесите машинное масло охлаждения на всю поверхность области присоединения муфты.
- * Запрещается наносить холодильное масло на места установки винтов. (Это повысит риск ослабления конусных гаек.)
- Обязательно используйте конусные гайки, закрепленные на главном блоке. (При использовании гаек другого типа, имеющихся в продаже, могут появиться трещины.)

Порядок установки (Рис. 3-3)

1. Снимите гайки с буртиком и крышки с внутреннего прибора.
2. Нарежьте трубы для жидкости и газа с раструбом, затем используйте охлаждающее машинное масло (приобретается на месте) на поверхности седла, вырезанного раструбом.
3. Быстро подсоедините трубу охлаждения.
- * Не забудьте закрутить гайки с буртиком двойным гаечным ключом.
4. Наденьте поставленный кожух трубы ③ на трубу газа до тех пор, пока он не будет плотно прижат к листовому металлу внутри прибора.
5. Наденьте поставленный кожух трубы ③ на трубу жидкости до тех пор, пока он не будет плотно прижат к листовому металлу внутри прибора.
6. Закрепите кожух трубы ③ с обоих концов (15-20 мм) поставленными лентами ④.
 - А Газовая труба
 - Б Труба для жидкости
 - В Лента (большая)
 - Г Кожух трубы ③
 - Д Поверните швом вверх.
 - Е Прижмите кожух трубы к листовому металлу.
 - Ж Теплоизоляционный материал трубы хладагента
 - З Оборачивайте плотно.
 - И Отрежьте остаток ленты.

3.3. Дренажные трубы (Рис. 3-4)

- Используйте трубы O.D. ø26мм PVC TUBE для дренажа, при этом обеспечьте наклон 1/100 или более.
- Для соединения труб используйте клей семейства ПВХ.
- Следуйте схематическому рисунку при подсоединении труб.
- Для изменения направления труб дренажа используйте входящий в комплект дренажный шланг.
 - ① Правильное соединение труб
 - ② Неправильное соединение труб
 - ③ Изоляция (9 мм или больше)
 - ④ Наклон вниз (1/100 или больше)
 - ⑤ Поддерживающий металл
 - ⑥ Выпуск воздуха
 - ⑦ Поднятие
 - ⑧ Ловушка запахов
 - ⑨ Как можно меньше.
 - ⑩ Как можно больше (приблиз. 10 см).

Сгруппированные трубы

- Труба ПВХ VP-20 (O.D. ø26 PVC TUBE)
- Сделайте ее как можно большей.
- Внутренний прибор
- Устанавливайте трубы большого размера для сгруппированных труб
- Наклон вниз (1/100 или больше)
- O.D. ø38 PVC TUBE для сгруппированных труб (9 мм изоляция или больше)
- До 50 см

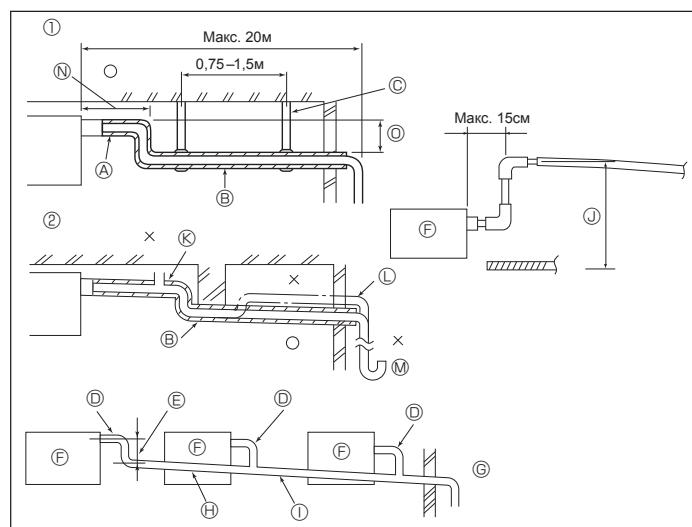


Рис. 3-4

3. Труба хладагента и дренажная труба

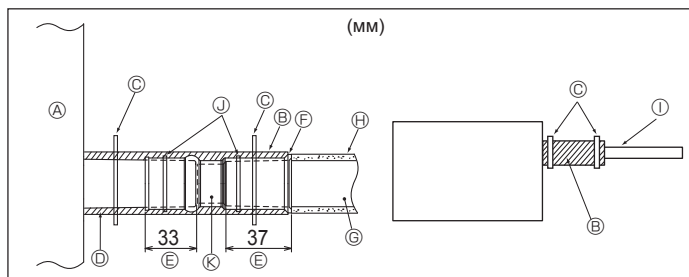


Рис. 3-5

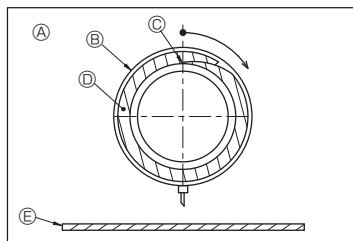


Рис. 3-6

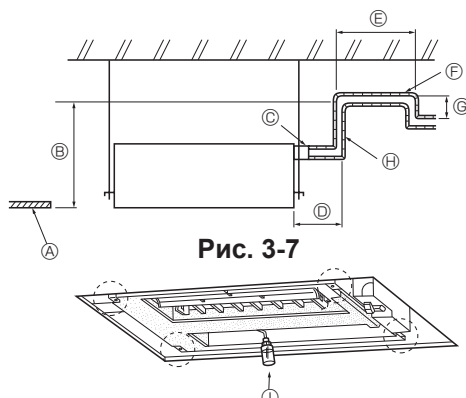


Рис. 3-7

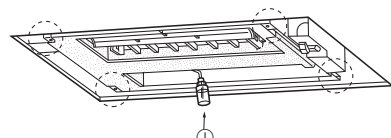


Рис. 3-8

1. Подсоедините соединительную муфту для дренажа (входит в комплект поставки прибора) к дренажному порту. (Рис. 3-5)
(Закрепите трубу с помощью клея ПВХ, а затем с помощью ленты.)
2. Установите дренажные трубы (закупаются на месте). (Трубы из ПВХ, О.Д. $\varnothing 26$.)
(Закрепите трубу с помощью клея ПВХ, а затем с помощью ленты.)
3. Оберните изоляцию вокруг труб. (Трубы из ПВХ, О.Д. $\varnothing 26$ и гнездо)
4. Проверьте дренирование.
5. Изолируйте дренажный порт и соединительную муфту для дренажа изоляционным материалом ⑦, затем закрепите материал лентой. (Изоляция и лента входят в комплект прибора.) (Рис. 3-6)

[Рис. 3-5]

- А Прибор
- В Изоляция ⑦
- С Лента (большая) ④
- D Дренажный порт (неподготовленный)
- E Запас
- F Соответствие
- G Дренажная труба (Трубы из ПВХ, О.Д. $\varnothing 26$)
- H Изоляция (приобретается на месте)
- I Трубы из ПВХ, О.Д. $\varnothing 26$ (Наклон 1/100 или более)
- J Лента (малая) ④
- K Соединительная муфта для дренажа

[Рис. 3-6]

- А Секционные дренажный порт
- В Лента (большая) ④
- С Оберточная стартовая позиция изоляционным (Топ стороне)
- D Изоляция ⑦
- E Потолочная панель


В случаях, когда дренажные трубы направлены вверх (Рис. 3-7)

- Максимально допустимый размер вертикального отрезка в ⑥ составляет 60 см от нижней поверхности потолка. Данный вертикальный отрезок должен быть максимально коротким.

Проверка дренажного стока (Рис. 3-8)

1. Залейте приблизительно 0,5 л воды в дренажный лоток. (Не заливайте воду непосредственно в дренажный насос.)
 2. Проведите тестовый запуск прибора (в режиме Охлаждения).
 3. Проконтролируйте водосток через прозрачное контрольное окно, а также на выходе из дренажной трубы.
 4. Остановите тестовый запуск. (Не забудьте отключить электропитание.)
- А Потолочная панель
 - В Макс. 60 см
 - С Положение дренажного отверстия
 - D Как можно короче (макс. 15 см).
 - E Как можно меньше.
 - F Наклон вниз (1/100 или больше)
 - G Как можно больше (Мин. 10 см).
 - H Вертикальный отрезок дренажной трубы
 - I Фляга с водой (приобретается на месте)

4. Электрические работы

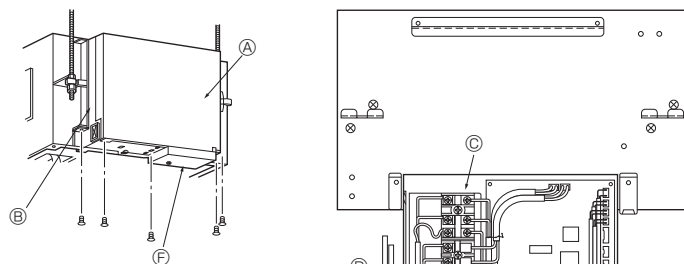

- А Крышка
- В Распределительный ящик
- С Контактная колодка электропитания
- D Контактная колодка передающего кабеля
- E Панель управления
- F Адресная панель
- G Крепление зажимом для провода.
- H Контактная колодка для устройства дистанционного управления МА

Рис. 4-1

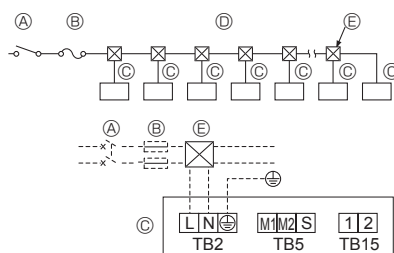


Рис. 4-2

4.1. Электропроводка (Рис. 4-1)

- * Убедитесь, что электропроводка проведена полностью перед тем, как устанавливать крышку.

1. Снимите крышку с адресной платы (2 болта).
2. Снимите крышку с электрокоробки (1 болт).
3. Удалите болты крепления электрокоробки и опустите коробку (2 болта).
4. Вставьте провода в электрокоробку.
5. Плотное подсоедините провода к блоку терминалов.

- * Убедитесь в том, что Вы оставили достаточный припуск на длину различных проводов с тем, чтобы коробку можно было опускать с прибора при проведении работ по техобслуживанию.

6. Закрепите провода с помощью кабельных зажимов, имеющихся на боковой стороне электрокоробки.
7. Установите на место ранее снятые детали.

4.2. Электропроводка для подвода питания

- Диаметр проводов должен соответствовать применимым местным и национальным нормам.
 - Кабель заземления должен быть длиннее, чем остальные кабели.
 - Коды для электропитания прибора должны быть не меньше, чем по дизайну 60245 IEC 53 или 60227 IEC 53.
 - При установке кондиционера воздуха необходимо обеспечить выключатель с расстоянием между контактом и каждым полюсом минимум 3 мм.
- Размер кабеля электропитания: более чем 1,5 мм². (3-жильный)

⚠ Предупреждение:

Никогда не подсоединяйте внахлест силовой кабель или соединительный кабель внешнего питания. Это может привести к задымлению, возгоранию или неисправности.

► Используйте выключатель тока утечки на землю (NV).

Для отключения всех активных фазовых проводов электропитания необходимо установить прерыватель.

[Рис. 4-2]

- А Выключатель 16 А
- В Защита от перегрузок по току 16 А
- С Внутренний прибор
- D Общий рабочий ток должен быть не более 16 А
- E Выдвижной ящик

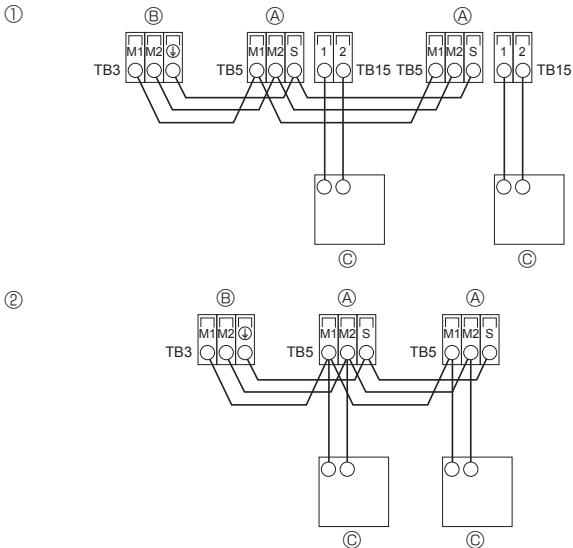


Рис. 4-3

4.3. Типы кабелей управления

1. Проводка кабелей передачи	
Типы кабелей передачи	Экранированный провод CVVS или CPEVS
Диаметр кабеля	Свыше 1,25 мм²
Длина	Менее 200 м
2. Кабели дистанционного управления “M-NET”	
Тип кабеля дистанционного управления	Экранированный провод MVVS
Диаметр кабеля	0,5 – 1,25 мм²
Длина	Добавляется любой отрезок свыше 10 м в пределах самого длинного допустимого кабеля передачи длиной 200 м.
3. Кабели дистанционного управления “MA”	
Тип кабеля дистанционного управления	2-жильный кабель (неэкранированный)
Диаметр кабеля	0,3 – 1,25 мм²
Длина	Менее 200 м

4.4. Подсоединение пульта дистанционного управления, кабелей передачи внутри и снаружи (Рис. 4-3)

- Подсоедините внутренний прибор TB5 к внешнему прибору TB3 (неполяризованный двухжильный провод). “S” на внутреннем приборе TB5 - это соединение экранированного провода. Технические условия соединения кабелей указаны в руководстве по установке наружного прибора.
- Установите пульт дистанционного управления, следуя инструкциям, приведенным в поставленном вместе с ним руководстве.
- Подсоедините кабель передачи пульта дистанционного управления в пределах 10 м с помощью 0,75 мм². Если расстояние превышает 10 м, используйте для соединения кабель 1,25 мм².

- ① Пульт дистанционного управления “MA”
 - Подсоедините “1” и “2” на TB15 внутреннего блока кондиционера к Пульту дистанционного управления “MA”. (Неполяризованный 2-жильный кабель)
 - Между 1 и 2 постоянный ток 9 - 13 В (Пульт дистанционного управления “MA”)
- ② Пульт дистанционного управления “M-NET”
 - Подсоедините “M1” и “M2” на TB5 внутреннего блока кондиционера к Пульту дистанционного управления “M-NET”. (Неполяризованный 2-жильный кабель)
 - Между M1 и M2 постоянный ток 24 - 30 В (Пульт дистанционного управления “M-NET”)
- А Блок выводов для внутреннего кабеля передачи
- Б Блок выводов для внешнего кабеля передачи
- С Пульт дистанционного управления

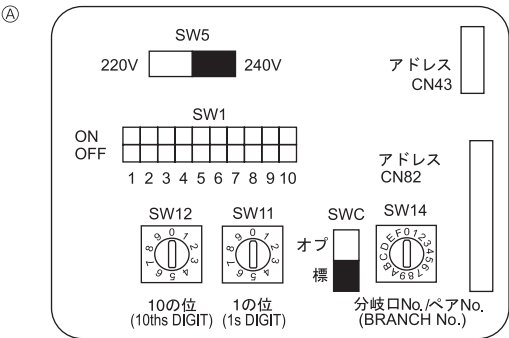


Рис. 4-4

4.5. Установка адресов (Рис. 4-4)

(Убедитесь, что при выполнении этой работы подача электроэнергии отключена.)
• Имеются два способа установки поворотного переключателя: установка адресов от 1 до 9 и свыше 10, и установка номеров ветвей.

- ① Установка адресов
Пример: Если адрес “3”, оставьте SW12 (для свыше 10) на “0” и сопоставьте SW11 (для 1 – 9) с “3”.
- ② Как установить номера отделений SW14 (Только для серии R2)
Номер ветвей, присвоенный каждому внутреннему прибору представляет собой номер порта контроллера двоичного кода, к которому подключен внутренний прибор. Оставьте значение “0” на установках, отличных от серии R2.
- Все поворотные переключатели настраиваются на заводе на “0”. Эти переключатели могут использоваться для задания адресов и номеров ответвлений труб по желанию.
- Определение адресов внутреннего прибора меняется при нахождении системы на сборочной площадке. Установите их с помощью справочника.

- Примечание:
Устанавливайте переключатели SW5 в соответствии с напряжением питания.
- Установите SW5 на сторону 240 В, если питание имеет напряжение 230 и 240 вольт.
 - Если напряжение питания 220 вольт, установите SW5 на сторону 220 В.
- А Адресный щит

4.6. Определение температуры в помещении встроенным датчиком пульта дистанционного управления (Рис. 4-4)

Если Вы желаете определять температуру в помещении с помощью датчика, встроенного в пульт дистанционного управления, установите SW1-1 на щите управления в положение “ВКП”. При необходимости установка SW1-7 и SW1-8 также дает возможность для регулирования потока воздуха в то время, когда термометр показаний нагрева ОТКЛЮЧЕН.

5. Установка вентиляционной решетки

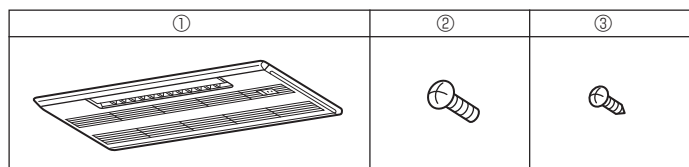


Рис. 5-1

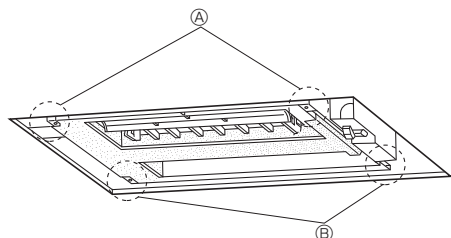


Рис. 5-2

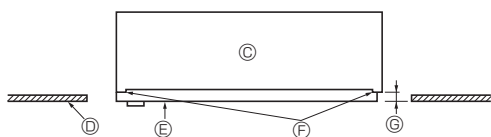


Рис. 5-3

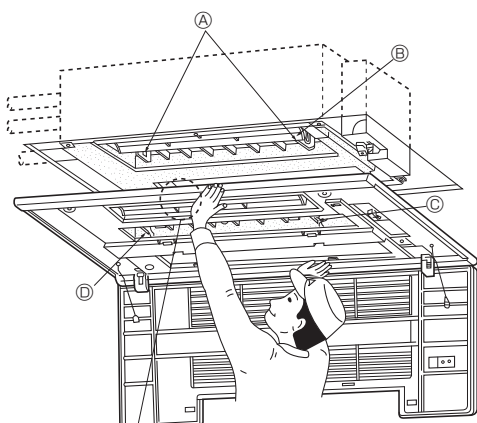


Рис. 5-4

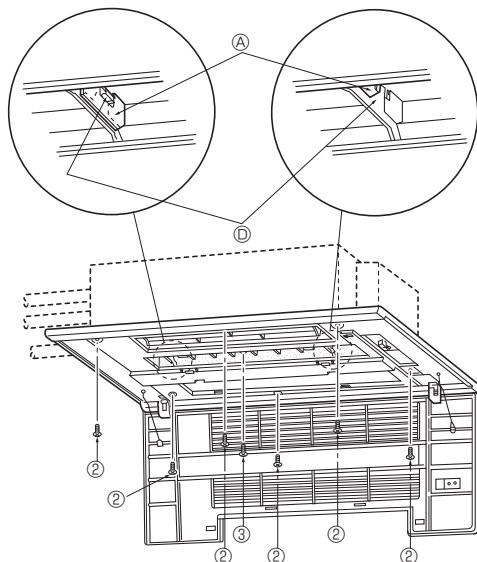



Рис. 5-5

5.1. Проверка содержимого комплекта (Рис. 5-1)

• Данный комплект содержит следующие детали.

	Название приспособления	Количество	Замечание
①	Вентиляционная решетка	1	
②	Винт	6	M5 × 0,8 × 16
③	Винт	1	4 × 16

- А Точки для крепления решетки
- Б Точки для крепления решетки
- В Внутренний прибор
- Г Поверхность потолка
- Д Дренажный лоток
- Е Места крепления передней решетки.
- Ж Убедитесь в том, что данные поверхности располагаются заподлицо друг с другом (0 - 3 мм).

5.2. Контрольные проверки перед установкой на место (Рис. 5-2, 3)

- Перед установкой передней панели убедитесь в том, что внутренний прибор установлен под прямым углом по отношению к отверстию в потолке (или параллельно углу между стеной и потолком).
- Убедитесь в том, что четыре точки, в которых будет крепиться передняя панель, в контакте с поверхностью потолка.
- Убедитесь в целостности изоляции труб хладагента, дренажных труб и т.д., а также в завершенности электропроводки и электросоединений.

5.3. Установка вентиляционной решетки (Рис. 5-4)

- Откройте воздухозаборную решетку нажав на точку, обозначенную словом Push (Надавить), и снимите воздушный фильтр.
- Снимите крышку с винта в середине вентилятора.
- Полностью откройте верхние и нижние заслонки на внутреннем приборе.
- Зацепите временные поддерживающие петли на передней панели за крючки внутреннего прибора.
- А Крючки
- Б Полностью откройте верхние и нижние заслонки.
- В Временная поддерживающая петля
- Г Временная поддерживающая петля
- Д Крышка винта

- Отрегулируйте положение передней панели таким образом, чтобы она надлежащим образом вписывалась в угол между потолком и стеной, и установите крепежные болты ② (поставляются с прибором) в четырех местах слева и справа, оставив их слегка незатянутыми. (Рис. 5-5)
- Далее затяните крепежные болты ② и крепежные винты ③ в трех местах в центре.
- И наконец затяните крепежные болты ② в четырех местах слева и справа.
- На этом этапе убедитесь в отсутствии щелей между внутренними прибором и передней панелью, а также между передней панелью и поверхностью потолка. Наличие щелей может привести к попаданию ветра, что, в свою очередь, может вызвать капание воды. (Рис. 5-6).
- * Плотно затяните крепежные болты ② и крепежные винты ③.

⚠ Внимание!
Затягивая крепежные винты ② и ③, следует прикладывать момент не более 2,7 Н·м. Никогда не используйте ударный гайковёрт.

- Это может привести к повреждению деталей.
- Вставьте на место воздушный фильтр и крышку винта, затем надавите на воздухозаборную решетку в месте обозначенном словом Push (Надавить), чтобы она со щелчком встала на место.

[Рис. 5-5]

- А Крюк
- Б Временные петли крепления

5. Установка вентиляционной решетки

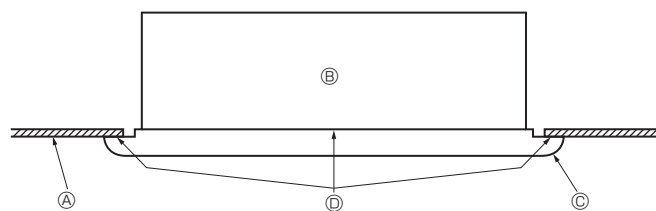


Рис. 5-6

5.4. Контрольные проверки после установки (Рис. 5-6)

- Убедитесь в отсутствии щелей между внутренним прибором и передней панелью, а также между передней панелью и поверхностью потолка. Наличие щелей может привести к попаданию ветра, что, в свою очередь, может вызвать конденсацию влаги.
- Убедитесь, что воздушный фильтр на месте.
 - Ⓐ Поверхность потолка
 - Ⓑ Внутренний прибор
 - Ⓒ Решетка
 - Ⓓ Отсутствие щелей здесь

6. Выполнение испытания

6.1. Перед пробным прогоном

- После завершения установки, прокладки труб и электропроводки внутреннего и наружного приборов проверьте отсутствие утечки хладагента, слабых соединений кабеля питания или проводов управления и неправильной полярности, а также убедитесь, что все фазы питания подключены.
- Измерьте сопротивление между терминалами источника электропитания и заземлением с использованием 500-вольтного меггера и убедитесь, что сопротивление составляет не менее 1,0 MΩ.

- Запрещается выполнять этот замер на терминалах проводах управления (цепь низкого напряжения).

⚠ Предупреждение:

Не пользуйтесь кондиционером воздуха, если сопротивление изоляции ниже 1,0 MΩ.

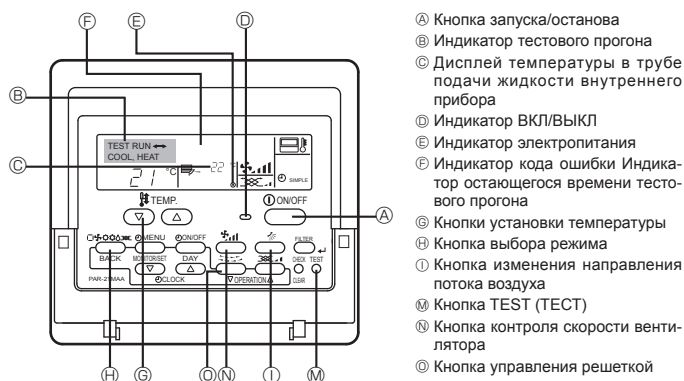


Рис. 6-1

6.2. Выполнение испытания

Использование проводного пульта дистанционного управления (Рис. 6-1)

- 1 Включите питание по крайней мере за 12 часов до начала пробного прогона.
- 2 Дважды нажмите кнопку [TEST]. ➡ "TEST RUN" на ЖК-дисплее
- 3 Нажмите кнопку [Mode selection] (Выбор режима) и переключитесь на режим охлаждения (или обогрева). ➡ Убедитесь в том, что выдувается холодный (или теплый) воздух.
- 4 Нажмите кнопку [Fan speed] (Скорость воздушного потока). ➡ Убедитесь в том, что скорость воздушного потока переключилась.
- 5 Нажмите кнопку изменения направления потока воздуха или кнопку управления решеткой. ➡ Проверьте работоспособность заслонки.
- 6 Проверьте работу вентилятора наружного прибора.
- 7 Выключите пробный прогон нажатием кнопки [ON/OFF]. ➡ Стоп
- 8 Введите телефонный номер.

Телефонный номер ремонтной мастерской, отдела продаж и т.д., по которому можно связаться при появлении ошибки, необходимо записать в пульт дистанционного управления. Телефонный номер отобразится при возникновении ошибки. Процедуры ввода приводятся в руководстве по эксплуатации внутреннего прибора.

Примечание:

- При отображении кода ошибки на дисплее пульта дистанционного управления или сбоях в работе кондиционера справьтесь с Руководством по установке наружного прибора или с другими техническими документами.
- При выборе параметра OFF таймера пробный прогон будет автоматически отключен через 2 часа.
- Во время пробного прогона оставшееся время отображается на дисплее.
- Во время пробного прогона температура в трубах охлаждения внутреннего прибора отображается на дисплее комнатной температуры пульта дистанционного управления.
- В зависимости от модели внутреннего прибора при нажатии на кнопку VANE или кнопку LOUVER на дисплее пульта дистанционного управления может появиться сообщение «NOT AVAILABLE» (НЕ ДОСТУПНО), что не является признаком неисправности.

This product is designed and intended for use in the residential,
commercial and light-industrial environment.

Please be sure to put the contact address/telephone number on
this manual before handing it to the customer.



mitsubishi **ELECTRIC CORPORATION**

HEAD OFFICE: TOKYO BUILDING, 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN